




Date/Time 28/12/2022 15:17:03

Page 1 of 2

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA PRIMO CILINDRO CALANDRA L\POMPA\P1V\101 Valore globale vel. > 600

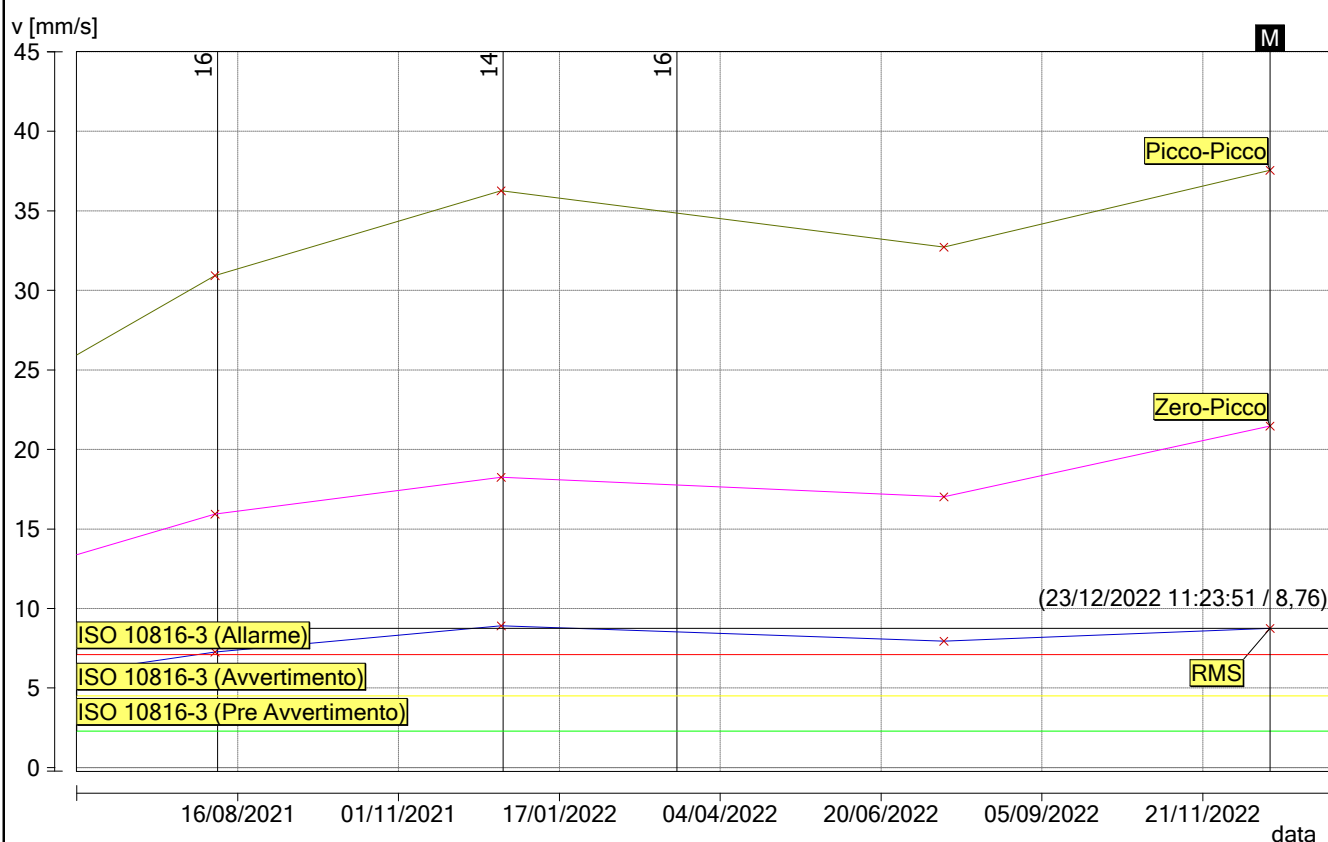

Cursore Principale	X []	= 23/12/2022 11:23:51	Macchina	POMPA
	Y [mm/s]	= 8,76	Tipo:	Pompa
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo3 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	18 kW
			Velocità	2940 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
14/03/2022	12:57:43	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2021	08:51:38	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 20/12/2021 09:03:24
06/08/2021	16:31:50	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:45	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 28/12/2022 15:17:03 Page 2 of 2

28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.