




Date/Time 28/12/2022 15:20:09

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 23/12/2022 11:28:06

REM\MONDOPLASTICO\CALANDRA L\POMPA PRIMO CILINDRO CALANDRA L\POMPA\P2H\1029
ENVELOPE SPETTRO ACC

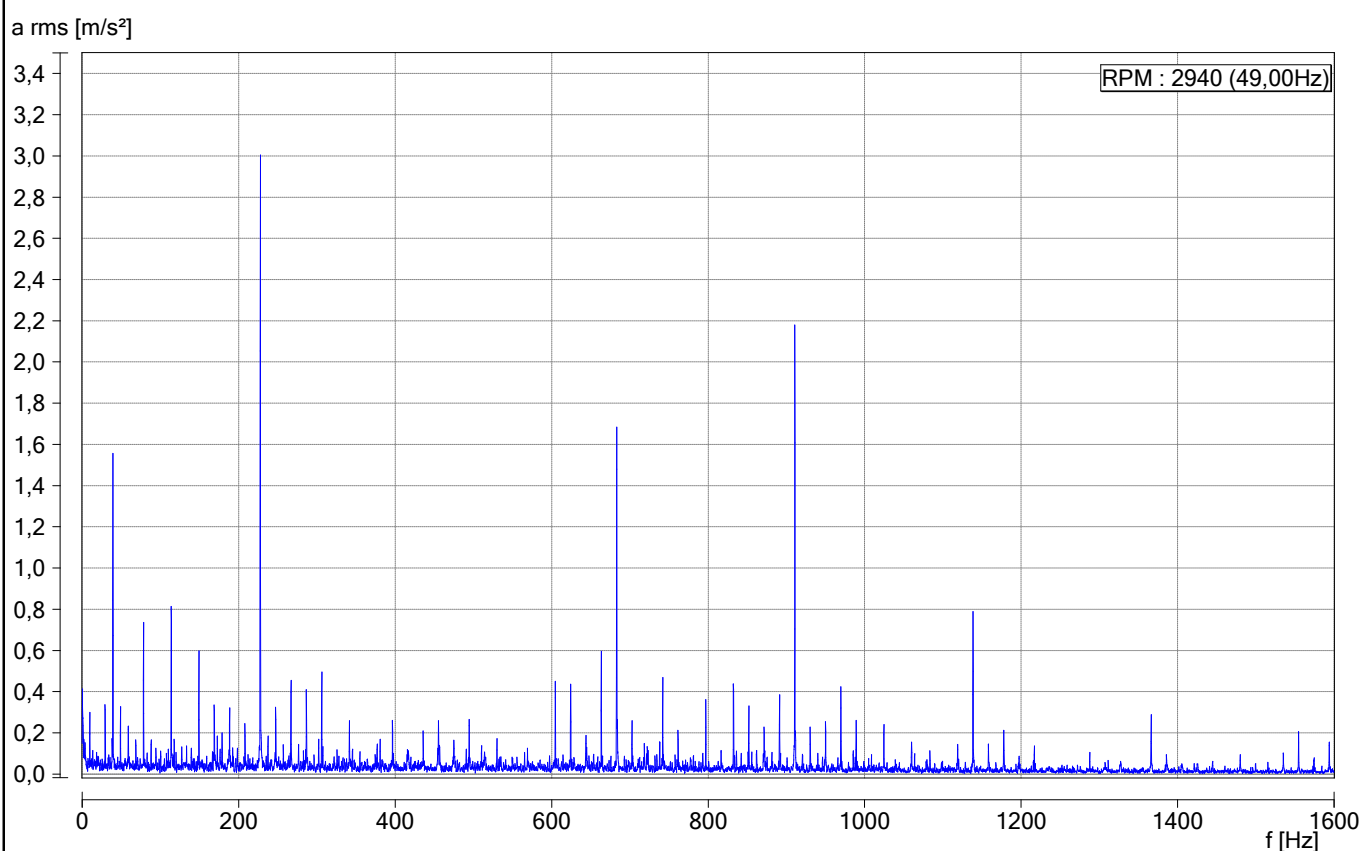

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
RPM		= 2940
RMS	Y [m/s ²]	= 5,45

Data	Ora	Evento	Commento
14/03/2022	12:57:43	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2021	08:51:35	Misura mancante	Misura mancante.
06/08/2021	16:31:50	Misura mancante	Misura mancante.



04/01/2021	09:47:45	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:50	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:29	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:45	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:57	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	227,75	3,004
2	910,75	2,180
3	683,00	1,684
4	39,25	1,557
5	113,75	0,814
6	1138,50	0,790
7	78,50	0,736
8	149,25	0,598
9	663,50	0,596
10	306,25	0,496