




Date/Time 28/12/2022 16:01:20

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 23/12/2022 12:29:02

REM\MONDOPLASTICO\POMPA 1 ACQUA FRIGO \POMPA\P1A\1029 ENVELOPE SPETTRO ACC

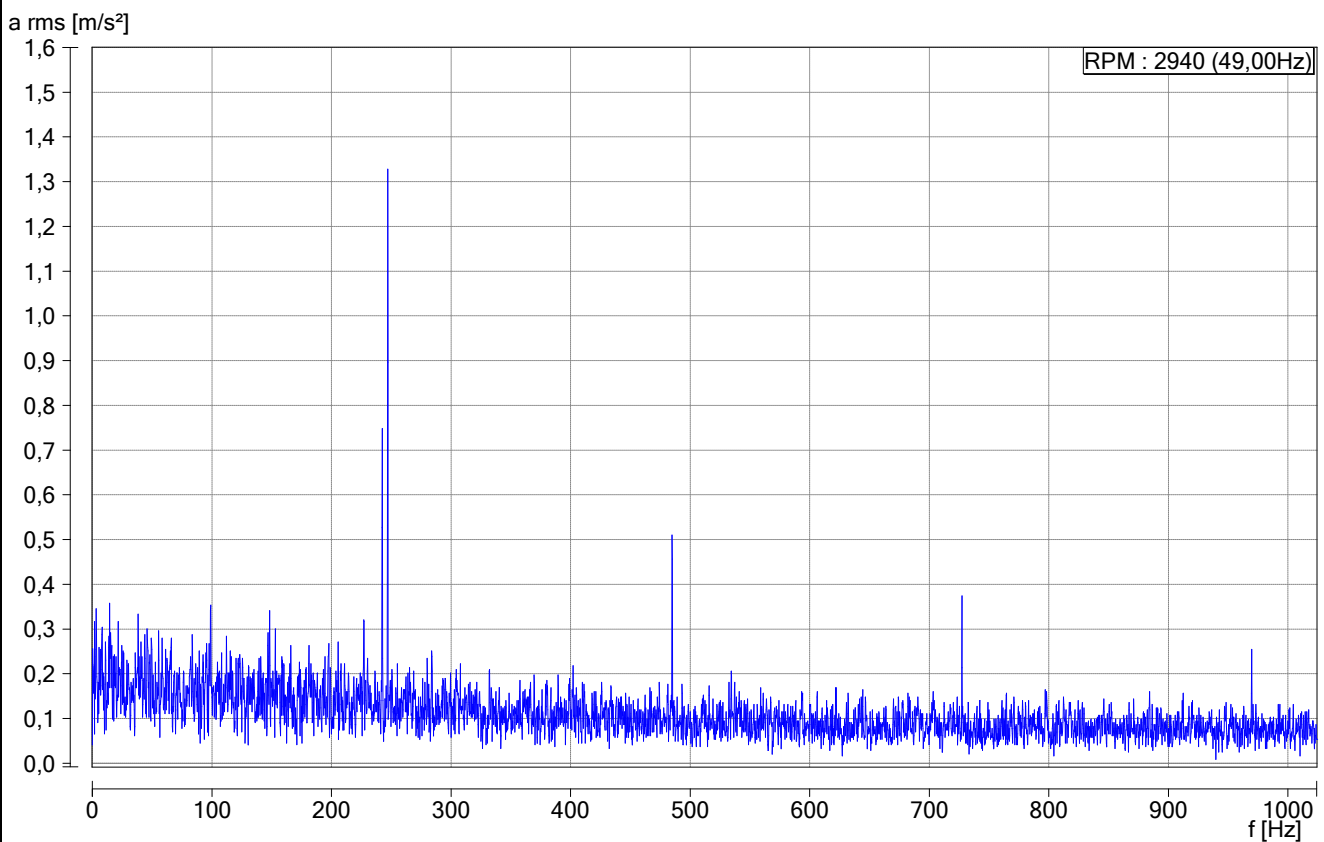

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [m/s ²]	= Non Attivo
RPM		= 2940
RMS	Y [m/s ²]	= 5,60

Data	Ora	Evento	Commento
14/03/2022	12:57:43	Misura mancante	Misura mancante.
21/12/2021	08:51:36	Misura mancante	Misura mancante.
06/08/2021	16:31:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/01/2021	09:47:46	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 28/12/2022 16:01:20 Page 2 of 2

21/12/2020	08:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
03/11/2020	15:17:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/07/2020	15:13:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/01/2020	11:59:17	Misura mancante	Misura mancante.
28/07/2019	10:58:31	Misura mancante	Misura mancante.
31/05/2019	12:59:14	Misura mancante	Misura mancante.
06/05/2019	11:42:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	18:15:44	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	16:05:21	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	14:11:56	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2019	11:30:44	Misura mancante	Misura mancante.
06/03/2019	10:59:13	Misura mancante	Misura mancante.
15/02/2019	11:36:28	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	247,00	1,328
2	242,50	0,749
3	484,75	0,510
4	727,25	0,374
5	14,50	0,358
6	99,00	0,354
7	3,25	0,345
8	148,25	0,341
9	38,25	0,333
10	227,00	0,321