



Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.

BOLLETTINO DI COLLAUDO

(A)

Sala Prove SDC
CONTROLLO QUALITÀ

Commessa Cliente Tipo **MOTOR** Avvolgimento Matricola
33022465 PILKINTON ITALIA GH400SK 2 73459

Forma costruttiva Protezione Esecuzione Norme Cl. isol. **HH** Temp. amb. C°= **40** Sovrat. C°= **125**
B3 IP23 IC06 CEI/IEC Servizio S1
Eccitazione **SEPARATED**


Val. nominali KW	950 Volt	600 Amp	1691 Giri/min base	1600 Coppia N*m	5669 Amp.ecc.	11,7	Volt.ecc.a caldo= 213,37
Diseccitaz. KW	950 Volt	600 Amp	1691 Giri/min max.	1800 Coppia N*m	5039 Amp.ecc.	10,15	Volt ecc.a caldo=
Coppia Cost. KW	36,1 Volt	85 Amp	1691 Giri/min min.	160 Coppia N*m	2153 Amp.ecc.	11,7	Volt ecc.a caldo= 213,37
Falsa caratt. KW	Volt	Amp	Giri/min f.c.	Coppia N*m	Amp.ecc.		Volt ecc.a caldo=

SITUAZIONE DEFINITIVA TRAFERRI E SPAZZOLE

Spazzole/perno: **7** Tipo **SA45** Dimensioni **25x40** Sfalsamenti Portaspazzole **RPCL**
Traferri: Poli principali **6,0** spess. / Poli ausiliari **7,0** Fe: / Al: **3,0mm**

DATI COLLAUDO MECCANICO

(B)

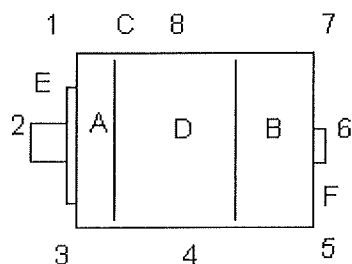

Vibraz.(μ) picco-picco(A) in mm/sec. (V) motore sospeso (CQ17)

POS	A	B	C	D	E	F
A(μ)						
V	0,70	0,80		0,70	0,60	

Misure rumorosità dBA a 1 metro elettrov. in funzione (CQ19)

POS	1	2	3	4	5	6	7	8	fondo
dBA									

Sovravelocità per 2 min. **2160 rpm**

Ingombro **2009997017**

Pos. Morsett. V.L. Accopp. **Right/Left**

(CQ1)

Resist. a freddo Ω T. amb. °C= 21,0	Isol. MΩ	Volt prova 1'
Campo principale 12,59	3000	2000V
Campo serie		
Poli ausiliari ,00132	1000	
Compensazione ,00323	1000	
Aus.+compensaz.		2000V
Indotto ,0055	1000	2000V
Termoprotettori	3000	2000V
Scaldiglie	/	/

TERMOPROTETTORI

P.Princ.Tipo PT100	N. 1	P.Aus.Tipo PT100	N. 1
Compensaz. /	N. /	Cuscinetti /	N. /
Schema E80...	Collegamenti /		
SCALDIGLIE Volt= /	Watt= /		

DATI COLLAUDO ELETTRICO

Volt	Amp	A.ecc.	V.ecc.	Giri Rotaz.	Comm.	
600	1691	11,7	167	1655	<	1 (C)
600	3044	11,7	167	1665	<	1 (CQ16)
600	1691	10,15	148	1800	>>	1 (CQ5a)
600	1691	10,15	148	1805	<	1
600	3044	10,15	148	1850	<	1
200	1691	11,7	167	489	<	1
400	1691	11,7	167	1061	<	1
600	560	11,7	167	1691	<	1
600	1120	11,7	167	1655	<	1
600	1691	11,0		1700	<	1
600	1691	10,6		1750	<	1
600	560	10,15	148	1835	<	1
600	1120	10,15	148	1801	<	1
600	19,0	11,7	167	1681	<	Noload
600	30,0	10,15	148	1825	<	Noload

TACHOGENERATOR TYPE REO444R 60/1000 diam 11mm
MOTORFAN TYPE RGR V345S5115
7.5KW 400V 1500rpm 50Hz


INSTRUMENTS TYPE
LINE:EVO-24 EMV-002
FIELD:EVO-024 EMD-063

Data	Firma collaudatore	Visto	Visto cliente
------	--------------------	-------	---------------

INDUSTRIE
Elettromeccaniche
GIULIANE
TRIESTE

Avvolgimento "Zampa di rana"
4 poli 46 cave 138 lamelle

E 21.35/A

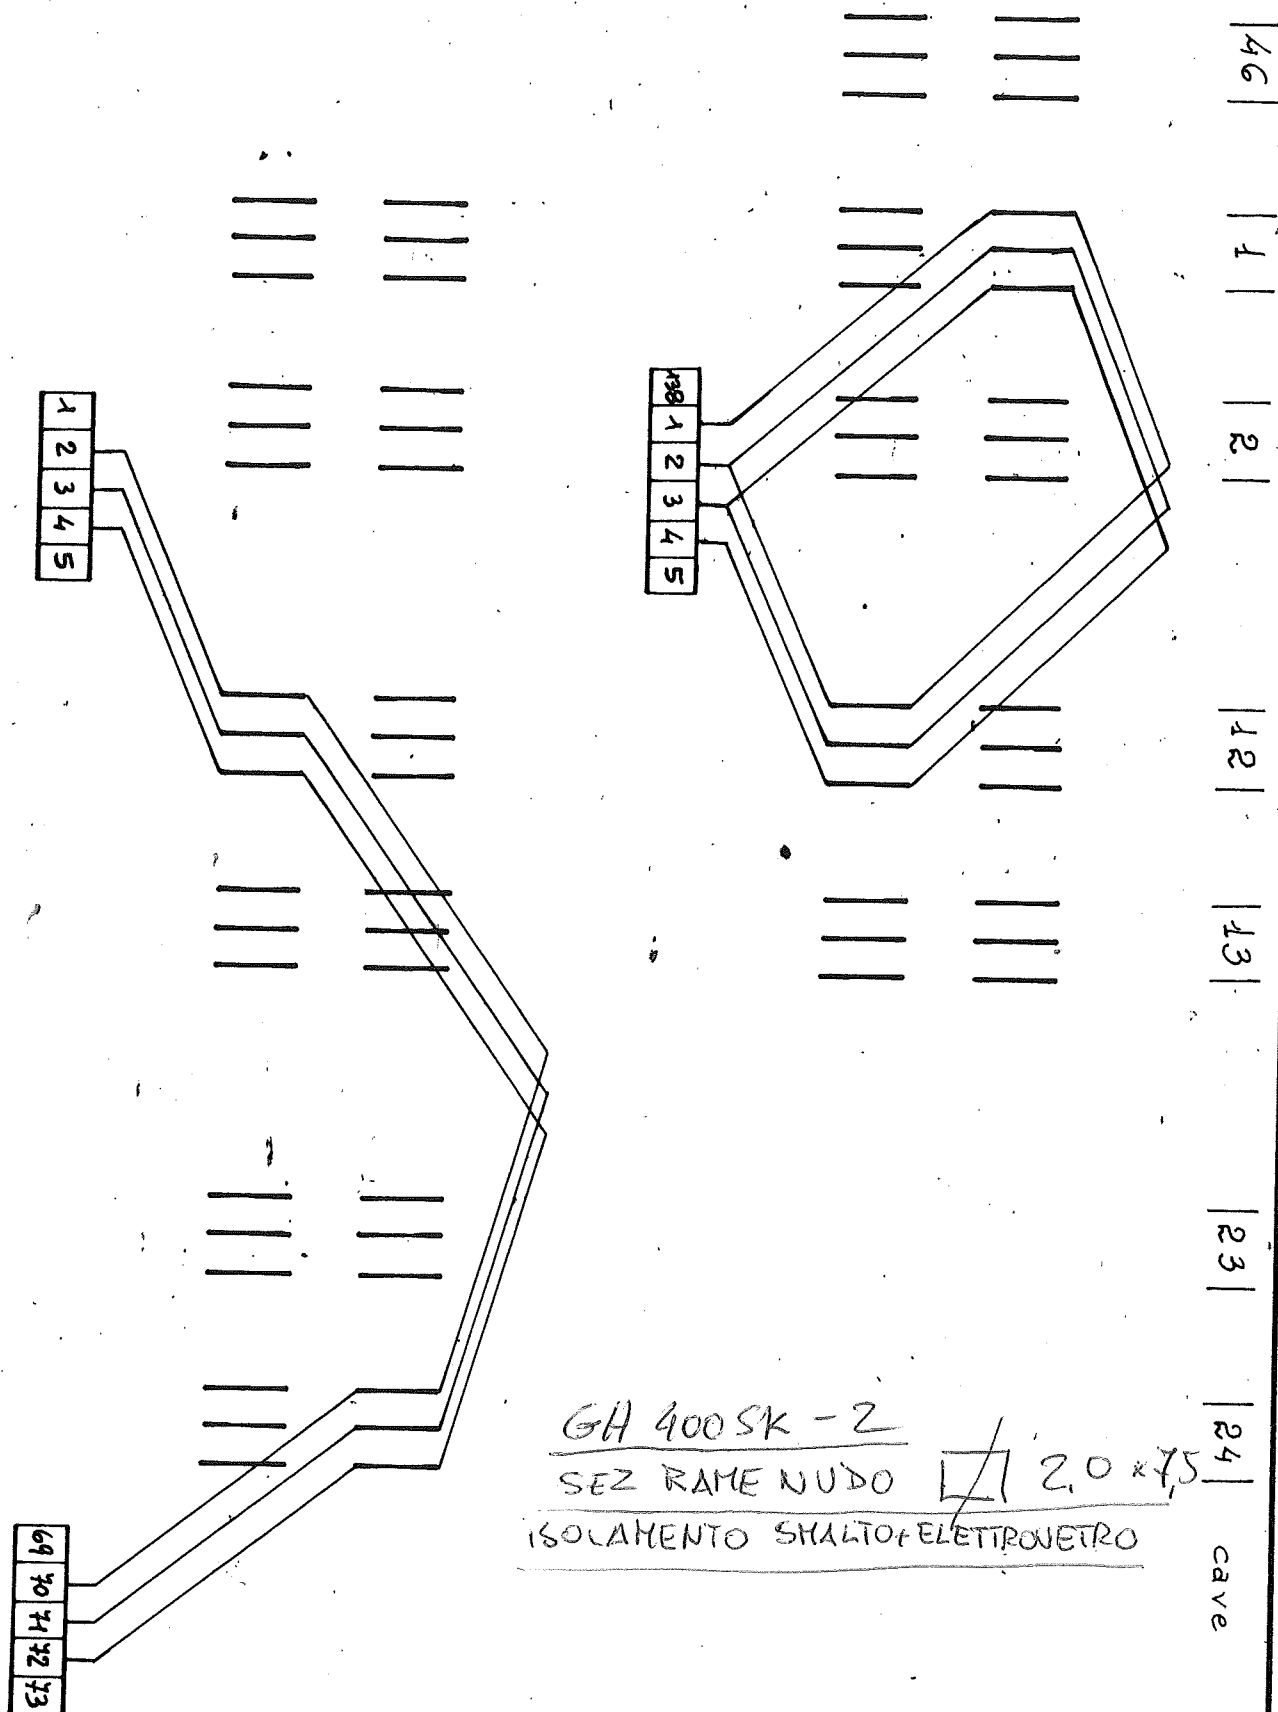

GA 400 SK - 2
SEZ RAME NUDO ☒ 2.0 x 75
ISOLAMENTO SIALTO + ELETTROVETRO

Modifiche

Data

Firma

Controllo

Foglio N.

Data

4-5-83

hy

