



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
email : info@rem-motori.it

Spett.le
PROMA S.P.A.
Viale Carlo III
81020 S.Nicola La Strada

(Ce)

Patrica, 12/02/2016

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici reparto stampaggio.

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell'ispezione termografica effettuata sui quadri elettrici sotto indicati in data 10/02/2016

Per le analisi è stata usata una termografica della FLIR
Tipo E6 con certificato di Calibrazione N° .63957585 del 30 Aprile 2015

Reparto Stampaggio:

- 1) Q.E. Pressa PR01: Nessuna anomalia riscontrata.
- 2) Q.E. Alimentatore PR01: Nessuna anomalia riscontrata.
- 3) Q.E. Transfer PR02: Nessuna anomalia riscontrata.
- 4) Q.E. Pressa PR02: Nessuna anomalia riscontrata.
- 5) Q.E. Alimentatore PR03: Nessuna anomalia riscontrata.
- 6) Q.E. Transfer PR03: Nessuna anomalia riscontrata.
- 7) Q.E. Pressa PR03: Nessuna anomalia riscontrata.
- 8) Q.E. Transfer PR04: Nessuna anomalia riscontrata.
- 11) Q.E. Pressa PR04: Nessuna anomalia riscontrata.
- 12) Q.E. Alimentatore PR05: Nessuna anomalia riscontrata.
- 13) Q.E. Pressa PR05: Nessuna anomalia riscontrata.
- 14) Q.E. Pressa PR06: Nessuna anomalia riscontrata.
- 15) Q.E. Alimentatore PR06: Nessuna anomalia riscontrata.
- 16) Q.E. Pressa PR07: Nessuna anomalia riscontrata.
- 17) Q.E. Alimentatore PR07: Nessuna anomalia riscontrata.



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
email : info@rem-motori.it

- 18) Q.E. Pressa PR08: Nessuna anomalia riscontrata.
19) Q.E. Alimentatore PR08: Nessuna anomalia riscontrata.
- 20) Q.E. Alimentatore PR09: Nessuna anomalia riscontrata.
21) Q.E. Pressa PR09: Nessuna anomalia riscontrata.
- 22) Q.E. Trasfer PR10: Nessuna anomalia riscontrata.
23) Q.E. Pressa PR10: Nessuna anomalia riscontrata.
24) Q.E. CISAM PR10: Nessuna anomalia riscontrata.
- 25) Q.E. Pressa PR11: Nessuna anomalia riscontrata.
26) Q.E. Transfer + Destacker PR11: Nessuna anomalia riscontrata.
- 27) Q.E. Pressa PR12: Nessuna anomalia riscontrata.

Di seguito alleghiamo le immagini di alcuni punti caldi analizzati



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
email : info@rem-motori.it


Misurazioni °C

Sp1	67,0
Sp2	71,6

Parametri

Emissività	0.98
Temp. rifl.	10 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

10/02/2016 14:46:00

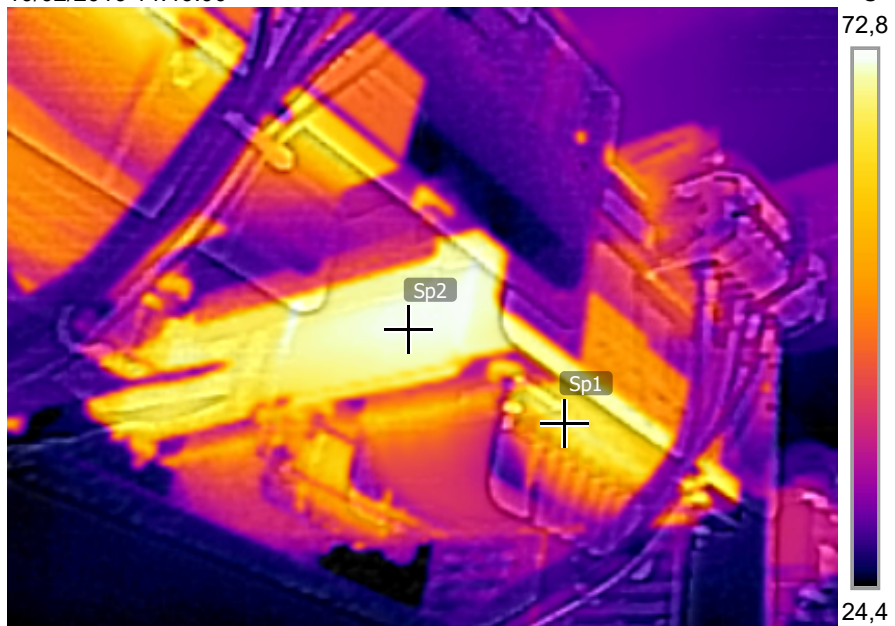


FLIR0419.jpg

FLIR E6

63957585

10/02/2016 14:46:00

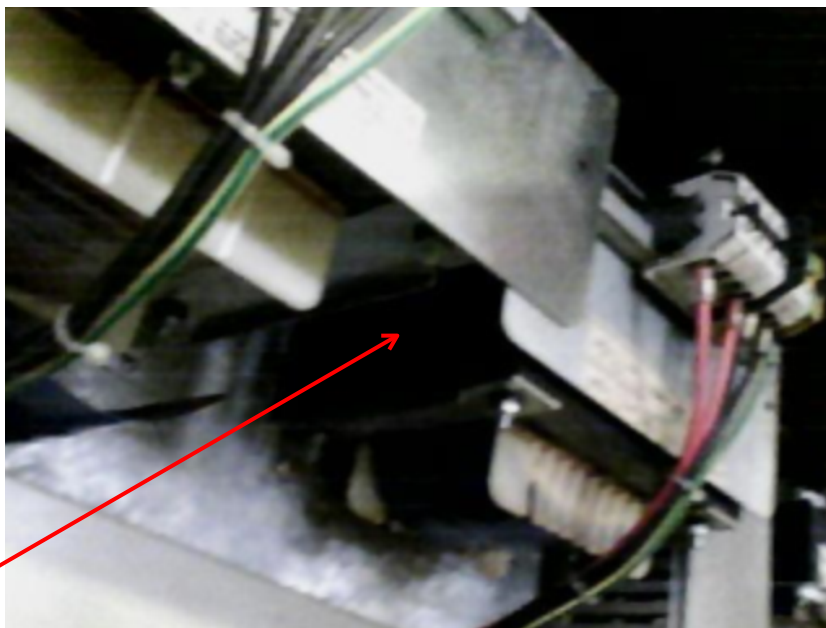

FLIR0419.jpg

FLIR E6

63957585

Q.E. Pressa PR08:
Trasformatore 380/110Volt (Alimentazione ausiliari)



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
email : info@rem-motori.it

Misurazioni °C

Sp1	56,4
-----	------

Parametri

Emissività	0.98
Temp. rifl.	10 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

10/02/2016 14:52:07




FLIR0423.jpg

FLIR E6

63957585

10/02/2016 14:52:07

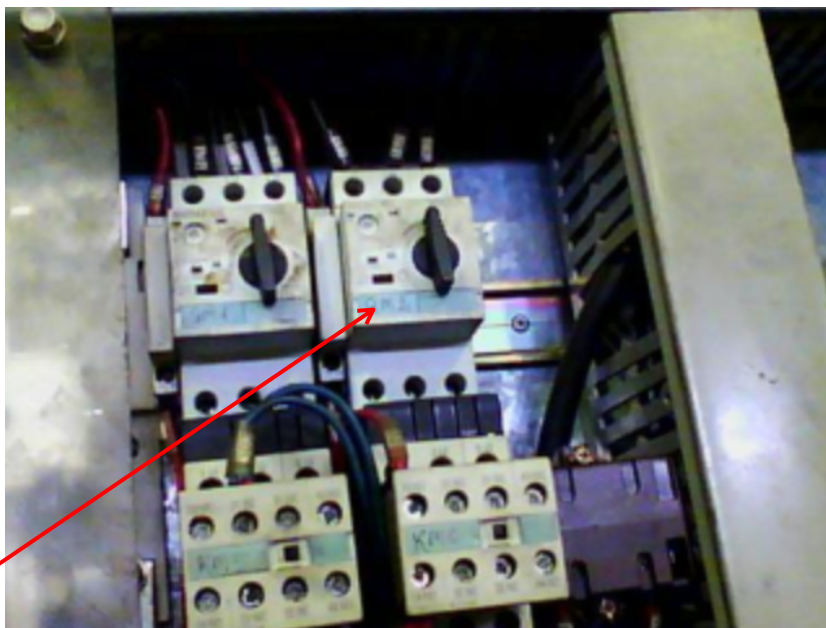

FLIR0423.jpg

FLIR E6

63957585

Q.E. Pressa PR07:
QM2 Pompa sovraccarico


Misurazioni °C

Sp1	47,7
Sp2	49,3
Sp3	45,0

Parametri

Emissività	0.98
Temp. rifl.	10 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %

10/02/2016 15:33:33

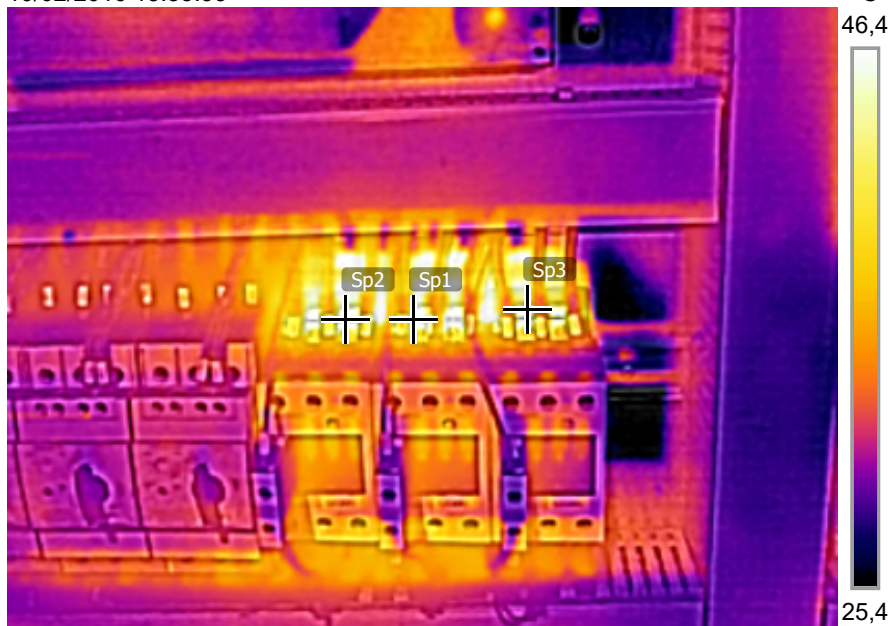


FLIR0447.jpg

FLIR E6

63957585

10/02/2016 15:33:33

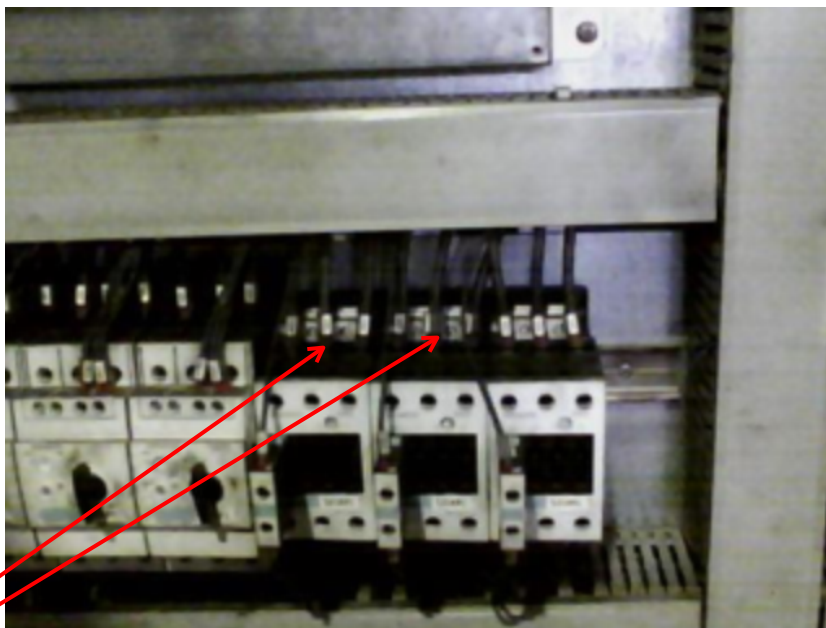

FLIR0447.jpg

FLIR E6

63957585

Q.E. Transfer PR02:

Contattori azionamenti motori transfer 521KM1; 541KM1



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
email : info@rem-motori.it

Per tutti gli altri elementi controllati non ci sono anomalie da segnalare.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l'occasione per porgere distinti Saluti