




Date/Time 29/11/2017 14:21:54

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 22/11/2017 14:54:30

Siniat\Essiccatore\Pompa lub. ingresso essiccatore\Motore\Punto 1\103 Mach. spectr. >600

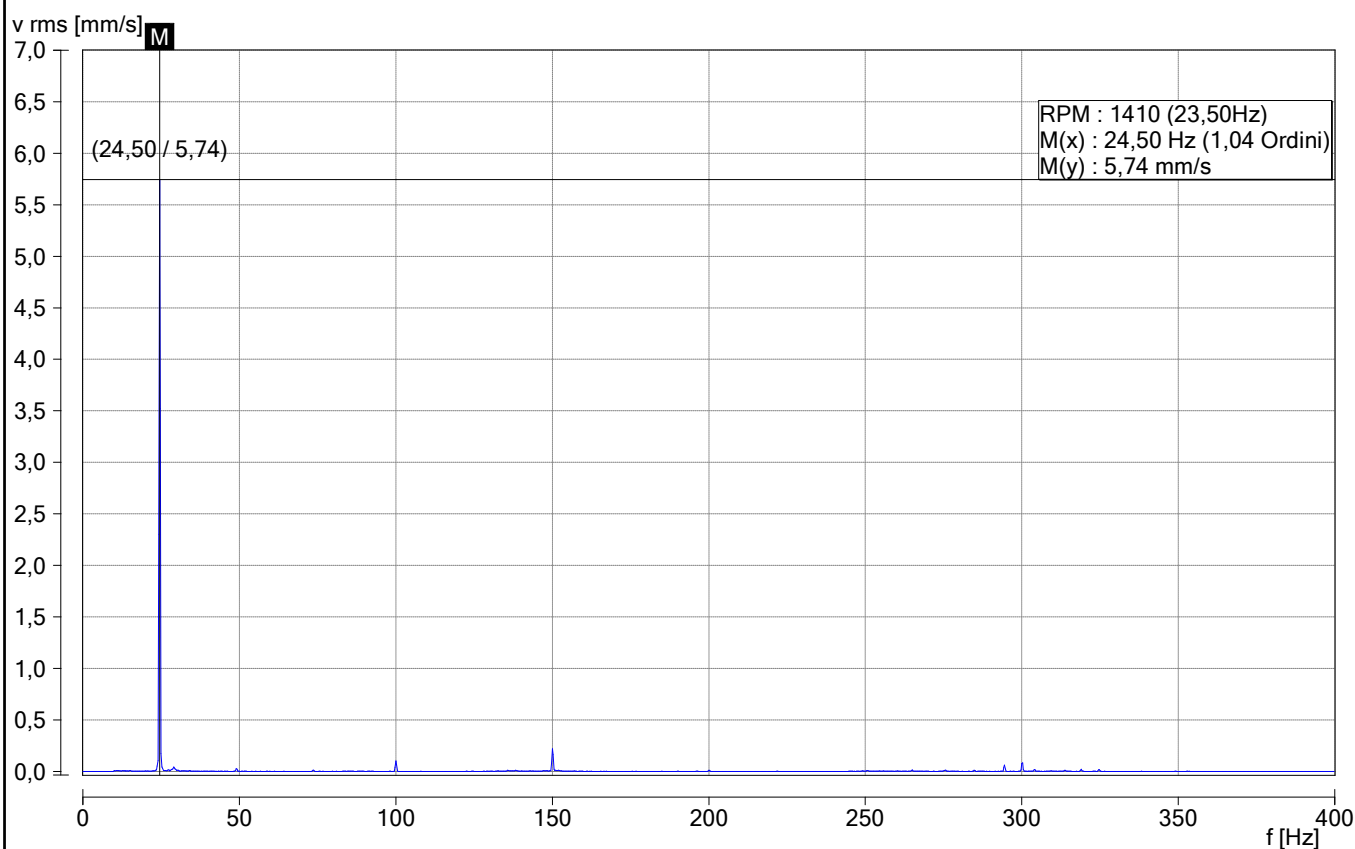

Cursore X [Hz] = 24,50

Principale

Y [mm/s] = 5,74

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM

= 1410

RMS

Y [mm/s] = 5,75

Data	Ora	Evento	Commento
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.



Date/Time

29/11/2017 14:21:54

Page 2 of 2

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	24,50	5,74
2	150,00	0,22
3	100,00	0,10
4	300,25	0,08
5	294,50	0,06
6	29,00	0,04
7	49,00	0,03
8	319,00	0,02
9	324,75	0,02
10	304,00	0,02