




Date/Time 12/12/2018 20:31:34

Page 1 of 2

Siniat\Formatura\Filtro Scoring - x\Motore con ventilatore\M1H\101 Overall velocity >600

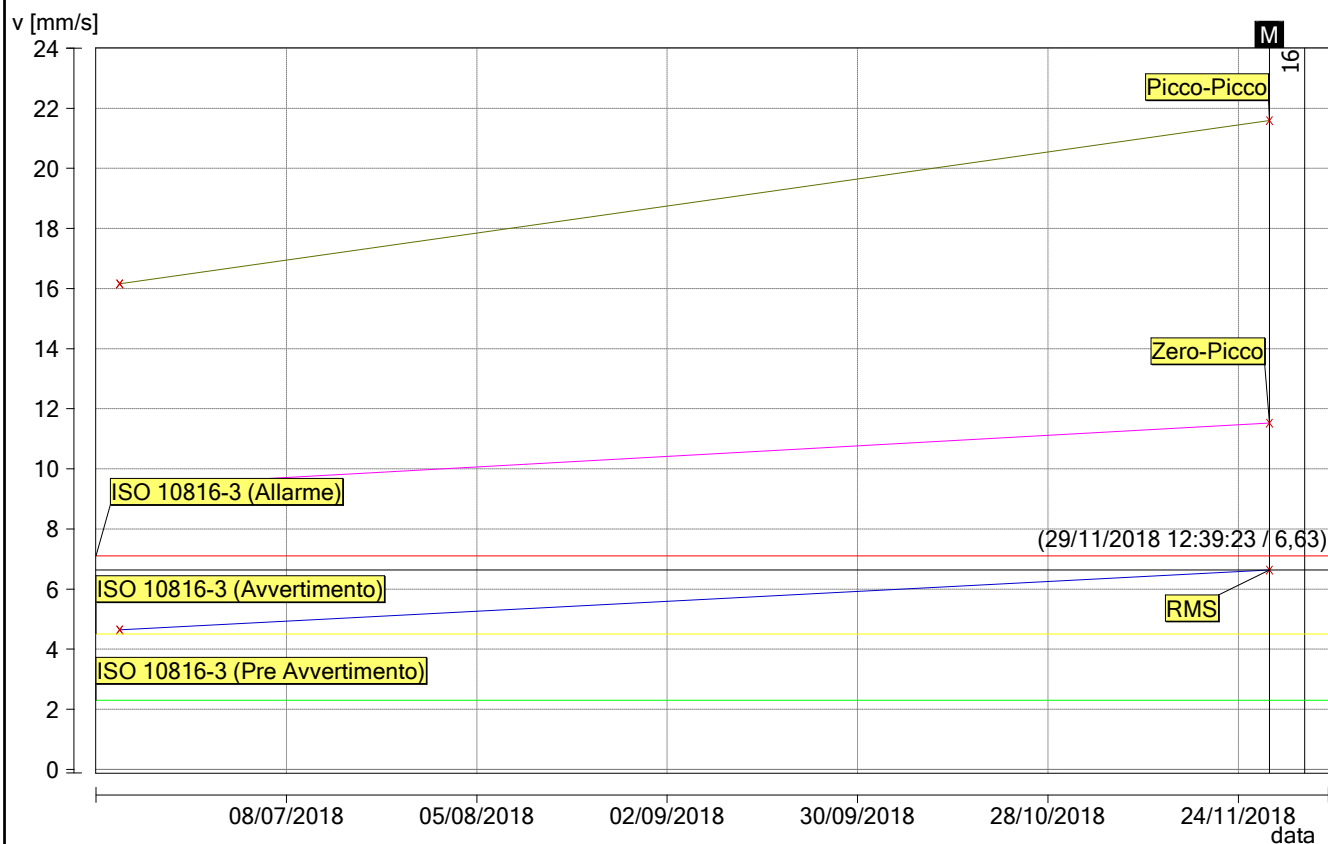

Cursore Principale	X []	= 29/11/2018 12:39:23	Macchina	Motore con ventilatore
	Y [mm/s]	= 6,63	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	16 kW
			Velocità	2920 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:58	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 12/12/2018 20:31:34 Page 2 of 2

28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:48	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 13/06/2018 11:43:05
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.
21/11/2017	17:38:41	Misura mancante	Misura mancante.