


Date/Time 09/12/2018 19:57:49

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 28/11/2018 15:56:46

Sinat\Formatura\Pompa centrifuga schiuma KSB 1 - 123\Motore\Punto 1H\103 Mach. spectr. >600

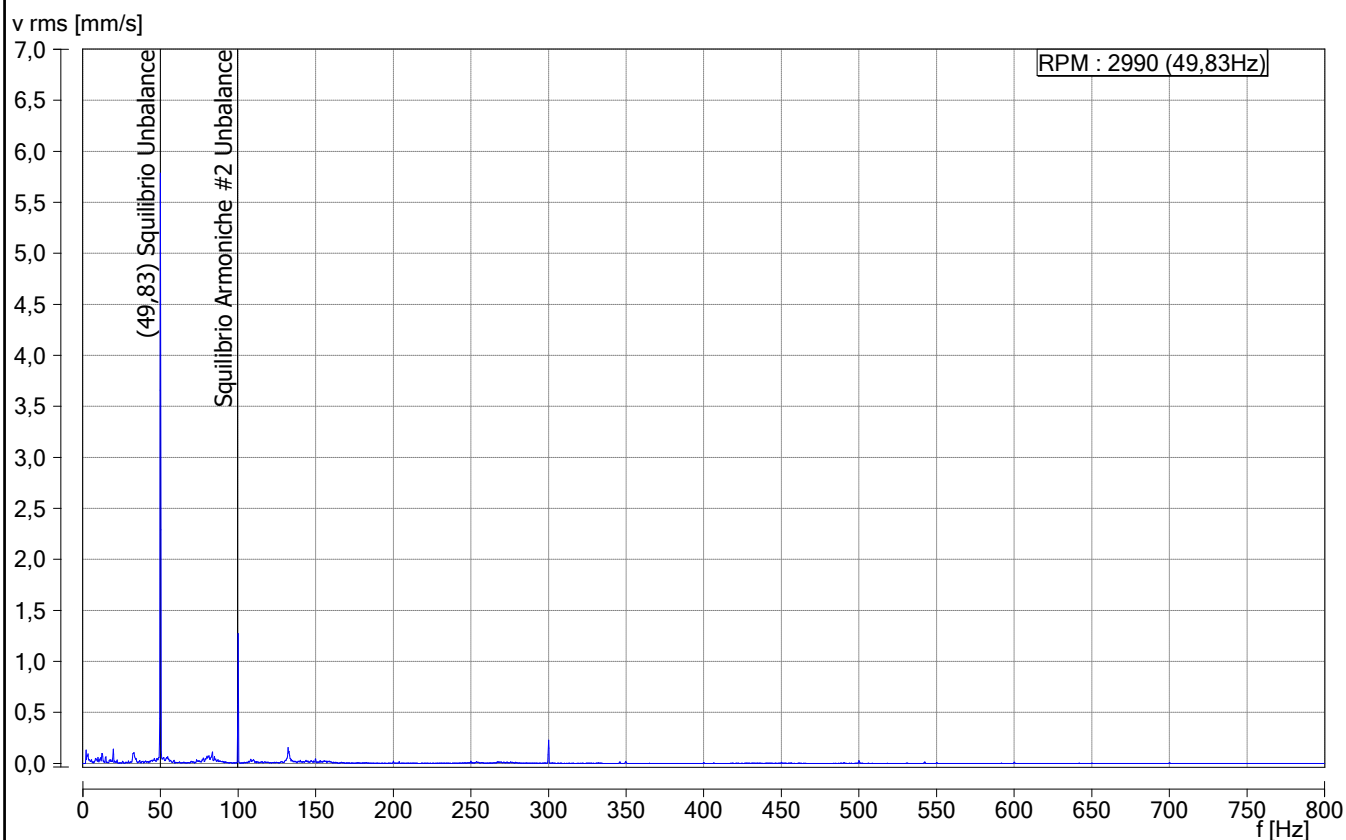

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (49,83) Squilibrio Unbalance

Y [mm/s] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 2990

RMS Y [mm/s] = 5,95

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	50,00	5,78
2	100,00	1,27
3	300,00	0,23
4	132,25	0,16
5	19,50	0,14
6	2,00	0,13
7	132,75	0,12
8	83,50	0,11
9	32,75	0,11
10	12,50	0,10