


Date/Time 09/12/2018 20:06:43

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 28/11/2018 16:06:06

Siniat\Formatura\Pompa centrifuga schiuma KSB 2 - 124\Motore\Punto 1H\103 Mach. spectr. >600

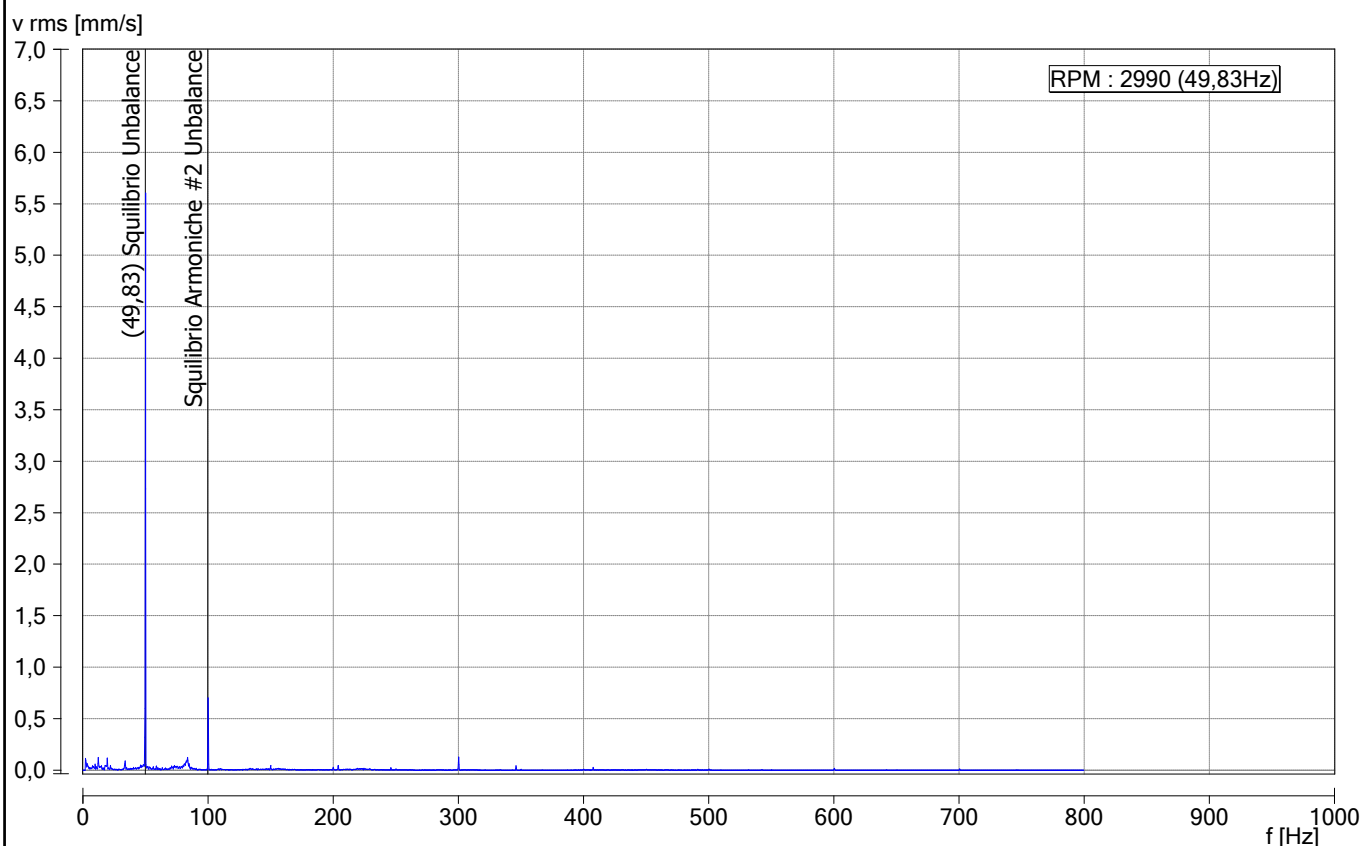

Cursore Principale = Non Attivo (49,83) Squilibrio Unbalance

Cursore delta = Non Attivo

= Non Attivo

RPM = 2990

RMS = 5,67

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	50,00	5,61
2	100,00	0,70
3	300,25	0,13
4	83,75	0,12
5	12,25	0,12
6	19,50	0,12
7	2,00	0,11
8	82,50	0,09
9	33,75	0,09
10	3,25	0,06