


Date/Time 09/12/2018 00:19:08

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 29/11/2018 11:36:54

Siniat\Scambiatore di calore\Ventilatore scambiatore di calore N-88\motore\M1H\1231 ENVELOPE >600 rpm

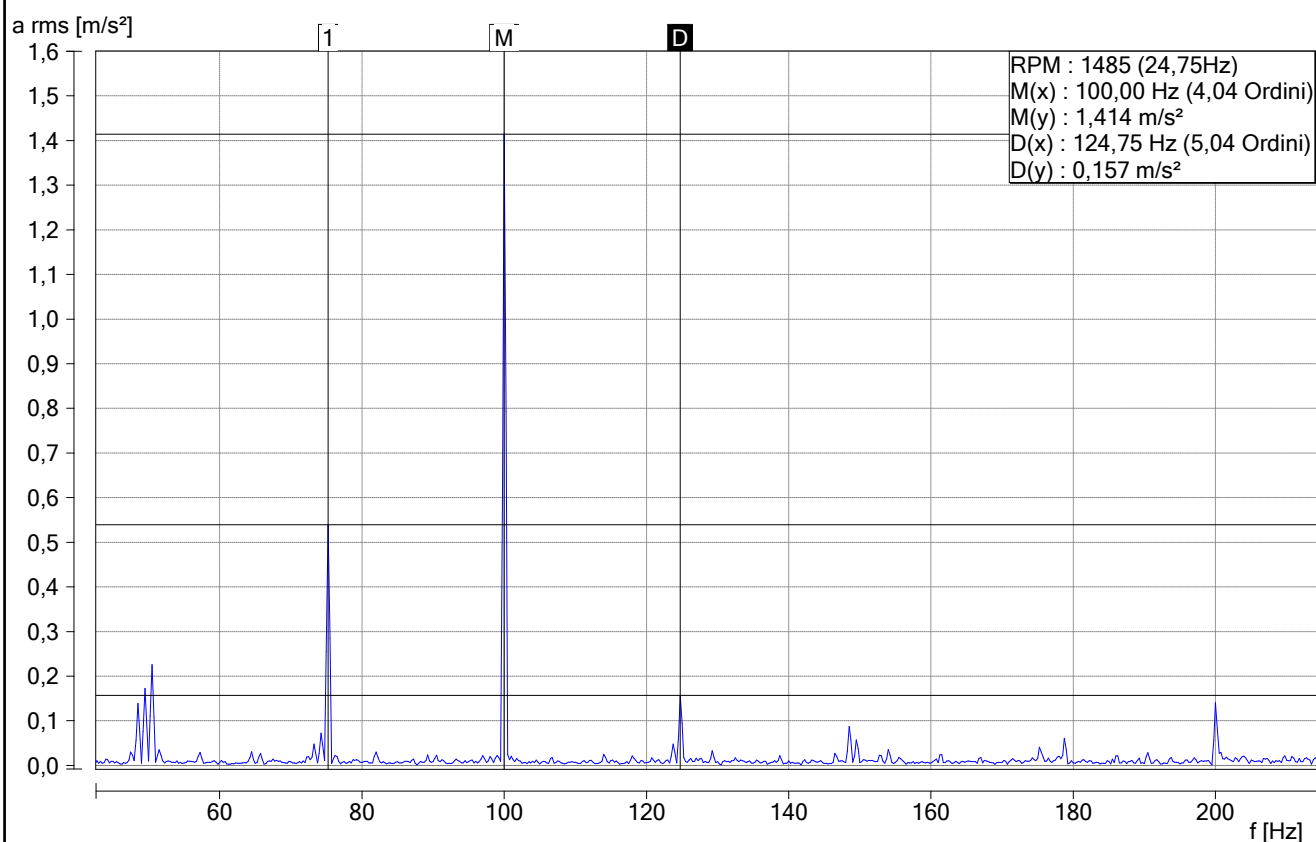

Cursore Principale X [Hz] = 100,00

Y [m/s²] = 1,414

Cursore delta X [Hz] = 124,75

Y [m/s²] = 0,157

RPM = 1485

RMS Y [m/s²] = 2,42

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	100,00	1,414
2	1089,25	1,126
3	24,75	0,899
4	75,25	0,539
5	1114,00	0,461
6	1189,50	0,434
7	989,25	0,415
8	1164,50	0,271
9	50,50	0,226
10	49,50	0,173