


Date/Time 08/12/2018 22:57:57

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 29/11/2018 11:35:55

Siniat\Scambiatore di calore\Ventilatore scambiatore di calore N-88\motore\M1V\103 Spettro macchina > 600

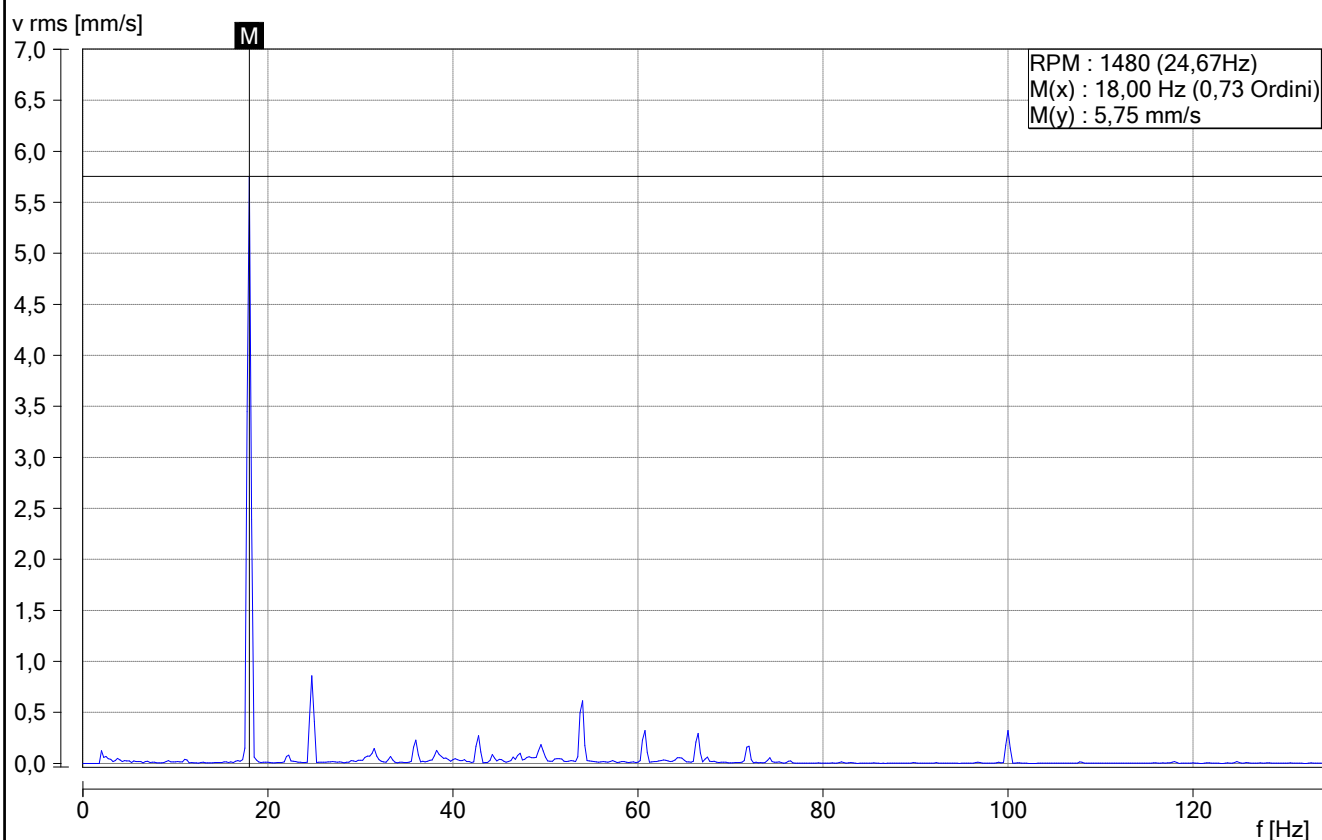

Cursore Principale	X [Hz]	= 18,00
	Y [mm/s]	= 5,75
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo
	Y [mm/s]	= Non Attivo
RPM		= 1480
RMS	Y [mm/s]	= 5,91

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	18,00	5,75
2	24,75	0,86
3	54,00	0,61
4	100,00	0,32
5	60,75	0,32
6	66,50	0,29
7	42,75	0,27
8	36,00	0,23
9	49,50	0,18
10	72,00	0,17