


Date/Time 09/12/2018 00:40:02

Page 1 of 1

Data e ora della misurazione 29/11/2018 11:46:01

Siniat\Scambiatore di calore\Ventilatore scambiatore di calore N-88\ventilatore\V1V\1231 ENVELOPE >600 rpm

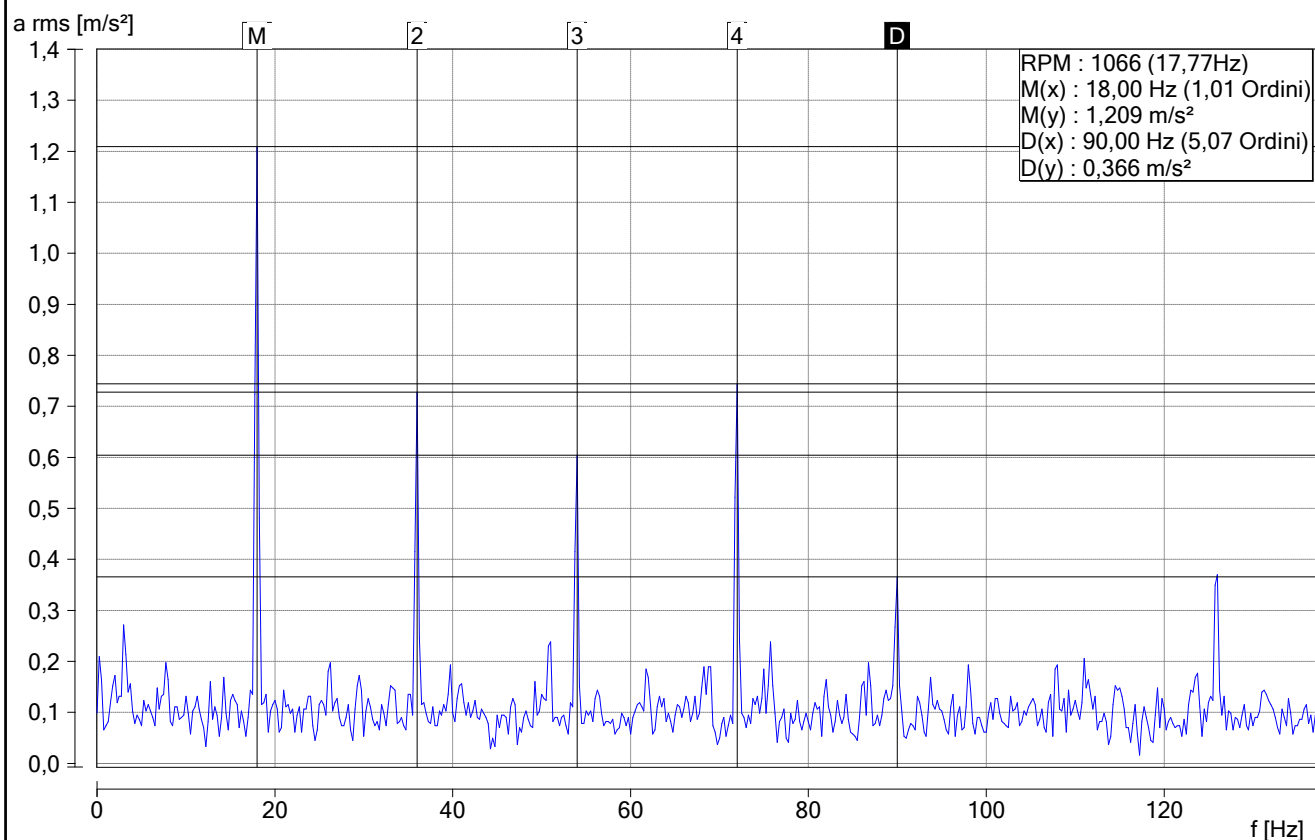

Cursore Principale X [Hz] = 18,00

Y [m/s²] = 1,209

Cursore delta X [Hz] = 90,00

Y [m/s²] = 0,366

RPM = 1066

RMS Y [m/s²] = 4,00

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	18,00	1,209
2	72,00	0,744
3	36,00	0,728
4	54,00	0,605
5	126,00	0,370
6	90,00	0,366
7	293,75	0,300
8	3,00	0,271
9	51,00	0,239
10	75,75	0,239