




Date/Time 12/12/2018 23:17:15

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 29/11/2018 16:37:06

Siniat\Area Molino\ventilatore filtro di raffreddamento\motore\M2H\1009 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm

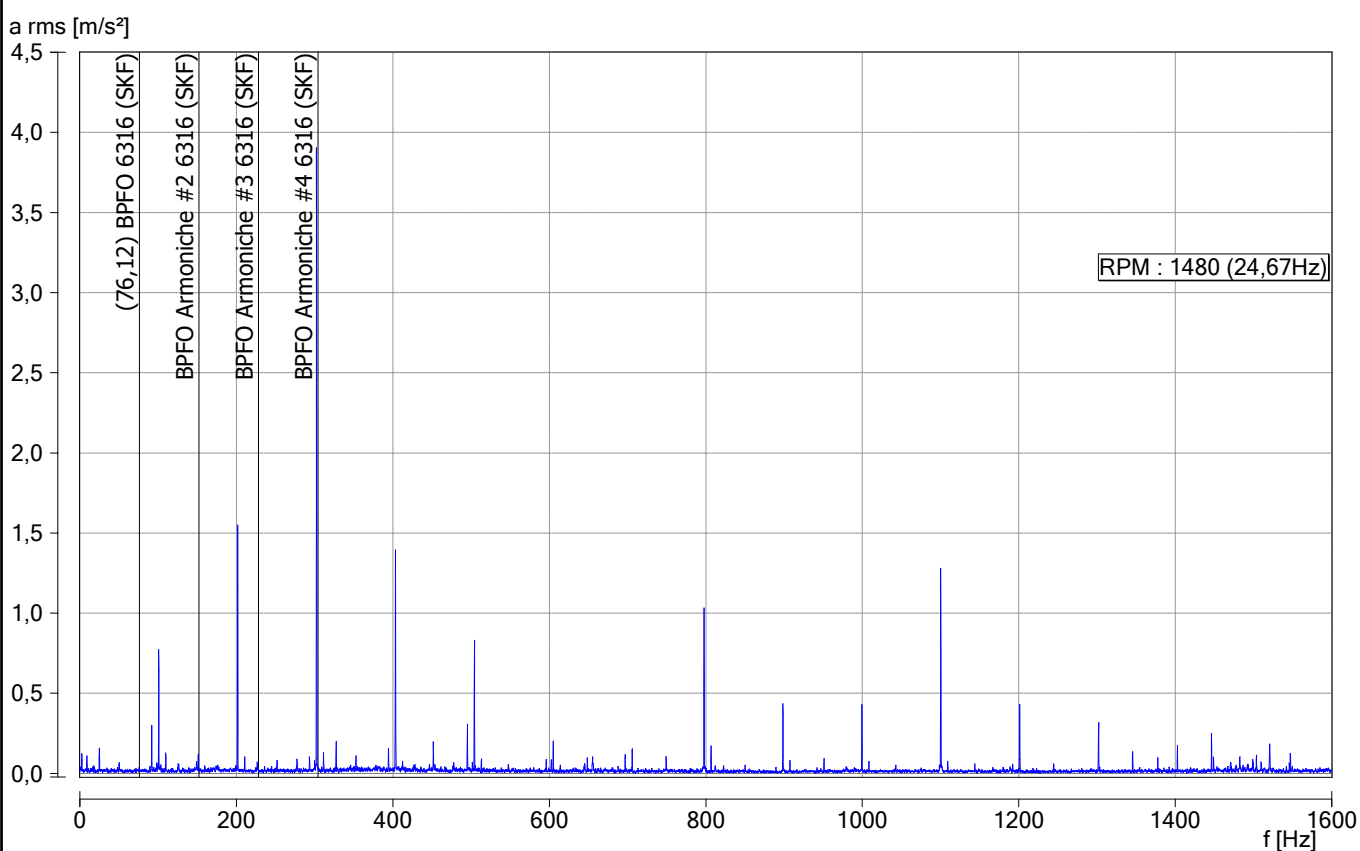

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (76,12) BPFO 6316 (SKF)

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1480

RMS Y [m/s²] = 5,13

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.



29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	302,50	3,905
2	201,75	1,550
3	403,25	1,393
4	1100,25	1,280
5	797,75	1,033
6	504,25	0,831
7	100,75	0,772
8	898,50	0,435
9	1201,25	0,430
10	999,50	0,429