




Date/Time 12/12/2018 23:12:20

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 29/11/2018 16:35:41

Siniat\Area Molino\ventilatore filtro di raffreddamento\motore\M2V\1009 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm

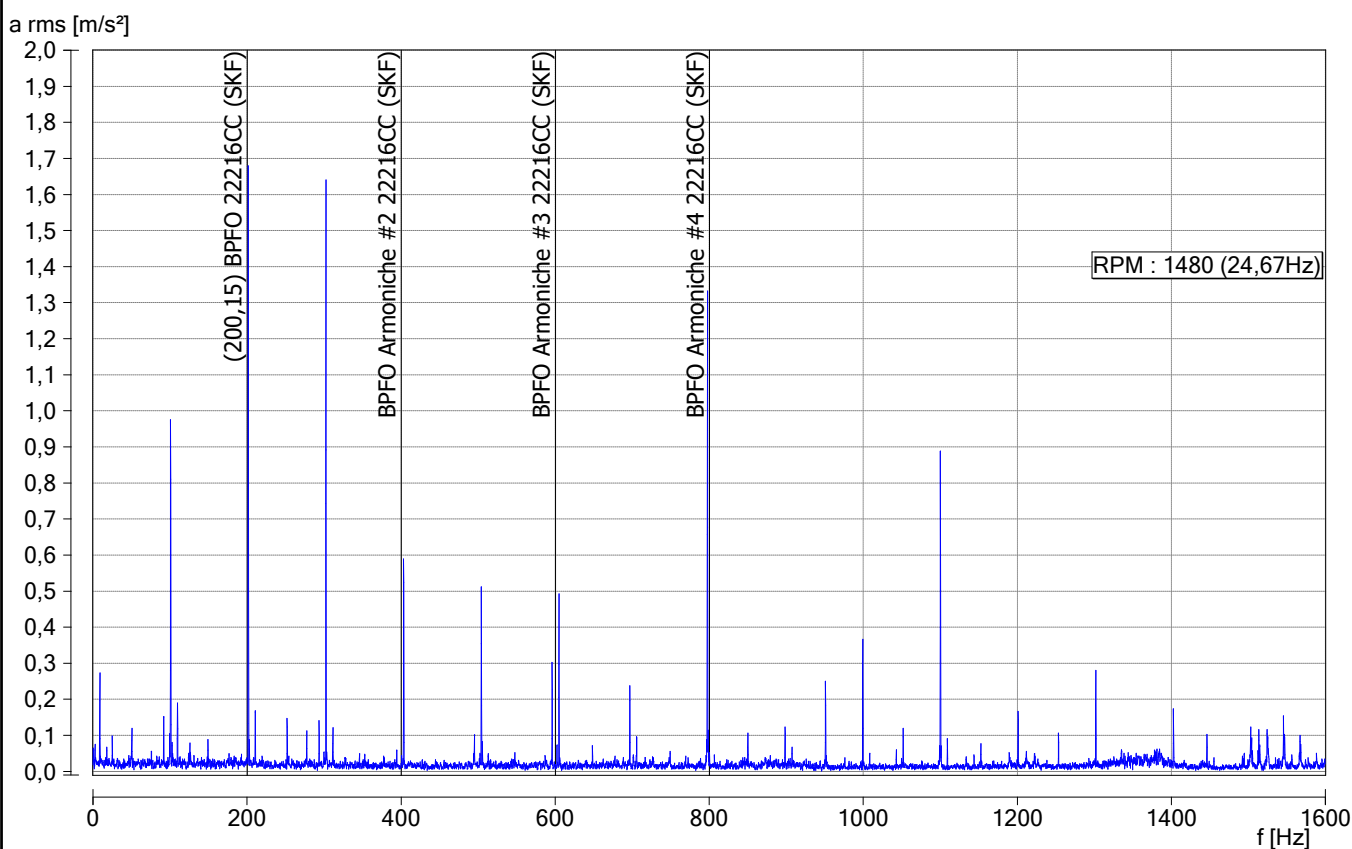

Cursore Principale	= Non Attivo	(200,15) BPFO 22216CC (SKF)
Cursore delta	= Non Attivo	
RPM	= 1480	
RMS	= 3,47	

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.



29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	201,75	1,679
2	302,50	1,640
3	797,75	1,332
4	100,75	0,975
5	1100,25	0,889
6	403,25	0,589
7	504,25	0,512
8	605,00	0,493
9	999,50	0,367
10	596,00	0,303