




Date/Time 12/12/2018 23:20:55

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 29/11/2018 16:39:41

Siniat\Area Molino\ventilatore filtro di raffreddamento\ventilatore\V1V\1009 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm

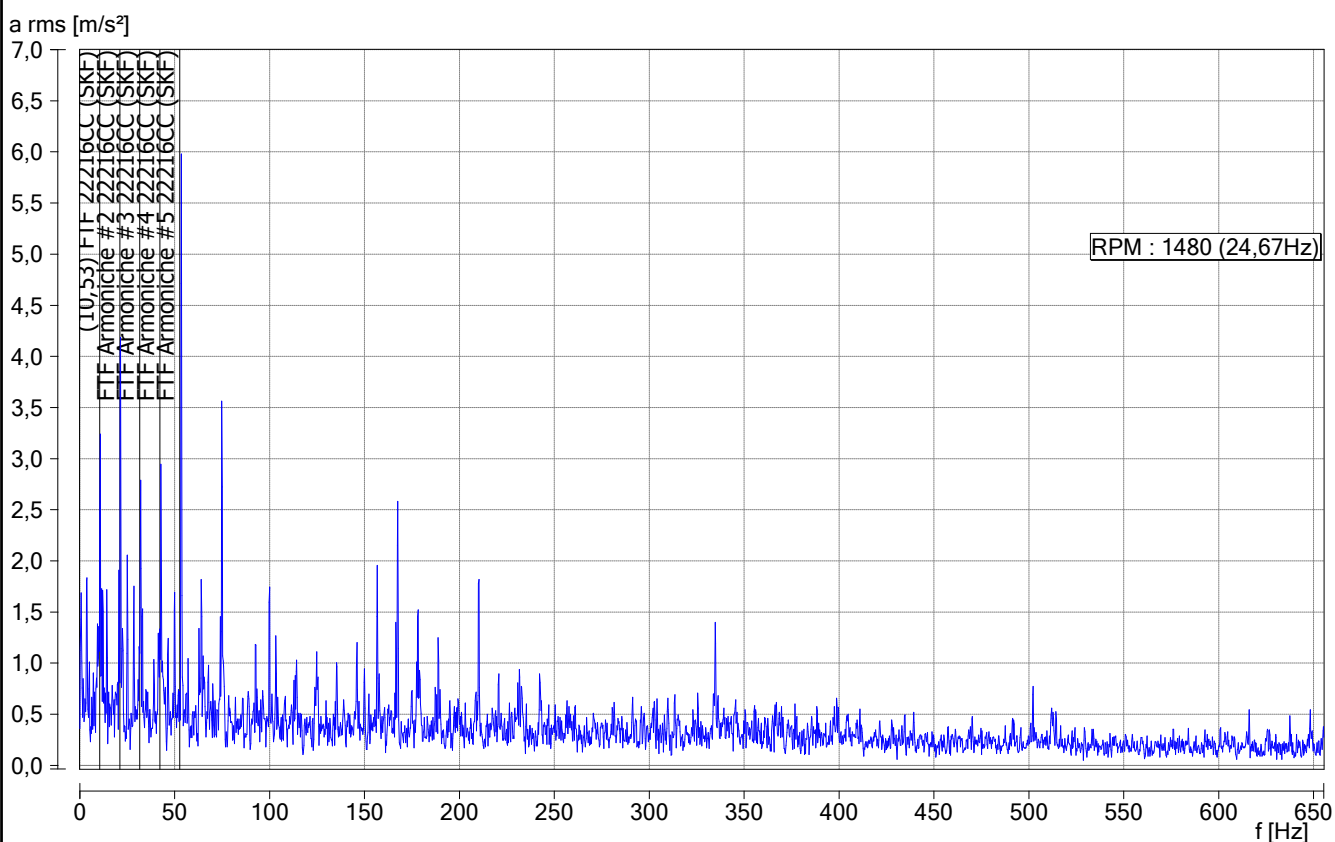

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(10,53) FTF 22216CC (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 18,36	

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.



30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	12:09:40	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1485.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	53,50	5,980
2	21,50	4,187
3	74,75	3,561
4	10,75	3,241
5	42,75	2,945
6	32,00	2,788
7	167,50	2,583
8	25,00	2,056
9	156,75	1,958
10	20,50	1,908