




Date/Time 07/12/2018 10:43:07

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 28/11/2018 10:01:05

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 1 - 84\Ventilatore\Punto 4 RO\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

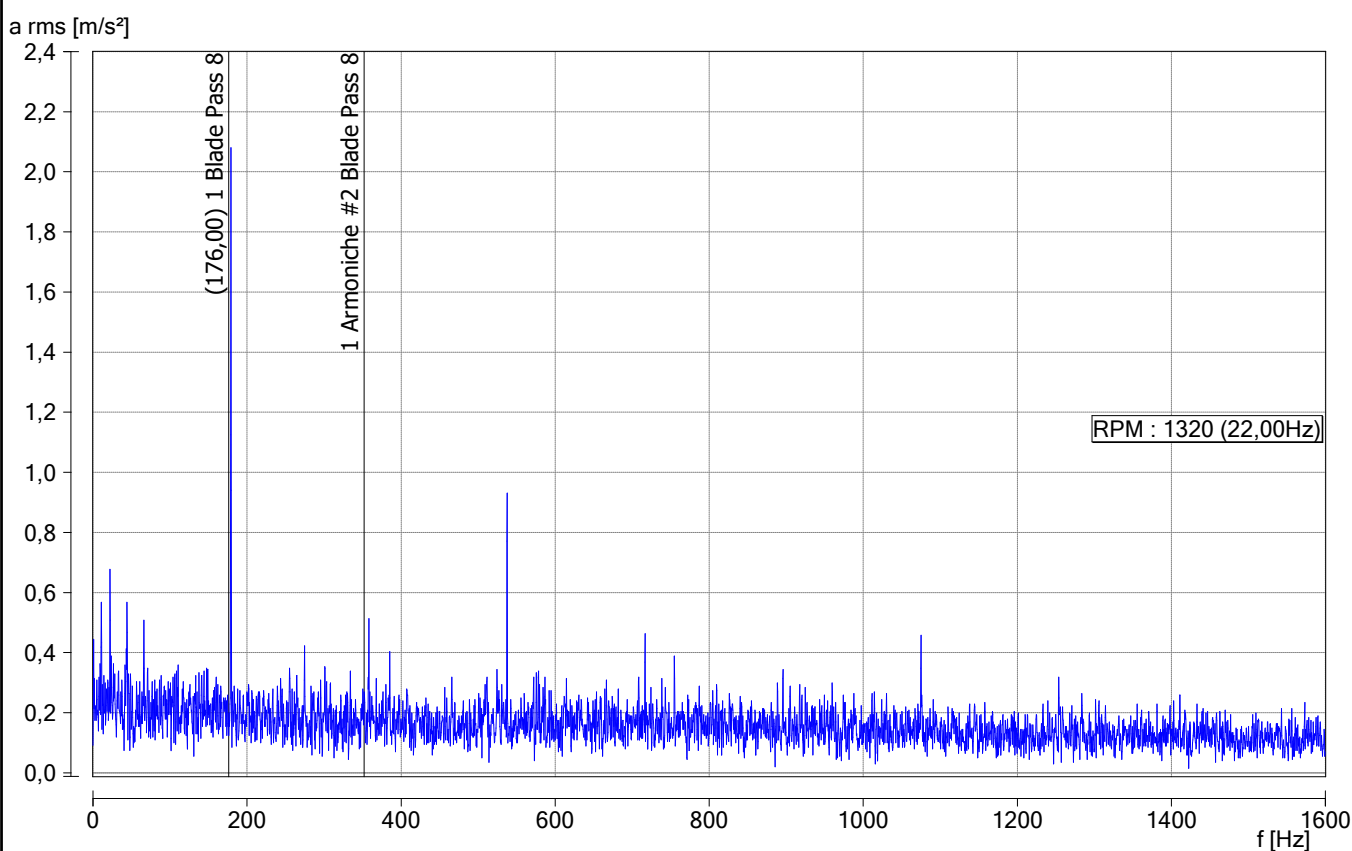

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(176,00) 1 Blade Pass 8
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1320	
RMS	Y [m/s ²]	= 7,36	

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:43	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 07/12/2018 10:43:07 Page 2 of 2

30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
1	179,20	2,081
2	537,60	0,931
3	22,00	0,677
4	10,80	0,567
5	44,00	0,567
6	358,40	0,513
7	66,00	0,508
8	716,80	0,463
9	1075,20	0,458
10	0,80	0,443