




Date/Time 07/12/2018 14:55:32

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 28/11/2018 10:55:23

Siniat\Zona 2\Ventilatore Aria Circolazione 1 (DX) - 86\Ventilatore\V1H\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

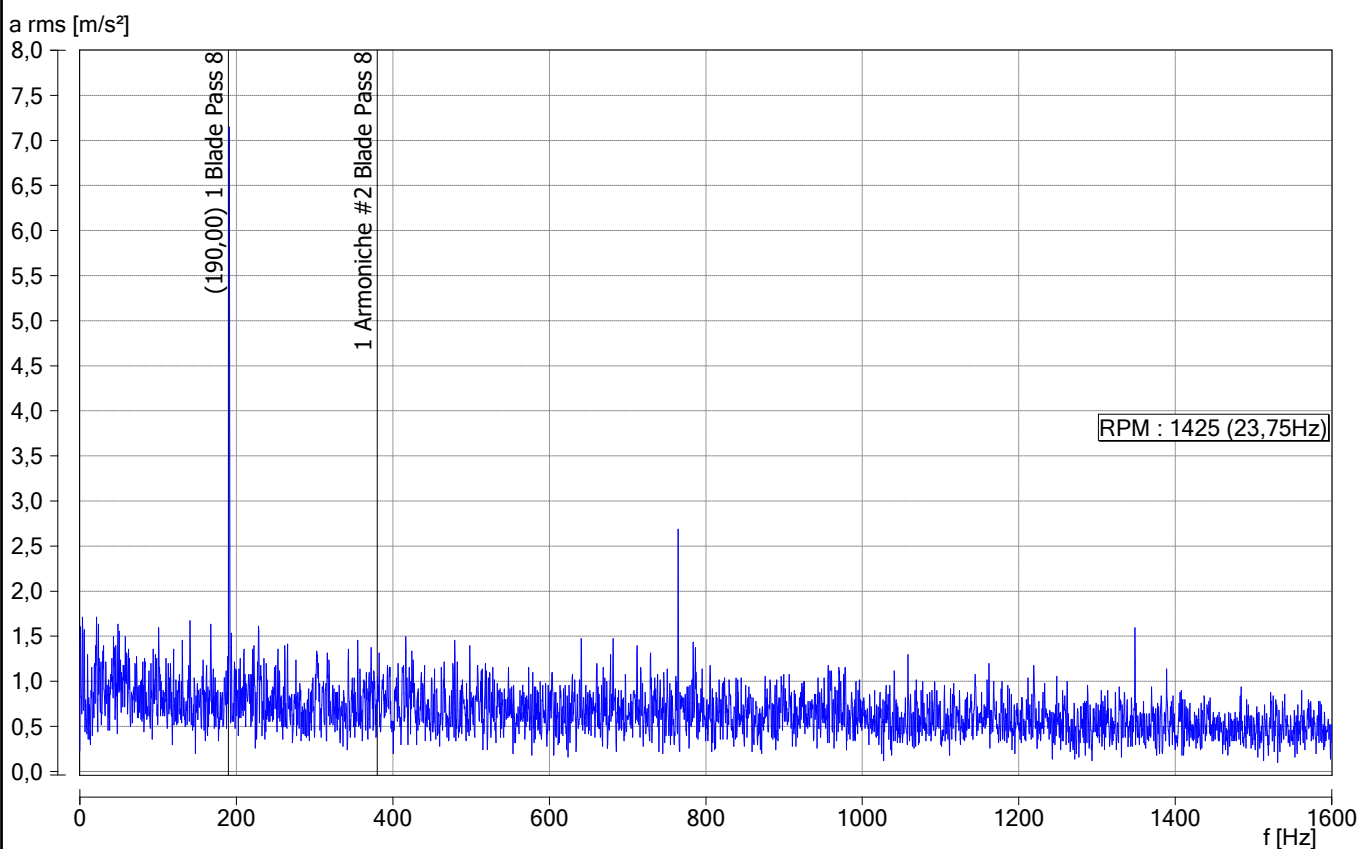

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(190,00) 1 Blade Pass 8
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1390	
RMS	Y [m/s ²]	= 29,58	

Data	Ora	Evento	Commento
07/12/2018	14:55:13	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1390, nuovo rif. 1425.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.



30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	191,20	7,148
2	764,80	2,688
3	3,20	1,712
4	21,20	1,712
5	140,80	1,672
6	23,60	1,633
7	48,80	1,633
8	167,20	1,633
9	228,40	1,613
10	0,80	1,605