




Date/Time 07/12/2018 15:06:52

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 28/11/2018 11:03:26

Siniat\Zona 2\Ventilatore Aria Circolazione 2 (SX) - 87\Ventilatore\V1H\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

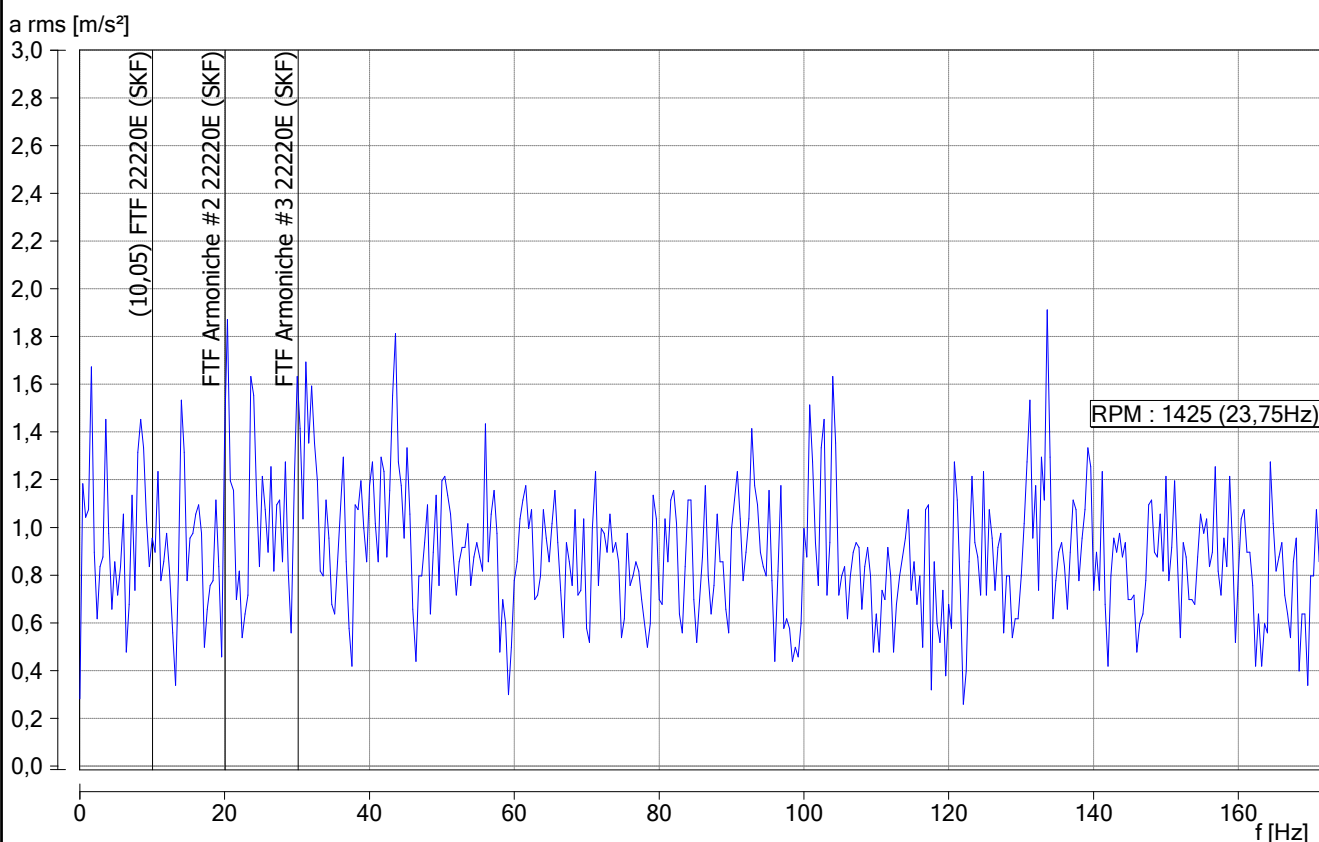

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(10,05) FTF 22220E (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1390	
RMS	Y [m/s ²]	= 27,22	

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.



29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	18:31:24	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1390, nuovo rif. 1425.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
21/11/2017	18:30:26	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1465, nuovo rif. 1485.
21/11/2017	18:29:57	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1465.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
1	382,80	2,688
2	574,40	2,589
3	133,60	1,911
4	20,40	1,872
5	43,60	1,812
6	367,60	1,732
7	31,20	1,693
8	1,60	1,673
9	23,60	1,633
10	30,00	1,633