




Date/Time 07/12/2018 15:48:06

Page 1 of 2

Siniat\Zona 3\Ventilatore di Combustione - 100\Ventilatore\V1V\101 Overall velocity >600

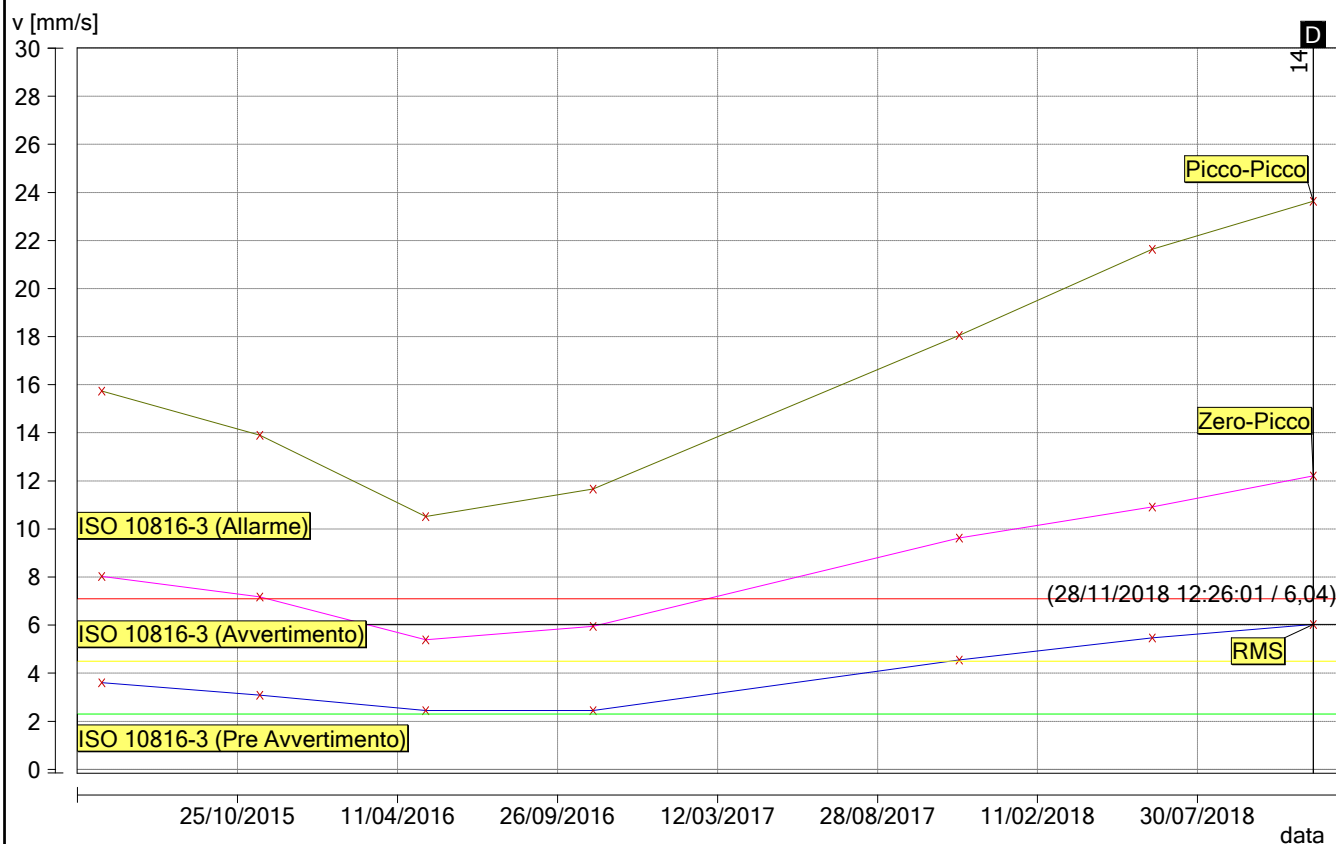

Cursore
Principale

= Non Attivo

Macchina

Ventilatore

Cursore delta

= Non Attivo

Tipo:

Ventilatore

= 28/11/2018 12:26:01

Classe ISO

Gruppo2 (ISO10816-3)

= 6,04

Potenza:

18 kW

Velocità

2930 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.



28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:37	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 28/11/2018 12:26:01
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:35	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.