




Date/Time 16/03/2018 12:58:23

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 21/02/2018 11:56:39

Siniat\Zona 2\Ventilatore Aria Circolazione 2 (SX) - 87\Ventilatore\Punto 3 RV\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

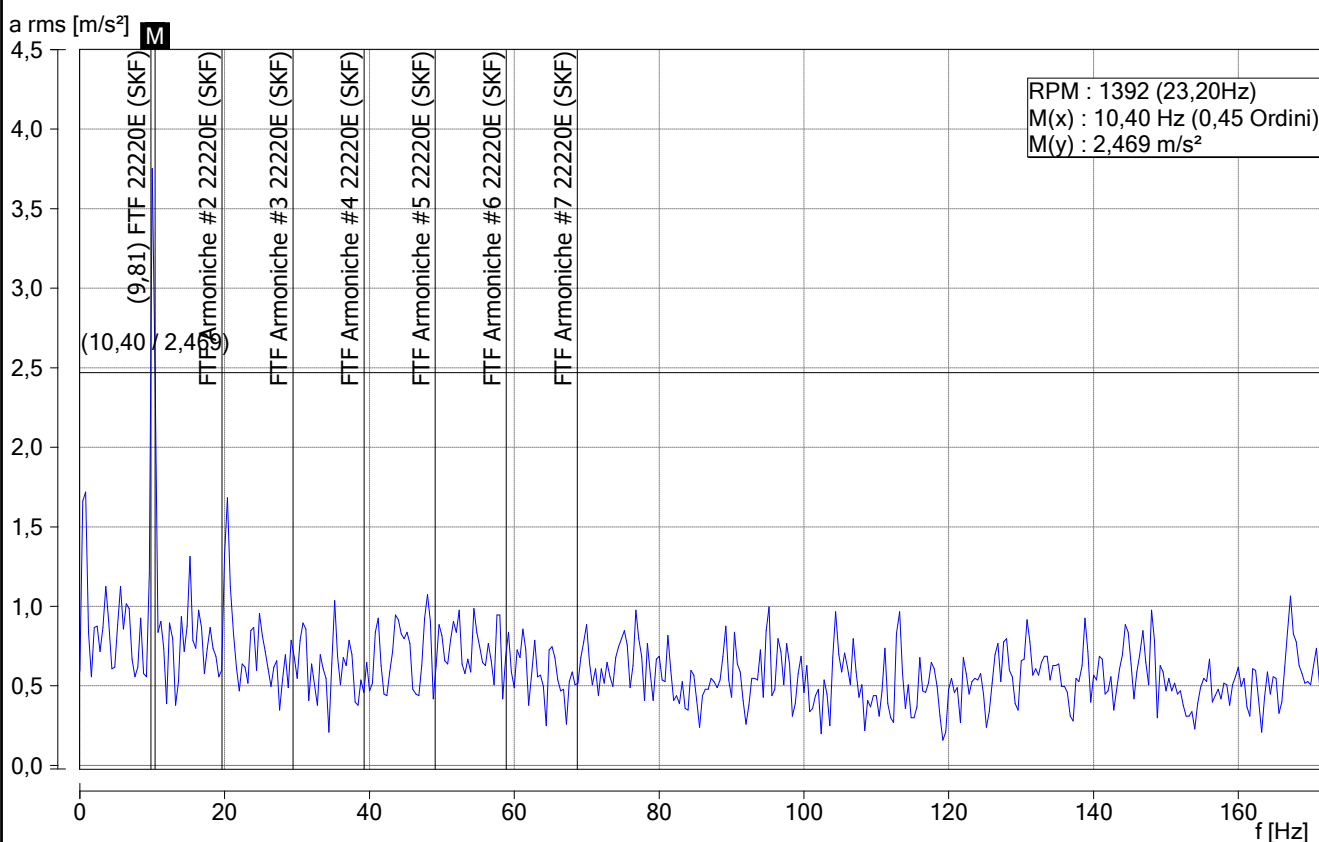

Cursore Principale	X [Hz]	= 10,40	(9,81) FTF 22220E (SKF)
	Y [m/s ²]	= 2,469	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1392	
RMS	Y [m/s ²]	= 18,48	

Data	Ora	Evento	Commento
28/02/2018	12:07:24	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1392.
29/11/2017	10:28:17	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1425.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 16/03/2018 12:58:23

Page 2 of 2

23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	10,00	3,753
2	382,40	2,310
3	0,80	1,718
4	191,20	1,692
5	20,40	1,682
6	15,20	1,314
7	199,20	1,234
8	5,60	1,125
9	3,60	1,125
10	48,00	1,075