




Date/Time 18/06/2019 18:36:42

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/06/2019 12:42:46

Siniat\Zona 2\Ventilatore Aria Circolazione 2 (SX) - 87\Ventilatore\V1A\103 Mach. spectr. >600

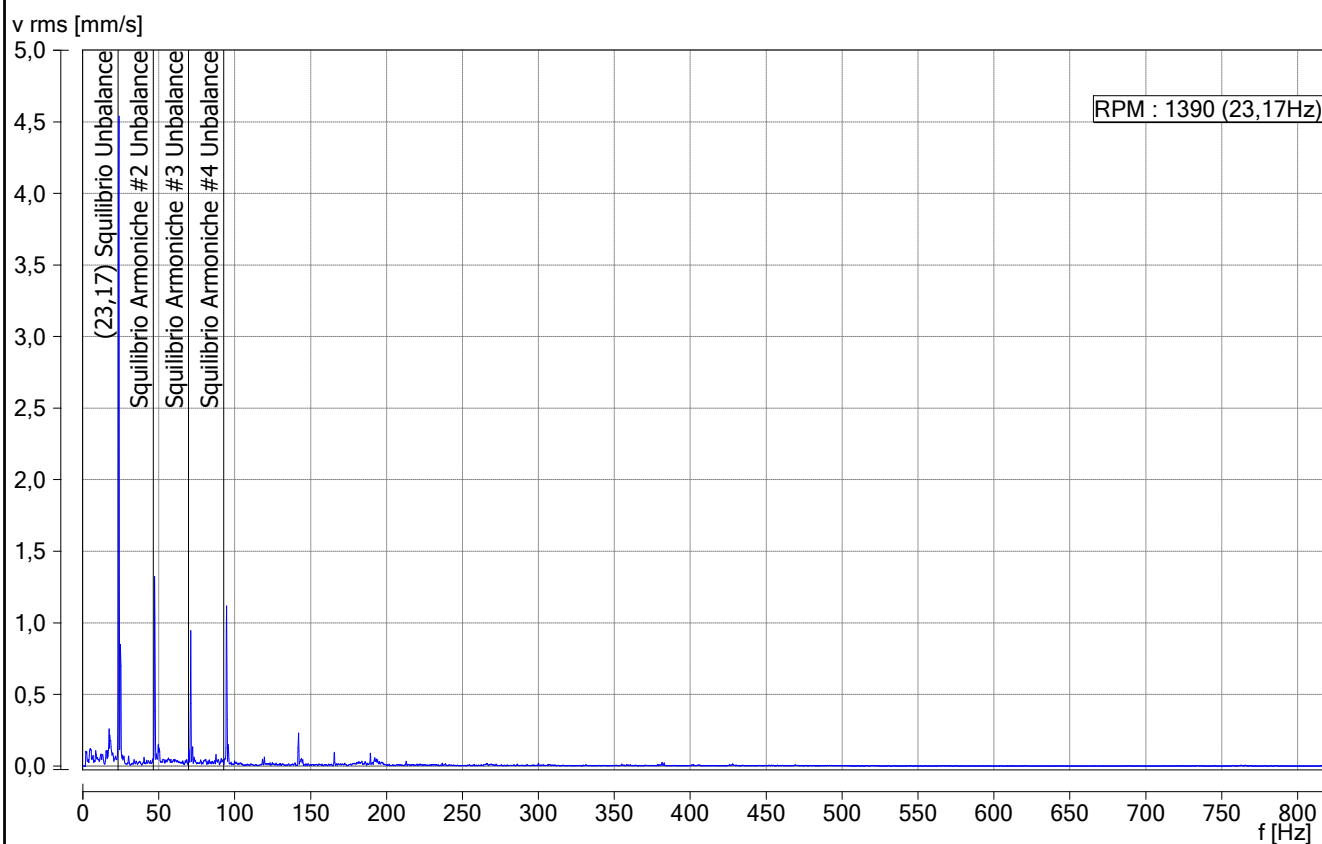

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(23,17) Squilibrio Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1390	
RMS	Y [mm/s]	= 5,08	

Data	Ora	Evento	Commento
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.



04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	23,75	4,54
2	47,25	1,32
3	94,75	1,12
4	71,00	0,95
5	24,75	0,85
6	17,25	0,26
7	142,00	0,23
8	17,75	0,22
9	49,75	0,15
10	95,75	0,15