




Date/Time 18/06/2019 18:46:08

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/06/2019 12:28:47

Siniat\Zona 2\Ventilatore Aria Circolazione 1 (DX) - 86\Ventilatore\V1V\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

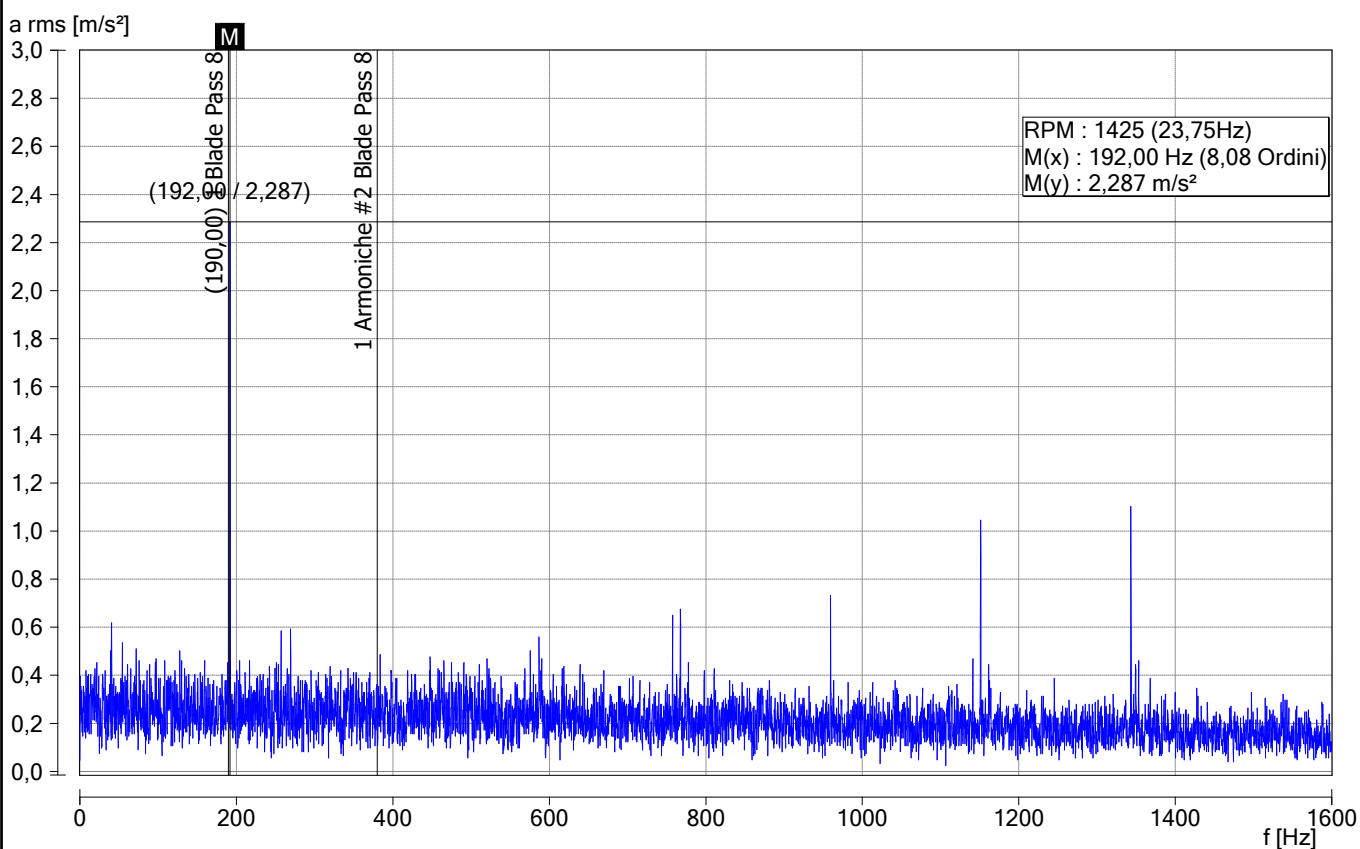

|                    |                       |              |                         |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Cursore Principale | X [Hz]                | = 192,00     | (190,00) 1 Blade Pass 8 |
|                    | Y [m/s <sup>2</sup> ] | = 2,287      |                         |
| Cursore delta      | X [Hz]                | = Non Attivo |                         |
|                    | Y [m/s <sup>2</sup> ] | = Non Attivo |                         |
| RPM                |                       | = 1425       |                         |
| RMS                | Y [m/s <sup>2</sup> ] | = 12,14      |                         |

| Data       | Ora      | Evento                              | Commento                            |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 18/06/2019 | 18:43:51 | Velocità di riferimento modificata. | Vecchio rif. 1390, nuovo rif. 1425. |
| 18/06/2019 | 16:50:02 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 17/06/2019 | 17:16:56 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 16/06/2019 | 13:40:49 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |



|            |          |                                     |                                     |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 04/12/2018 | 16:59:57 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 04/12/2018 | 16:39:44 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 30/11/2018 | 16:42:33 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 30/11/2018 | 12:50:33 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 29/11/2018 | 17:17:06 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 29/11/2018 | 13:50:12 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 28/11/2018 | 17:10:55 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 28/11/2018 | 13:51:38 | Velocità di riferimento modificata. | Vecchio rif. 1320, nuovo rif. 1390. |
| 28/11/2018 | 13:51:27 | Velocità di riferimento modificata. | Vecchio rif. 1390, nuovo rif. 1320. |
| 04/07/2018 | 12:19:17 | Velocità di riferimento modificata. | Vecchio rif. 1413, nuovo rif. 1390. |
| 15/06/2018 | 14:53:29 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 15/06/2018 | 10:22:03 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 14/06/2018 | 16:40:06 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 13/06/2018 | 18:36:44 | Velocità di riferimento modificata. | Vecchio rif. 1390, nuovo rif. 1413. |
| 13/06/2018 | 17:09:43 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 13/06/2018 | 14:07:44 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 24/11/2017 | 12:15:46 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 23/11/2017 | 17:15:38 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 22/11/2017 | 17:58:19 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |
| 22/06/2017 | 15:16:17 | Misura mancante                     | Misura mancante.                    |

| Canale # | A       |                       |
|----------|---------|-----------------------|
|          | X [Hz]  | Y [m/s <sup>2</sup> ] |
| 1        | 192,00  | 2,287                 |
| 2        | 1343,25 | 1,102                 |
| 3        | 1151,25 | 1,045                 |
| 4        | 959,50  | 0,732                 |
| 5        | 767,50  | 0,674                 |
| 6        | 757,50  | 0,650                 |
| 7        | 40,50   | 0,617                 |
| 8        | 269,25  | 0,592                 |
| 9        | 257,25  | 0,584                 |
| 10       | 586,75  | 0,559                 |