




Date/Time 25/06/2019 11:25:24

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/06/2019 15:44:31

Siniat\Zona 3\Ventilatore Scarico Area - 155\Motore\M2H\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

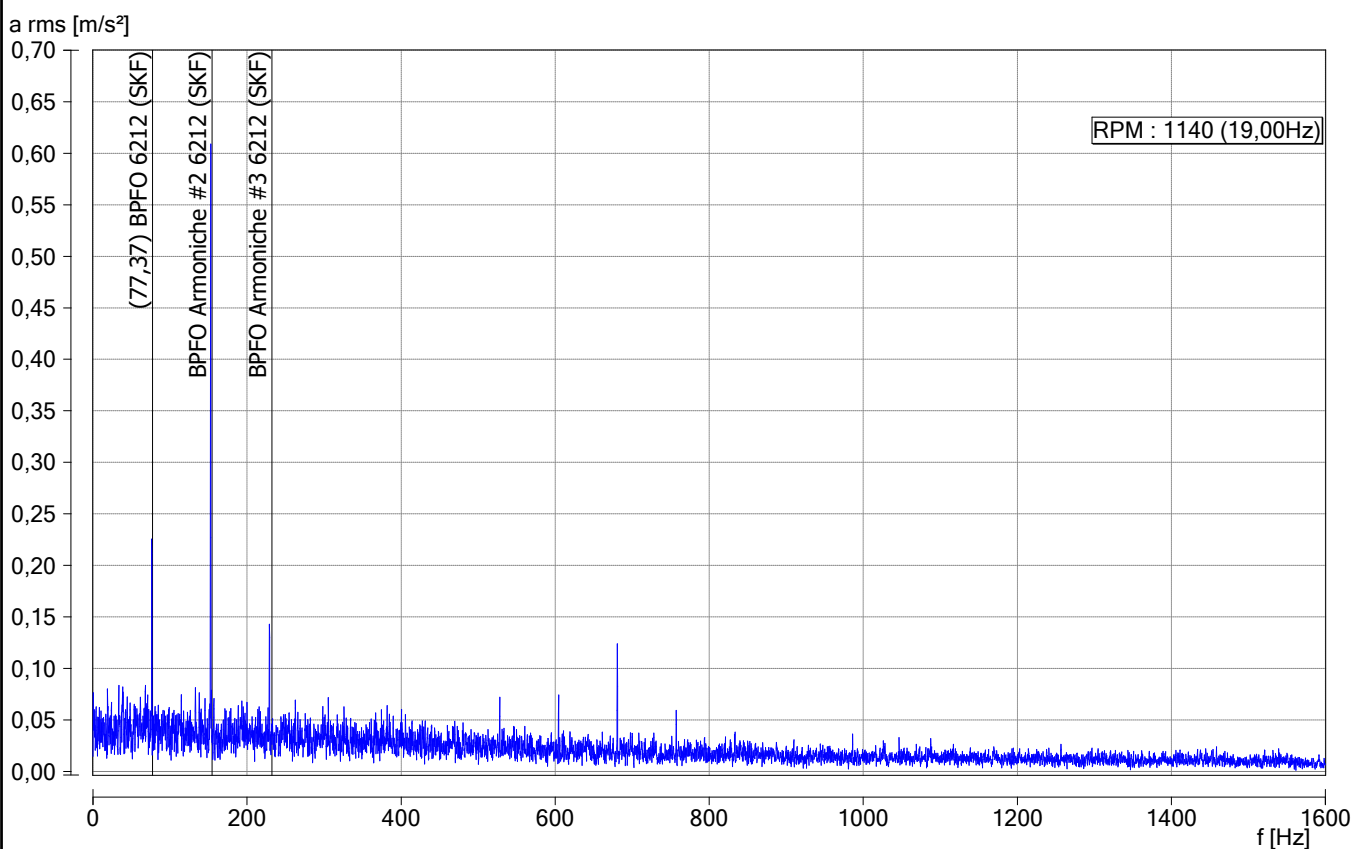

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(77,37) BPFO 6212 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2930	
RMS	Y [m/s ²]	= 1,43	

Data	Ora	Evento	Commento
25/06/2019	11:22:20	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2930, nuovo rif. 1140.
19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:17	Misura mancante	Misura mancante.



16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	152,75	0,609
2	76,25	0,225
3	229,00	0,143
4	680,75	0,124
5	33,50	0,083
6	68,00	0,083
7	38,50	0,082
8	133,00	0,081
9	18,75	0,080
10	153,75	0,079