




Date/Time 25/06/2019 12:02:50

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/06/2019 15:18:13

Siniat\Scambiatore di calore\Ventilatore scambiatore di calore N-88\motore\M1H\1231 ENVELOPE >600 rpm

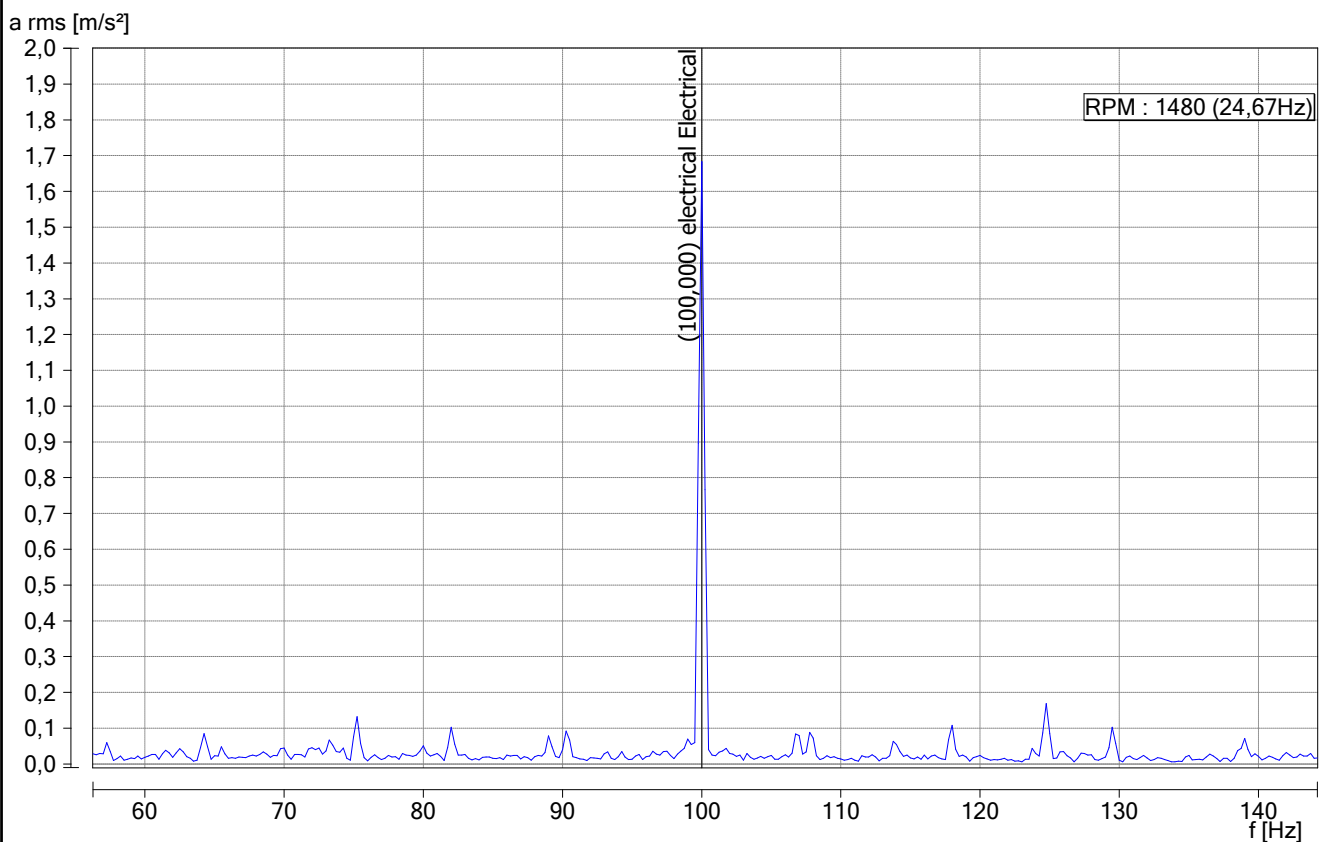

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(100,000) electrical Electrical
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,01	

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:17	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:50	Misura mancante	Misura mancante.



04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:32	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.

Canale # A

1	100,00	1,683
2	1089,50	1,432
3	1189,50	1,112
4	24,75	0,739
5	1114,25	0,549
6	0,50	0,529
7	1164,75	0,336
8	1064,75	0,302
9	18,00	0,277
10	6,75	0,271