




Date/Time 25/06/2019 12:50:35

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/06/2019 15:29:47

Siniat\Scambiatore di calore\Ventilatore scambiatore di calore N-88\ventilatore\V2V\1231 ENVELOPE >600 rpm

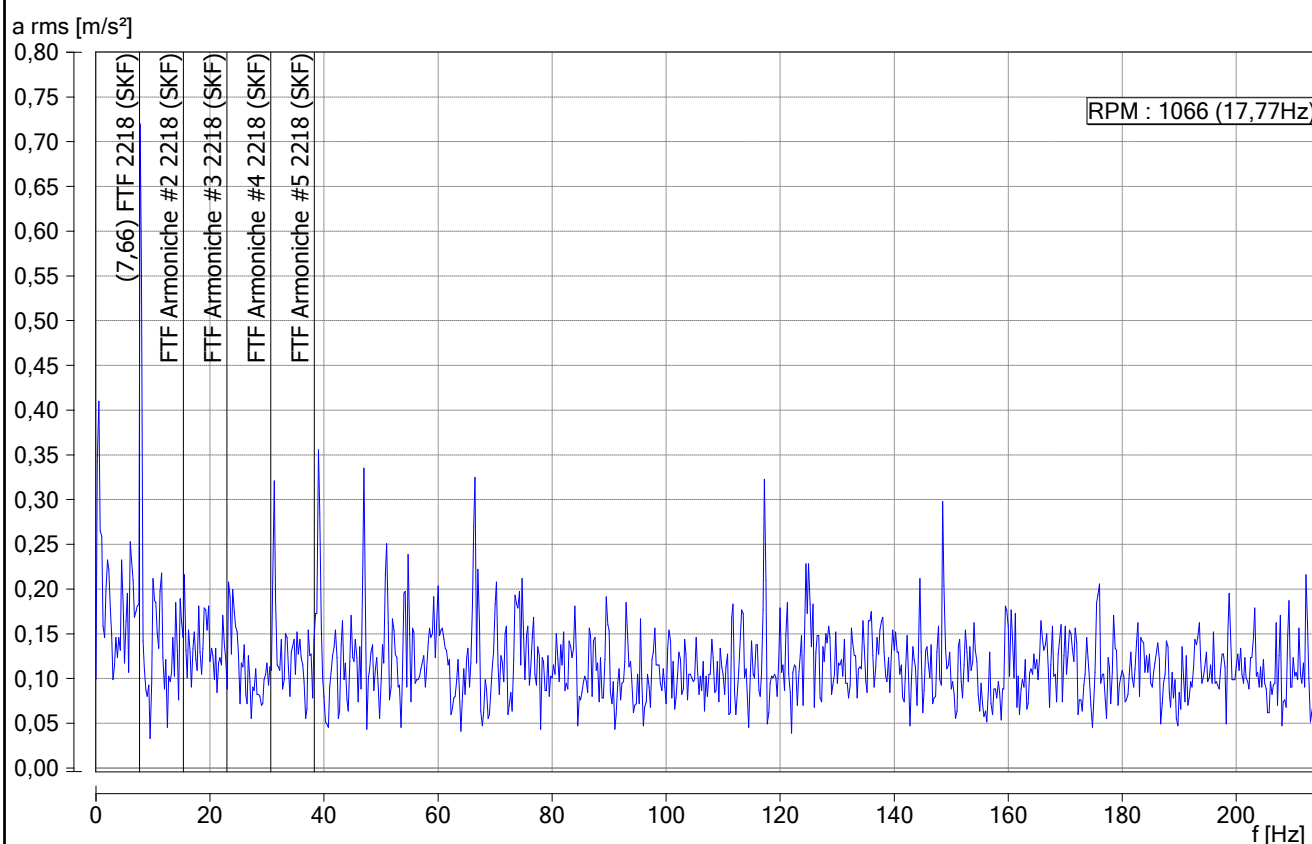

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(7,66) FTF 2218 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1066	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,08	

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:17	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:50	Misura mancante	Misura mancante.



04/12/2018	16:59:58	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:32	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:04	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	7,75	0,720
2	0,50	0,410
3	39,00	0,356
4	47,00	0,335
5	66,50	0,325
6	297,00	0,325
7	117,25	0,323
8	31,25	0,321
9	148,50	0,298
10	6,00	0,253