




Date/Time 26/06/2019 15:13:02

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/06/2019 12:23:47

Siniat\Formatura\pompa centrifuga schiuma KSB 2 - 124\Motore\M1H\103 Mach. spectr. >600

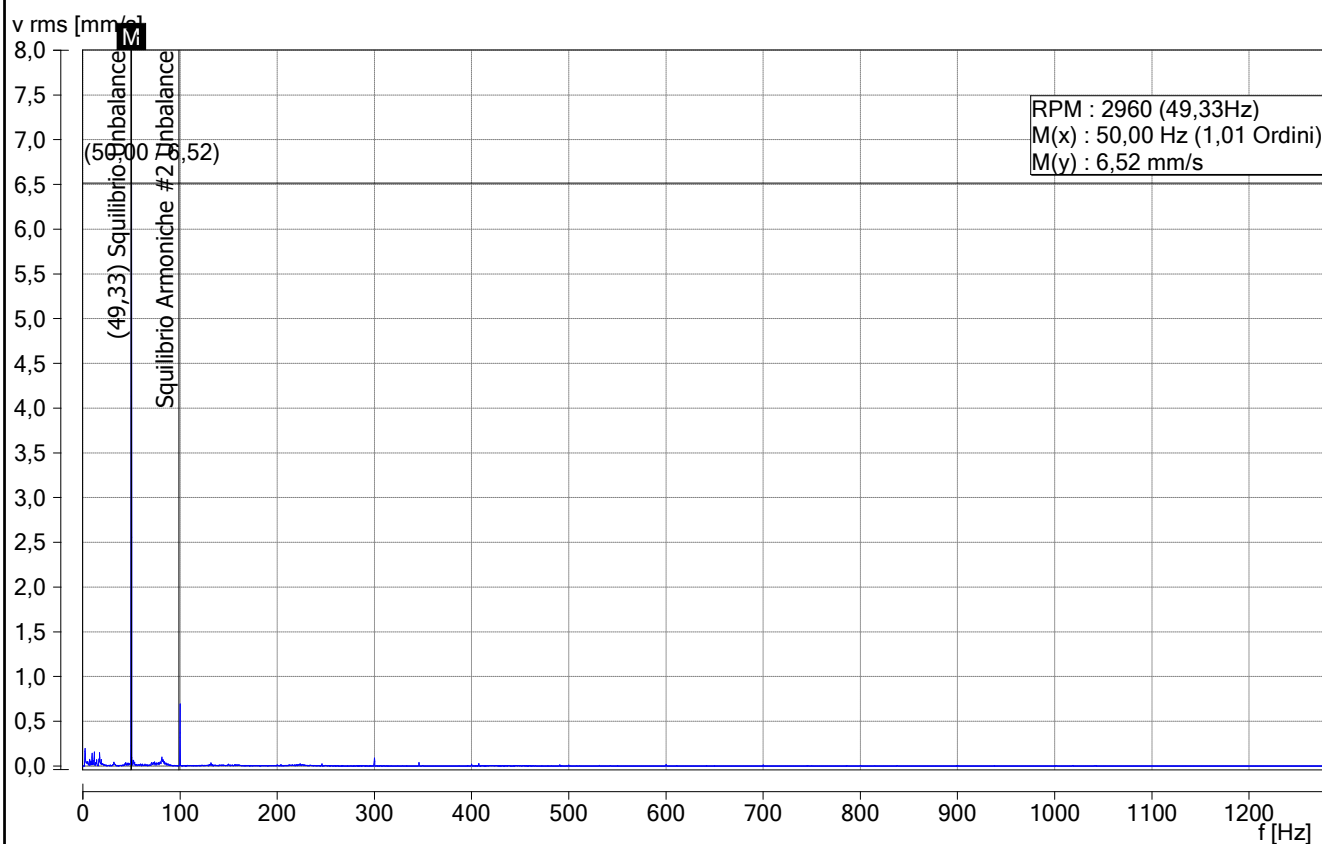

Cursore Principale	X [Hz]	= 50,00	(49,33) Squilibrio Unbalance
	Y [mm/s]	= 6,52	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2960	
RMS	Y [mm/s]	= 6,57	

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:39	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:18	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:50	Misura mancante	Misura mancante.



04/12/2018	16:59:58	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:33	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:47	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.
21/11/2017	17:38:41	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	50,00	6,52
2	100,00	0,69
3	2,25	0,20
4	11,75	0,16
5	17,25	0,15
6	9,50	0,14
7	81,25	0,10
8	300,00	0,09
9	16,50	0,08
10	7,00	0,08