




Date/Time 17/06/2019 17:41:52

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/06/2019 09:58:44

Siniat\Jet Zone\Ventilatore 1 - 17\Ventilatore\V1V\103 Mach. spectr. >600

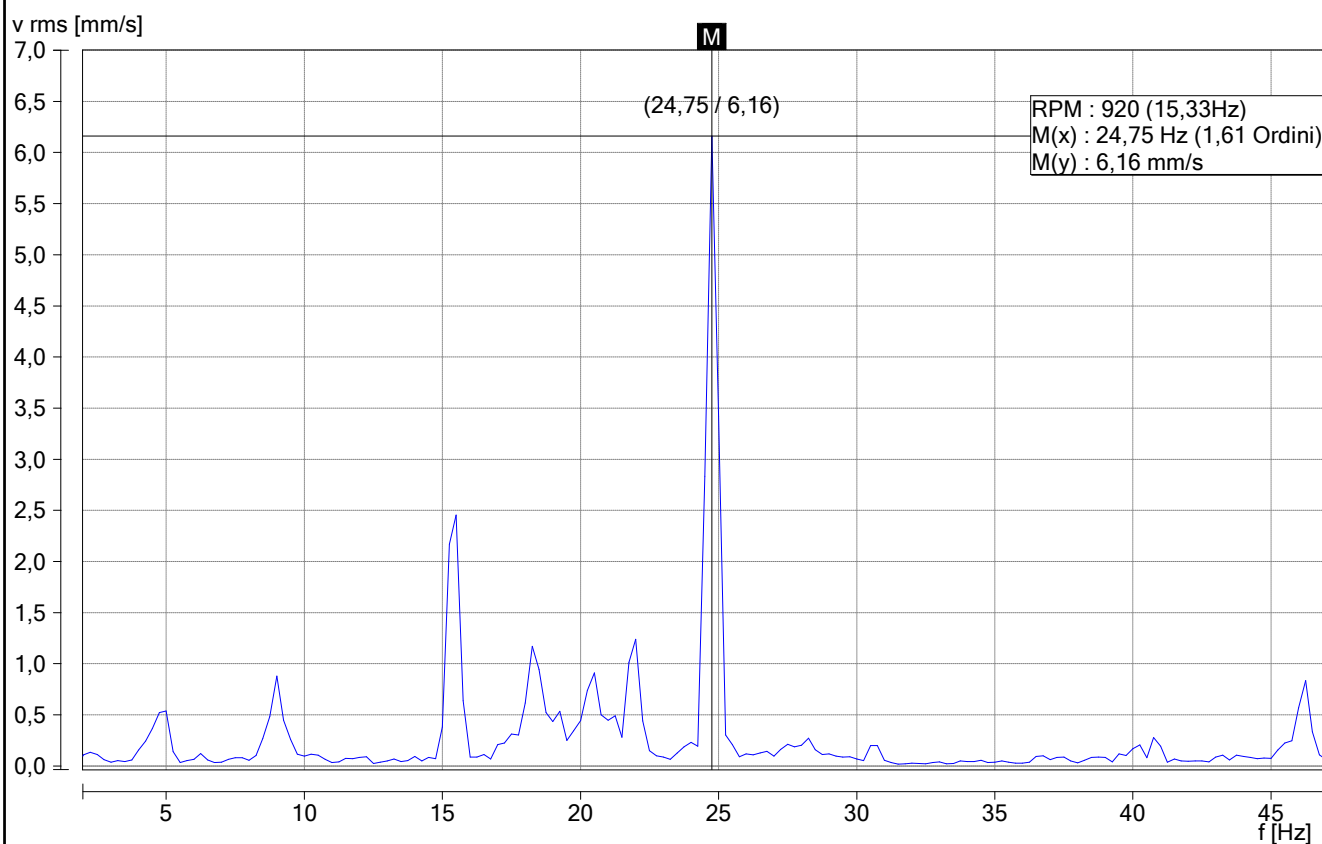

Cursore X [Hz] = 24,75

Principale

Y [mm/s] = 6,16

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM

= 920

RMS

Y [mm/s] = 7,94

Data	Ora	Evento	Commento
17/06/2019	17:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.



30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	24,75	6,16
2	71,50	2,83
3	15,50	2,45
4	74,25	1,90
5	22,00	1,24
6	18,25	1,17
7	20,50	0,91
8	9,00	0,88
9	46,25	0,84
10	5,00	0,54