




Date/Time 27/06/2019 16:14:42

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 18/06/2019 11:30:38

Siniat\Area Molino\ventilatore filtro di raffreddamento\motore\M1V\1009 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm

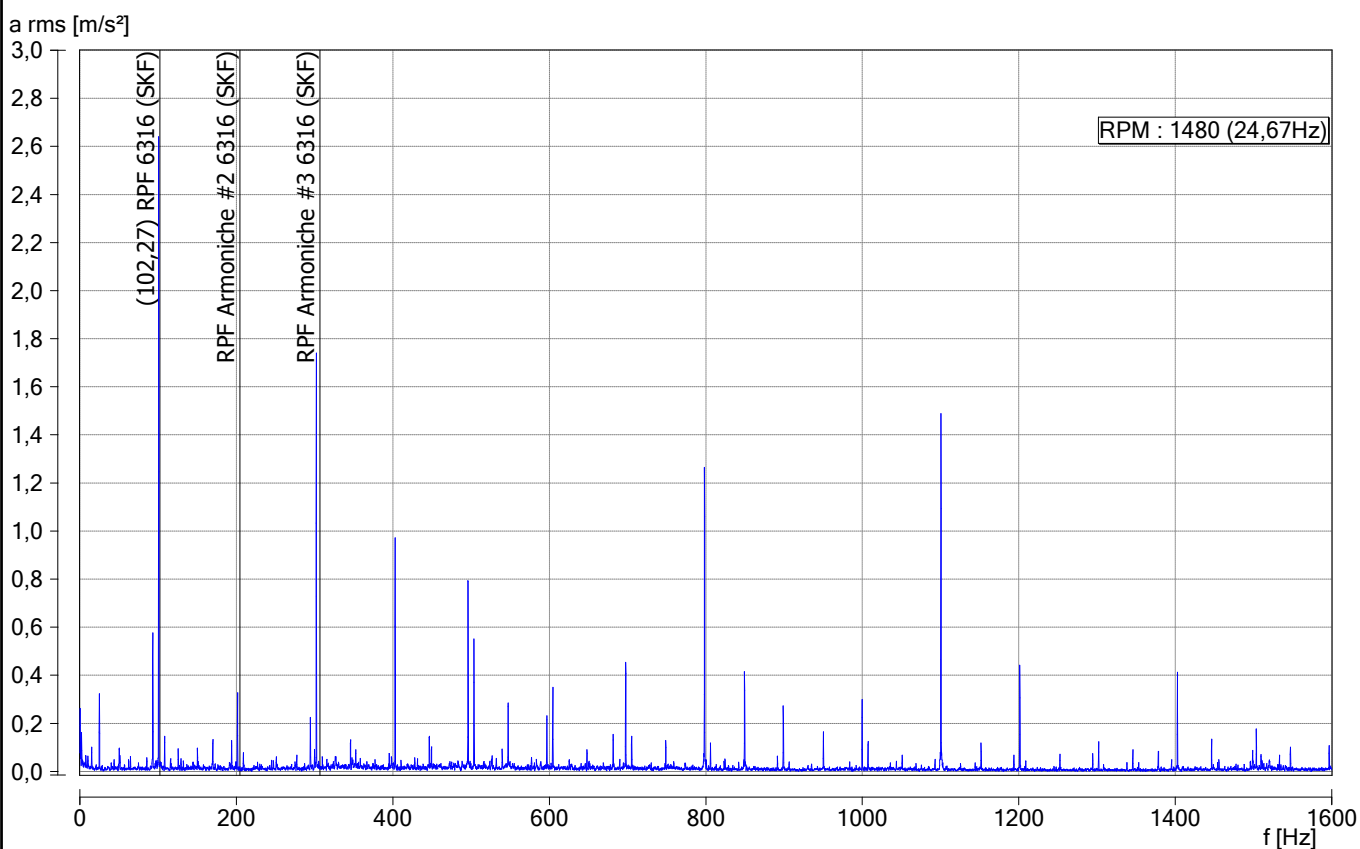

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(102,27) RPF 6316 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1480	
RMS	Y [m/s ²]	= 4,32	

Data	Ora	Evento	Commento
27/06/2019	16:14:13	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1490, nuovo rif. 1480.
27/06/2019	16:13:53	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1490.
19/06/2019	14:04:40	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:58	Misura mancante	Misura mancante.



17/06/2019	13:53:19	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	100,75	2,641
2	302,25	1,740
3	1100,50	1,489
4	798,25	1,264
5	403,00	0,971
6	496,00	0,794
7	93,25	0,576
8	503,75	0,552
9	697,50	0,454
10	1201,25	0,442