




Data e ora della misurazione18/06/2019 12:40:09

Siniat\In Sito\Aspirazione Filtro Luhr - 30\Ventilatore\V1H\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

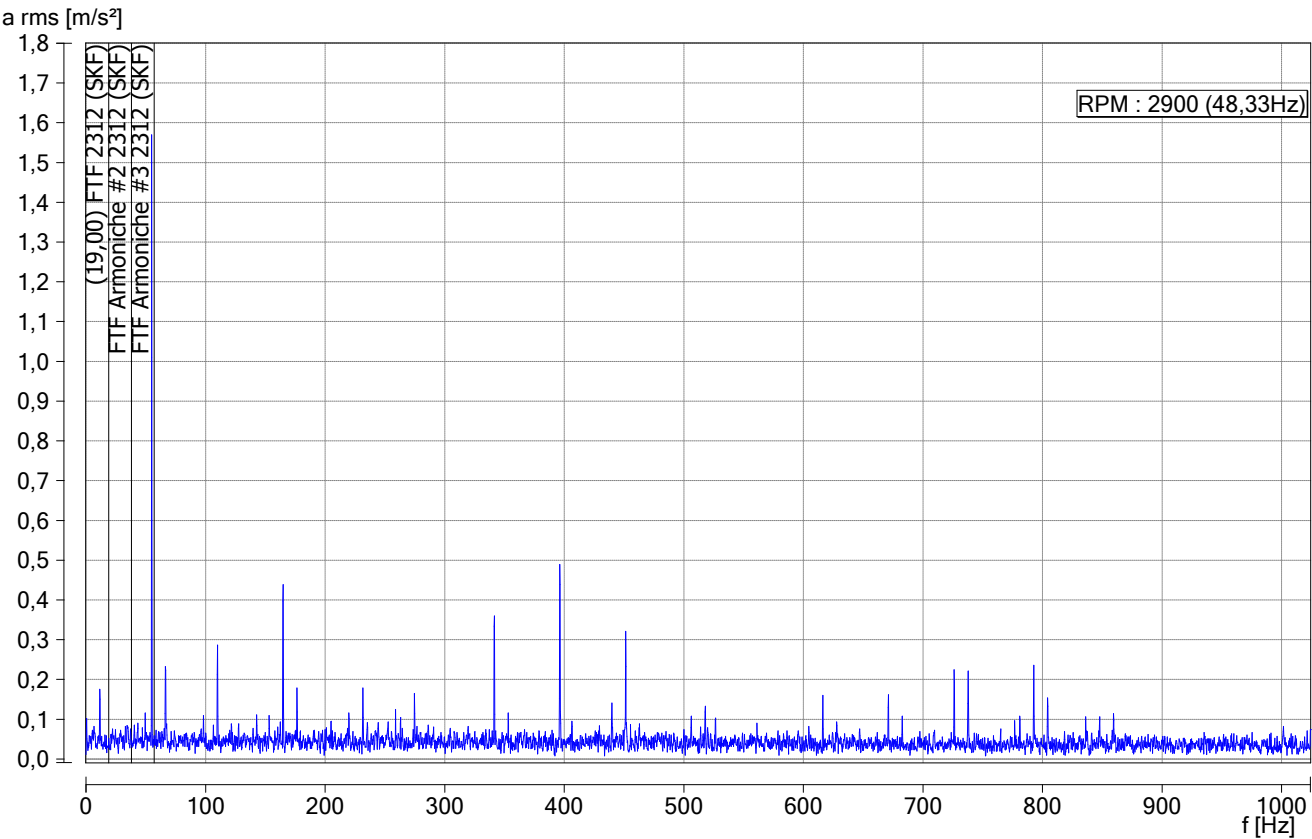

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(19,00) FTF 2312 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2900	
RMS	Y [m/s ²]	= 2,80	

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:41	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:20	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:53	Misura mancante	Misura mancante.



04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:46	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:36	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:36	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:15	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:57	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:46:11	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2985, nuovo rif. 2850.
14/06/2018	16:44:58	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2949, nuovo rif. 2985.
13/06/2018	17:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:46	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:48	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:37	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:27	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:48	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:39	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	55,00	1,570
2	396,25	0,489
3	165,00	0,439
4	341,50	0,360
5	451,25	0,321
6	110,00	0,286
7	792,75	0,236
8	66,50	0,232
9	726,00	0,224
10	737,75	0,221