




Date/Time 17/06/2019 18:29:05

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/06/2019 10:50:09

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 1 - 84\Ventilatore\Punto 3 RO\143 Roll.bear.enve. > 300 kW < 600 rpm

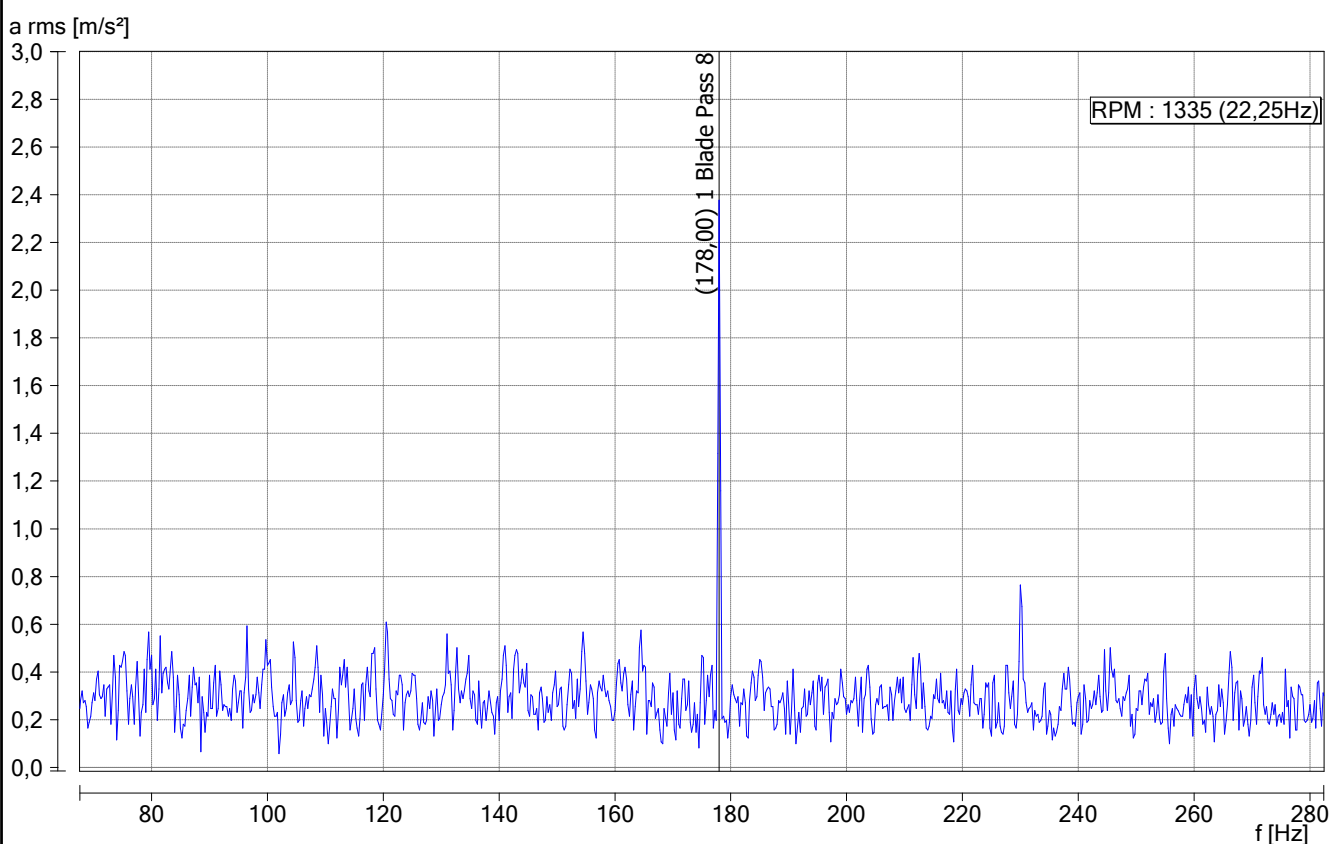

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(178,00) 1 Blade Pass 8
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1320	
RMS	Y [m/s ²]	= 12,70	

Data	Ora	Evento	Commento
17/06/2019	18:27:21	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1327, nuovo rif. 1335.
17/06/2019	18:26:48	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1320, nuovo rif. 1327.
17/06/2019	17:16:56	Misura mancante	Misura mancante.



16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:43	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	13:59:42	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1484, nuovo rif. 1320.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	178,00	2,377
2	22,00	1,974
3	230,00	0,765
4	0,50	0,744
5	8,00	0,732
6	353,25	0,666
7	120,50	0,609
8	96,50	0,592
9	164,50	0,576
10	344,50	0,576