




Date/Time 17/12/2019 10:48:11

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 09/12/2019 11:14:18

Siniat\Zona 2\Ventilatore Aria Circolazione 2 (SX) - 87\Ventilatore\V2H\103 Mach. spectr. >600

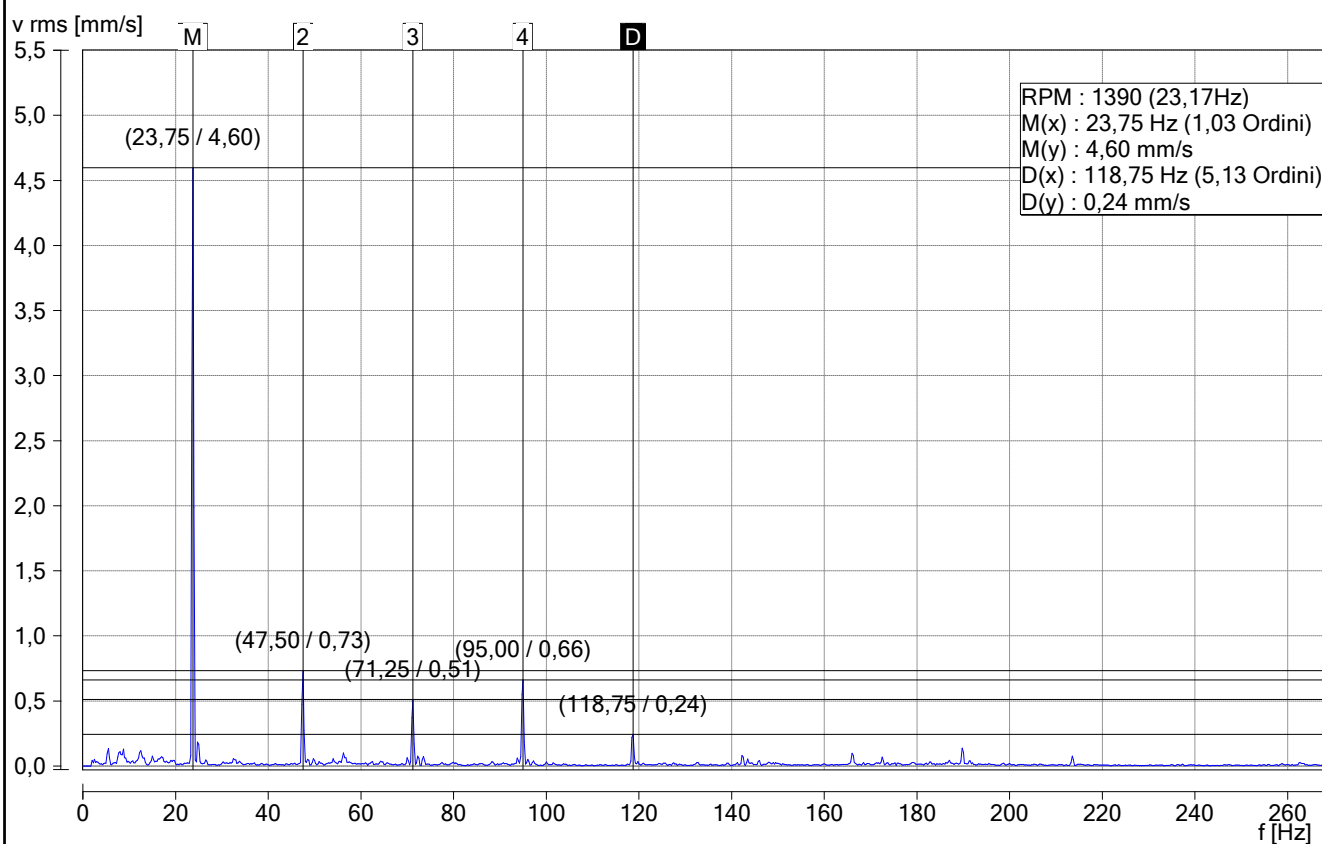

Cursore X [Hz] = 23,75

Principale

Y [mm/s] = 4,60

Cursore delta X [Hz] = 118,75

Y [mm/s] = 0,24

RPM = 1390

RMS Y [mm/s] = 4,77

Data	Ora	Evento	Commento
10/12/2019	16:08:40	Misura mancante	Misura mancante.
10/12/2019	12:54:08	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:23	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	12:42:37	Misura mancante	Misura mancante.



19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:13	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	23,75	4,60
2	47,50	0,73
3	95,00	0,66
4	71,25	0,51
5	118,75	0,24
6	24,75	0,18
7	189,75	0,14
8	5,50	0,13
9	8,75	0,13
10	12,50	0,12