




Date/Time 19/12/2019 10:27:25

Page 1 of 2

Siniat\Scambiatore di calore\Ventilatore scambiatore di calore N-88\ventilatore\V2V101 Valore globale vel. > 600

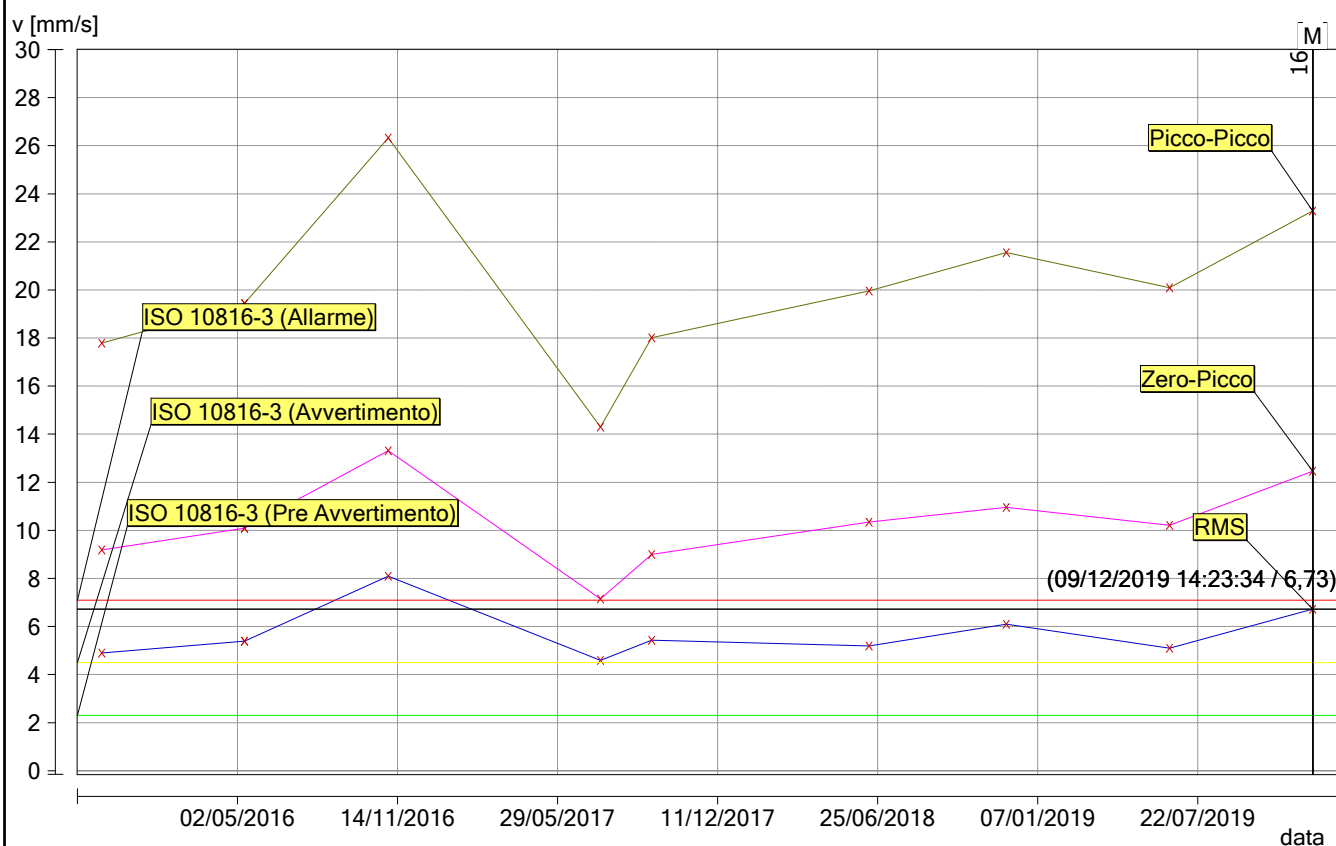

Cursore Principale X [] = 09/12/2019 14:23:34
Y [mm/s] = 6,73
Cursore delta X [] = 09/12/2019 14:23:34
Y [mm/s] = 6,73

Macchina ventilatore
Tipo: Ventilatore
Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)
Potenza: 45 kW
Velocità 1066 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
10/12/2019	16:08:40	Misura mancante	Misura mancante.
10/12/2019	12:54:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/12/2019	12:55:40	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:23	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	12:42:37	Misura mancante	Misura mancante.
19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.



18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:17	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:50	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:58	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:32	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:04	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:10	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 14/06/2018 09:18:33