




Date/Time 19/12/2019 10:35:21

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 09/12/2019 14:23:48

Siniat\Scambiatore di calore\Ventilatore scambiatore di calore N-88\ventilatore\V2V\103 Spettro macchina > 600

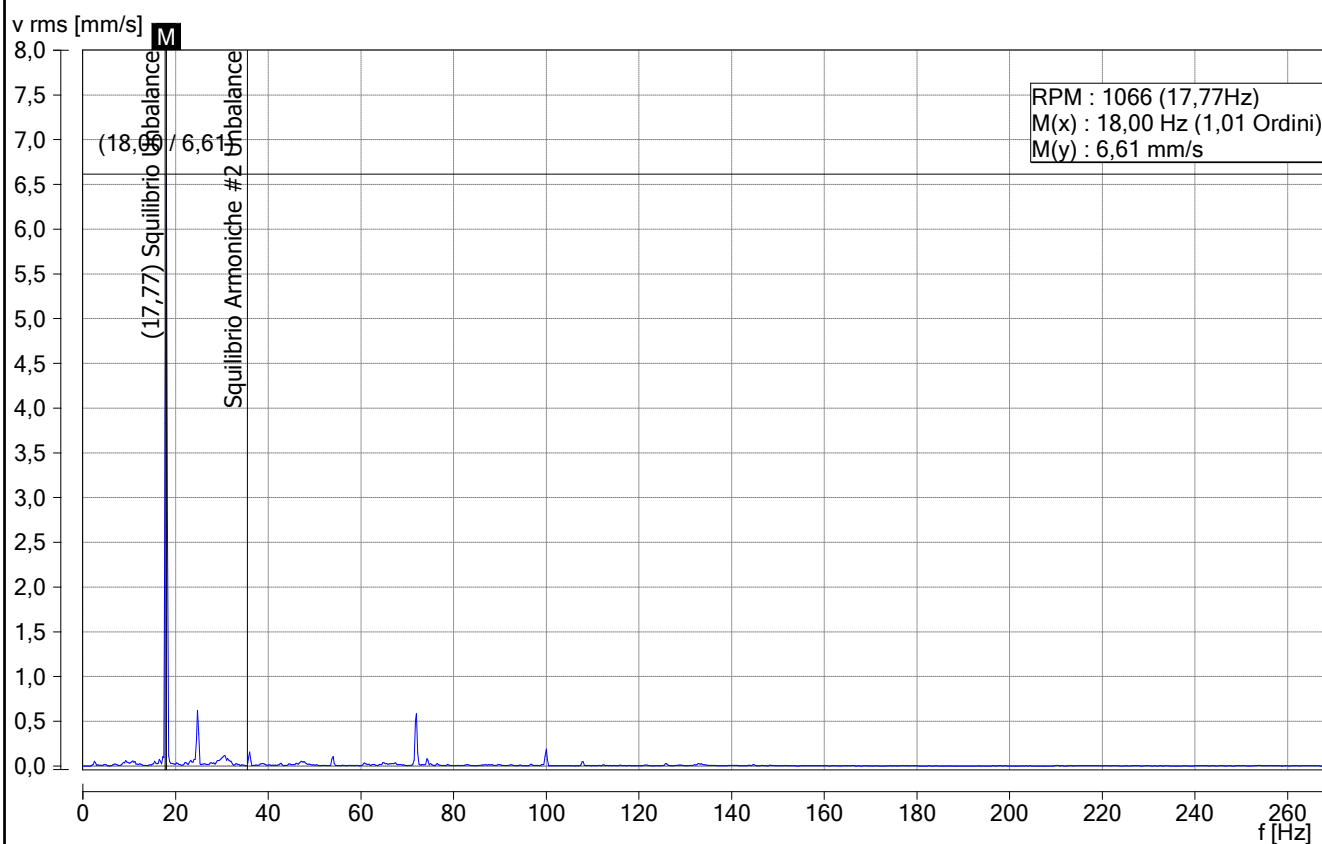

Cursore X [Hz] = 18,00 (17,77) Squilibrio Unbalance

Principale

Y [mm/s] = 6,61

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM

= 1066

RMS

Y [mm/s] = 6,69

Data	Ora	Evento	Commento
10/12/2019	16:08:40	Misura mancante	Misura mancante.
10/12/2019	12:54:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/12/2019	12:55:40	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:23	Misura mancante	Misura mancante.



19/08/2019	12:42:37	Misura mancante	Misura mancante.
19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:17	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:50	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:58	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:34	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:34	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:07	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:32	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:04	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	18,00	6,61
2	24,75	0,62
3	72,00	0,59
4	100,00	0,19
5	36,00	0,16
6	30,50	0,12
7	17,25	0,11
8	54,00	0,11
9	31,25	0,09
10	74,25	0,08