




Date/Time 20/12/2019 09:24:21

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 10/12/2019 08:54:22

Siniat\Area Molino\ventilatore filtro di raffreddamento\motore\M2H\1009 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm

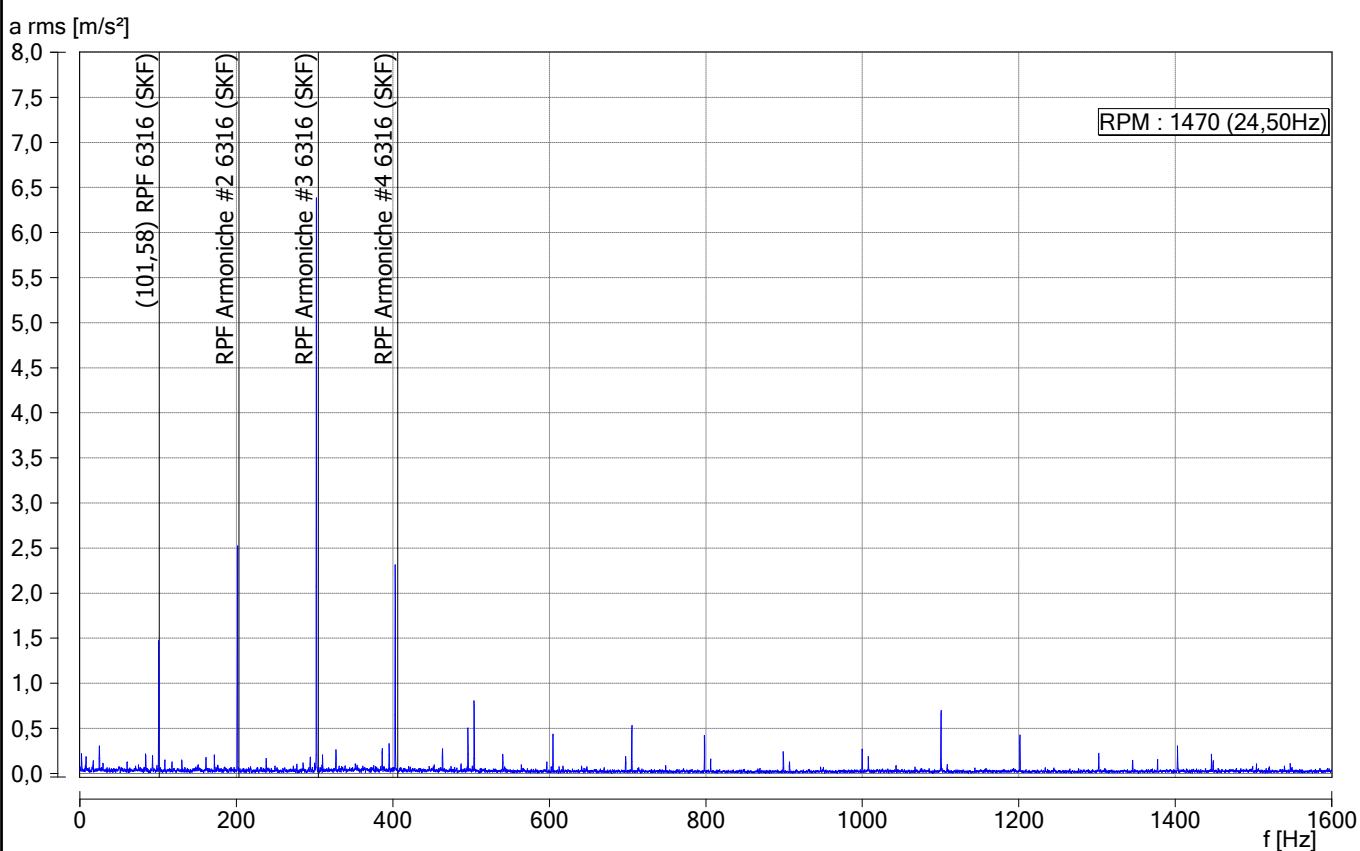

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(101,58) RPF 6316 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1470	
RMS	Y [m/s ²]	= 7,81	

Data	Ora	Evento	Commento
09/12/2019	17:07:52	Misura mancante	Misura mancante.
09/12/2019	12:55:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:25	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	12:42:39	Misura mancante	Misura mancante.



19/06/2019	14:04:40	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:19	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	302,25	6,383
2	201,50	2,523
3	403,00	2,315
4	100,75	1,472
5	503,75	0,806
6	1100,75	0,697
7	705,50	0,530
8	496,00	0,502
9	604,75	0,436
10	1201,50	0,426