




Date/Time 20/12/2019 09:35:07

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 10/12/2019 08:58:04

Siniat\Area Molino\ventilatore filtro di raffreddamento\ventilatore\V1V\1009 Cuscinetti envelope > 300 kW < 600 rpm

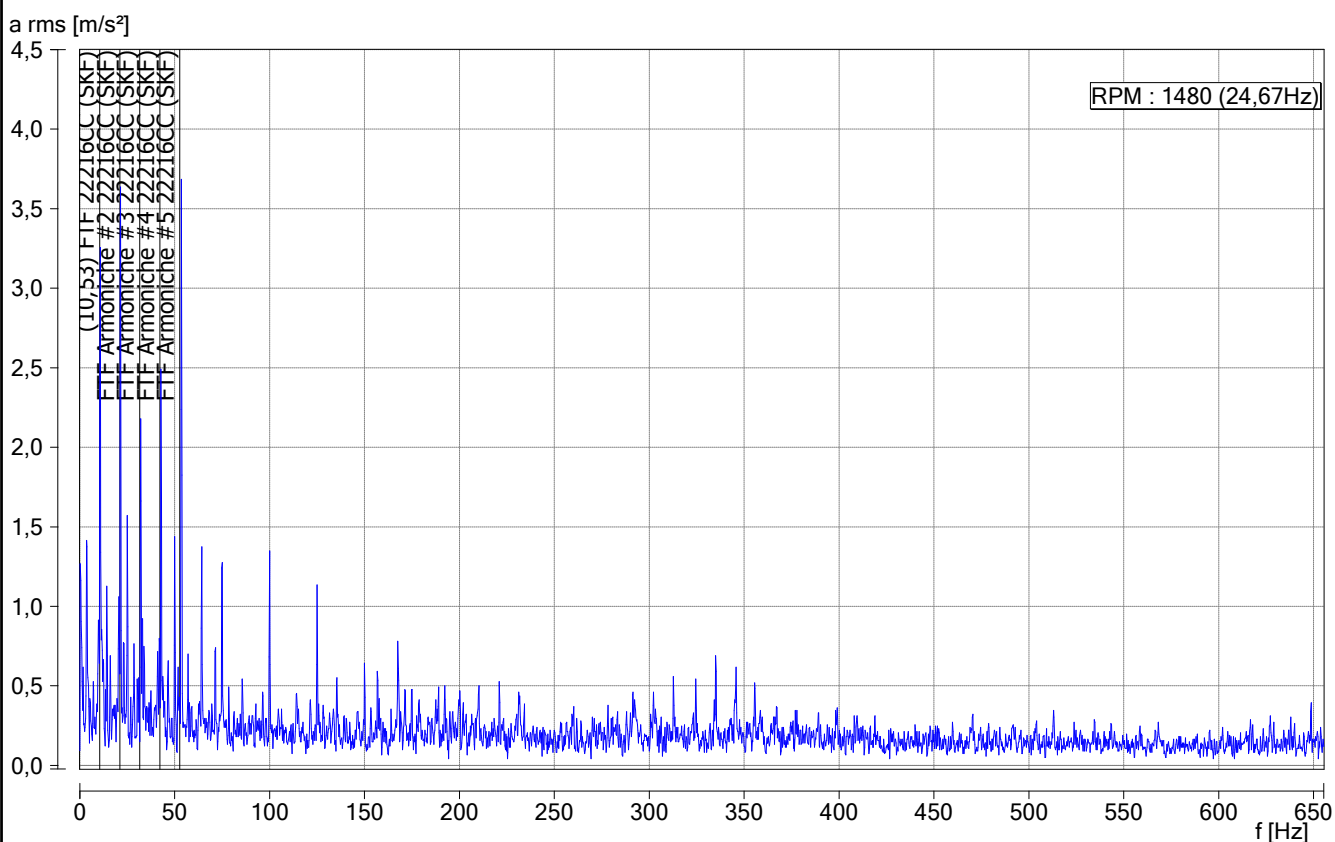

Cursore Principale X [Hz] = Non Attivo (10,53) FTF 22216CC (SKF)

Y [m/s²] = Non Attivo

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1480

RMS Y [m/s²] = 11,87

Data	Ora	Evento	Commento
09/12/2019	17:07:52	Misura mancante	Misura mancante.
09/12/2019	12:55:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:25	Misura mancante	Misura mancante.



19/08/2019	12:42:39	Misura mancante	Misura mancante.
19/06/2019	14:04:40	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	13:53:19	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:51	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:59	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:35	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:35	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:14	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:56	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	13:46:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	12:09:40	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1480, nuovo rif. 1485.
15/06/2018	10:22:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:45	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	17:30:47	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:36	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	53,50	3,685
2	21,50	3,636
3	10,75	3,257
4	42,75	2,492
5	32,00	2,180
6	25,00	1,571
7	50,00	1,439
8	3,50	1,415
9	64,25	1,374
10	100,00	1,349