




Date/Time 16/12/2019 12:43:30

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 09/12/2019 09:51:31

Siniat\Zona 1\Ventilatore Aria Circolazione 2 - 85\Motore\M2A\103 Mach. spectr. >600

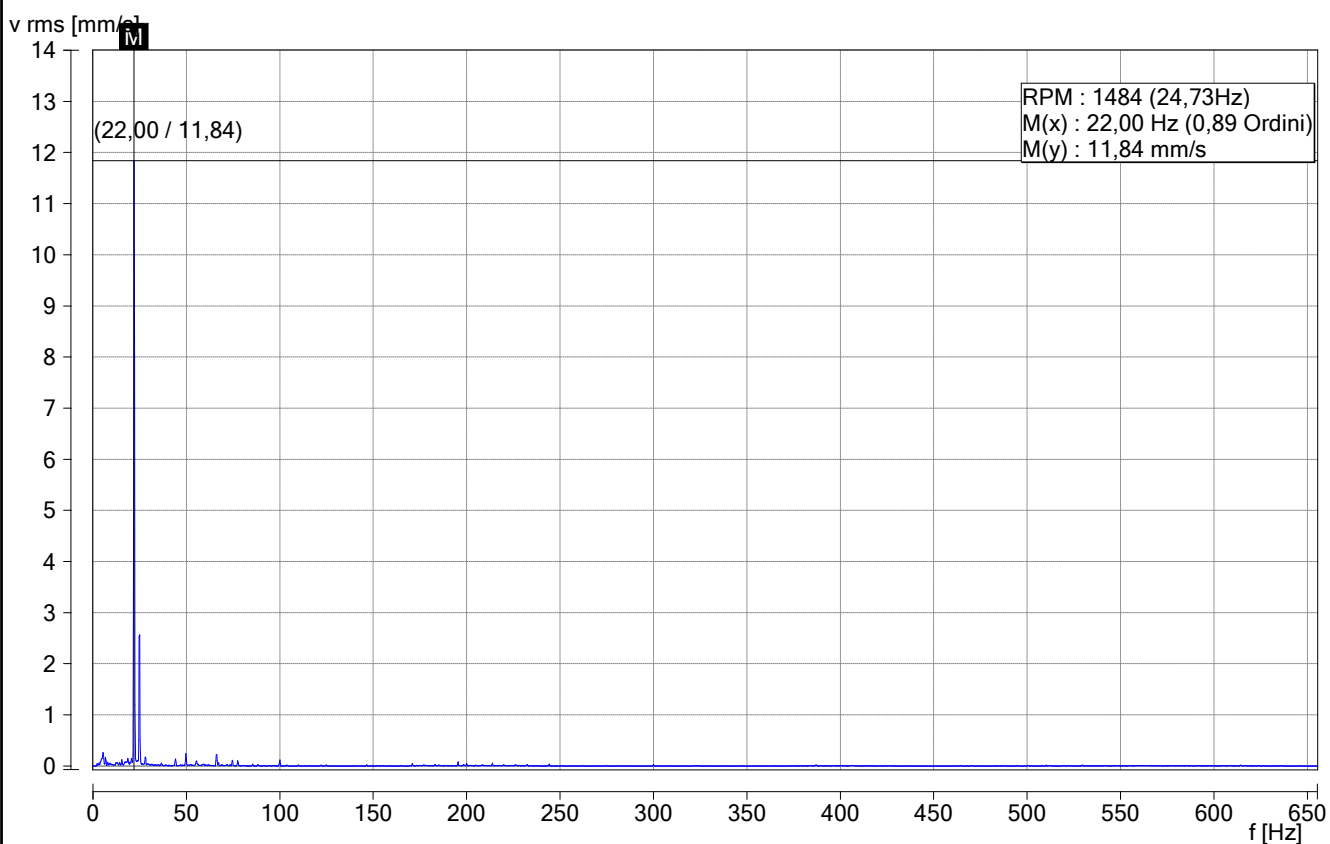

Cursore X [Hz] = 22,00

Principale

Y [mm/s] = 11,84

Cursore delta

X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM

= 1484

RMS

Y [mm/s] = 12,14

Data	Ora	Evento	Commento
10/12/2019	16:08:40	Misura mancante	Misura mancante.
10/12/2019	12:54:07	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	16:10:23	Misura mancante	Misura mancante.
19/08/2019	12:42:36	Misura mancante	Misura mancante.



19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:39:43	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	22,00	11,84
2	25,00	2,57
3	5,25	0,26
4	49,75	0,24
5	66,00	0,22
6	28,00	0,18
7	6,75	0,17
8	20,50	0,15
9	18,75	0,15
10	44,25	0,14