

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : TELMOTOR S. P. A.
Indirizzo : VIA ZANICA, 91 24126 BERGAMO
Design. impianto : HENKEL S. R. L. 43V03 VORTICE 132KW
Numero di disegno : 2019_0812
Commessa : 2019_0812

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : HENKEL ITALIA OPERATIONS S. R. L.
Indirizzo : LOC. PONTE DELLA PIETRA 03013 FERENTINO (FR)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: Da MR Numero delle pagine 39

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE2/1	PAGINA PRINCIPALE						23. Set. 2020	MZ	
	=QE2/2	SOMMARIO PAGINE						21. Set. 2020	MR	X
	=QE2/2a	SOMMARIO PAGINE						21. Set. 2020	MR	X
	=QE2/3	FRONTE QUADRO						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
B	=QE2/5. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/5. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/20	ALIMENTAZIONE GENERALE						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/22	MODULI PRESENZA TENSIONE						21. Set. 2020	MR	
C	=QE2/24	PRESENZA TENSIONE 400Vac E AUSILIARI 230VAC						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/26	ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/28	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI 24VDC						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/30	ALIMENTAZIONI						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/35	MODULO DI SICUREZZA						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/36	CIRCUITO EMERGENZE						21. Set. 2020	MR	
D	=QE2/38	SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac E ALIMETNAZIONE 24VDC SICUREZZA						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/40	INVERTER						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/42	INVERTER						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/60	SOFT STARTER						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/62	SOFT STARTER						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/70	COMMUTATORE						21. Set. 2020	MR	
E	=QE2/100	SWITCH RETE PROFINET						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/105	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/130	INGRESSI DIGITALI EB 0						21. Set. 2020	MR	
	=QE2/132	INGRESSI DIGITALI EB 1						21. Set. 2020	MR	
F	=QE2/134	INGRESSI DIGITALI EB 2						21. Set. 2020	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				SOMMARIO PAGINE			2
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	=QE2/136		INGRESSI DIGITALI EB 2					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/150		USCITE DIGITALI ABO					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/152		USCITE DIGITALI AB1					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/154		USCITE DIGITALI AB2					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/170		INGRESSI ANALOGICI					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/190		USCITE ANALOGICHE					21. Set. 2020	MR	
B	=QE2/300		LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/302		LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI					21. Set. 2020	MR	
	=QE2/304		LAYOUT SCHEDE INGRESSI / USCITE ANALOGICHE					21. Set. 2020	MR	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			
MR	Stampa : 07. Gen. 2021		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	SOMMARIO PAGINE			
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Pag. 2a			
					di			

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V03 VORTICE 132KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE2	Codice luogo +	Pag. 3 di
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina FRONTE QUADRO				
MR	Diseg. :								
	Stampa : 07. Gen. 2021								
	Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE			
	26Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6104-7					
B	26FC1	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI		ELFIN		050F02					
	26FC2	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI		ELFIN		050F02					
	26H1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI									
	26H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI									
C											
	28AL1	ALIMENTATORE TRIFASE 24VDC		SIEMENS		6EP1434-2BA20					
	28Q1	SALVAMOTORE		SIEMENS		3RV2011-0HA10					
	28Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5104-7					
D	28Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5102-7 + 5ST3010					
	28Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY5104-7 + 5ST3010					
E	30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		SIEMENS		5SY6102-7 + 5ST3010					
	30K1	CONTATTORE DI POTENZA		SIEMENS		3RT1075-6NP36					
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+	
	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 5.1
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI				di
	Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	40A1	INVERTER - 132KW	SIEMENS	6SL3220-3YE48-0AF0-2D + 6SL3256-0AP00-0JA0							
	40Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO	SIEMENS	3KF5380-OLF11 + 3NA3252 + 3KD9508-6 + 8UD1161-4AF21							
B											
	42PT1	PASTICCA TERMICA	FORNITURA CLIENTE								
C											
	60A1	SOFT STARTER	SIEMENS	3RW5545-6HA14 + 3RW5980-OCS00 + 3RW5980-OHF00 + 3RW5980-OHD00							
	60Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO	SIEMENS	3NE1334-2 + 3KF5380-OMF51 + 3KD9508-6 + 8UD1161-4AF21							
D											
	62Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE	SIEMENS	5SY6206-7 + 5ST3010							
E	70A1	COMMUTATORE MOTORIZZATO	SIEMENS	3KC4346-0EA21-0AA3 + 3KC98184 + 3KC98223 + 3KC98031 + 3KC98082							
	70Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE	SIEMENS	5SY6206-7 + 5ST3010							
	70M1	MOTORE	FORNITURA CLIENTE								
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.3
	Stampa : 07. Gen. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
B		100A1	SWITCH RETE PROFINET		SIEMENS		6GK5208-0BA00-2AB2				B
		105A1	TESTATA ET-200SP		SIEMENS		6ES7155-6AA01-0BN0				
		105DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
C		105DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				C
		105DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105D01	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
D		105D02	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				D
		105D03	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI		SIEMENS		6ES7134-6GD01-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
		105A01	MODULO USCITE ANALOGICHE		SIEMENS		6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
E											E
		132T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO		DKC		RATMS02				
F											F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			
	Verif. :				Pag. 5.4			
					di			


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		154H1	SPIA LUMINOSA ROSSA		SIEMENS		3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0				
		154H2	SPIA LUMINOSA VERDE		SIEMENS		3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0				
B		154H3	SPIA LUMINOSA ROSSA		SIEMENS		3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0				B
		154H4	SPIA LUMINOSA VERDE		SIEMENS		3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0				
C											C
D											D
E											E
F											F


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.6
	Stampa : 07. Gen. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							

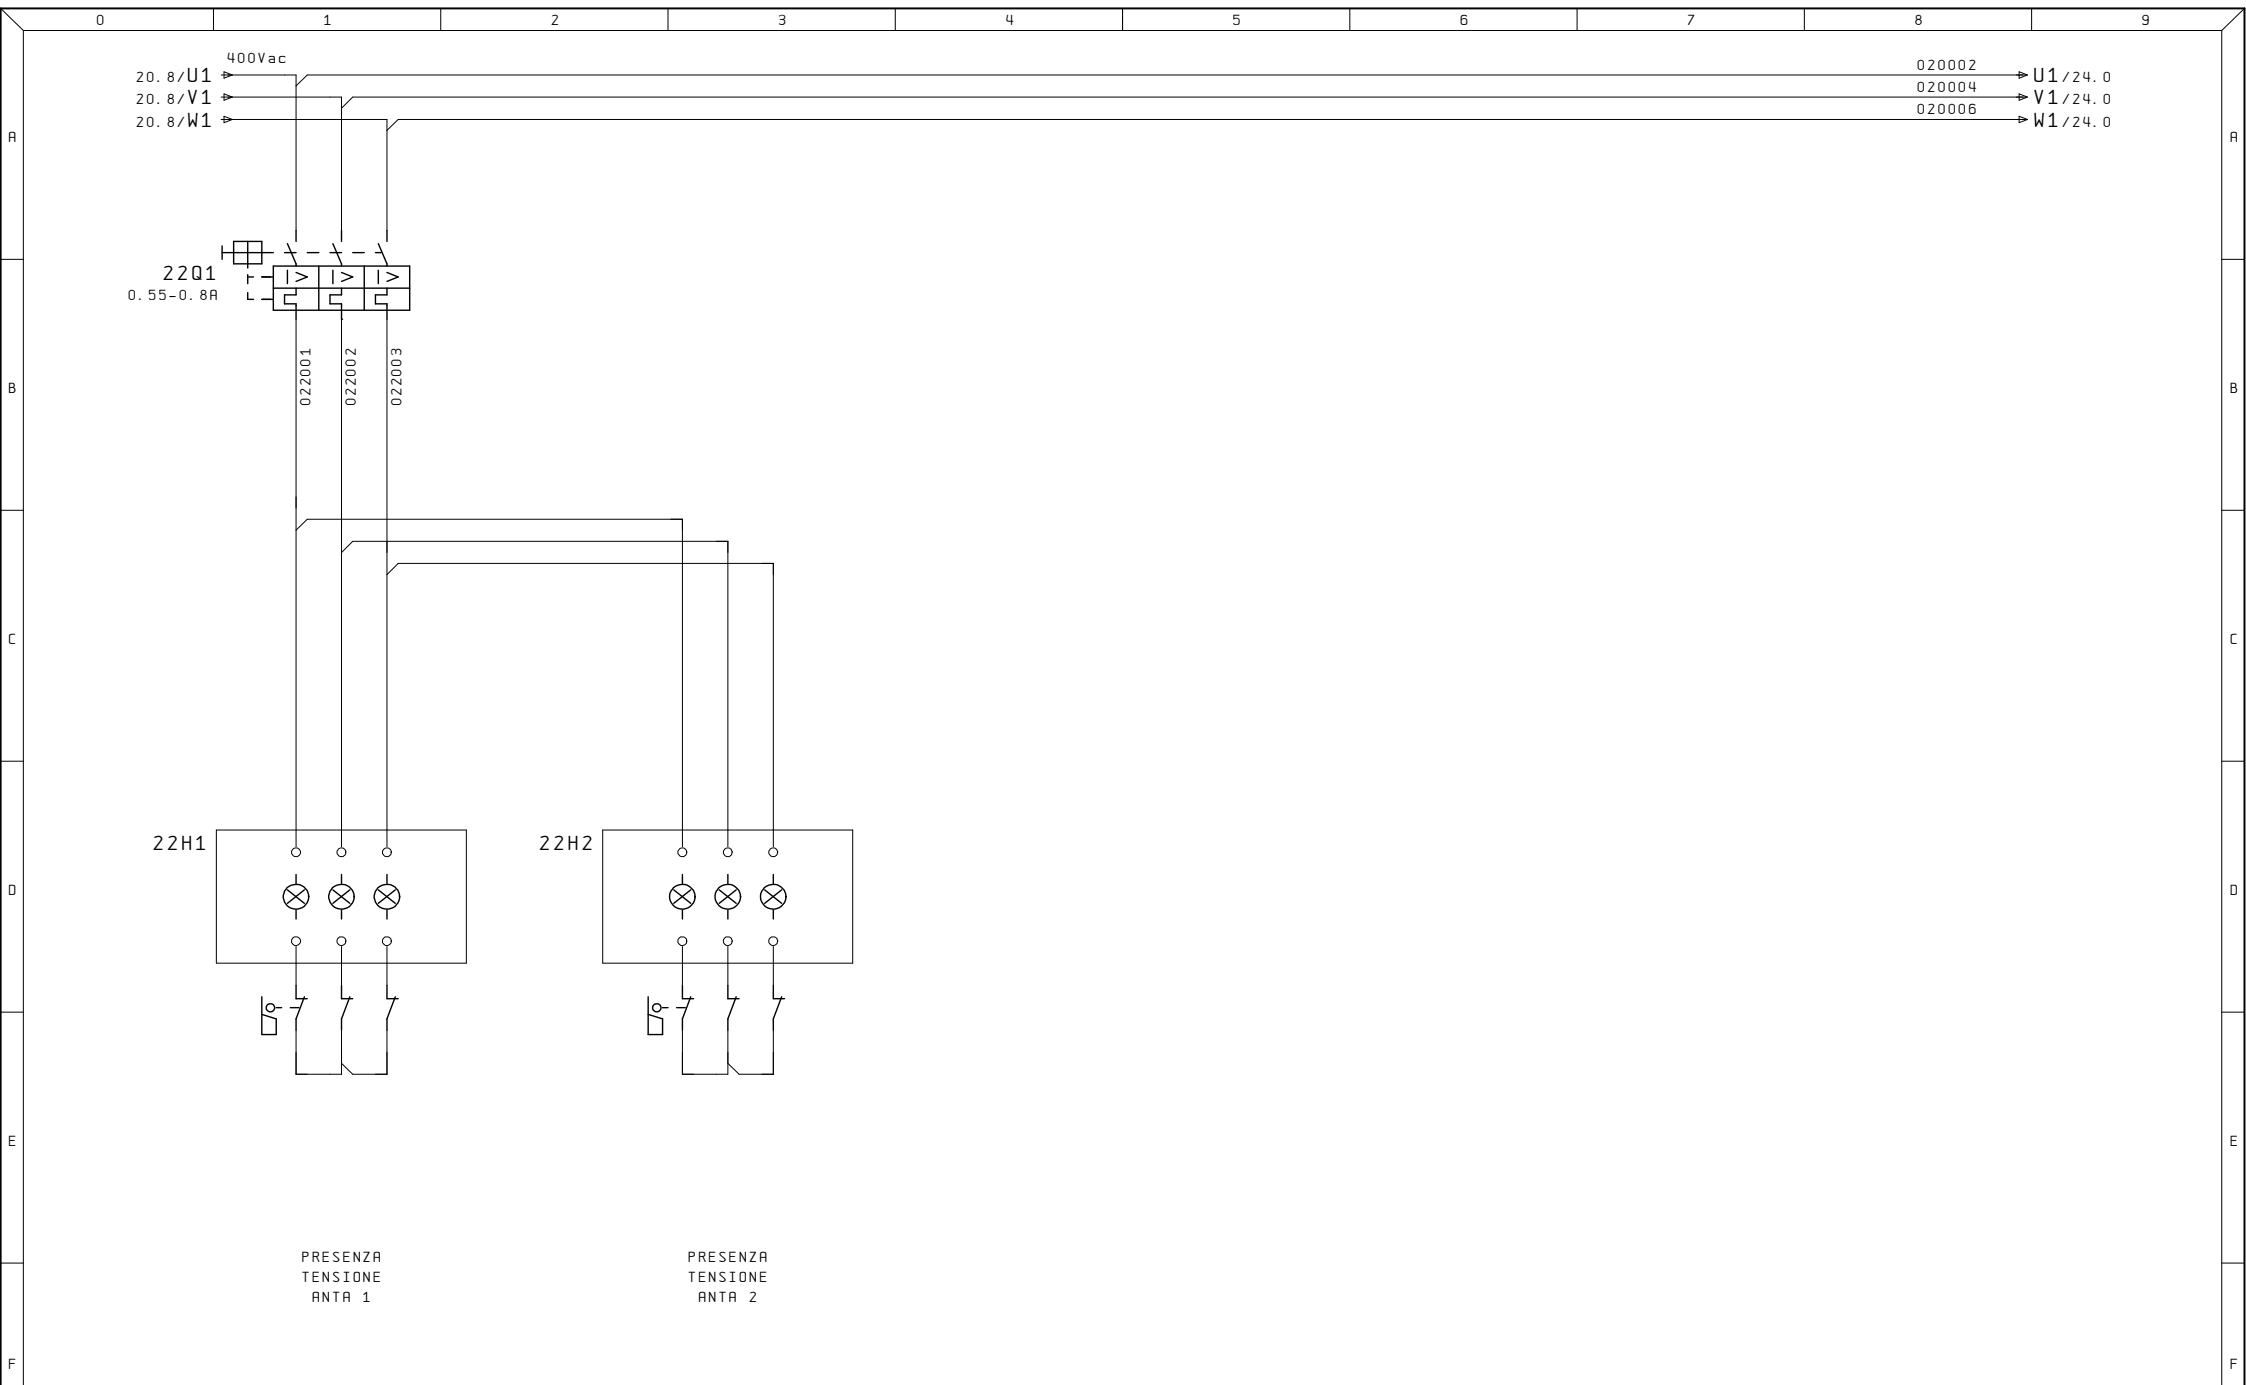


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				MODULI PRESENZA TENSIONE			22
	Verif. :							di

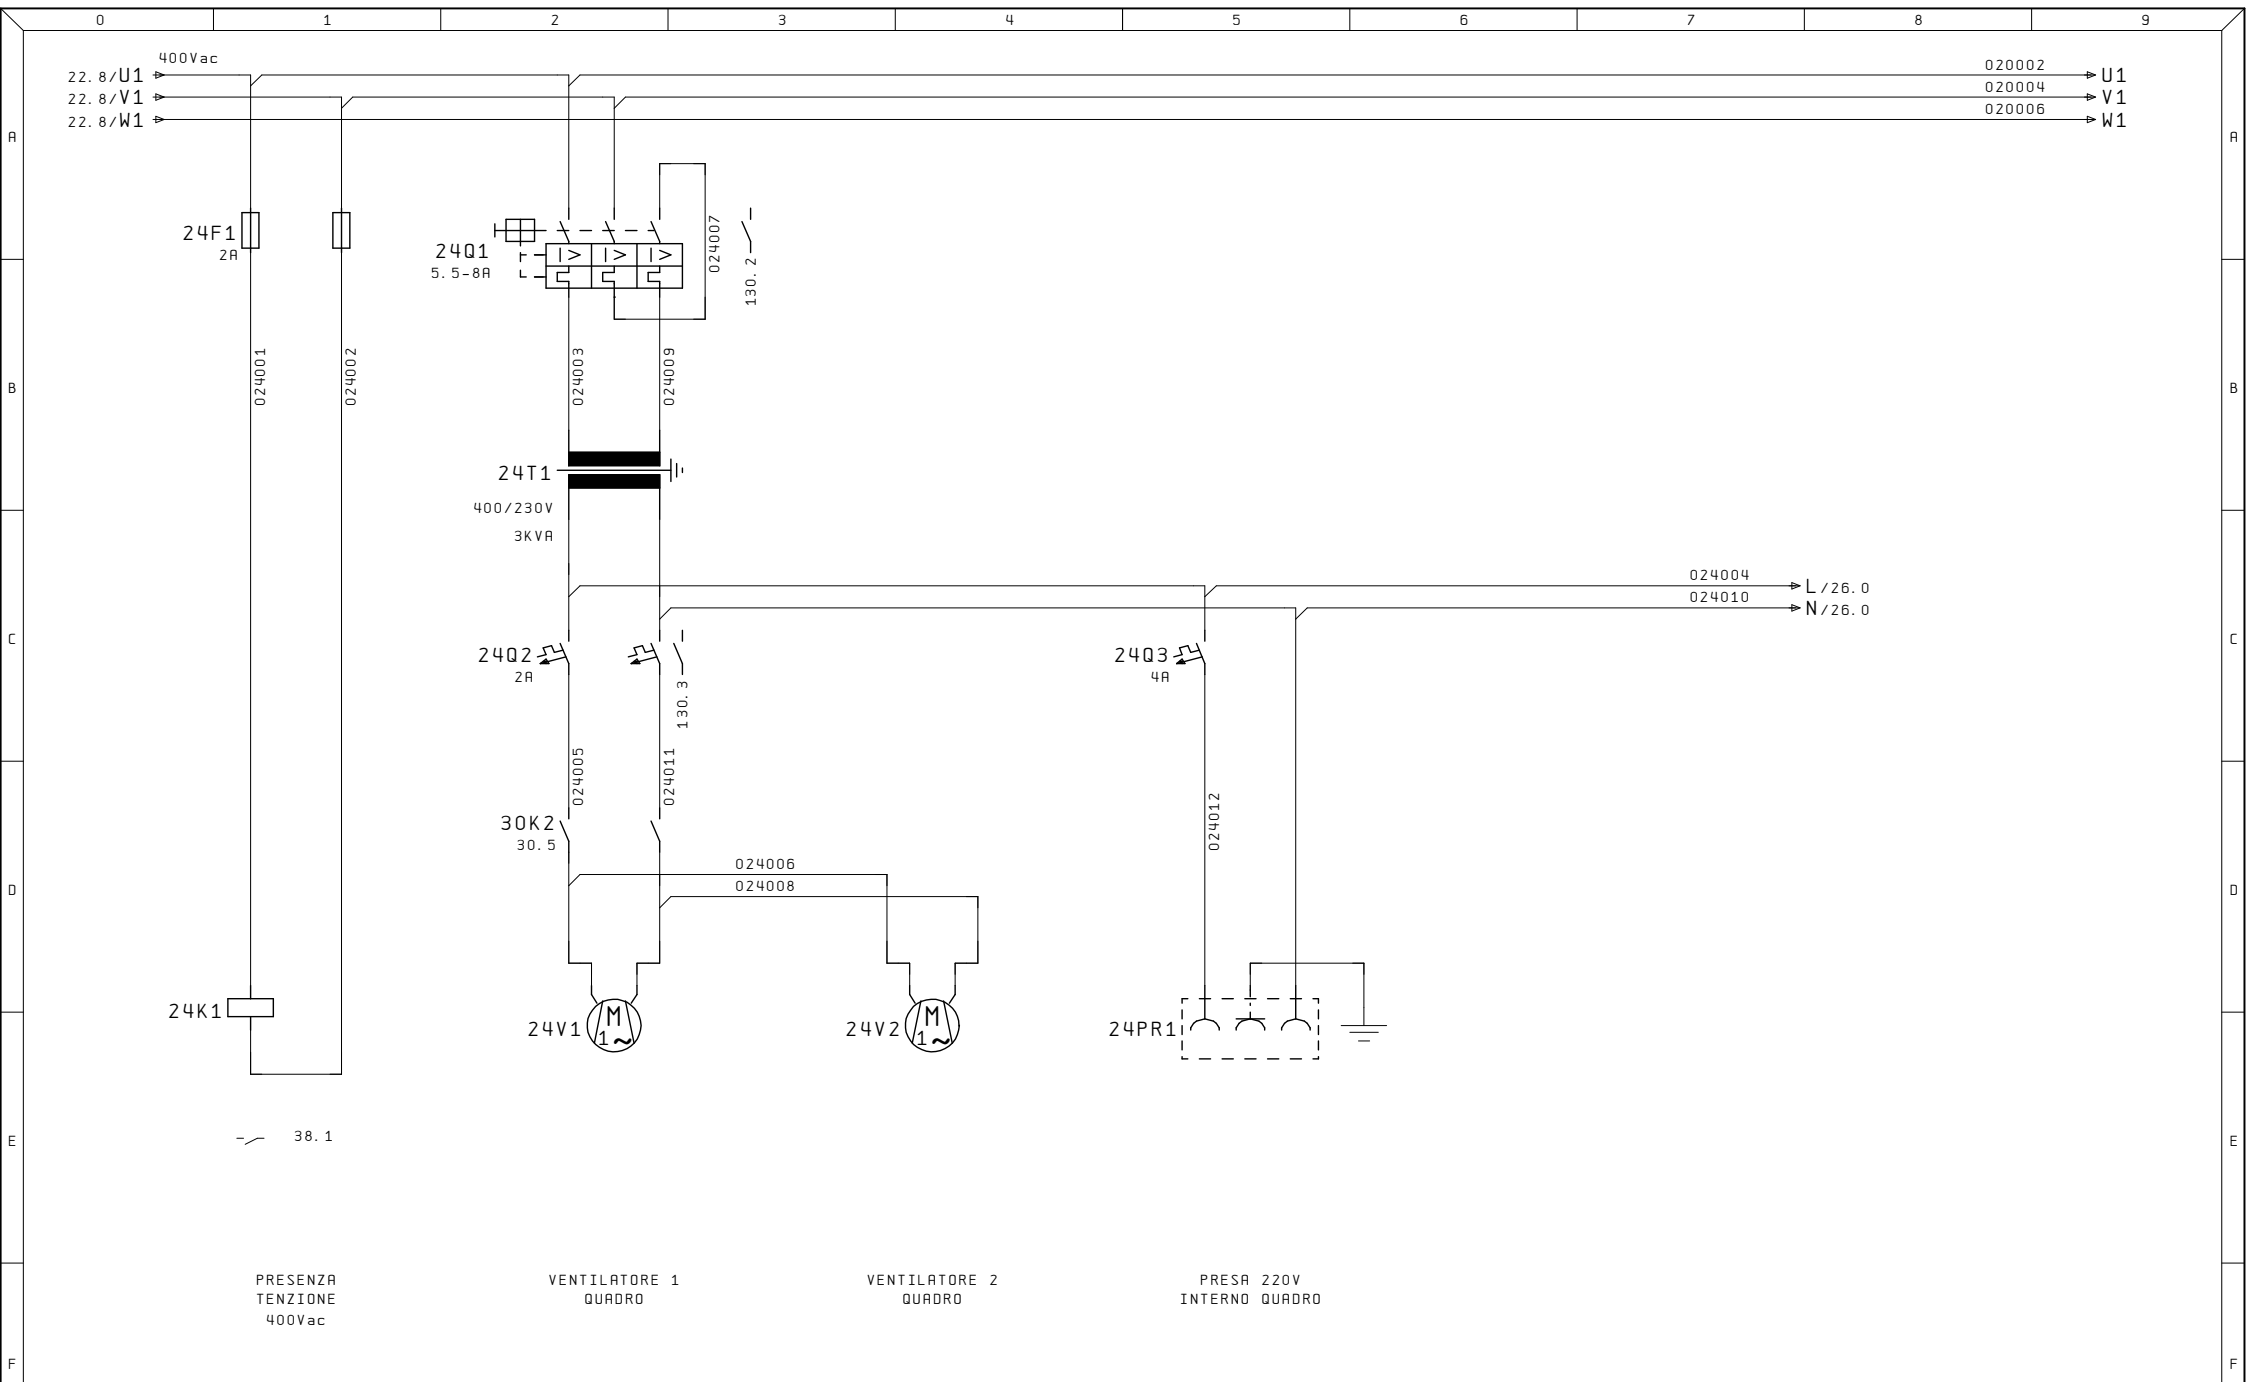


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	PRESENZA TENSIONE 400Vac			Pag. 24
	Stampa : 07. Gen. 2021				E AUSILIARI 230VAC			di
	Verif. :							

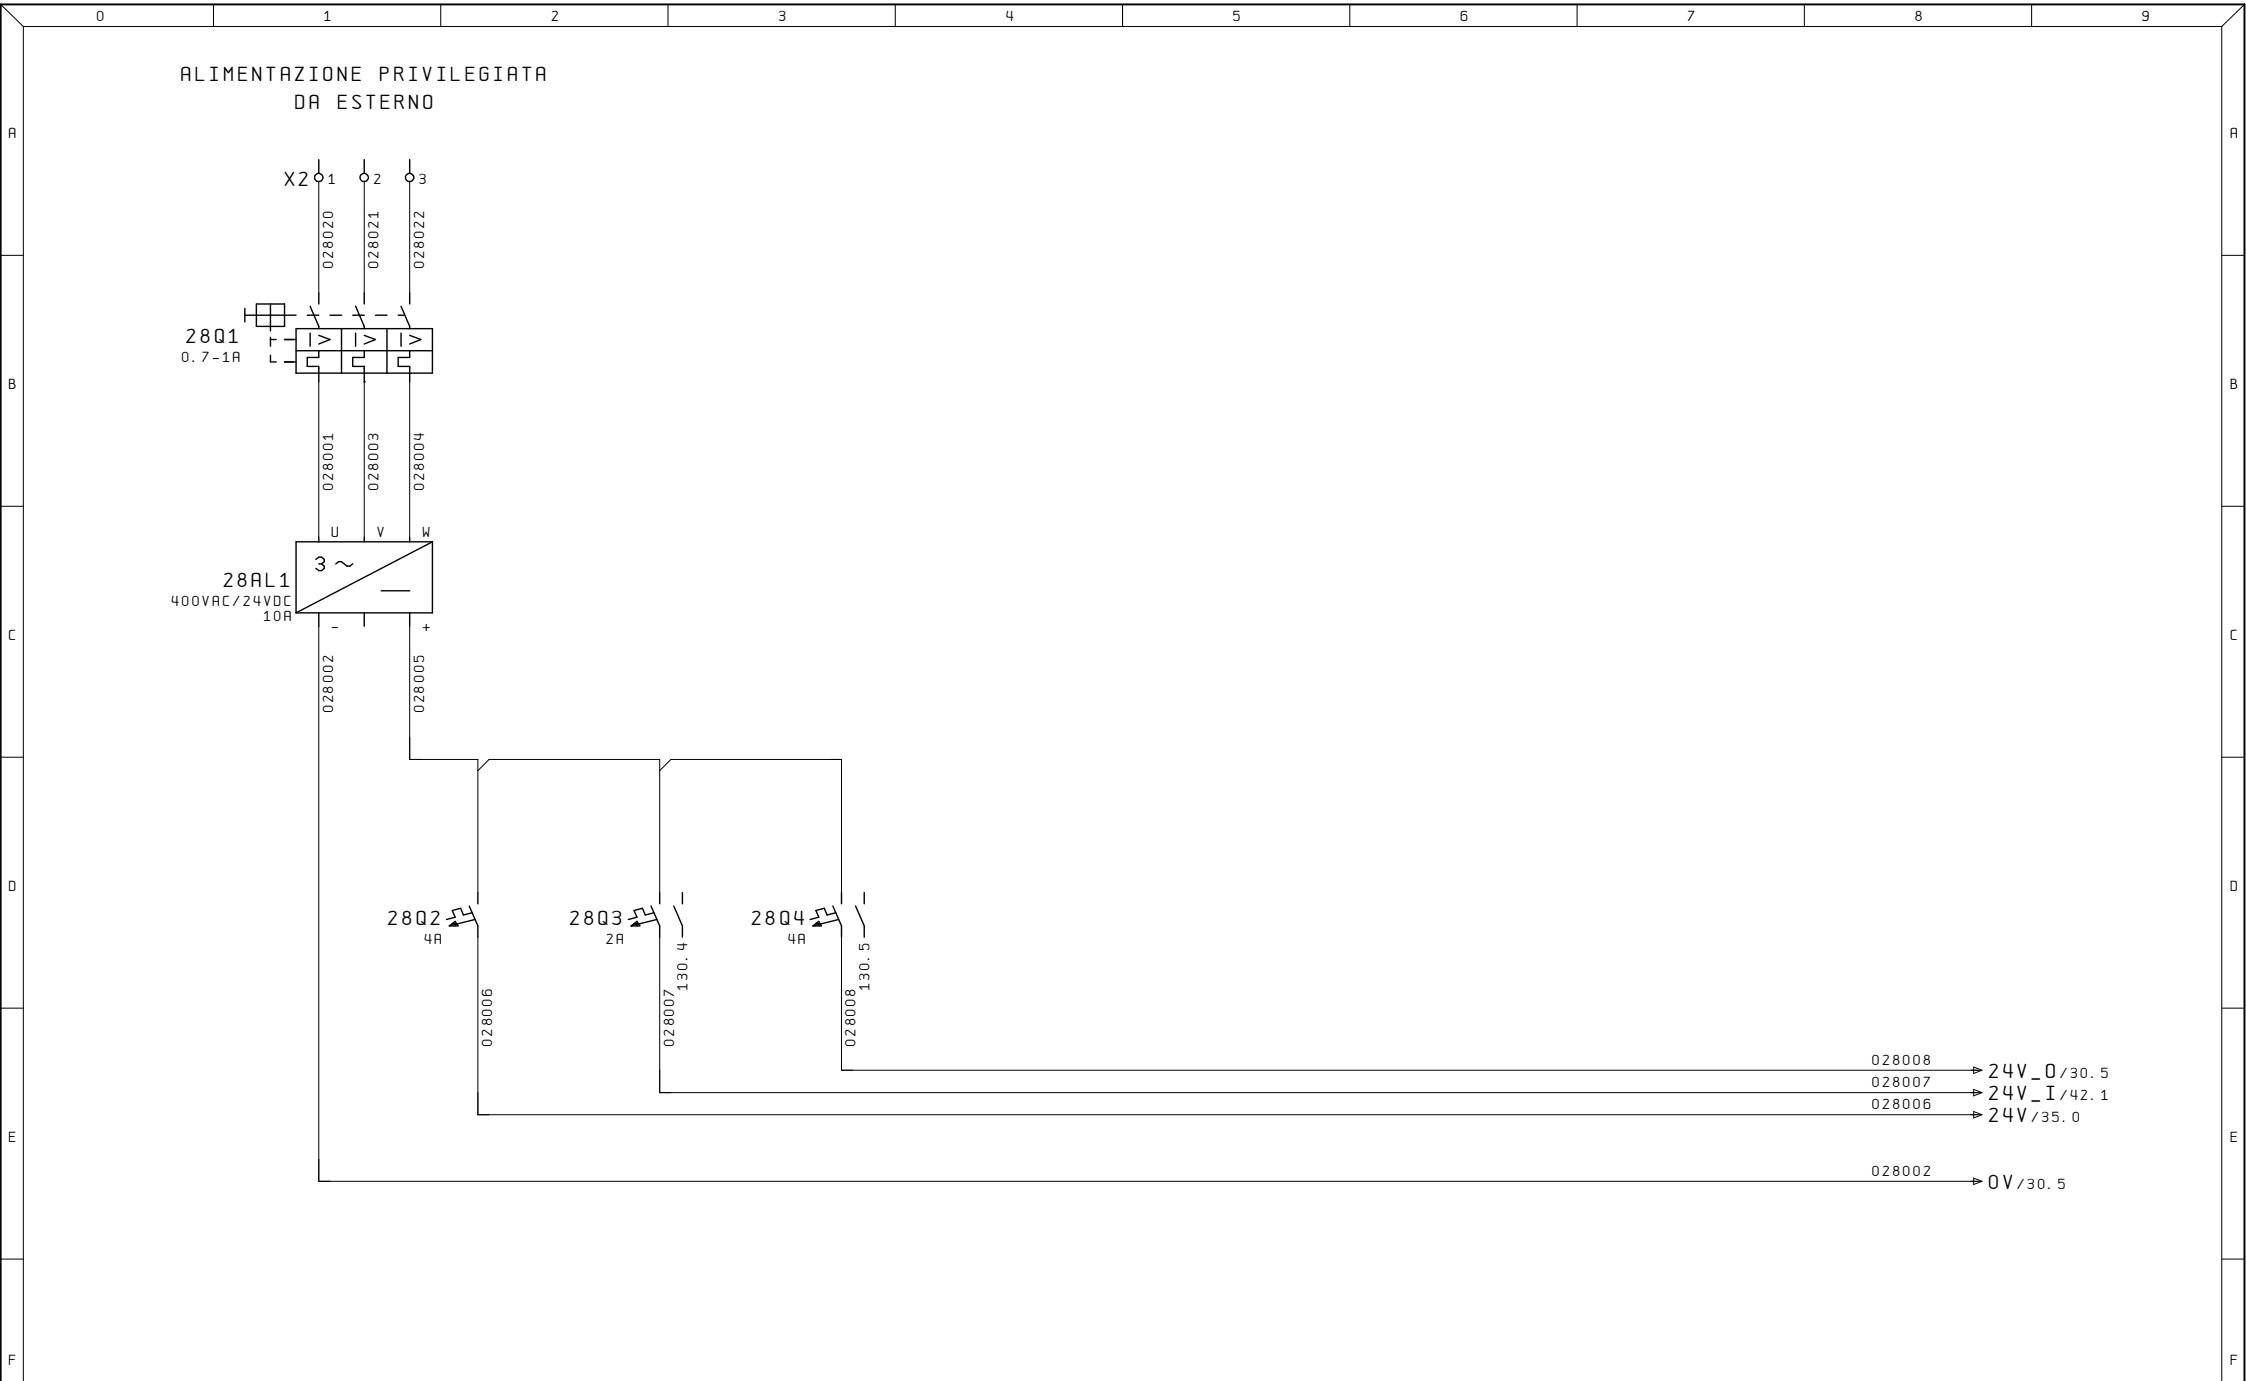

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DISTRIBUZIONE			Pag. 28
	Stampa : 07. Gen. 2021				ALIMENTAZIONI 24VDC			di
	Verif. :							

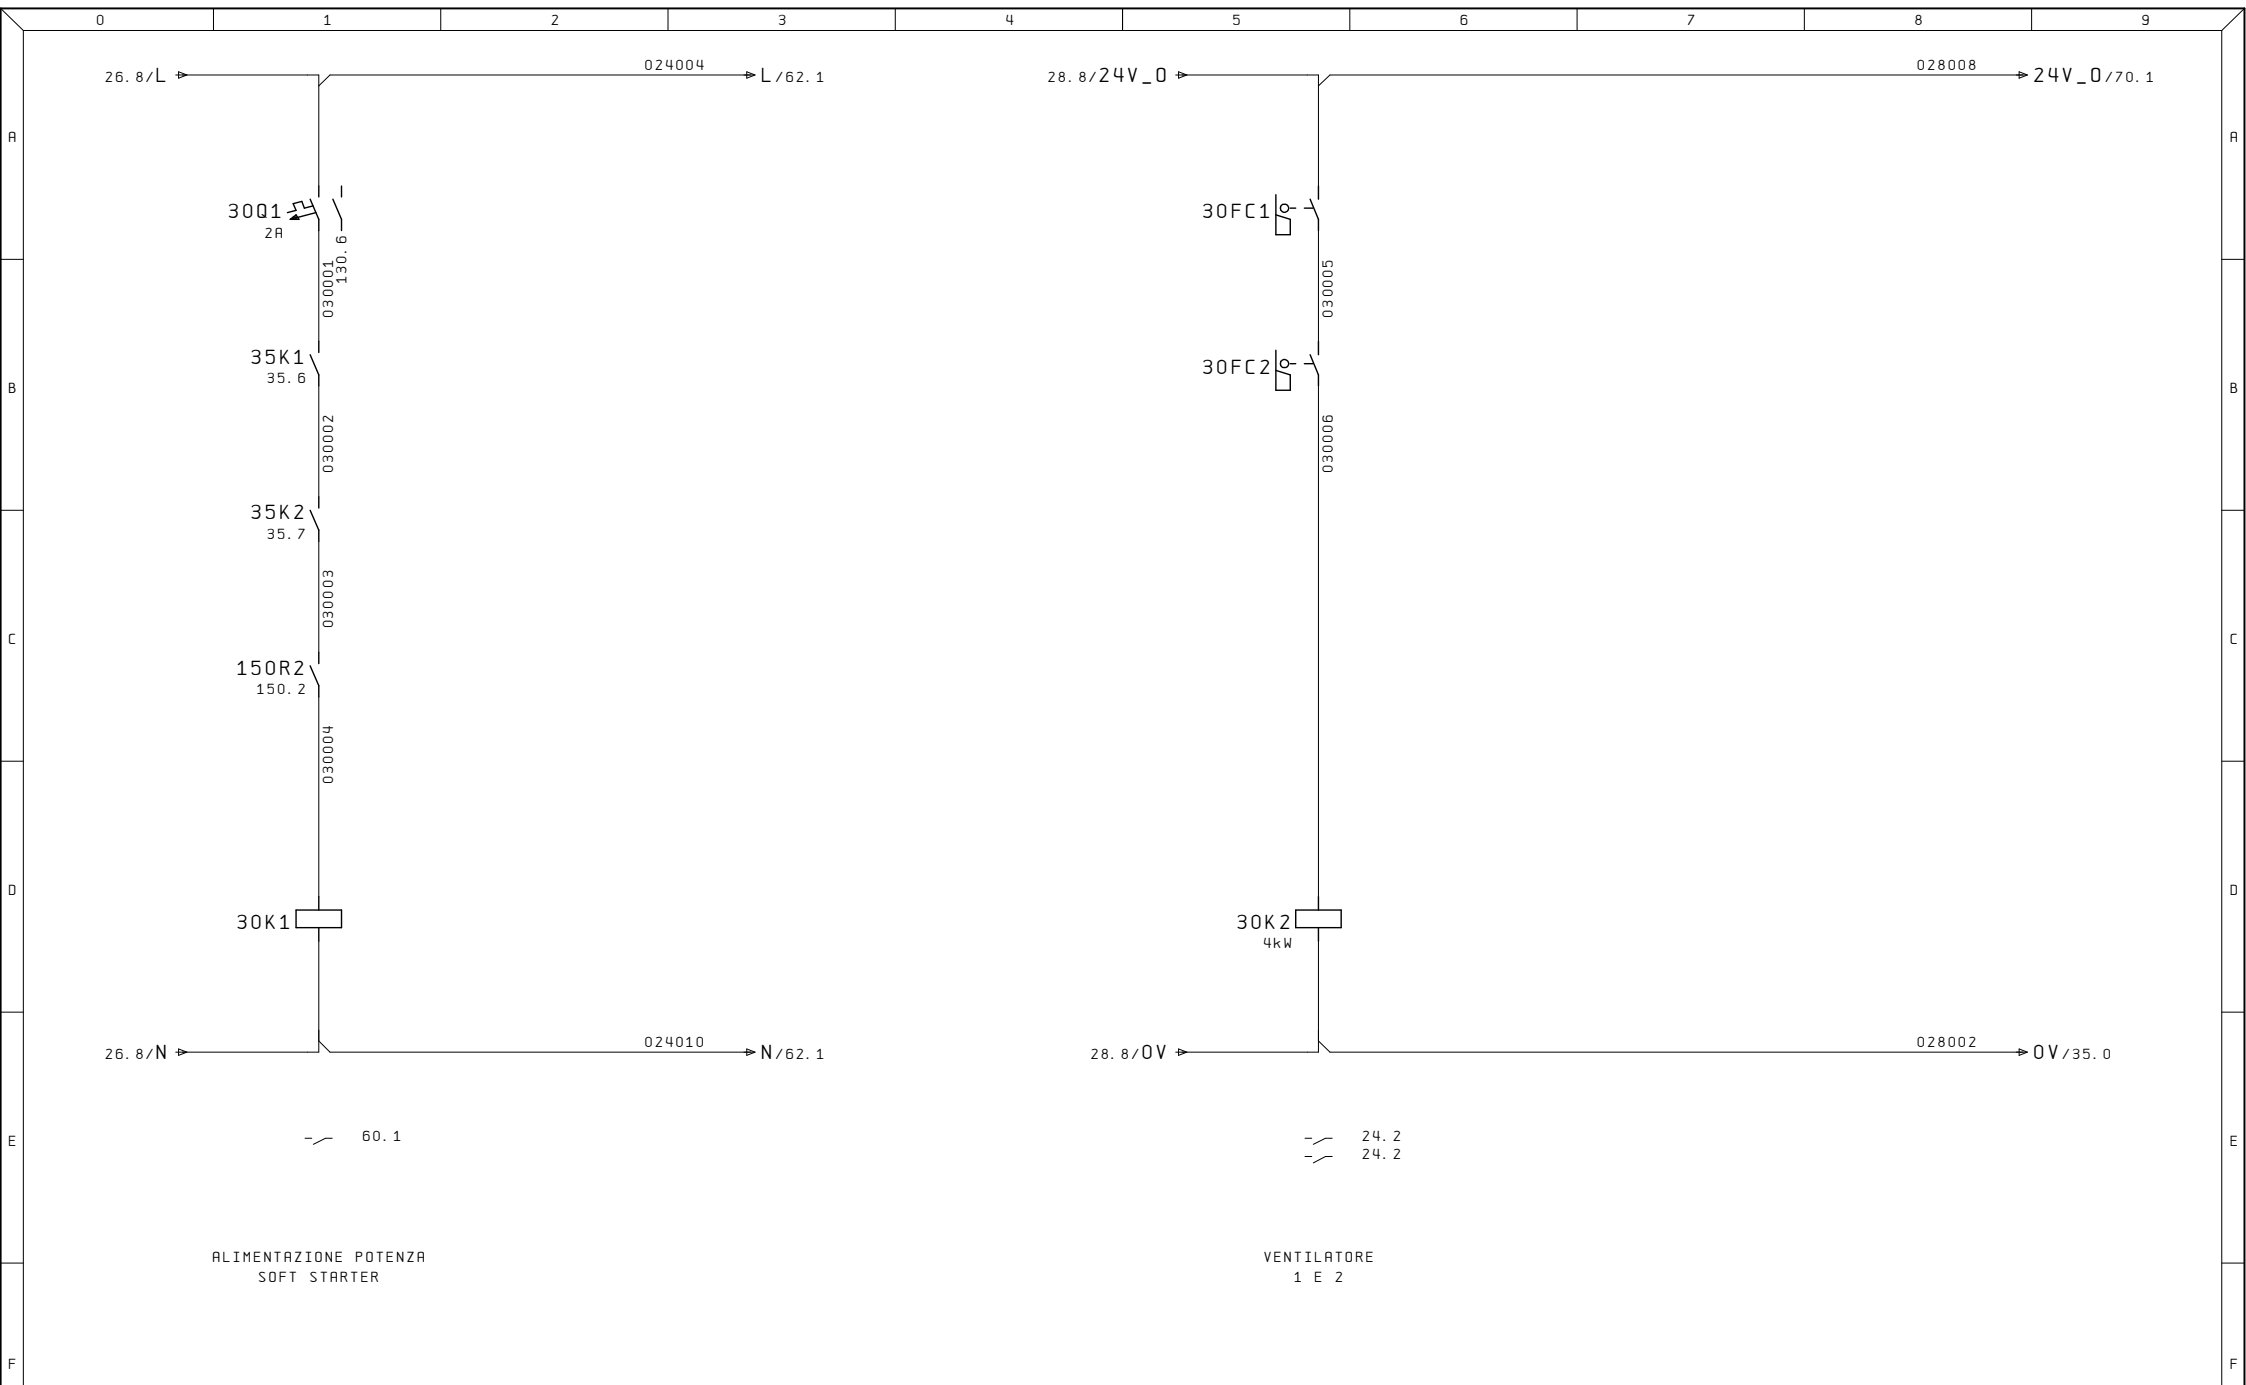


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V03 VORTICE 132KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE2	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina			
		Diseg. :				ALIMENTAZIONI			
MR		Stampa : 07. Gen. 2021				Pag. 30			
		Verif. :				di			

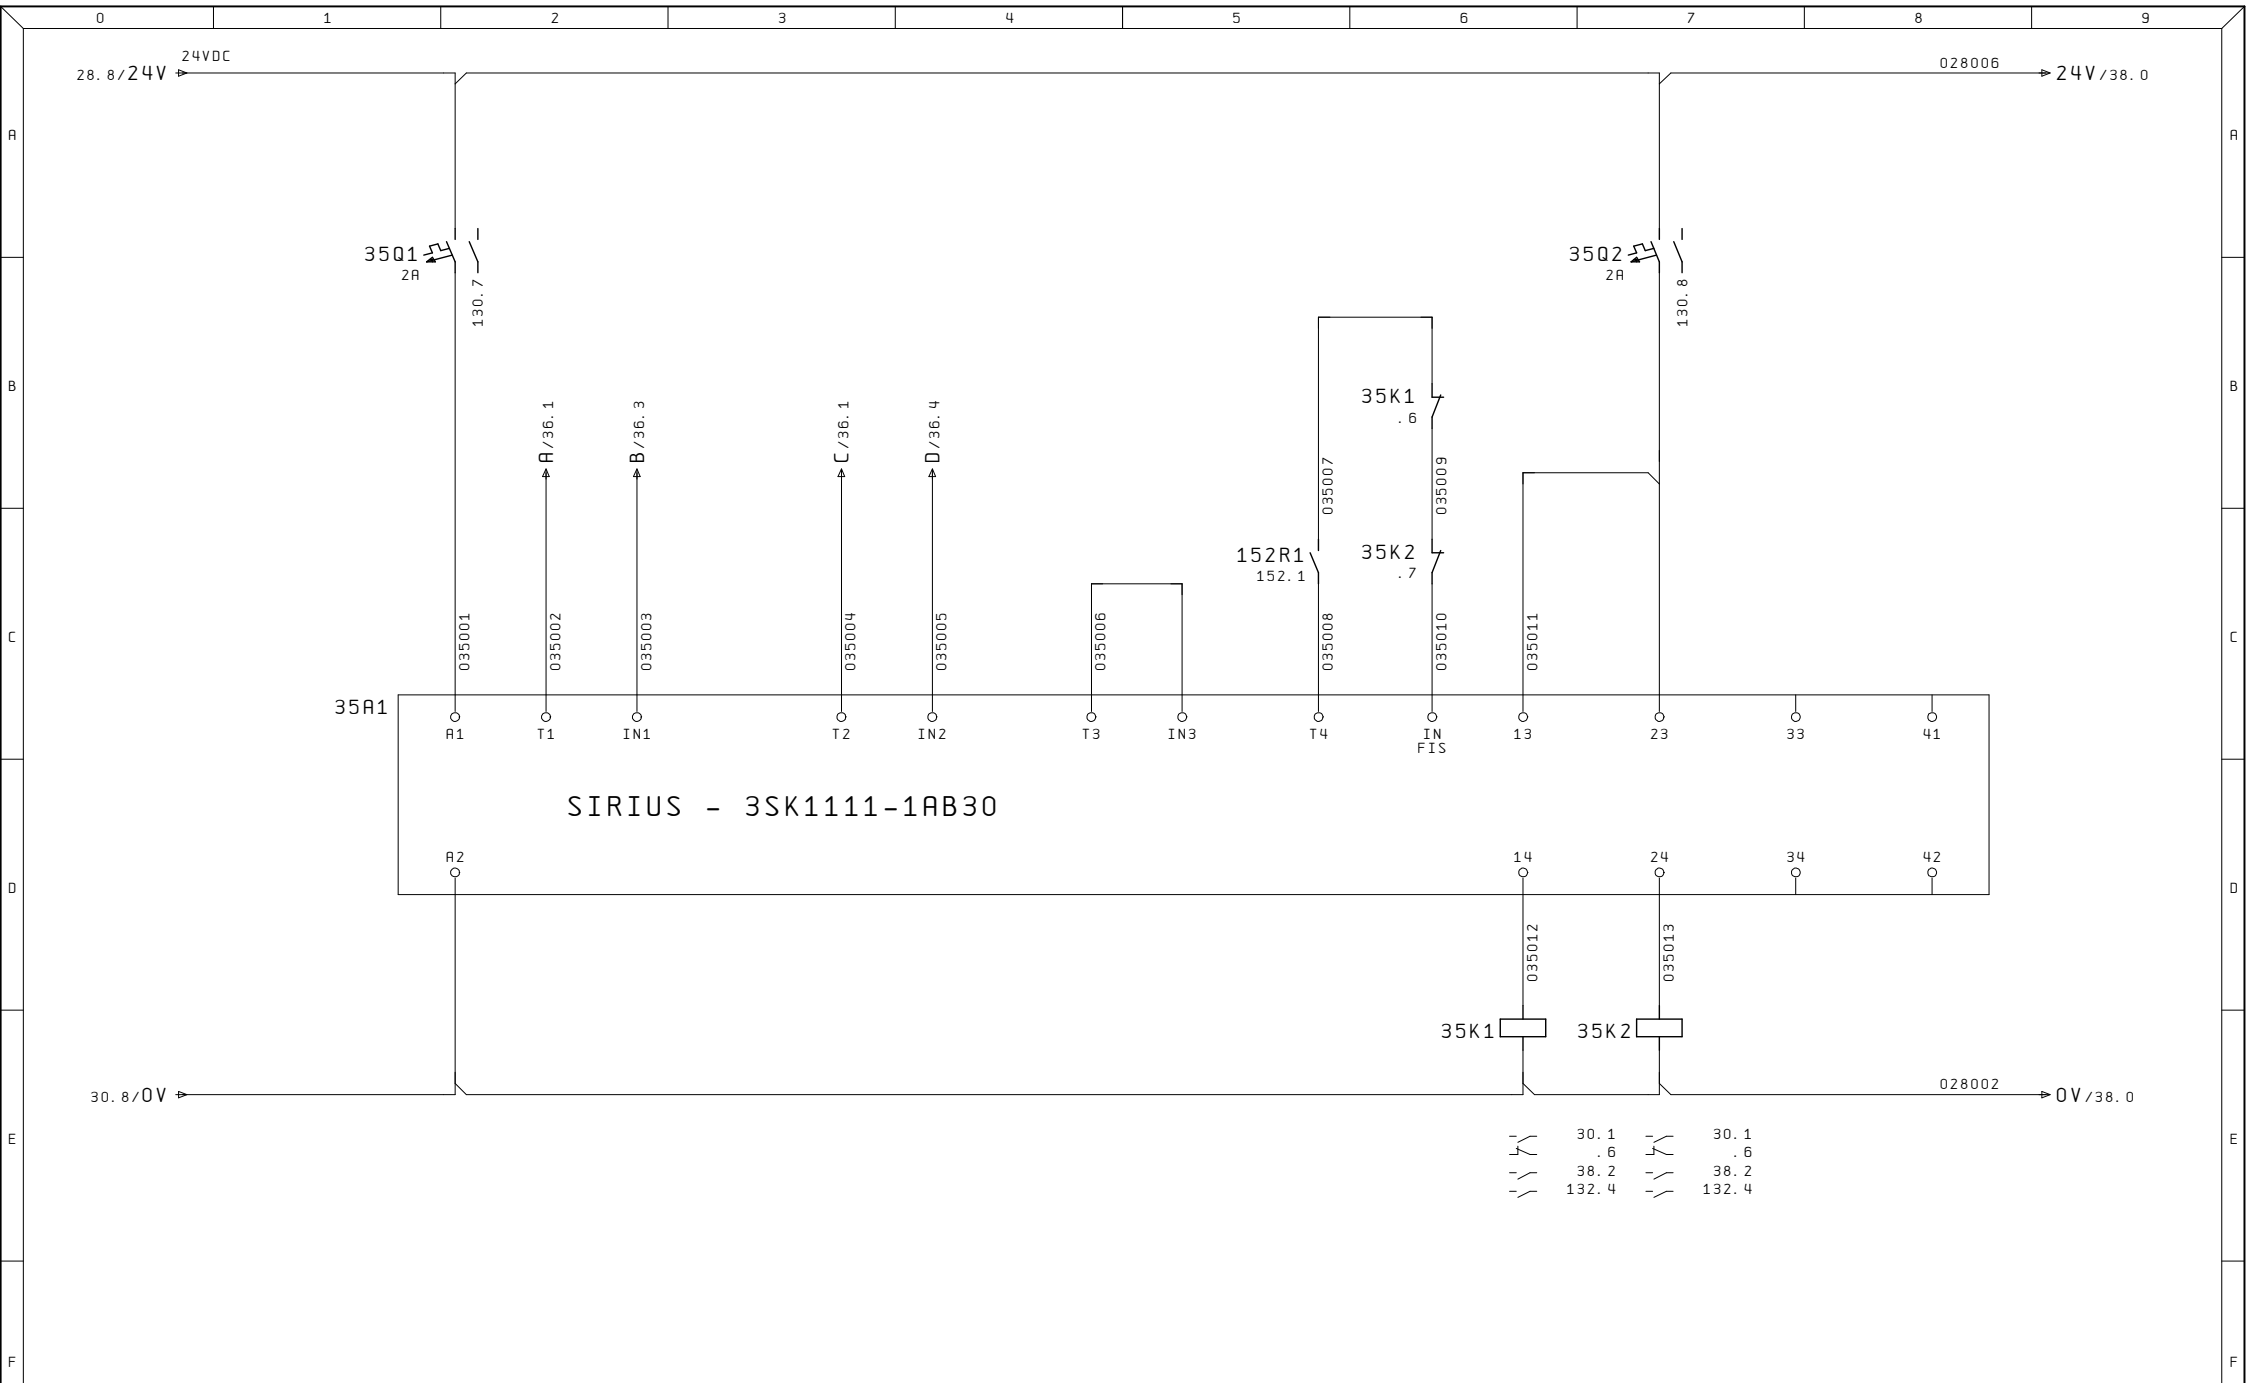


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 07. Gen. 2021				MODULO DI SICUREZZA			
	Verif. :				Pag. 35			
					di			




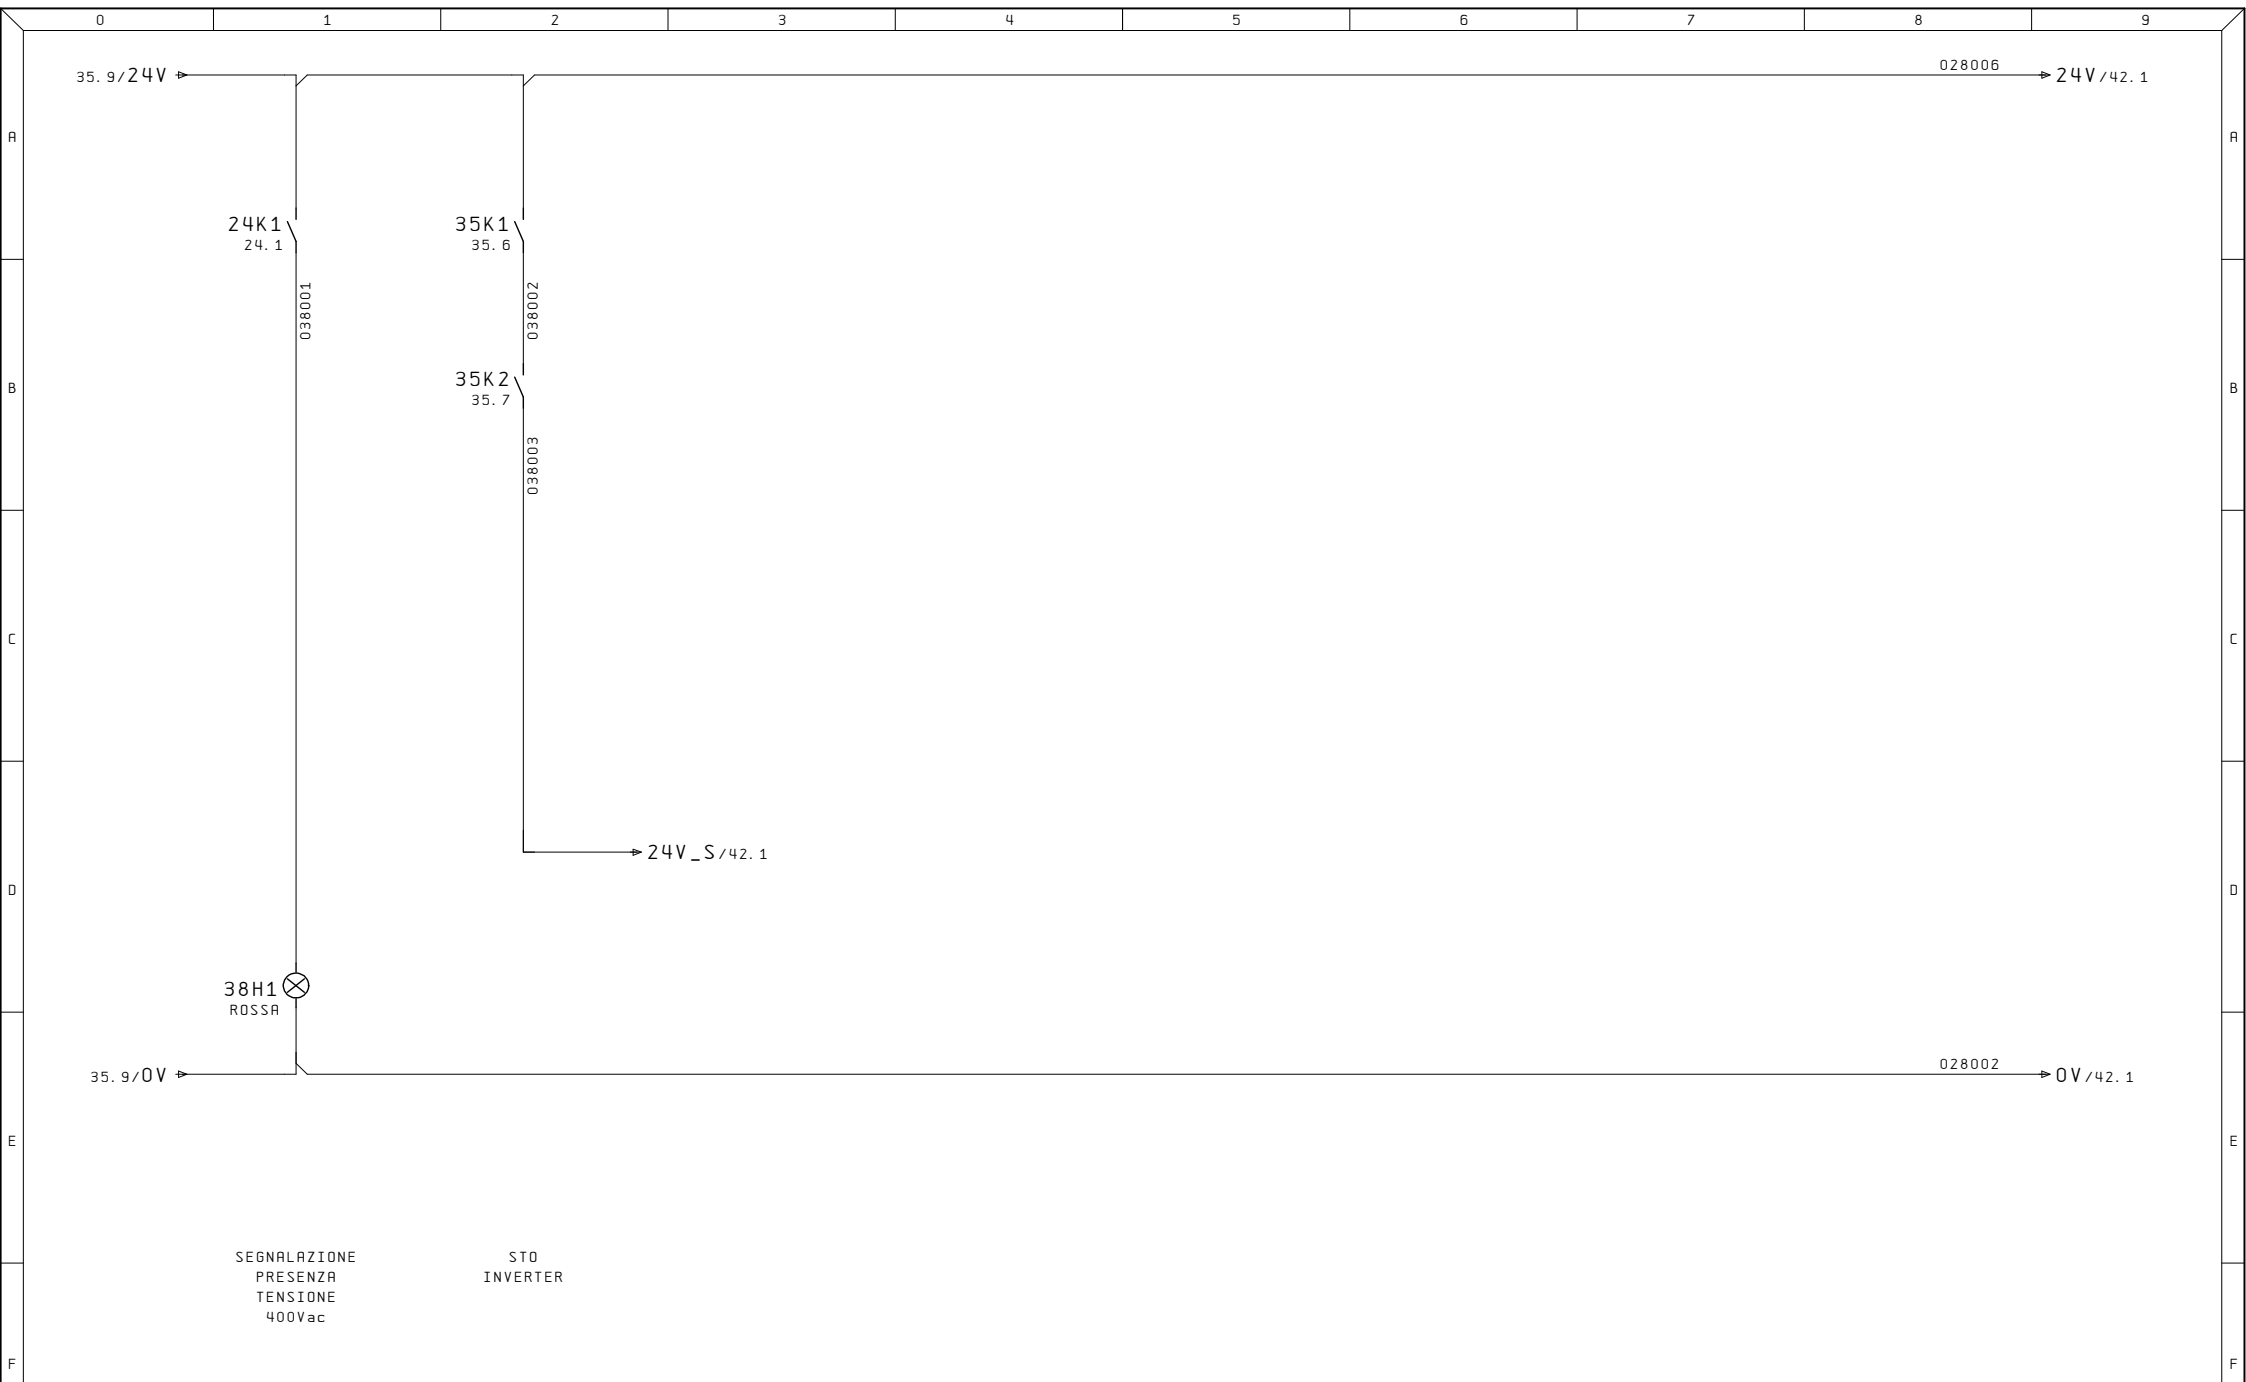


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				SEGNALE PRESENZA TENSIONE 400Vac			38
	Verif. :				E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA			di

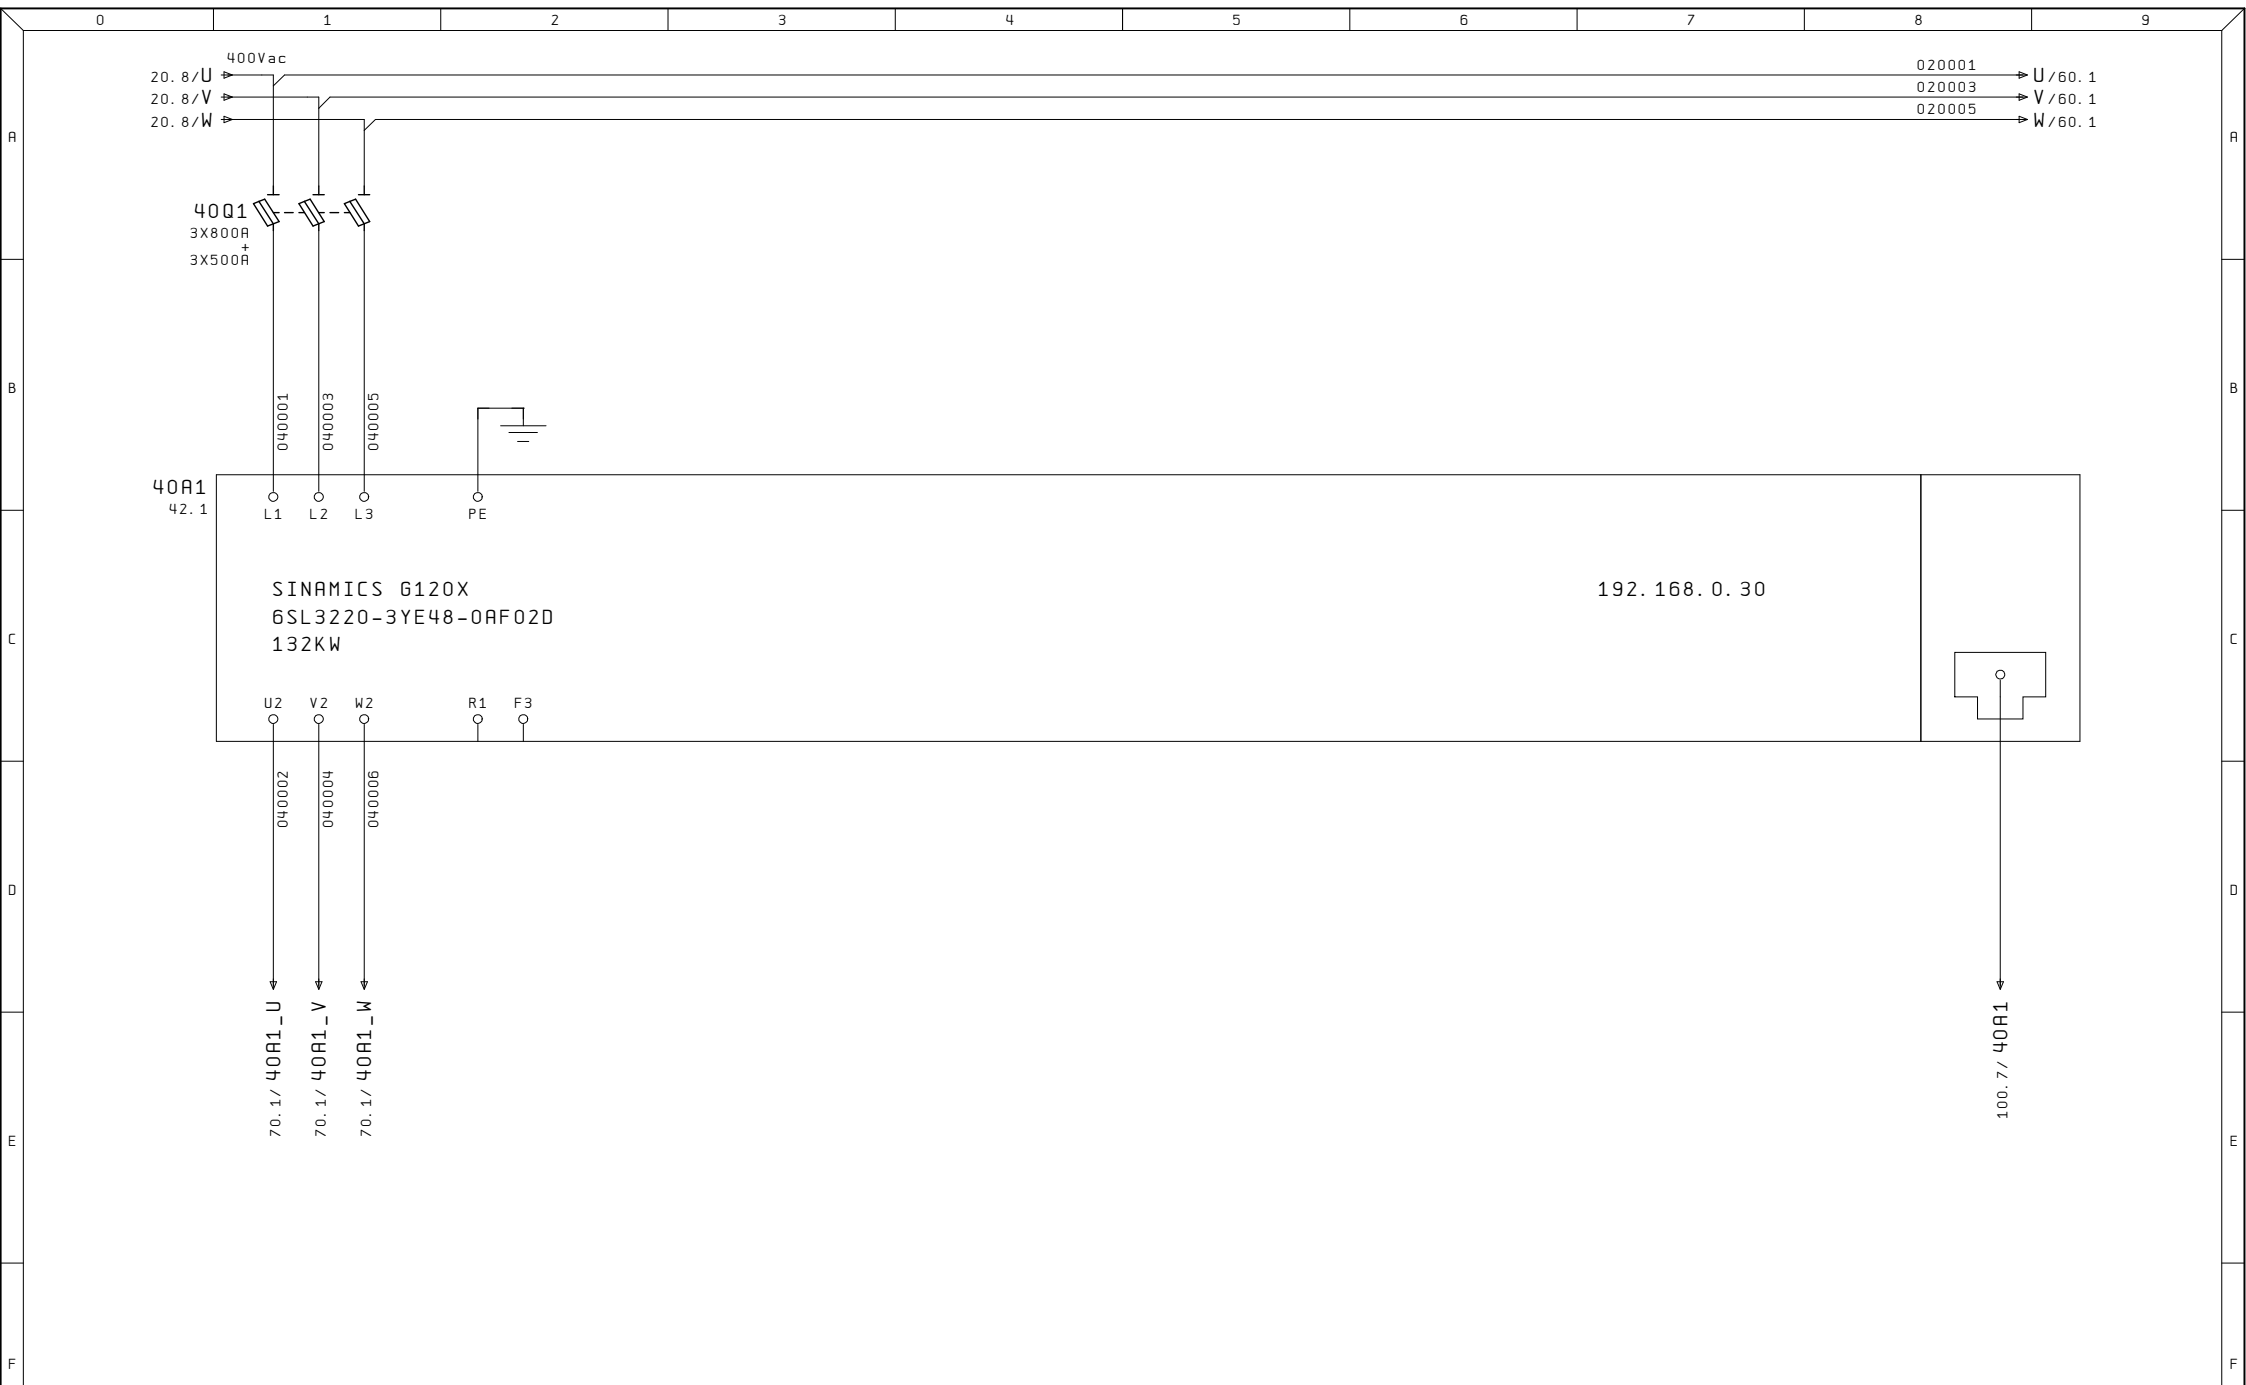

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				INVERTER			40
	Verif. :							di

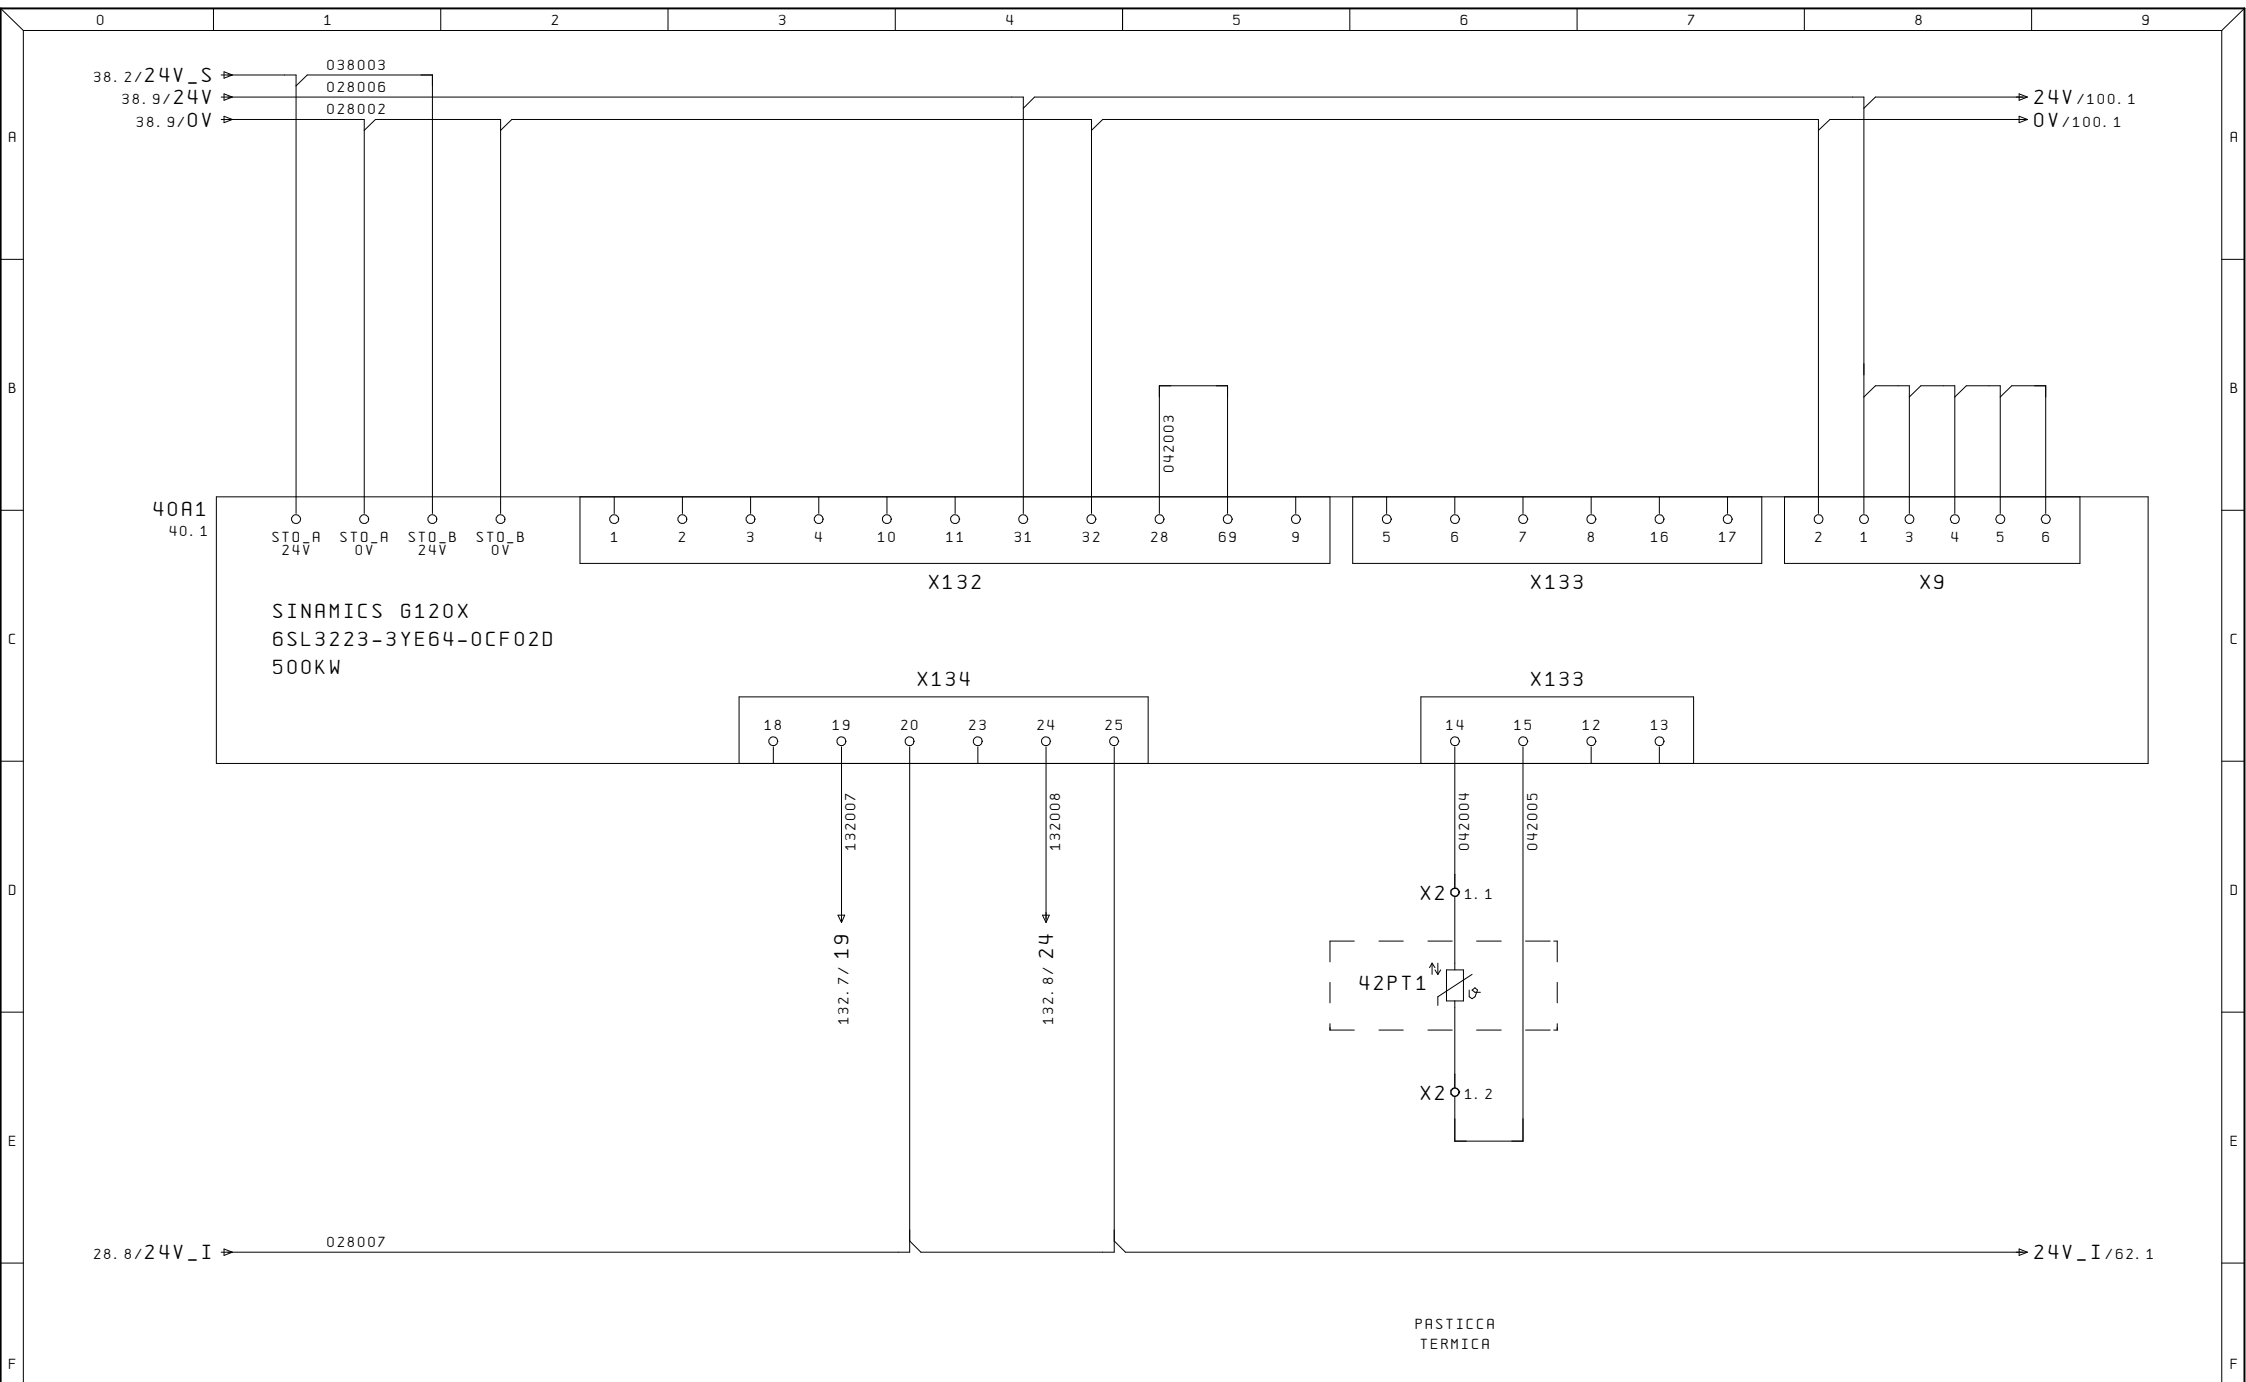


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
		Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
MR		Stampa : 07. Gen. 2021				INVERTER			
		Verif. :				Pag. 42			
						di			

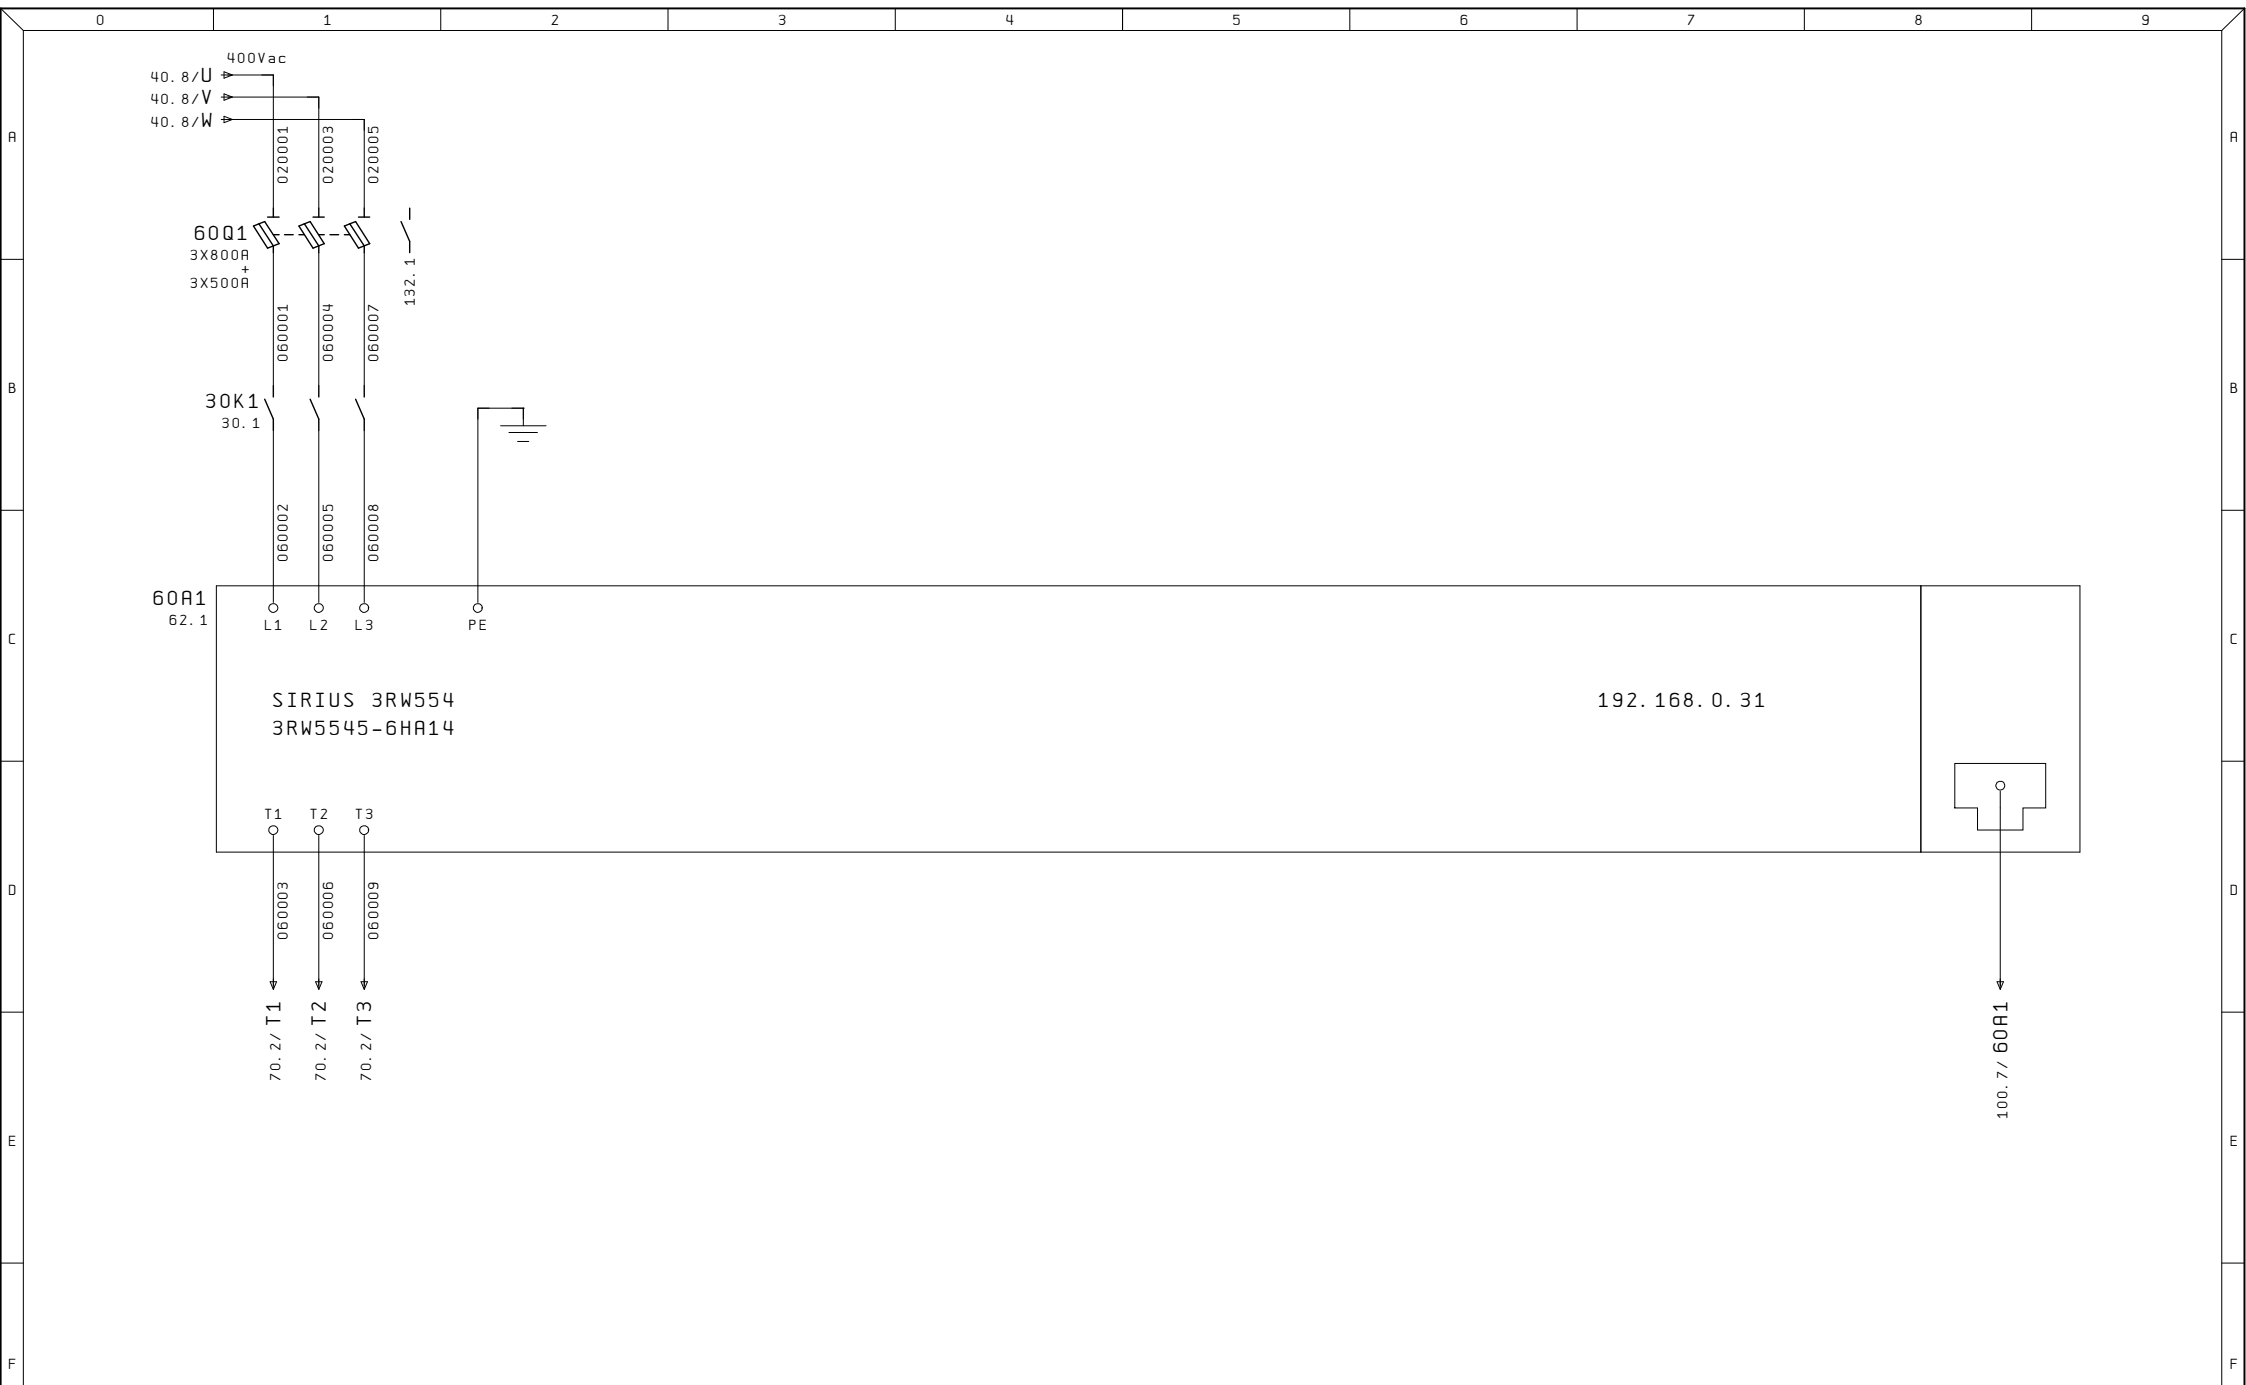


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 07. Gen. 2021				SOFT STARTER			60
	Verif. :							di






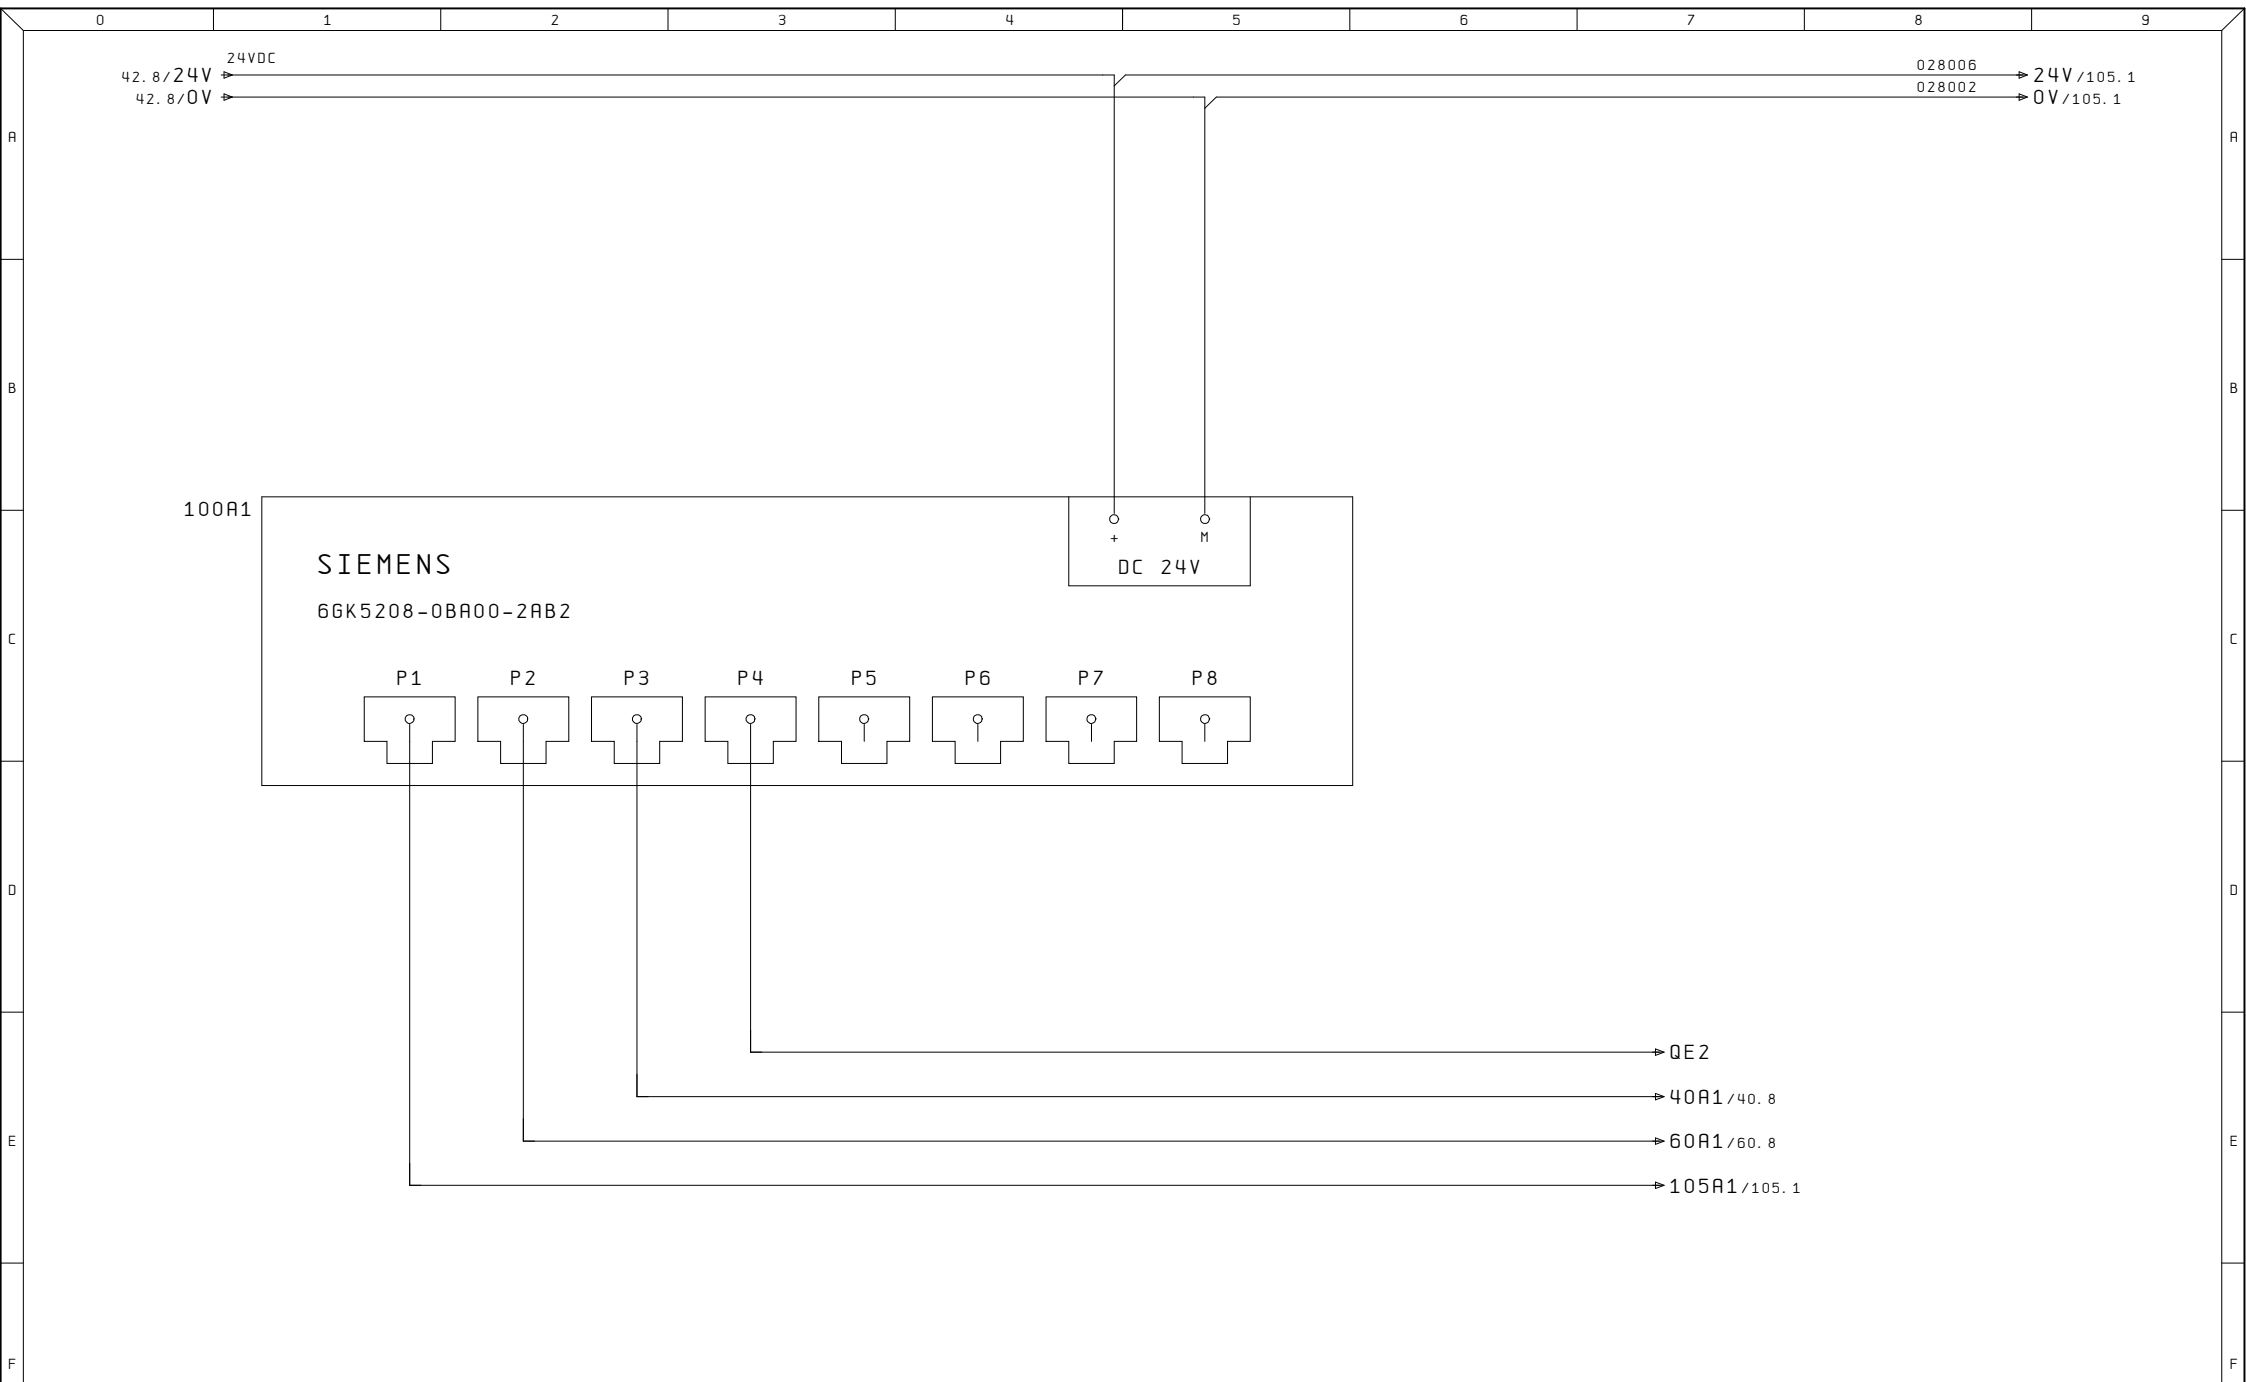


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
MR	Stampa : 07. Gen. 2021				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							

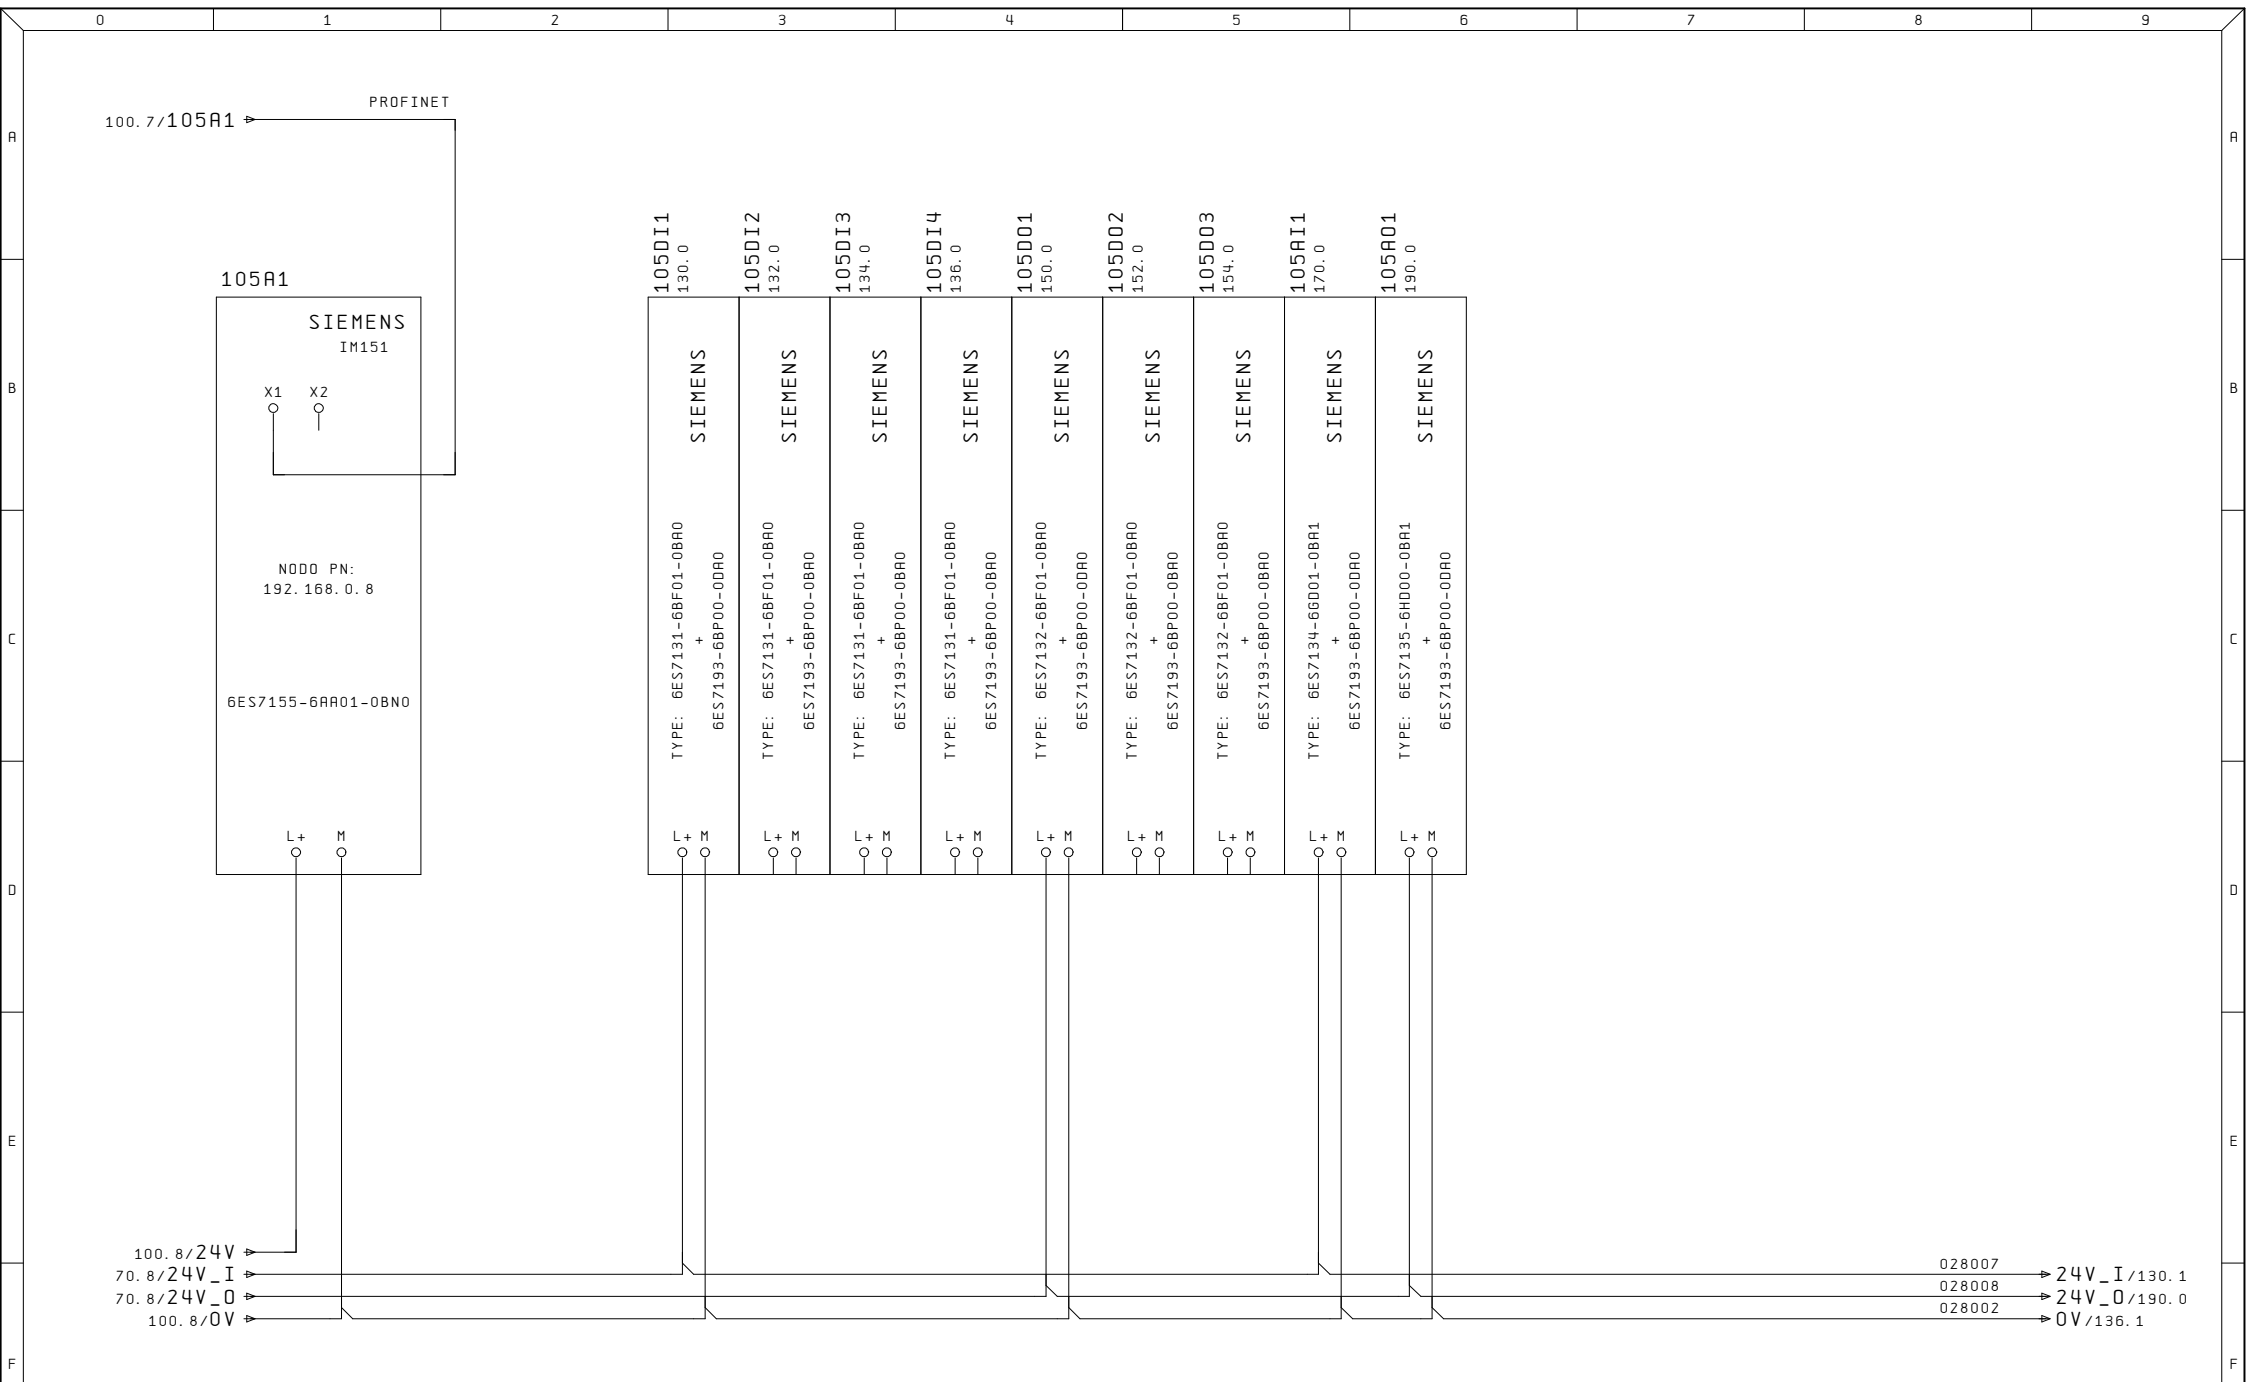



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE ET200SP		
	Stampa : 07. Gen. 2021				E MODULI I/O	Pag. 105		
	Verif. :					di		

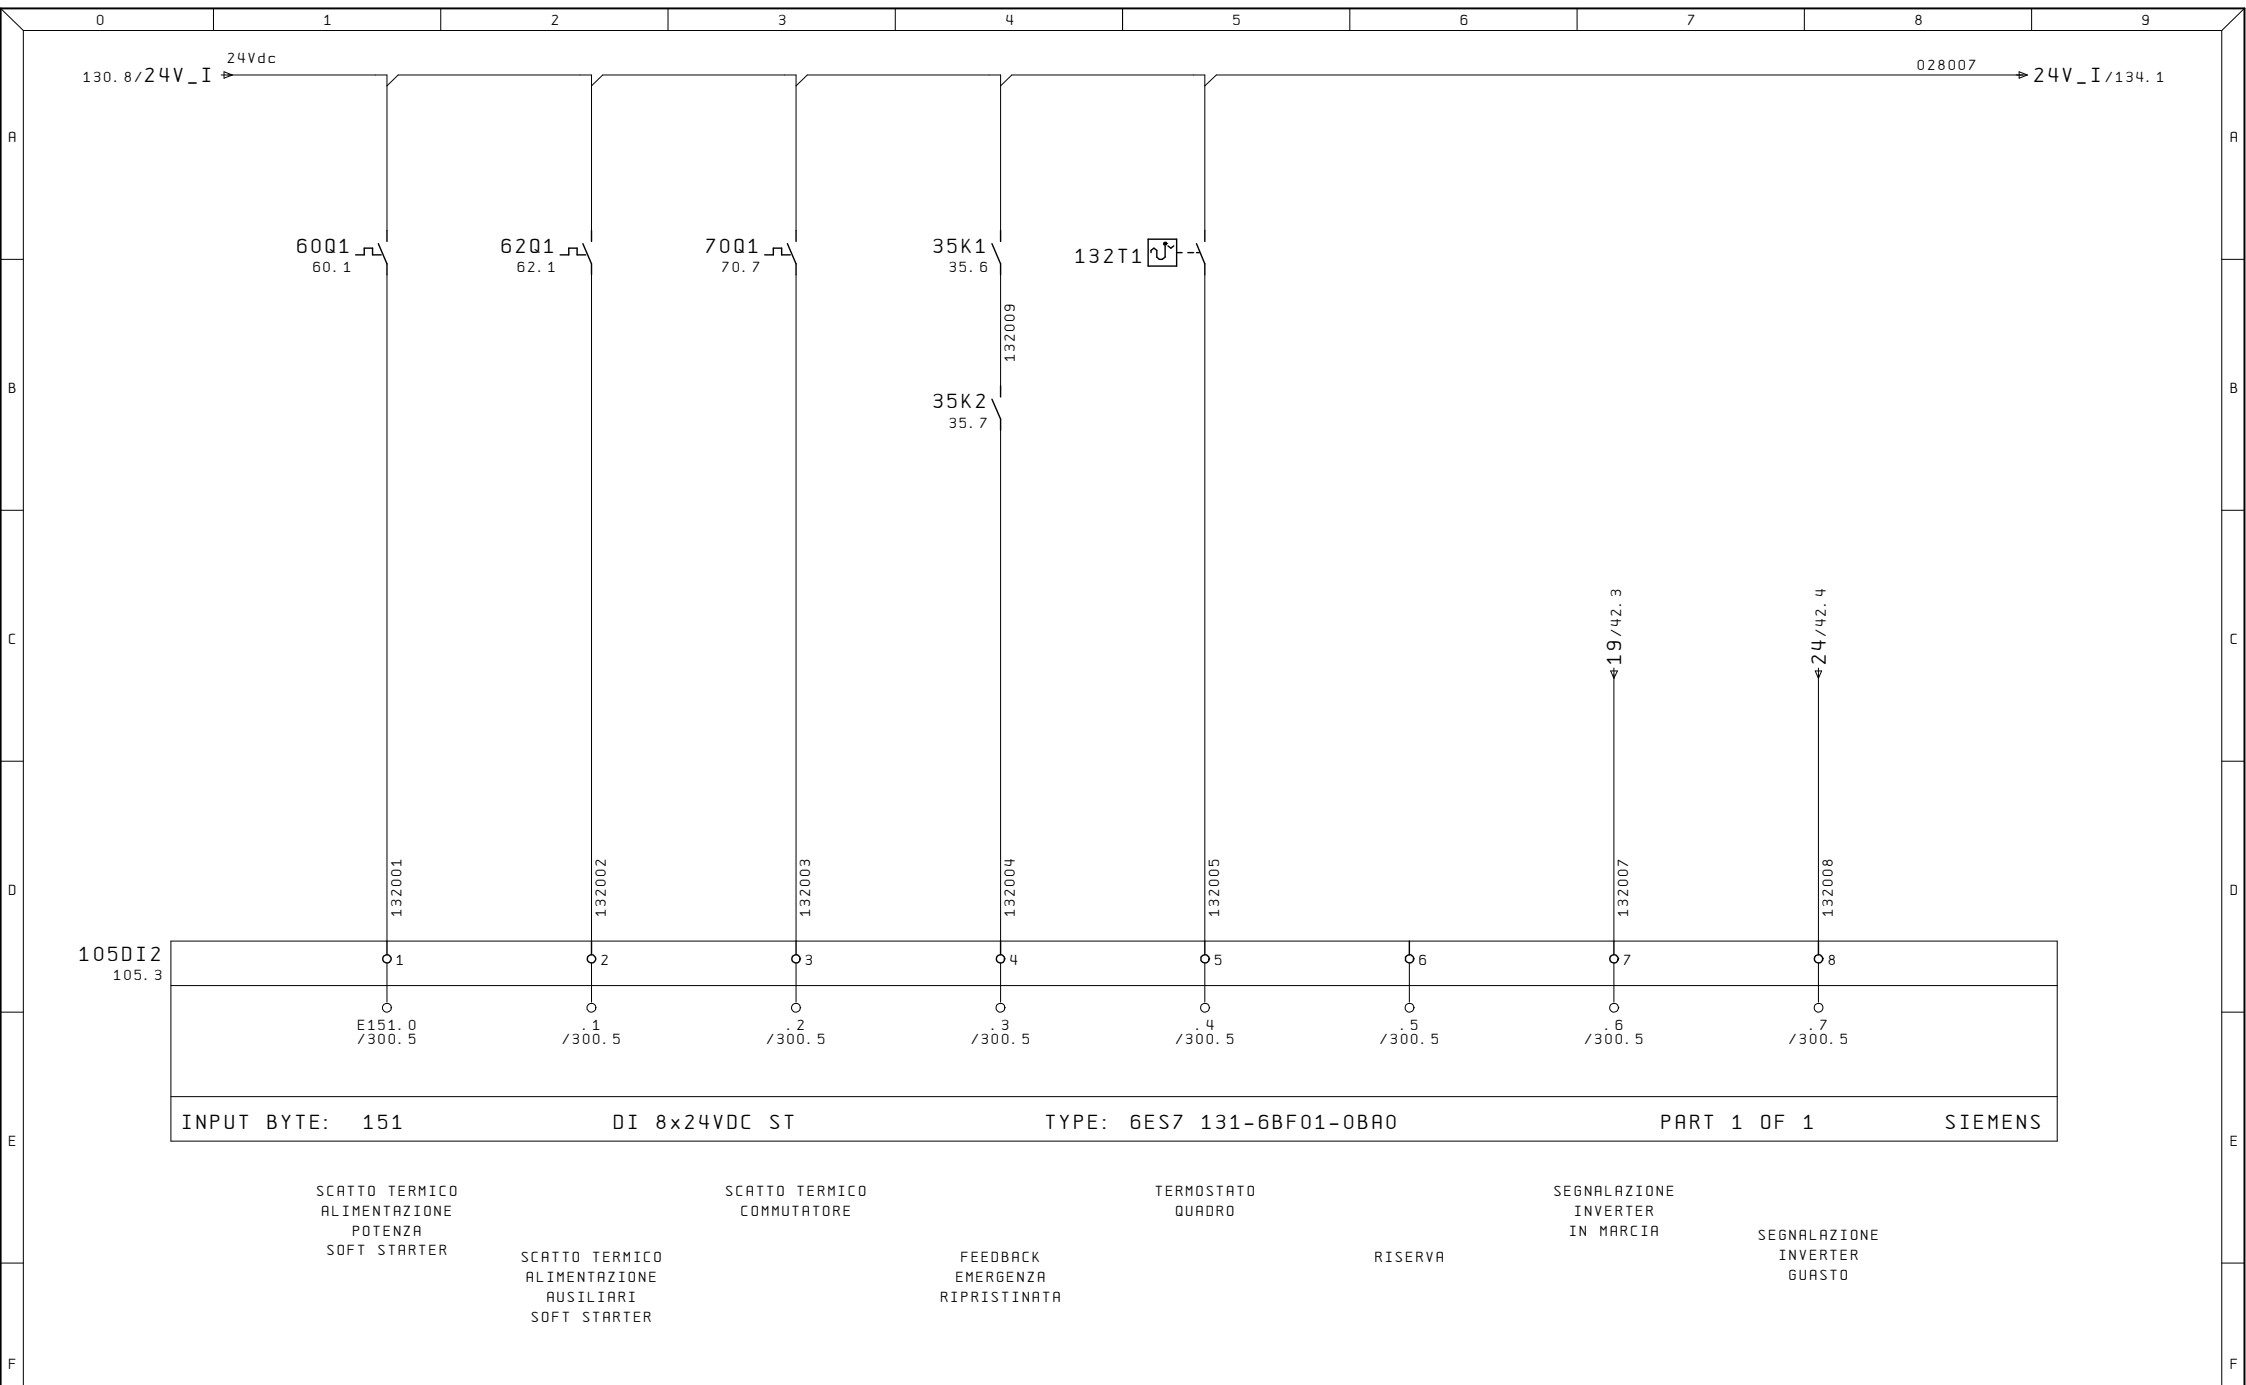


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 132		
	Stampa : 07. Gen. 2021				INGRESSI DIGITALI	di		
	Verif. :				EB 1			

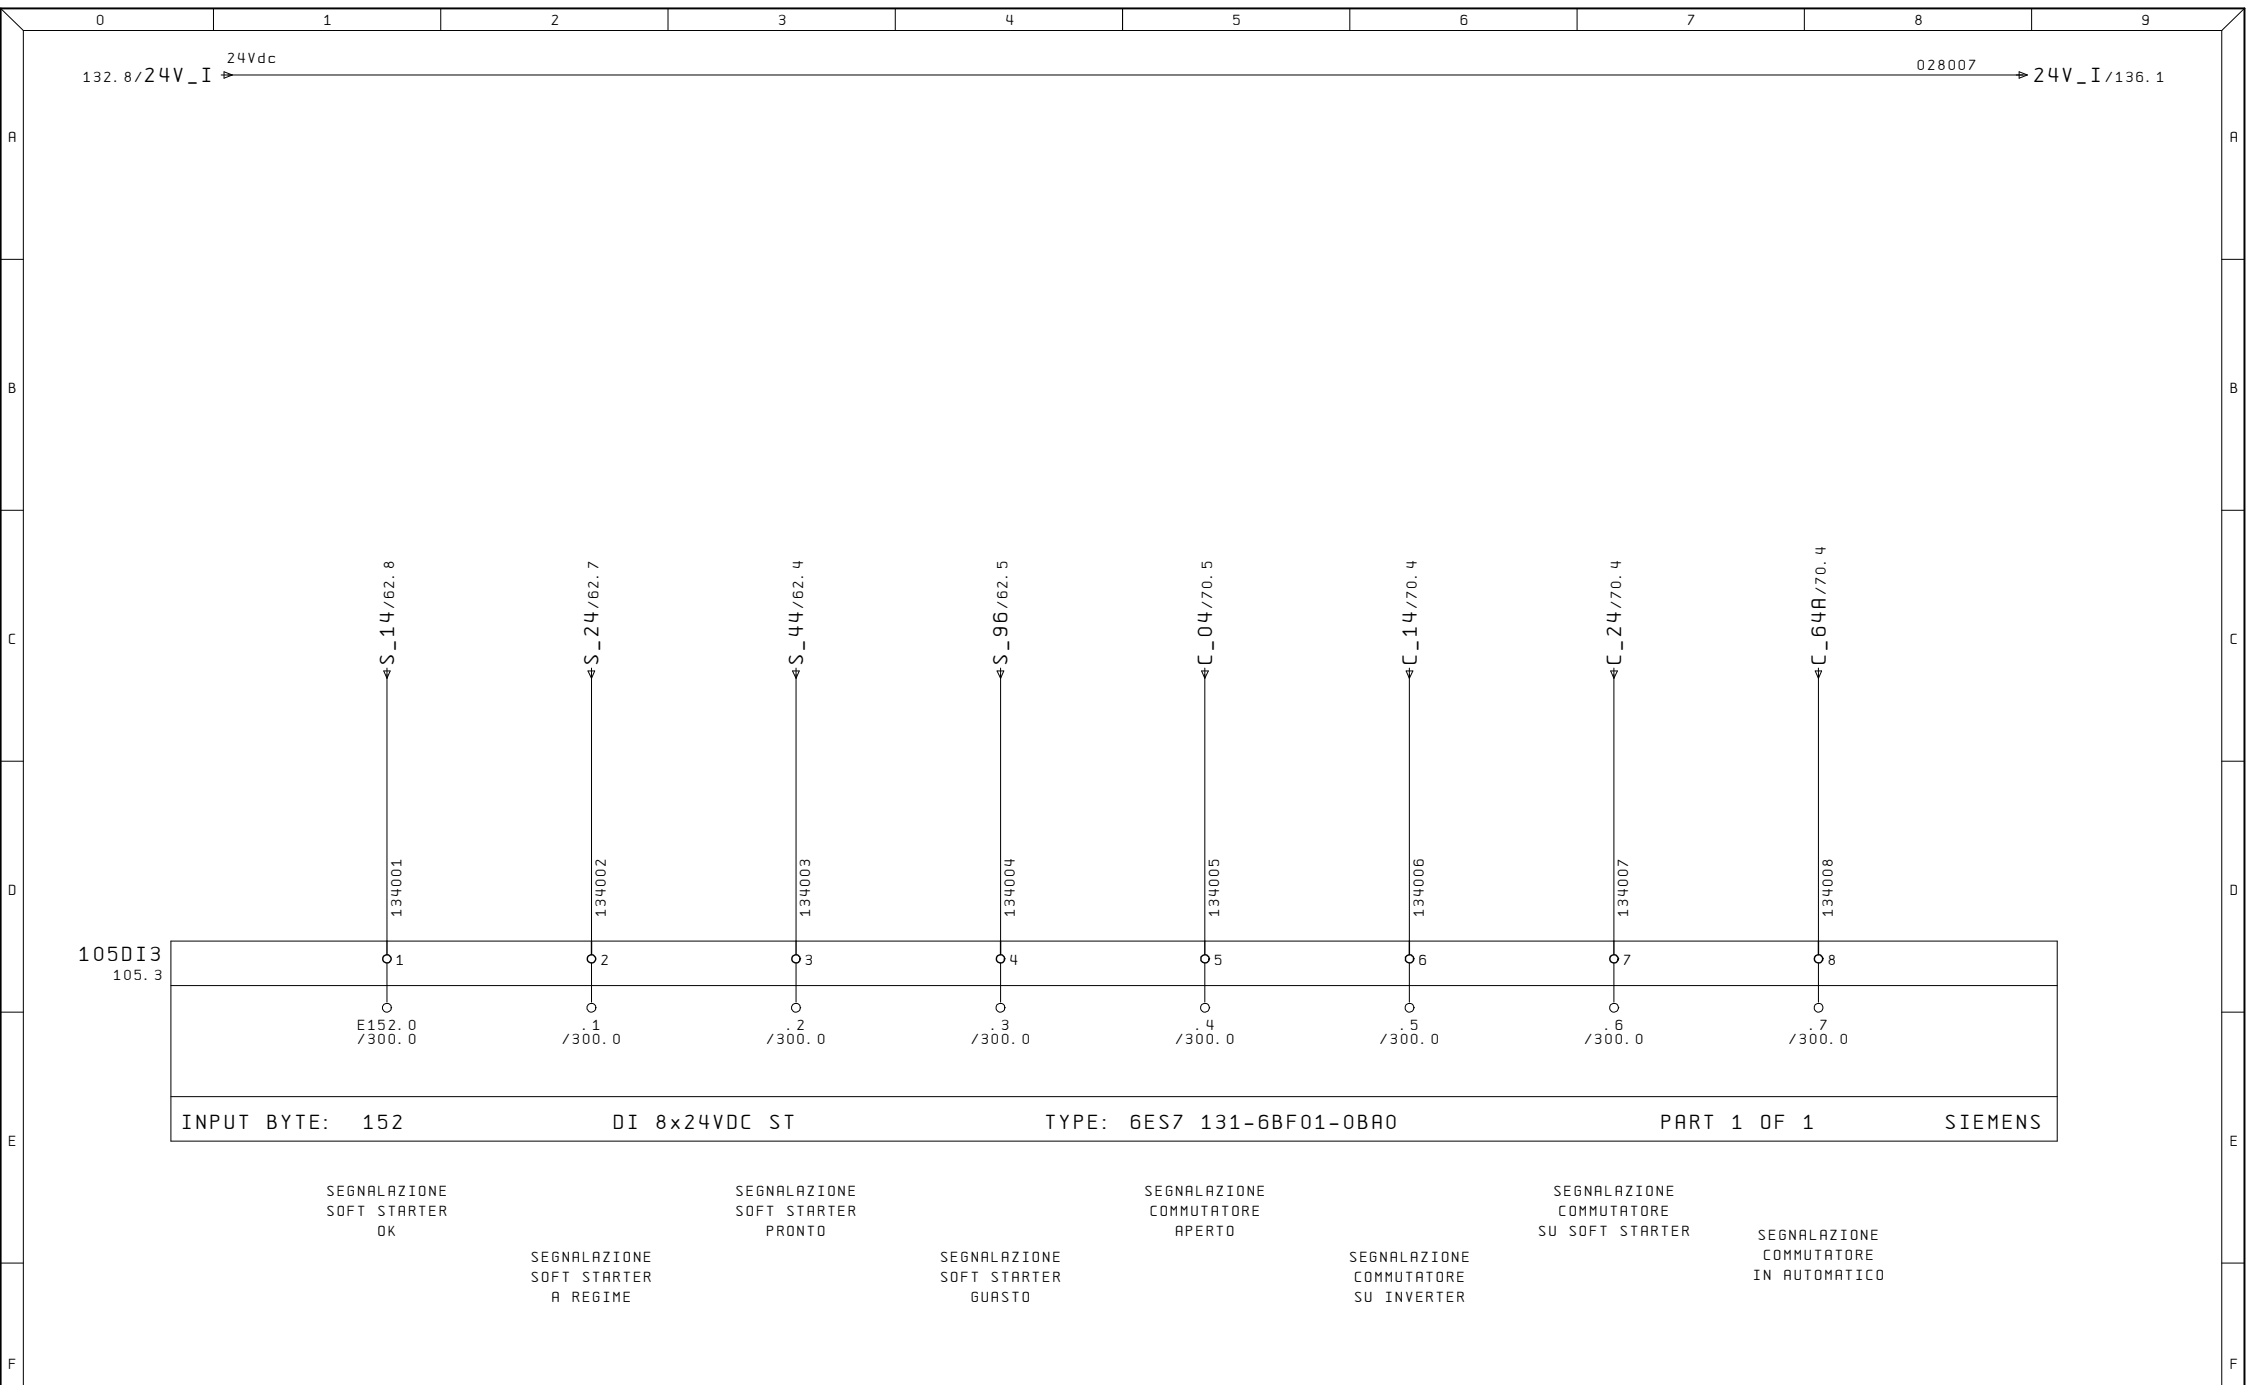

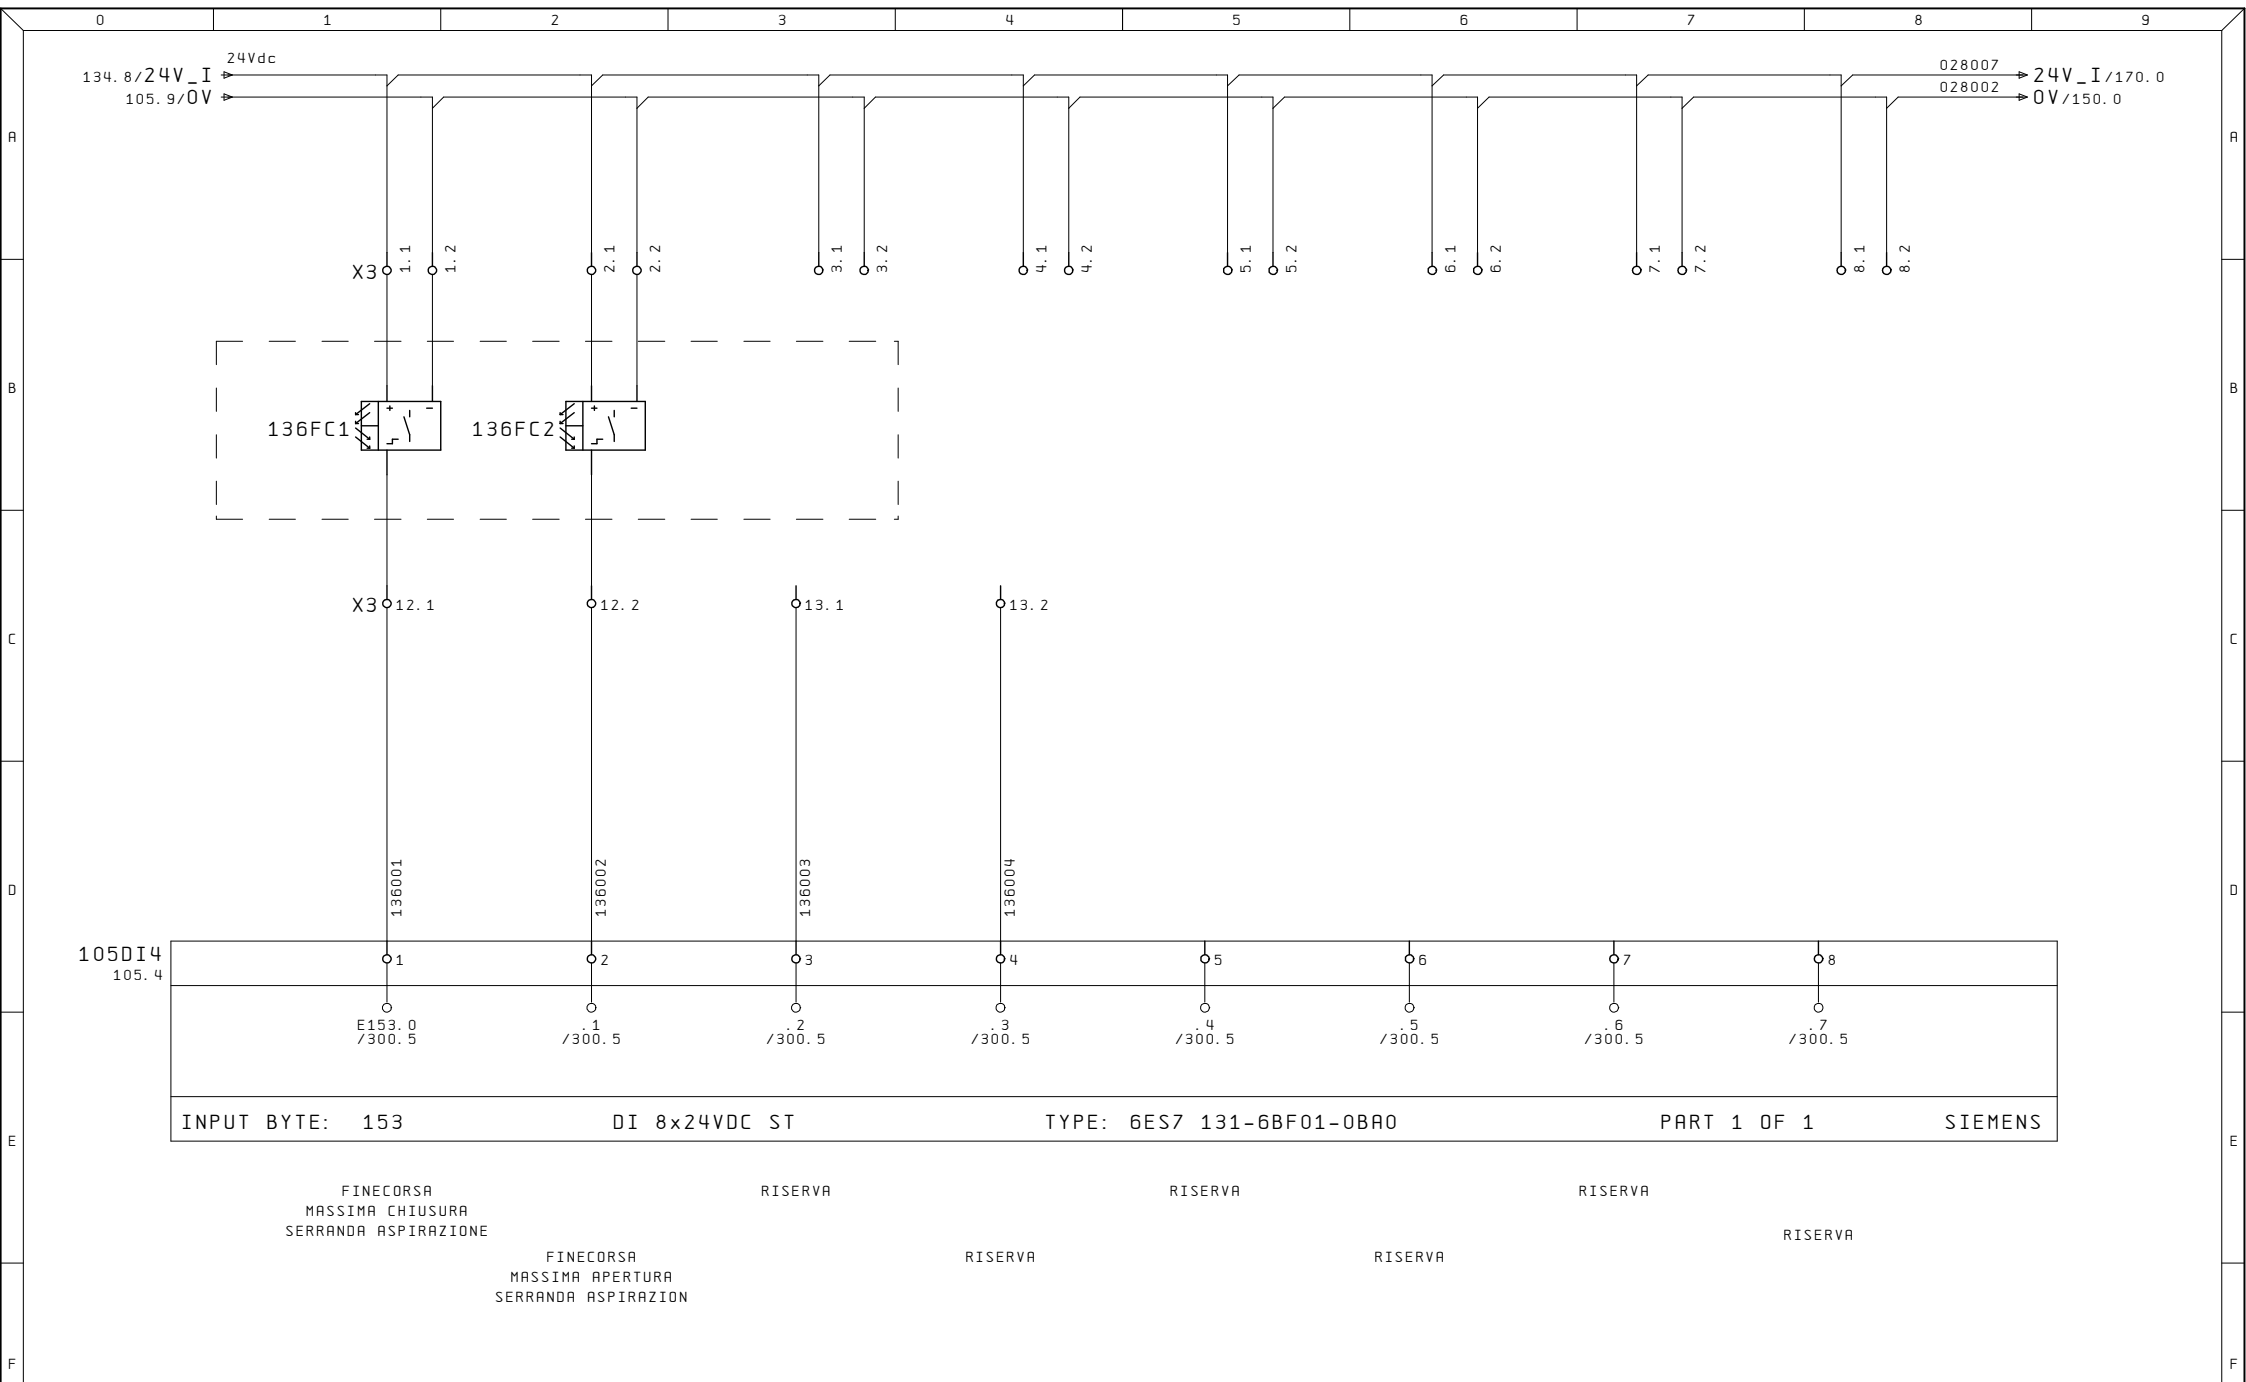


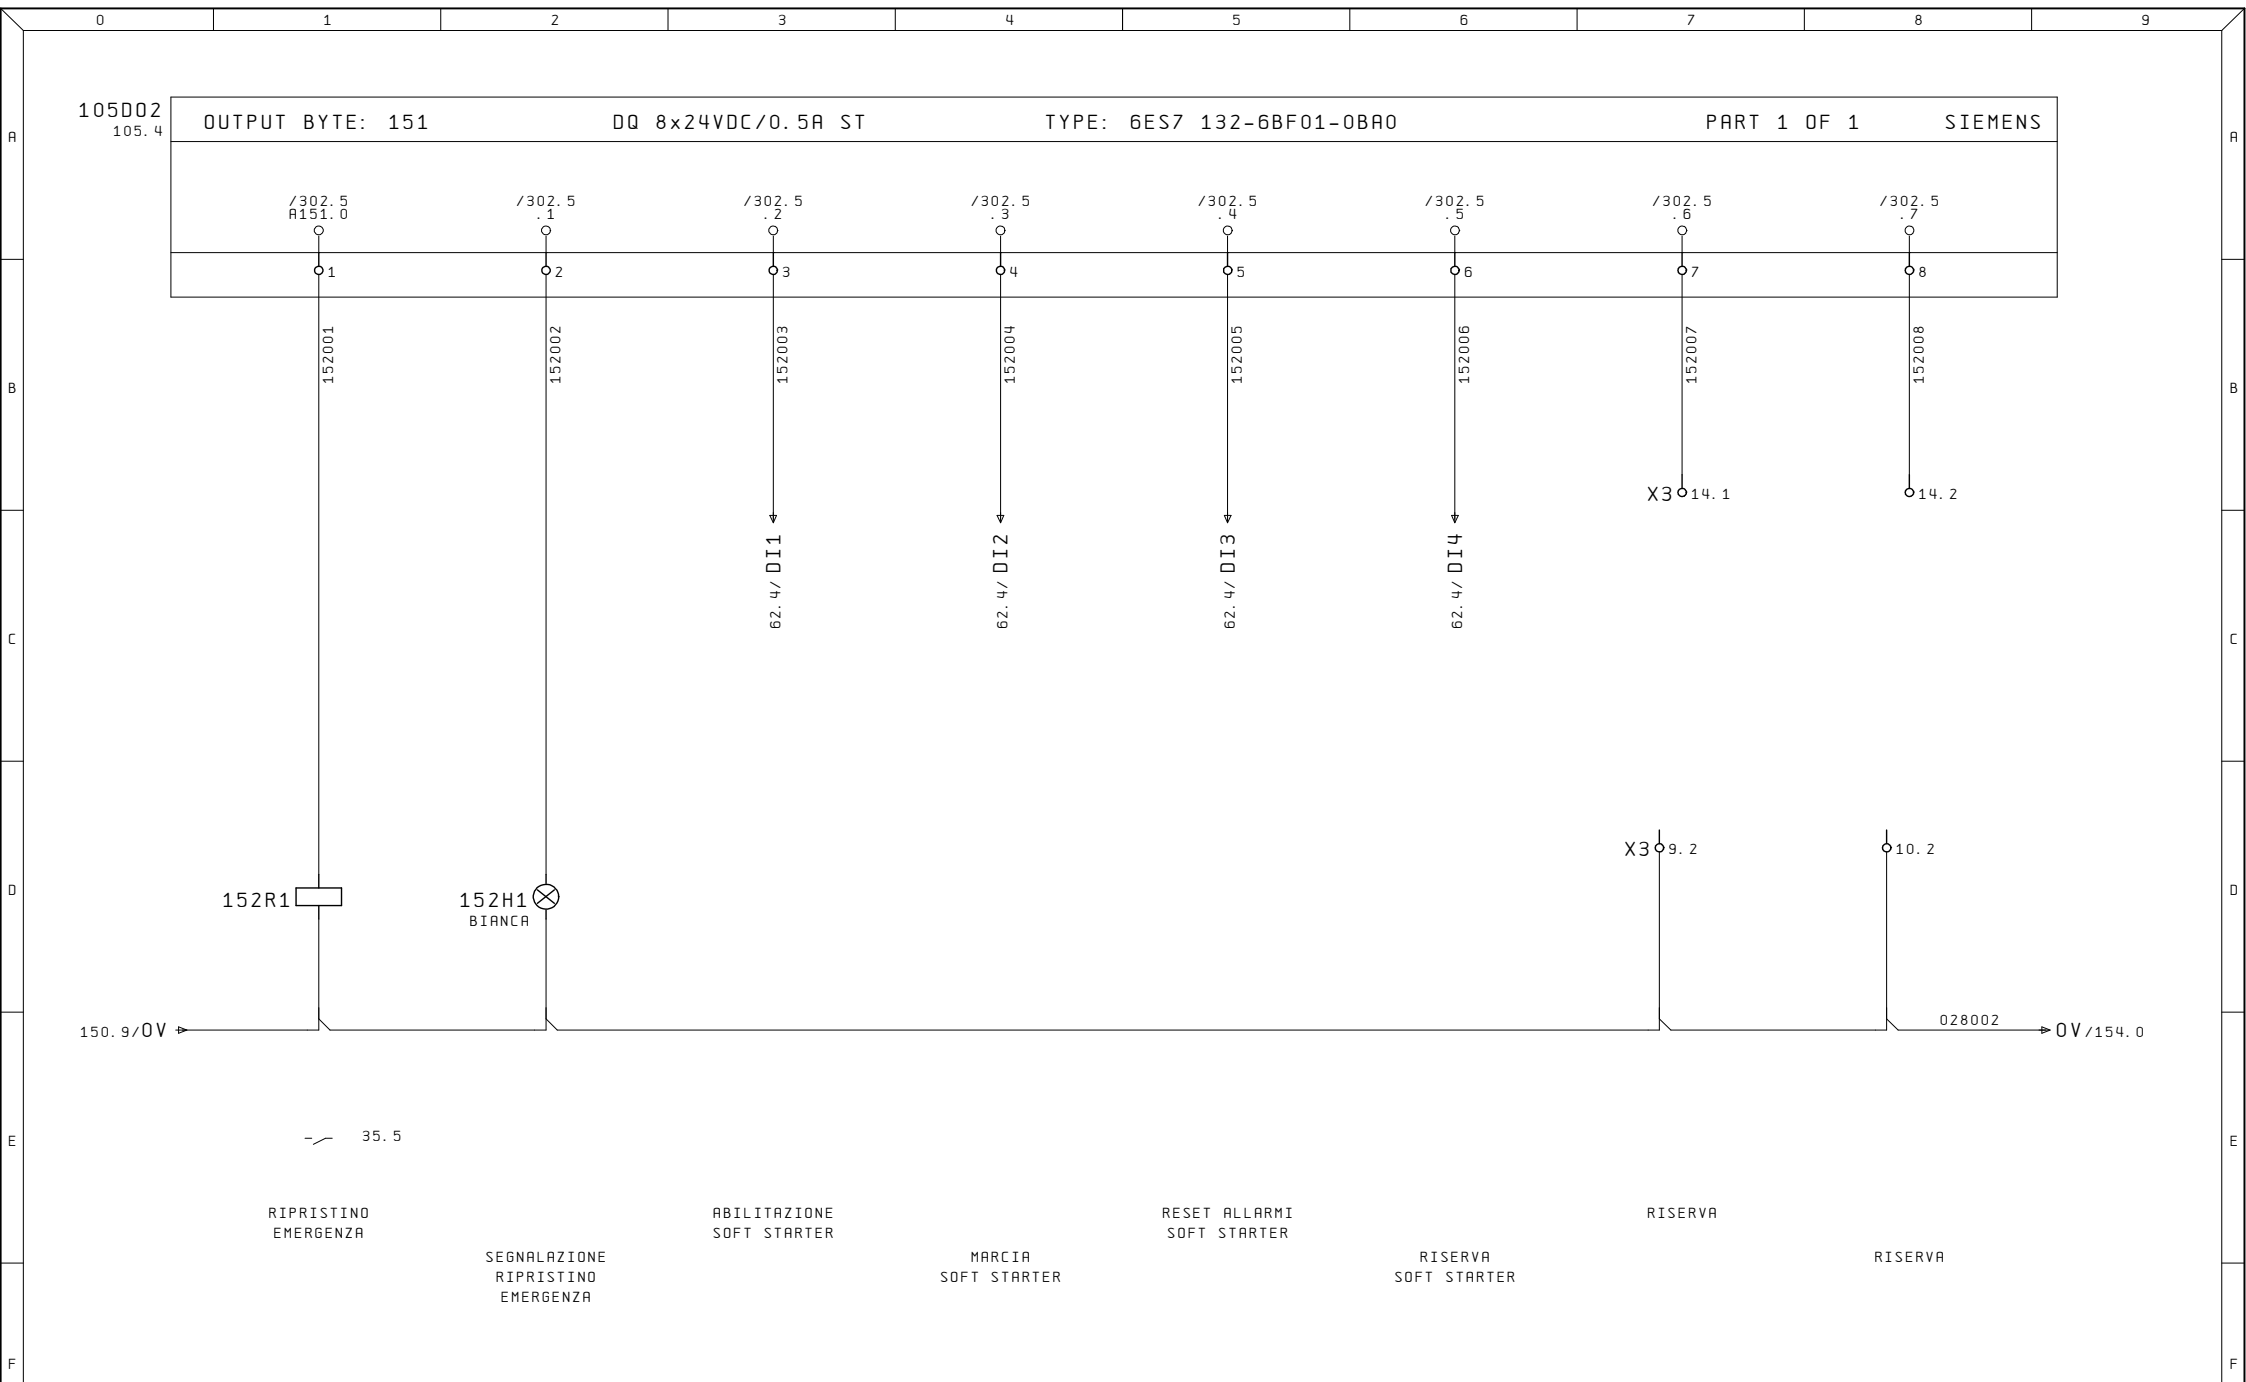


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 152
	Stampa : 07. Gen. 2021				USCITE DIGITALI			
	Verif. :				AB1			di

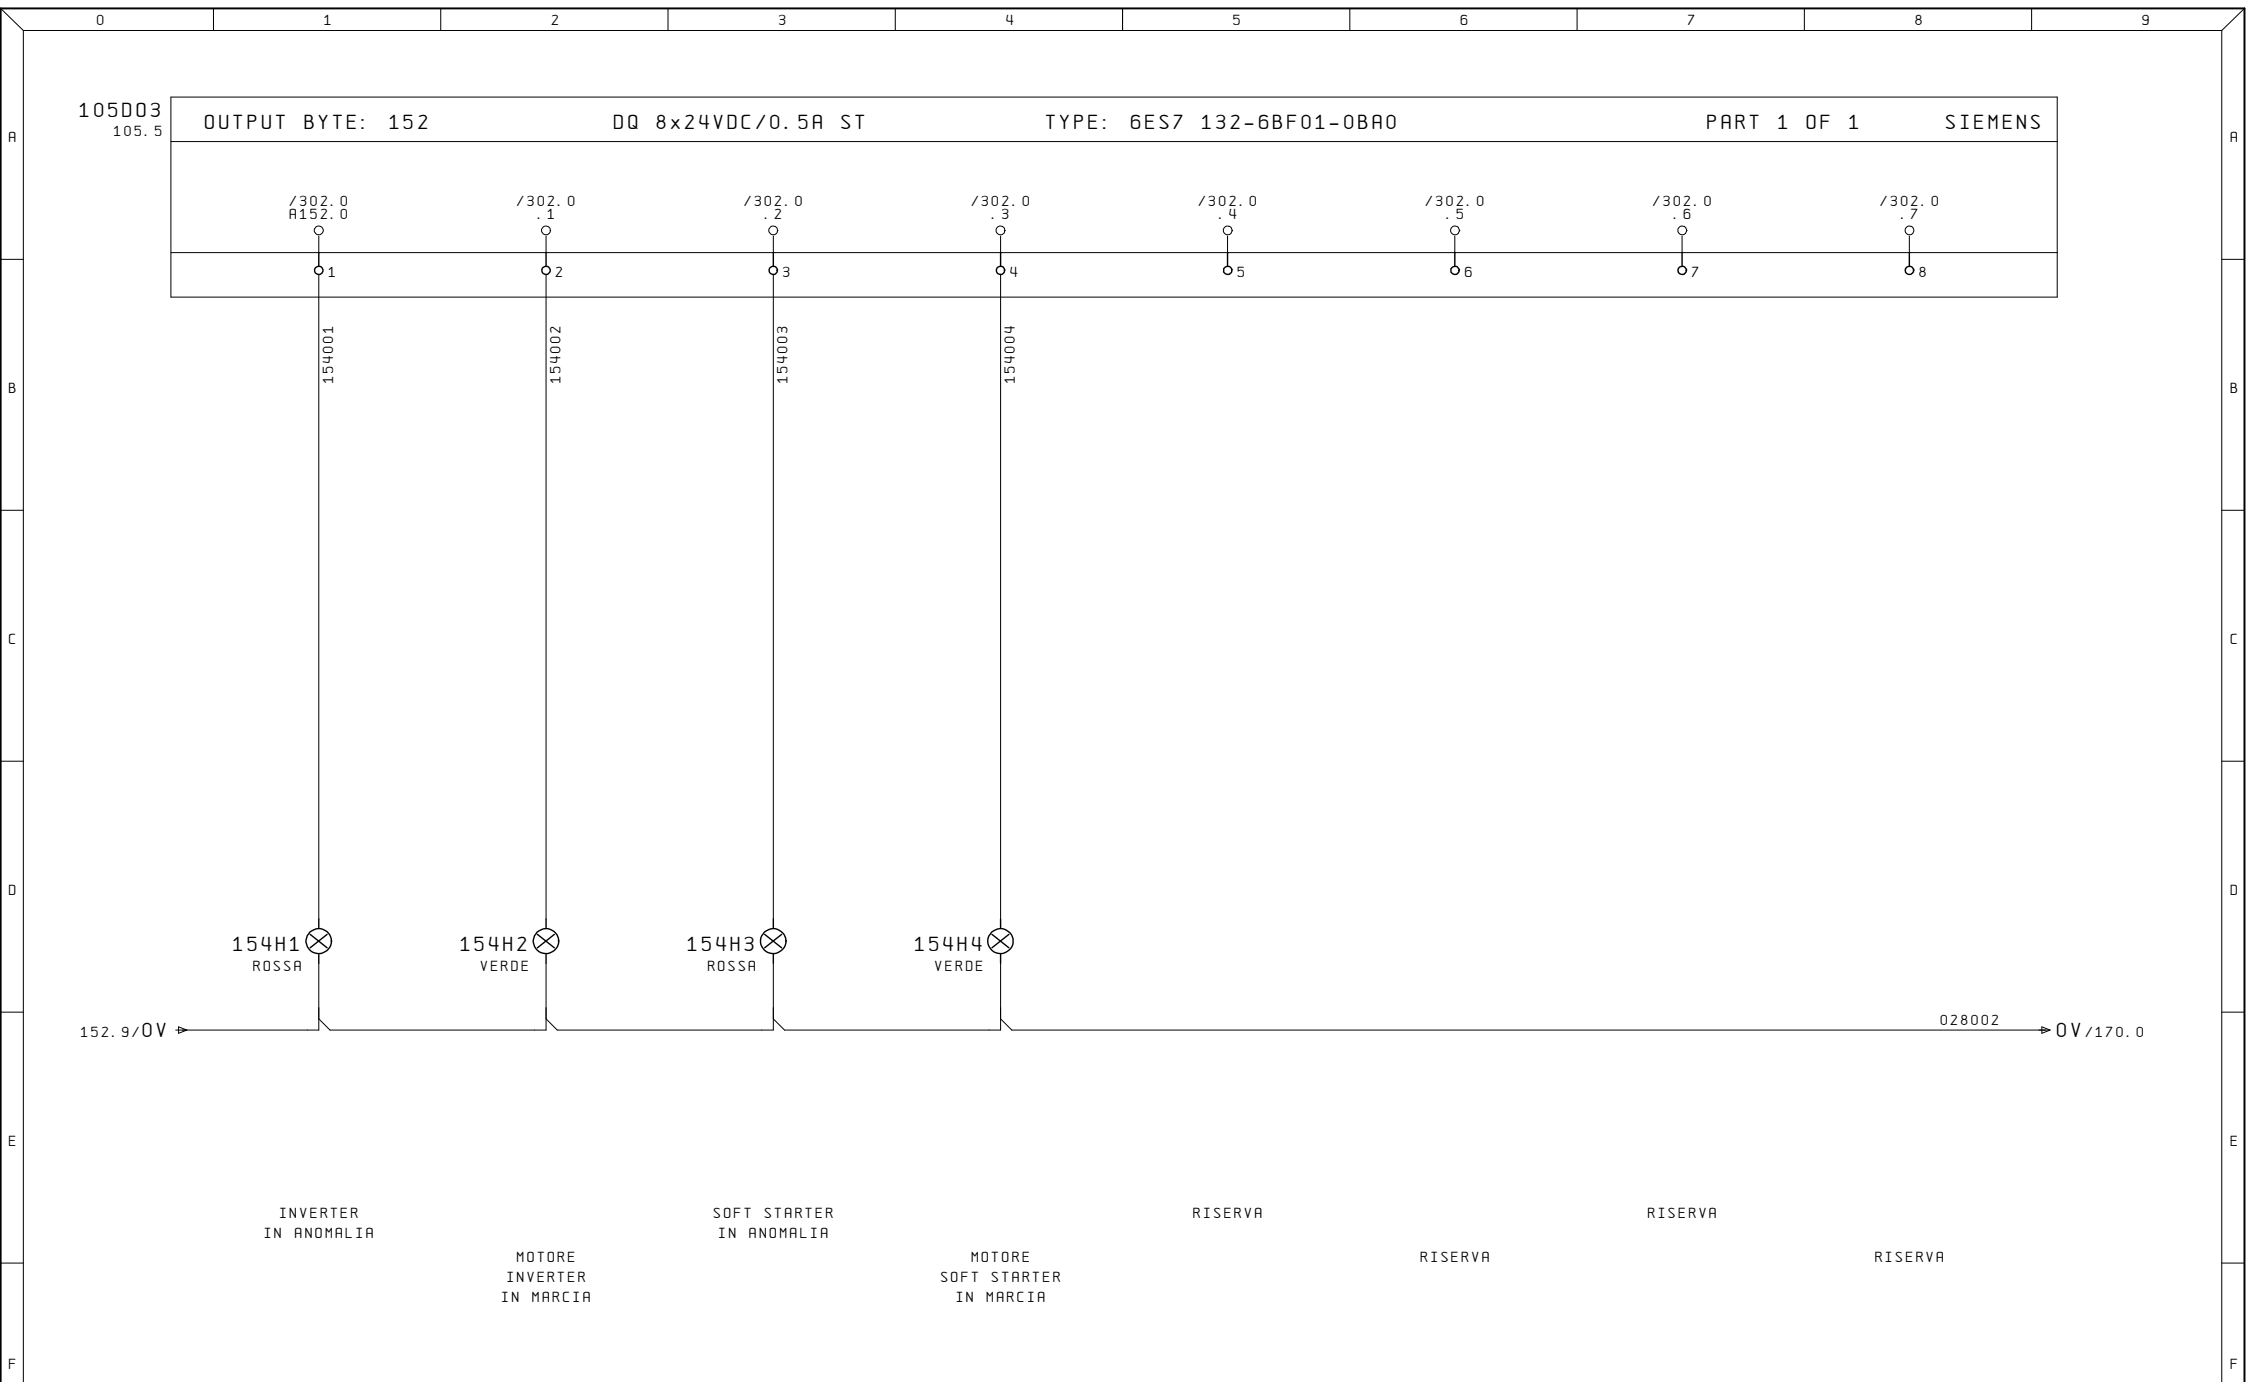

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 154
	Stampa : 07. Gen. 2021				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :				AB2			

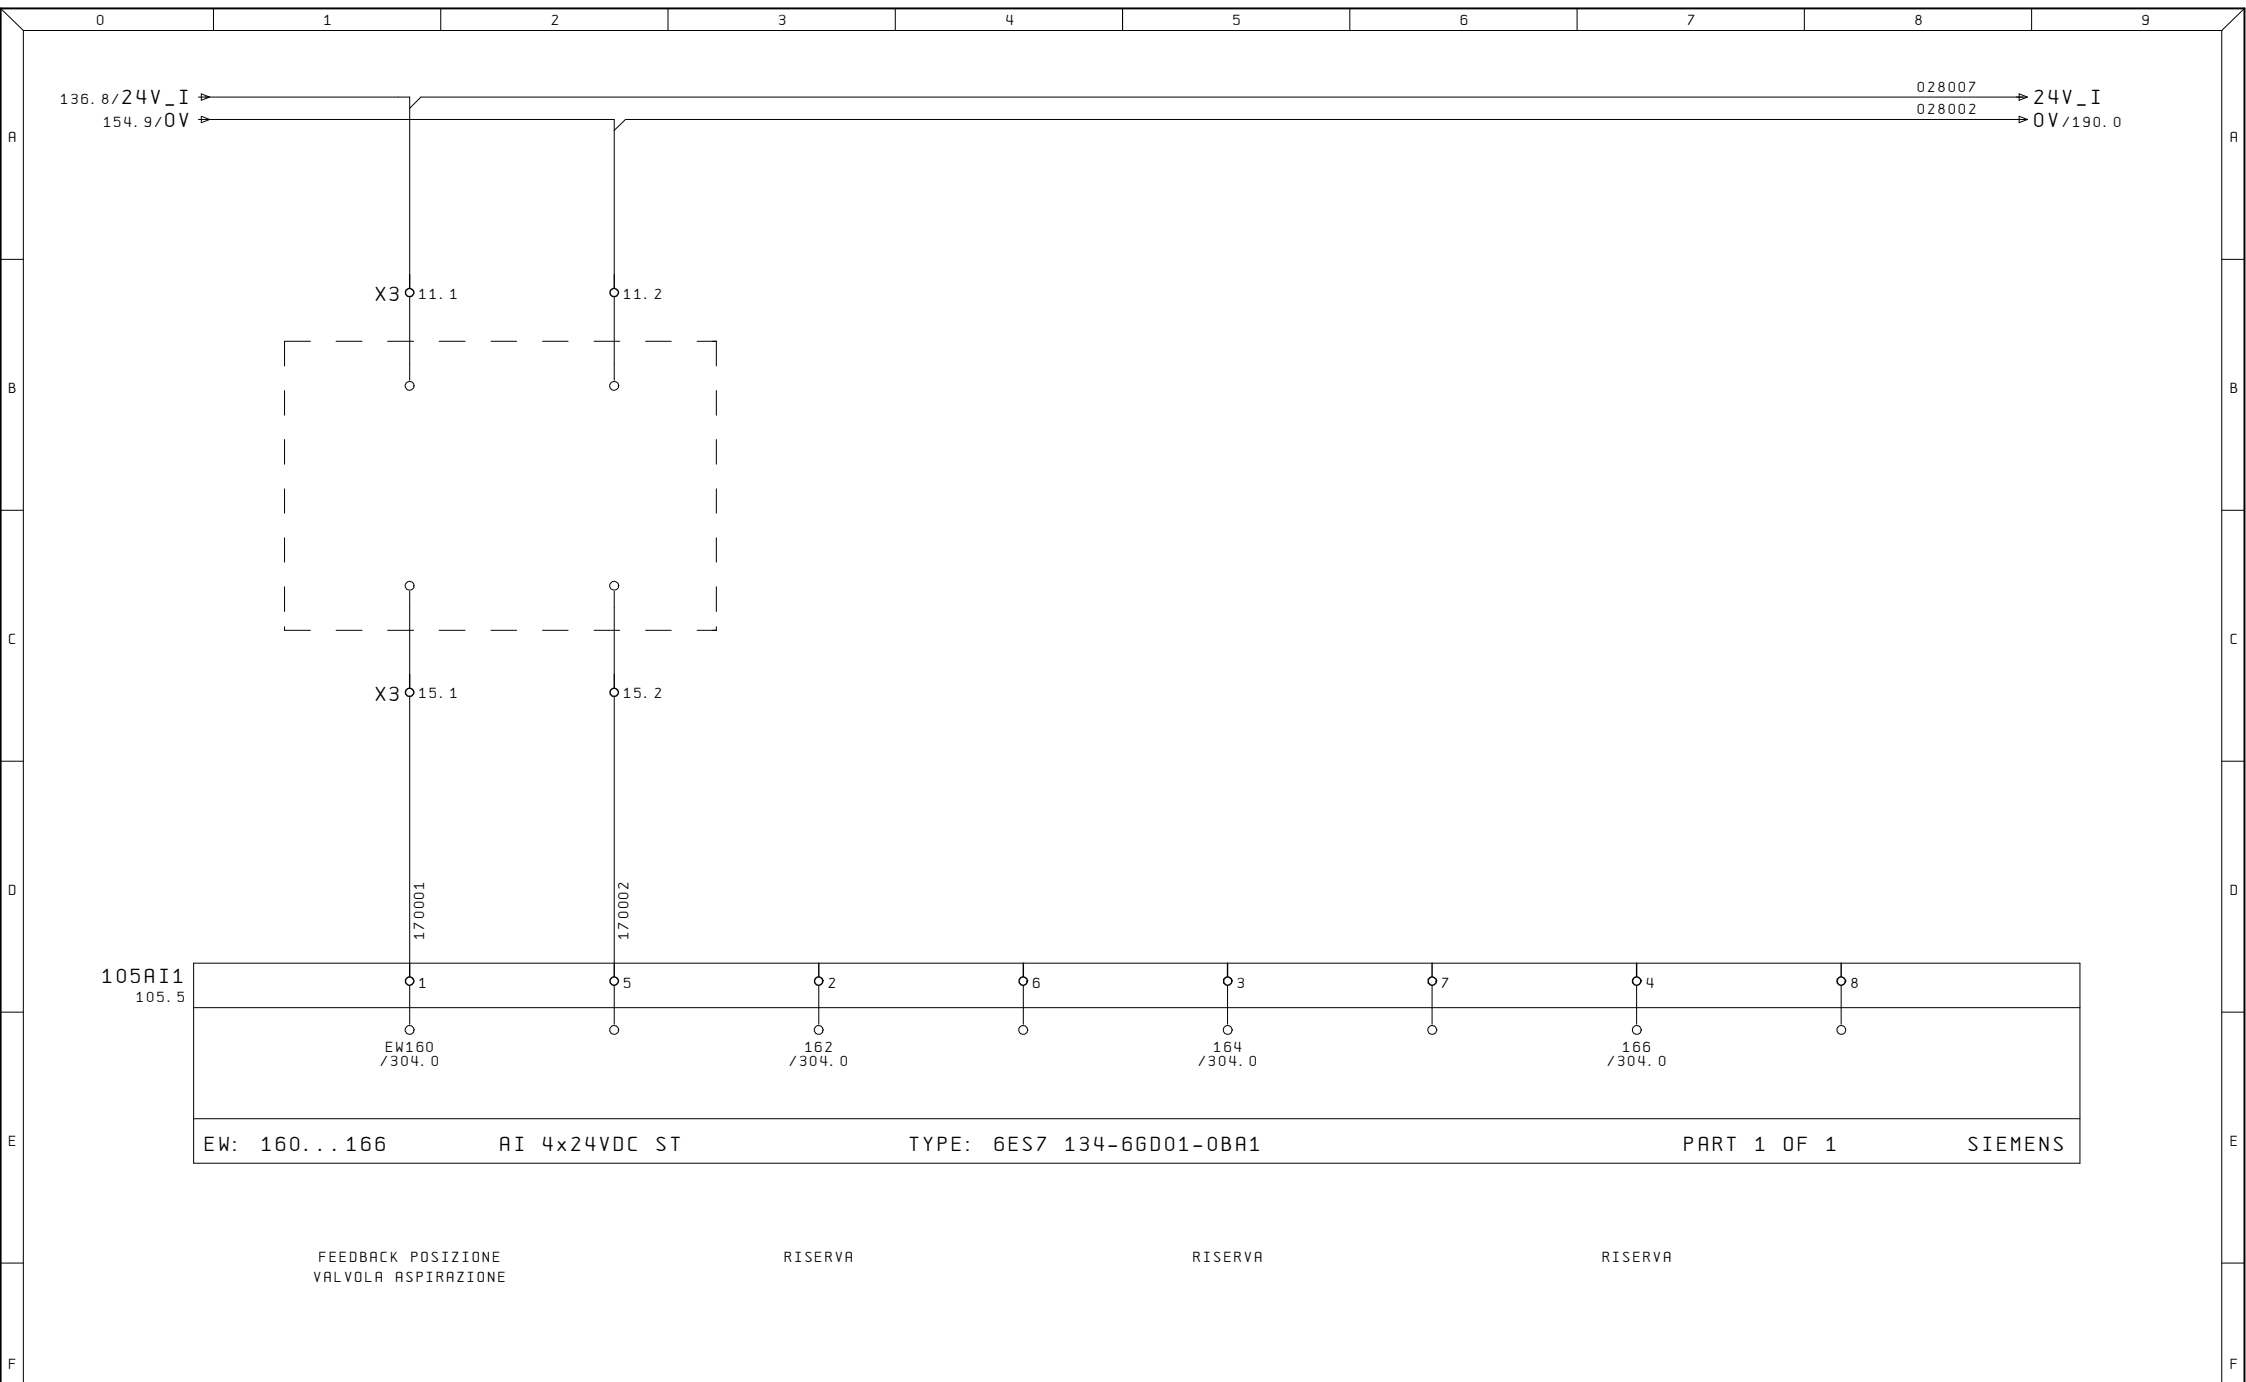

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 170
	Stampa : 07. Gen. 2021				INGRESSI ANALOGICI			di
	Verif. :							

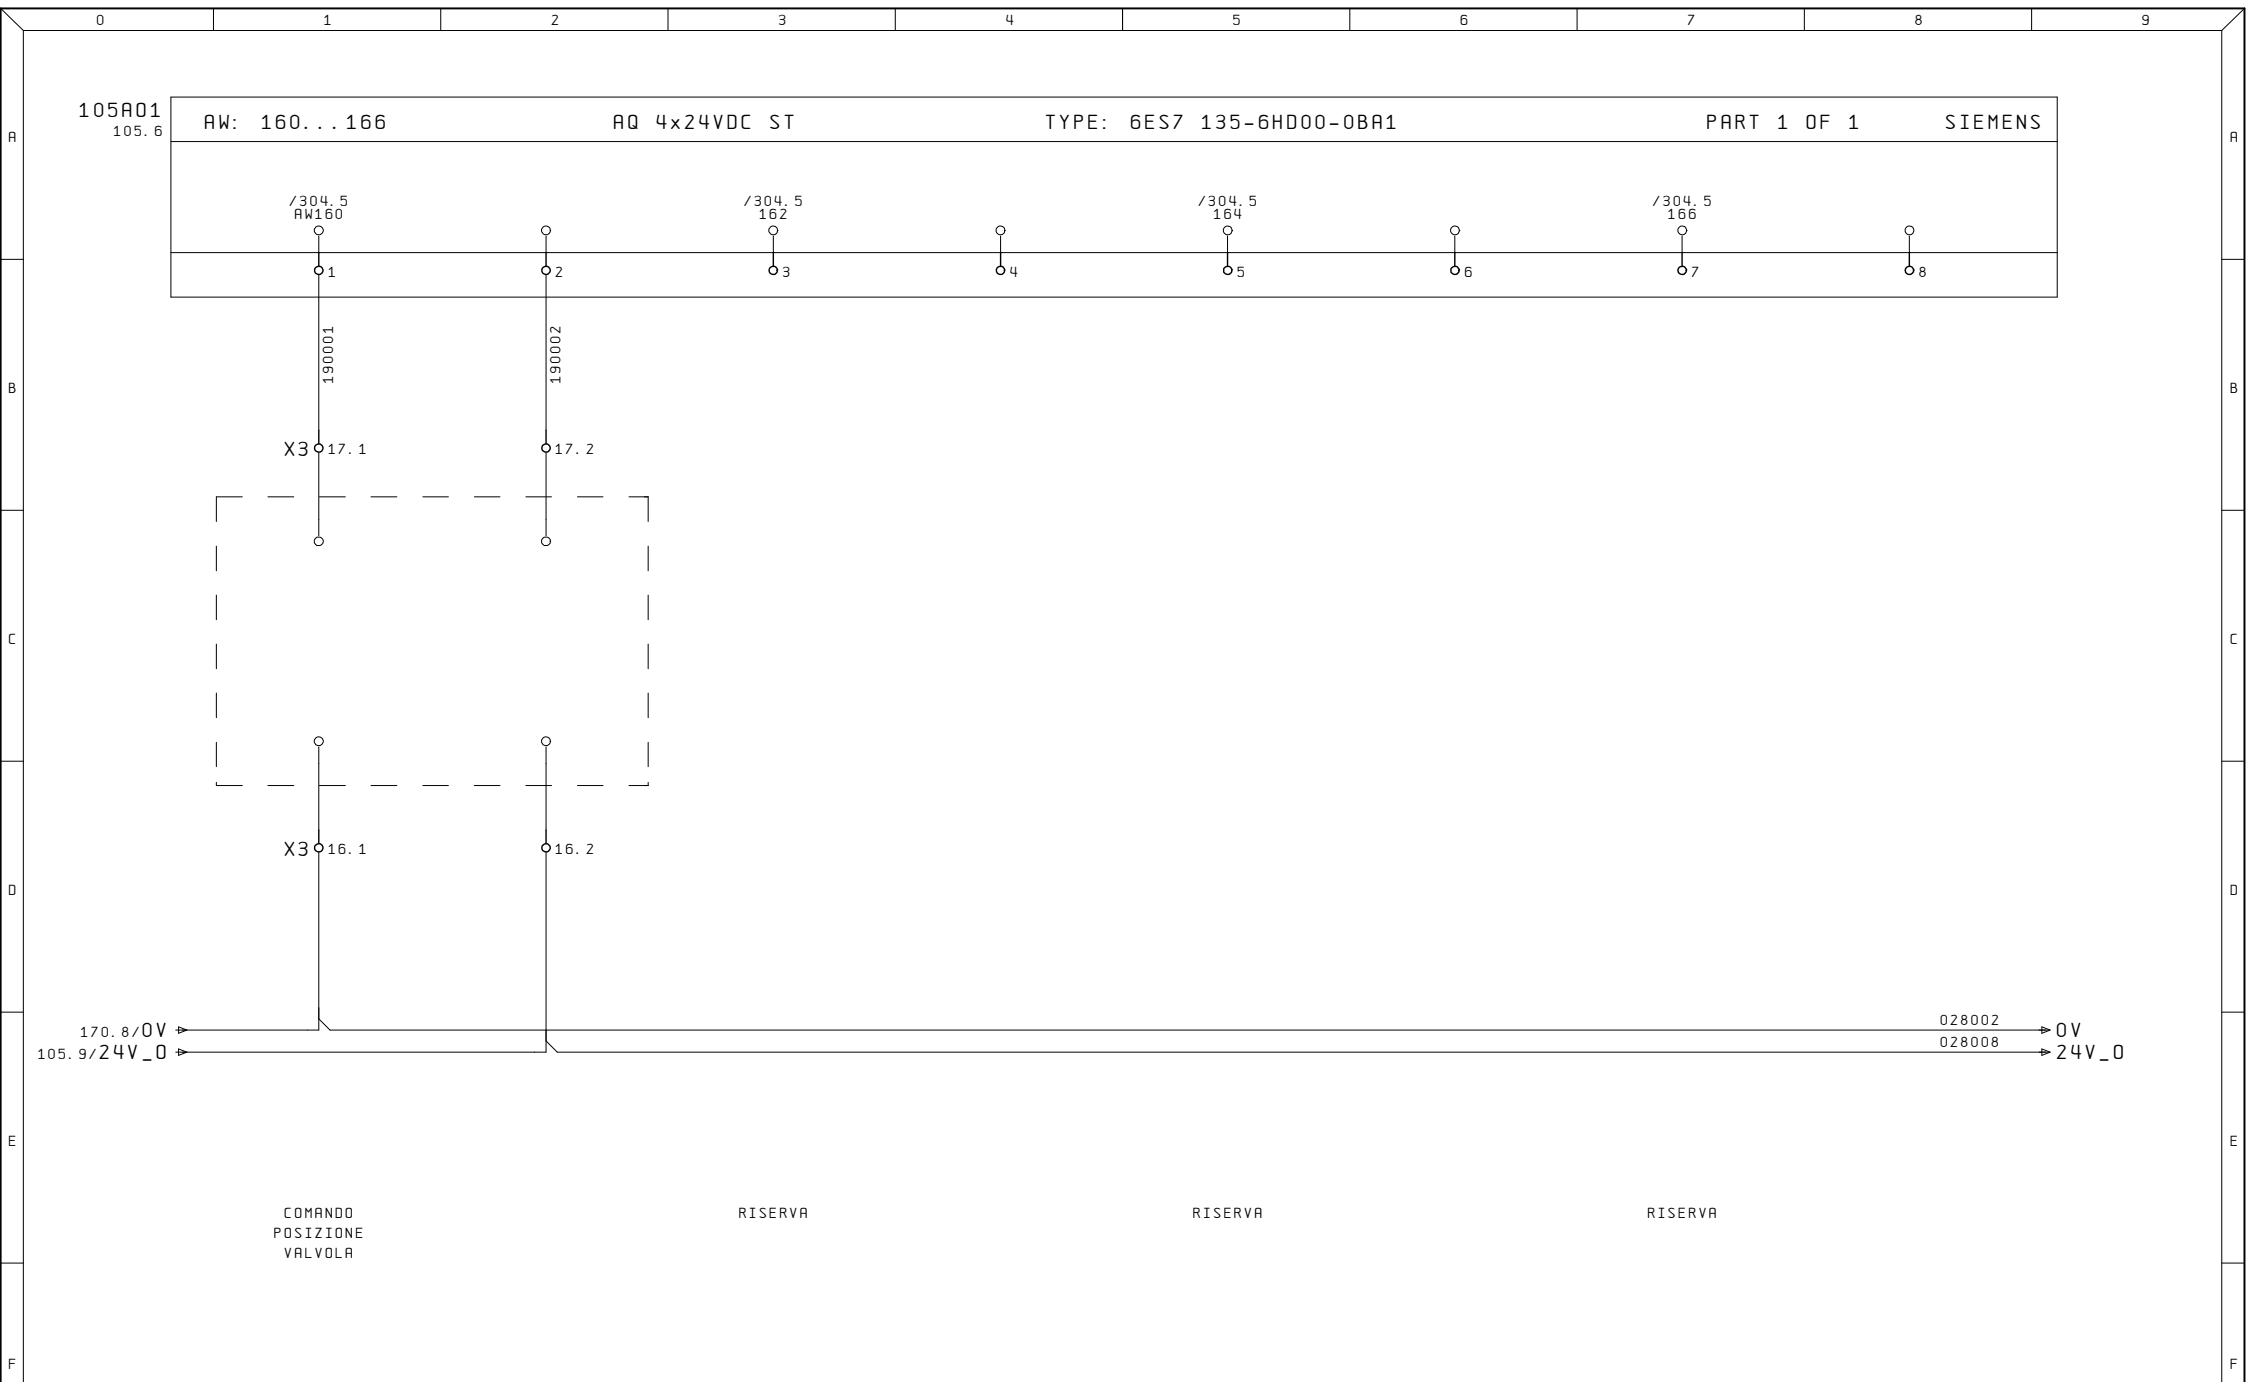

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE2	+
MR	Diseg. :	43V03 VORTICE 132KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 190
	Stampa : 07. Gen. 2021				USCITE ANALOGICHE			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

1050I1

E150.0	1	/130.1	-: 1	RISERVA
.1	2	/130.2	-24Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 230 VAC
.2	3	/130.3	-24Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE VENTILATORI
.3	4	/130.4	-28Q3	SCATTO TERMICO 24V INGRESSI
.4	5	/130.5	-28Q4	SCATTO TERMICO 24V USCITE
.5	6	/130.6	-30Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INTERRUTTORE GENERALE
.6	7	/130.7	-35Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MODULO DI SICUREZZA
.7	8	/130.8	-35Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CONTATTORI DI SICUREZ

1050I2

E151.0	1	/132.1	-60Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE POTENZA SOFT STARTER
.1	2	/132.2	-62Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE AUSILIARI SOFT STARTE
.2	3	/132.3	-70Q1	SCATTO TERMICO COMMUTATORE
.3	4	/132.4	-35K2	FEEDBACK EMERGENZA RIPRISTINATA
.4	5	/132.5	-132T1	TERMOSTATO QUADRO
.5	6	/132.6	-: 6	RISERVA
.6	7	/132.7	-40A1-X134: 19	SEGNALAZIONE INVERTER IN MARCIA
.7	8	/132.8	-40A1-X134: 24	SEGNALAZIONE INVERTER GUASTO

1050I3

E152.0	1	/134.1	-60A1: 14	SEGNALAZIONE SOFT STARTER OK
.1	2	/134.2	-60A1: 24	SEGNALAZIONE SOFT STARTER A REGIME
.2	3	/134.3	-60A1: 44	SEGNALAZIONE SOFT STARTER PRONTO
.3	4	/134.4	-60A1: 96	SEGNALAZIONE SOFT STARTER GUASTO
.4	5	/134.5	-70A1: 04	SEGNALAZIONE COMMUTATORE APERTO
.5	6	/134.6	-70A1: 14	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU INVERTER
.6	7	/134.7	-70A1: 24	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.7	8	/134.8	-70A1: 64A	SEGNALAZIONE COMMUTATORE IN AUTOMATICO

1050I4

E153.0	1	/136.1	-136FC1	FINECORSA MASSIMA CHIUSURA SERRANDA ASPIRAZIONE
.1	2	/136.2	-136FC2	FINECORSA MASSIMA APERTURA SERRANDA ASPIRAZION
.2	3	/136.3	-X3: 13. 1	RISERVA
.3	4	/136.4	-X3: 13. 2	RISERVA
.4	5	/136.5	-: 5	RISERVA
.5	6	/136.6	-: 6	RISERVA
.6	7	/136.7	-: 7	RISERVA
.7	8	/136.8	-: 8	RISERVA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									

105D01

A150.0	1	/150.1	-150R1	RISERVA
.1	2	/150.2	-150R2	COMANDO INTERRUTTORE POTENZA SOFT STARTER
.2	3	/150.3	-150R3	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.3	4	/150.4	-150R4	COMANDO COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.4	5	/150.5	-150R5	COMANDO COMMUTATORE SU INVERTER
.5	6	/150.6	-150R6	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.6	7	/150.7	-150R7	EMERGENZA DA PULPITO
.7	8	/150.8	-105D01:8	RISERVA

105D02

A151.0	1	/152.1	-152R1	RIPRISTINO EMERGENZA
.1	2	/152.2	-152H1	SEGNALAZIONE RIPRISTINO EMERGENZA
.2	3	/152.3	-60A1:DI1	ABILITAZIONE SOFT STARTER
.3	4	/152.4	-60A1:DI2	MARCIA SOFT STARTER
.4	5	/152.5	-60A1:DI3	RESET ALLARMI SOFT STARTER
.5	6	/152.6	-60A1:DI4	RISERVA SOFT STARTER
.6	7	/152.7	-X3:14.1	RISERVA
.7	8	/152.8	-X3:14.2	RISERVA

105D03

A152.0	1	/154.1	-154H1	INVERTER IN ANOMALIA
.1	2	/154.2	-154H2	MOTORE INVERTER IN MARCIA
.2	3	/154.3	-154H3	SOFT STARTER IN ANOMALIA
.3	4	/154.4	-154H4	MOTORE SOFT STARTER IN MARCIA
.4	5	/154.5	-105D03:5	RISERVA
.5	6	/154.6	-105D03:6	RISERVA
.6	7	/154.7	-105D03:7	RISERVA
.7	8	/154.8	-105D03:8	RISERVA

Ultimo Modifiche	Rev. : Data :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V03 VORTICE 132KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE2	Codice luogo +	Pag. 304 di	
	Diseg. : Stampa : 07.Gen.2021			Cliente Finale	Descrizione pagina LAYOUT SCHEDE INGRESSI / USCITE ANALOGICHE					
MR	Verif. :									