

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : TELMOTOR S. P. A.
Indirizzo : VIA ZANICA, 91 - 24126 BERGAMO
Design. impianto : HENKEL S. R. L. CODA 43V04 500KW
Numero di disegno : 2019_0812
Commessa : 2019_0812

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : HENKEL ITALIA OPERATIONS S. R. L.
Indirizzo : LOC. PONTE DELLA PIETRA 03013 FERENTINO (FR)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 06. Mar. 2021 Da MR Numero delle pagine 42

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/1	PAGINA PRINCIPALE						06. Gen. 2021	MZ	
	=QE/2	SOMMARIO PAGINE						23. Set. 2020	MR	X
	=QE/2a	SOMMARIO PAGINE						23. Set. 2020	MR	X
	=QE/4	DATI IMPIANTO						05. Mar. 2021	AAA	
	=QE/4.1	DATI IMPIANTO						05. Mar. 2021	AAA	
B	=QE/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/5.1	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/5.2	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Dic. 2020	MR	
	=QE/5.3	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/5.4	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE/5.5	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE/5.6	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
C	=QE/5.7	LISTA E CODICI COMPONENTI						20. Dic. 2020	MR	
	=QE/20	ALIMENTAZIONE GENERALE						23. Set. 2020	MR	
	=QE/22	MODULI PRESENZA TENSIONE						23. Set. 2020	MR	
	=QE/24	LUBRIFICAZIONE, PRESENZA TENSIONE 400Vac E AUSILIARI 230VAC						23. Dic. 2020	MR	
	=QE/26	ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO						23. Dic. 2020	MR	
	=QE/28	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI 24VDC						23. Dic. 2020	MR	
	=QE/30	ALIMENTAZIONI						23. Dic. 2020	MR	
D	=QE/35	MODULO DI SICUREZZA						03. Dic. 2020	MR	
	=QE/36	CIRCUITO EMERGENZE						20. Dic. 2020	MR	
	=QE/38	SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA						03. Dic. 2020	MR	
	=QE/40	INVERTER						23. Dic. 2020	MR	
	=QE/42	INVERTER						03. Dic. 2020	MR	
	=QE/60	SOFT STARTER						20. Dic. 2020	MR	
E	=QE/62	SOFT STARTER						03. Dic. 2020	MR	
	=QE/70	COMMUTATORE						05. Gen. 2021	MR	
	=QE/100	SWITCH RETE PROFINET						03. Dic. 2020	MR	
	=QE/105	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O						20. Dic. 2020	MR	
F	=QE/130	INGRESSI DIGITALI						23. Dic. 2020	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 06. Mar. 2021				SOMMARIO PAGINE			2
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	=QE/132		INGRESSI DIGITALI					05. Gen. 2021	MR	
	=QE/134		INGRESSI DIGITALI					05. Gen. 2021	MR	
	=QE/136		INGRESSI DIGITALI					24. Dic. 2020	MR	
	=QE/150		USCITE DIGITALI					05. Gen. 2021	MR	
	=QE/152		USCITE DIGITALI					20. Dic. 2020	MR	
	=QE/154		USCITE DIGITALI					20. Dic. 2020	MR	
B	=QE/170		INGRESSI ANALOGICI					20. Dic. 2020	MR	
	=QE/190		USCITE ANALOGICHE					20. Dic. 2020	MR	
	=QE/200		COMANDI PER POMPA E VENTILATORE					20. Dic. 2020	MR	
	=QE/300		LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI					05. Gen. 2021	MR	
	=QE/302		LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI					05. Gen. 2021	MR	
	=QE/304		LAYOUT SCHEDE INGRESSI / USCITE ANALOGICHE					20. Dic. 2020	MR	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 06. Mar. 2021				SOMMARIO PAGINE			2a
	Verif. :							di

A

E

E

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	COLORI FILI ELETTRICI DA CABLAGGIO								
B	POTENZA IN C.A.	NERO							
	MESSA A TERRA	GIALLO/VERDE							
	AUSILARI IN C.A.	ROSSO							
	AUSILIARI IN C.C.	BLU							
	ALIMENT. ESTERNA	ARANCIO							
C									
D									
E									
F									

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 4.1
	Stampa : 06.Mar.2021				DATI IMPIANTO			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	20Q1	INTERRUTTORE GENERALE				SIEMENS	3VA1140-5EE32-0AA0 + 3VA9157-0FK21 + 3VA9111-0WJ30				
B											
	22Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-0HA10				
	22H1	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050ASLFI01 + 030FCP				
C	22H2	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050ASLFI01 + 030FCP				
	22H3	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050ASLFI01 + 030FCP				
	22H4	MODULO PRESENZA TENSIONE				ELFIN	050ASLFI01 + 030FCP				
D											
	24Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-01BA10 + 3RV2901-1E				
	24M1	MOTORE TRIFASE				FORNITURA CLIENTE					
E	24F1	PORTAFUSIBILE BIPOLARE				SIEMENS	3NW7023				
	24K1	CONTATTORE AUSILIARIO				SIEMENS	3RT2015-1AV01 + 3RT2916-1BE00				
	24T1	TRASFORMATORE 400 / 230VAC									
F	24Q2	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2411-1HA10 + 3RV2901-1E				
	24Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE				SIEMENS	5SY4204-7 + 5ST3010				
	24Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE				SIEMENS	5SY4204-7 + 5ST3010				

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06. Mar. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			5
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE			POSIZIONE		
	24Q5	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6104-7					
	24V1	VENTILATORE PER QUADRI ELETTRICI				TEXA	DLK48BX08					
	24V2	VENTILATORE PER QUADRI ELETTRICI				TEXA	DLK42BX08					
B	24PR1	PRESA SCHUKO				GEWISS	6W20246					B
	26Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6104-7					
C	26FC1	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	050F02					C
	26FC2	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	050F02					
	26FC3	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	050F02					
	26FC4	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	050F02					
D	26FC5	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	050F02					D
	26H1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY						
	26H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY						
	26H3	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY						
E	26H4	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY						E
	26H5	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI				CENTURY						
F												F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	28AL1	ALIMENTATORE TRIFASE 24VDC	SIEMENS	6EP1434-2BA20							
	28Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-0HA10							
B	28Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5104-7							
	28Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST3010							
	28Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5104-7 + 5ST3010							
C	30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010							
	30K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
	30K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
D	30K3	CONTATTORE	SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
	30FC1	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							
	30FC2	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							
	30FC3	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							
E	30FC4	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							
	30FC5	FINECORSA MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI	ELFIN	030FAP							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	35A1	MODULO DI SICUREZZA	SIEMENS	3SK1111-1AB30							
	35Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST3010							
B	35Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE	SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST3010							
	35K1	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
	35K2	CONTATTORE	SIEMENS	3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31							
C	36P1	PULSANTE A FUNGO	SIEMENS	3SU1000-1HB20-0AA0 + 3SU1500-0AA10-0AA0 + 3SU1500-1AA10-1CA0							
	36SZ1										
D	38H1	SPIA LUMINOSA ROSSA	SIEMENS	3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0							
	40A1	INVERTER - 500KW	SIEMENS	6SL3220-3YE64-0CF0-2D + 6SL3256-0AP00-0JA0							
E	40Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO	SIEMENS	3KD5230-0RE10-0 + 8UD1161-4AF21 + 3SU1400-1AA10-1FA0							
	40F1	FUSIBILE TRIPOLARE	SIEMENS	3NB3351-1KK26							
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.3
	Stampa : 06.Mar. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.4
	Stampa : 06.Mar.2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	100A1	SWITCH RETE PROFINET			SIEMENS		6GK5208-0BA00-2AB2				
B											
	105A1	TESTATA ET-200SP			SIEMENS		6ES7155-6AA01-0BN0				
	105DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
	105DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
C											
	105DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	105DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	105DO1	MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
	105DO2	MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
D											
	105DO3	MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
	105AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI			SIEMENS		6ES7134-6GD01-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
	105AO1	MODULO USCITE ANALOGICHE			SIEMENS		6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
E											
	132T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO			DKC		RATMS02				
	132T2	TERMOSTATO INTERNO QUADRO			DKC		RATMS02				
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 5.5
MR	Stampa : 06. Mar. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			di
	Verif. :							


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
B	136FC1	FINECORSА									
	136FC2	FINECORSА									
	136PR1	PRESSOSTATO									
C	150R1	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	150R2	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	150R3	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	150R4	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
D	150R5	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	150R6	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	150R7	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	150R8	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
E											
	152R1	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	152R2	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	152H1	SPIA LUMINOSA BIANCA	SIEMENS	3SU1201-6AB60-1AA0 + 3SU1401-1BB60-1AA0							
B											
	154H1	SPIA LUMINOSA ROSSA	SIEMENS	3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0							
	154H2	SPIA LUMINOSA VERDE	SIEMENS	3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0							
	154H3	SPIA LUMINOSA ROSSA	SIEMENS	3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0							
C	154H4	SPIA LUMINOSA VERDE	SIEMENS	3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0							
	154R1	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
	154R2	RELE' DOPPIO CONTATTO	PHOENIX CONTACT	2905291							
D											
	170A1	VALVOLA	FORNITURA CLIENTE								
E											
F											



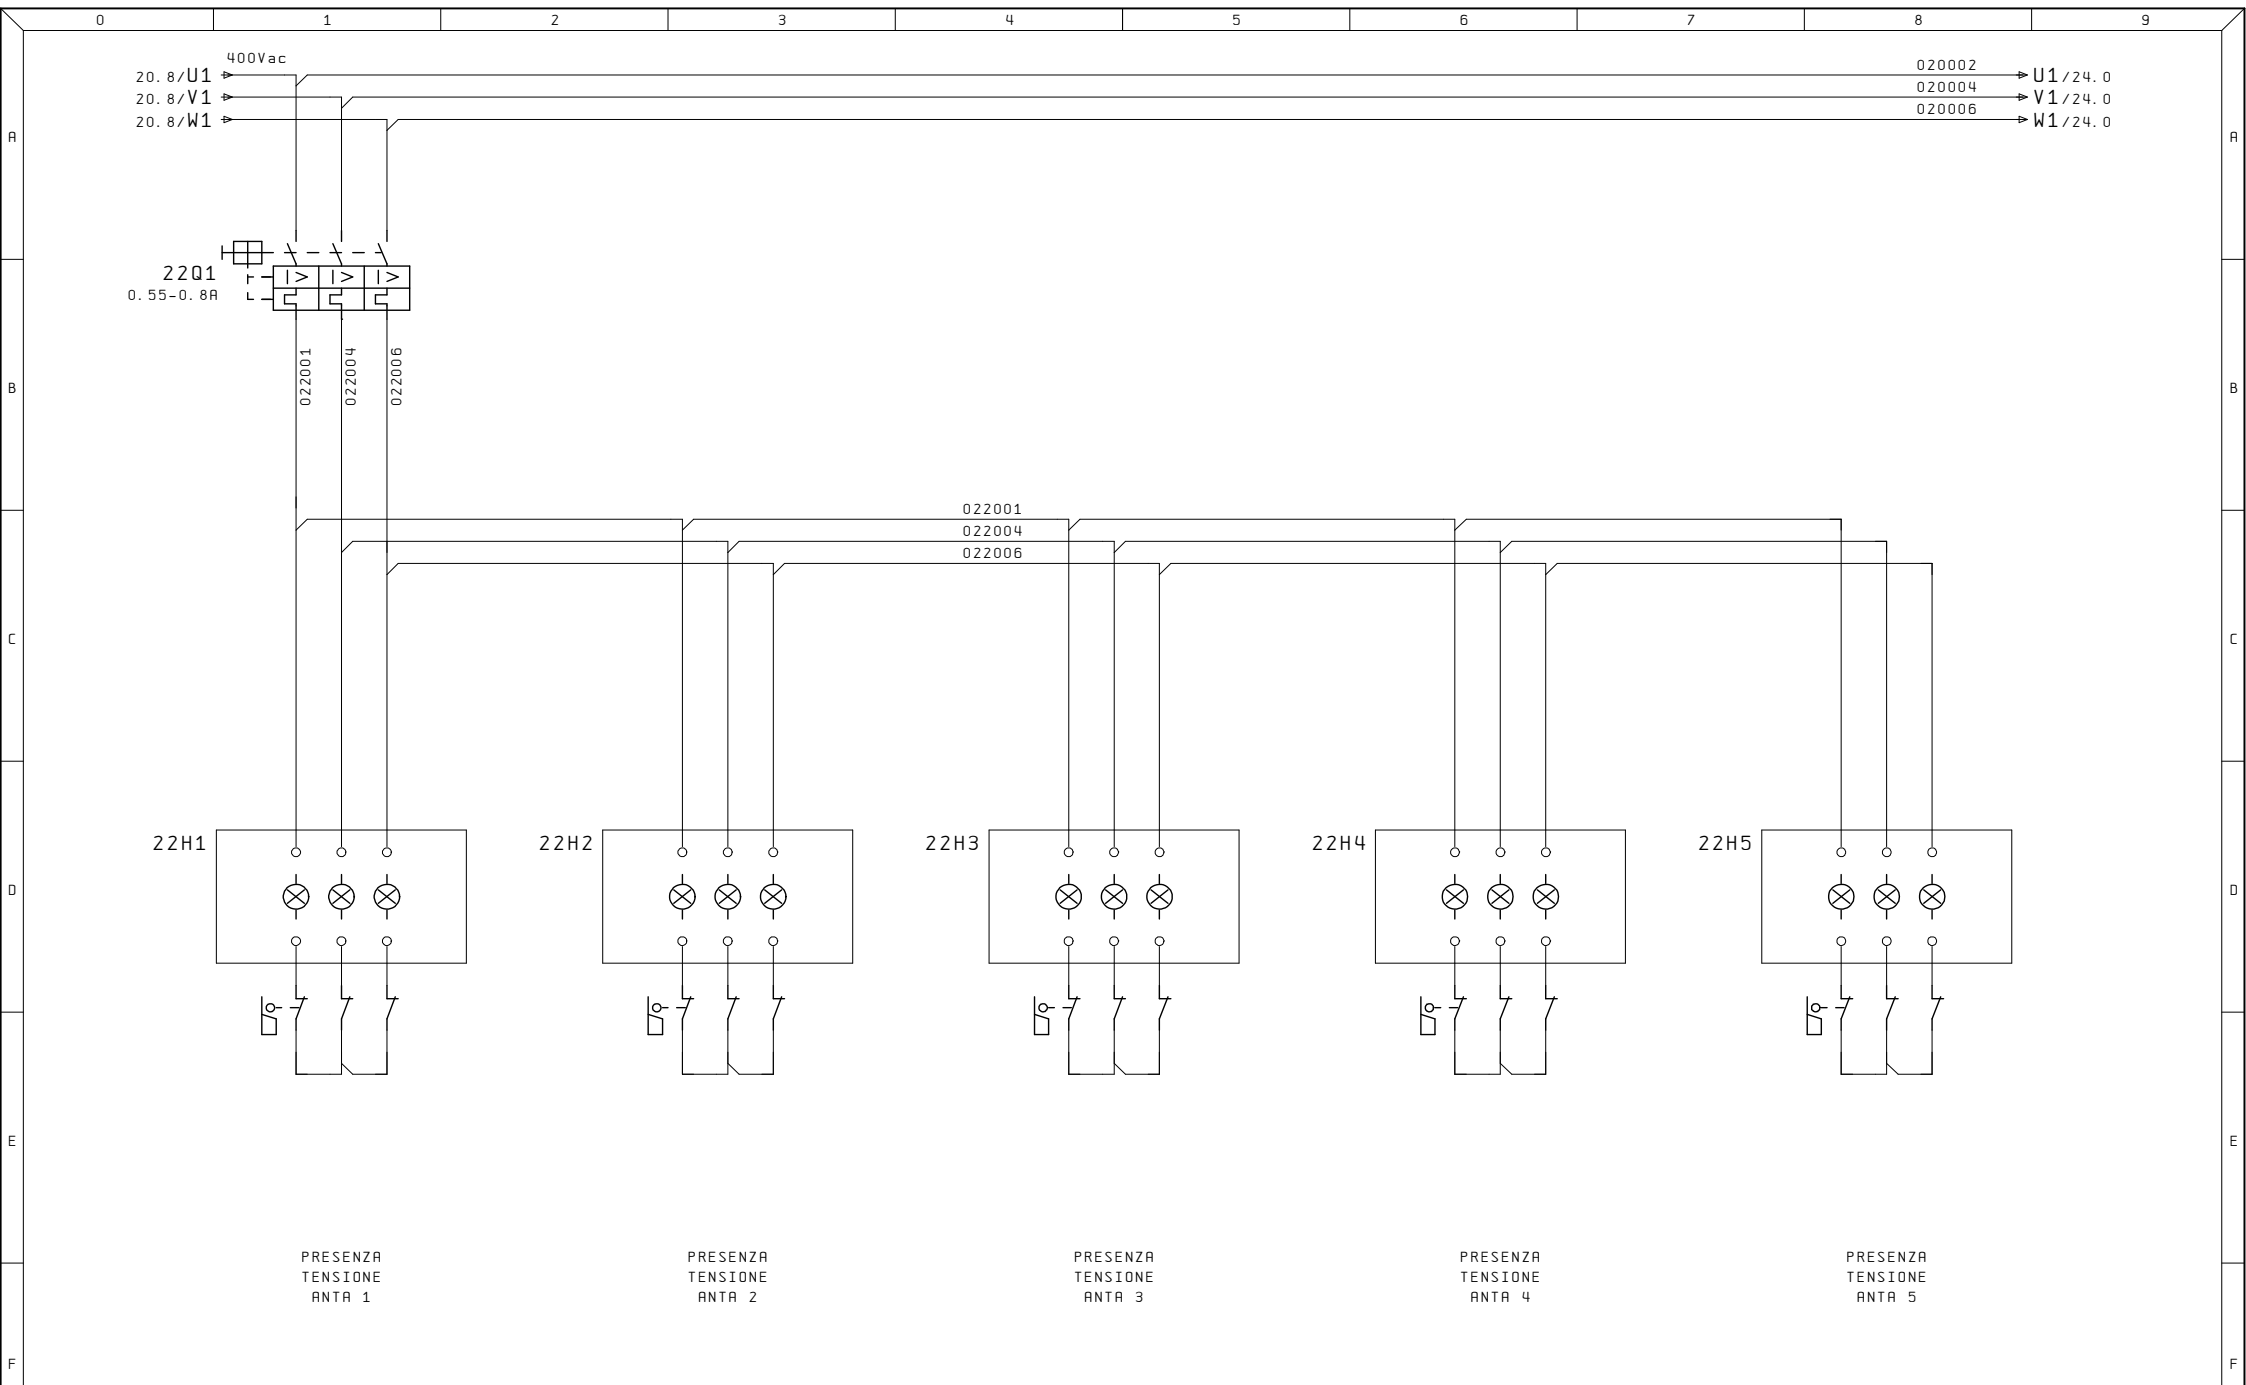


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 06.Mar.2021				MODULI PRESENZA TENSIONE			22
	Verif. :							di

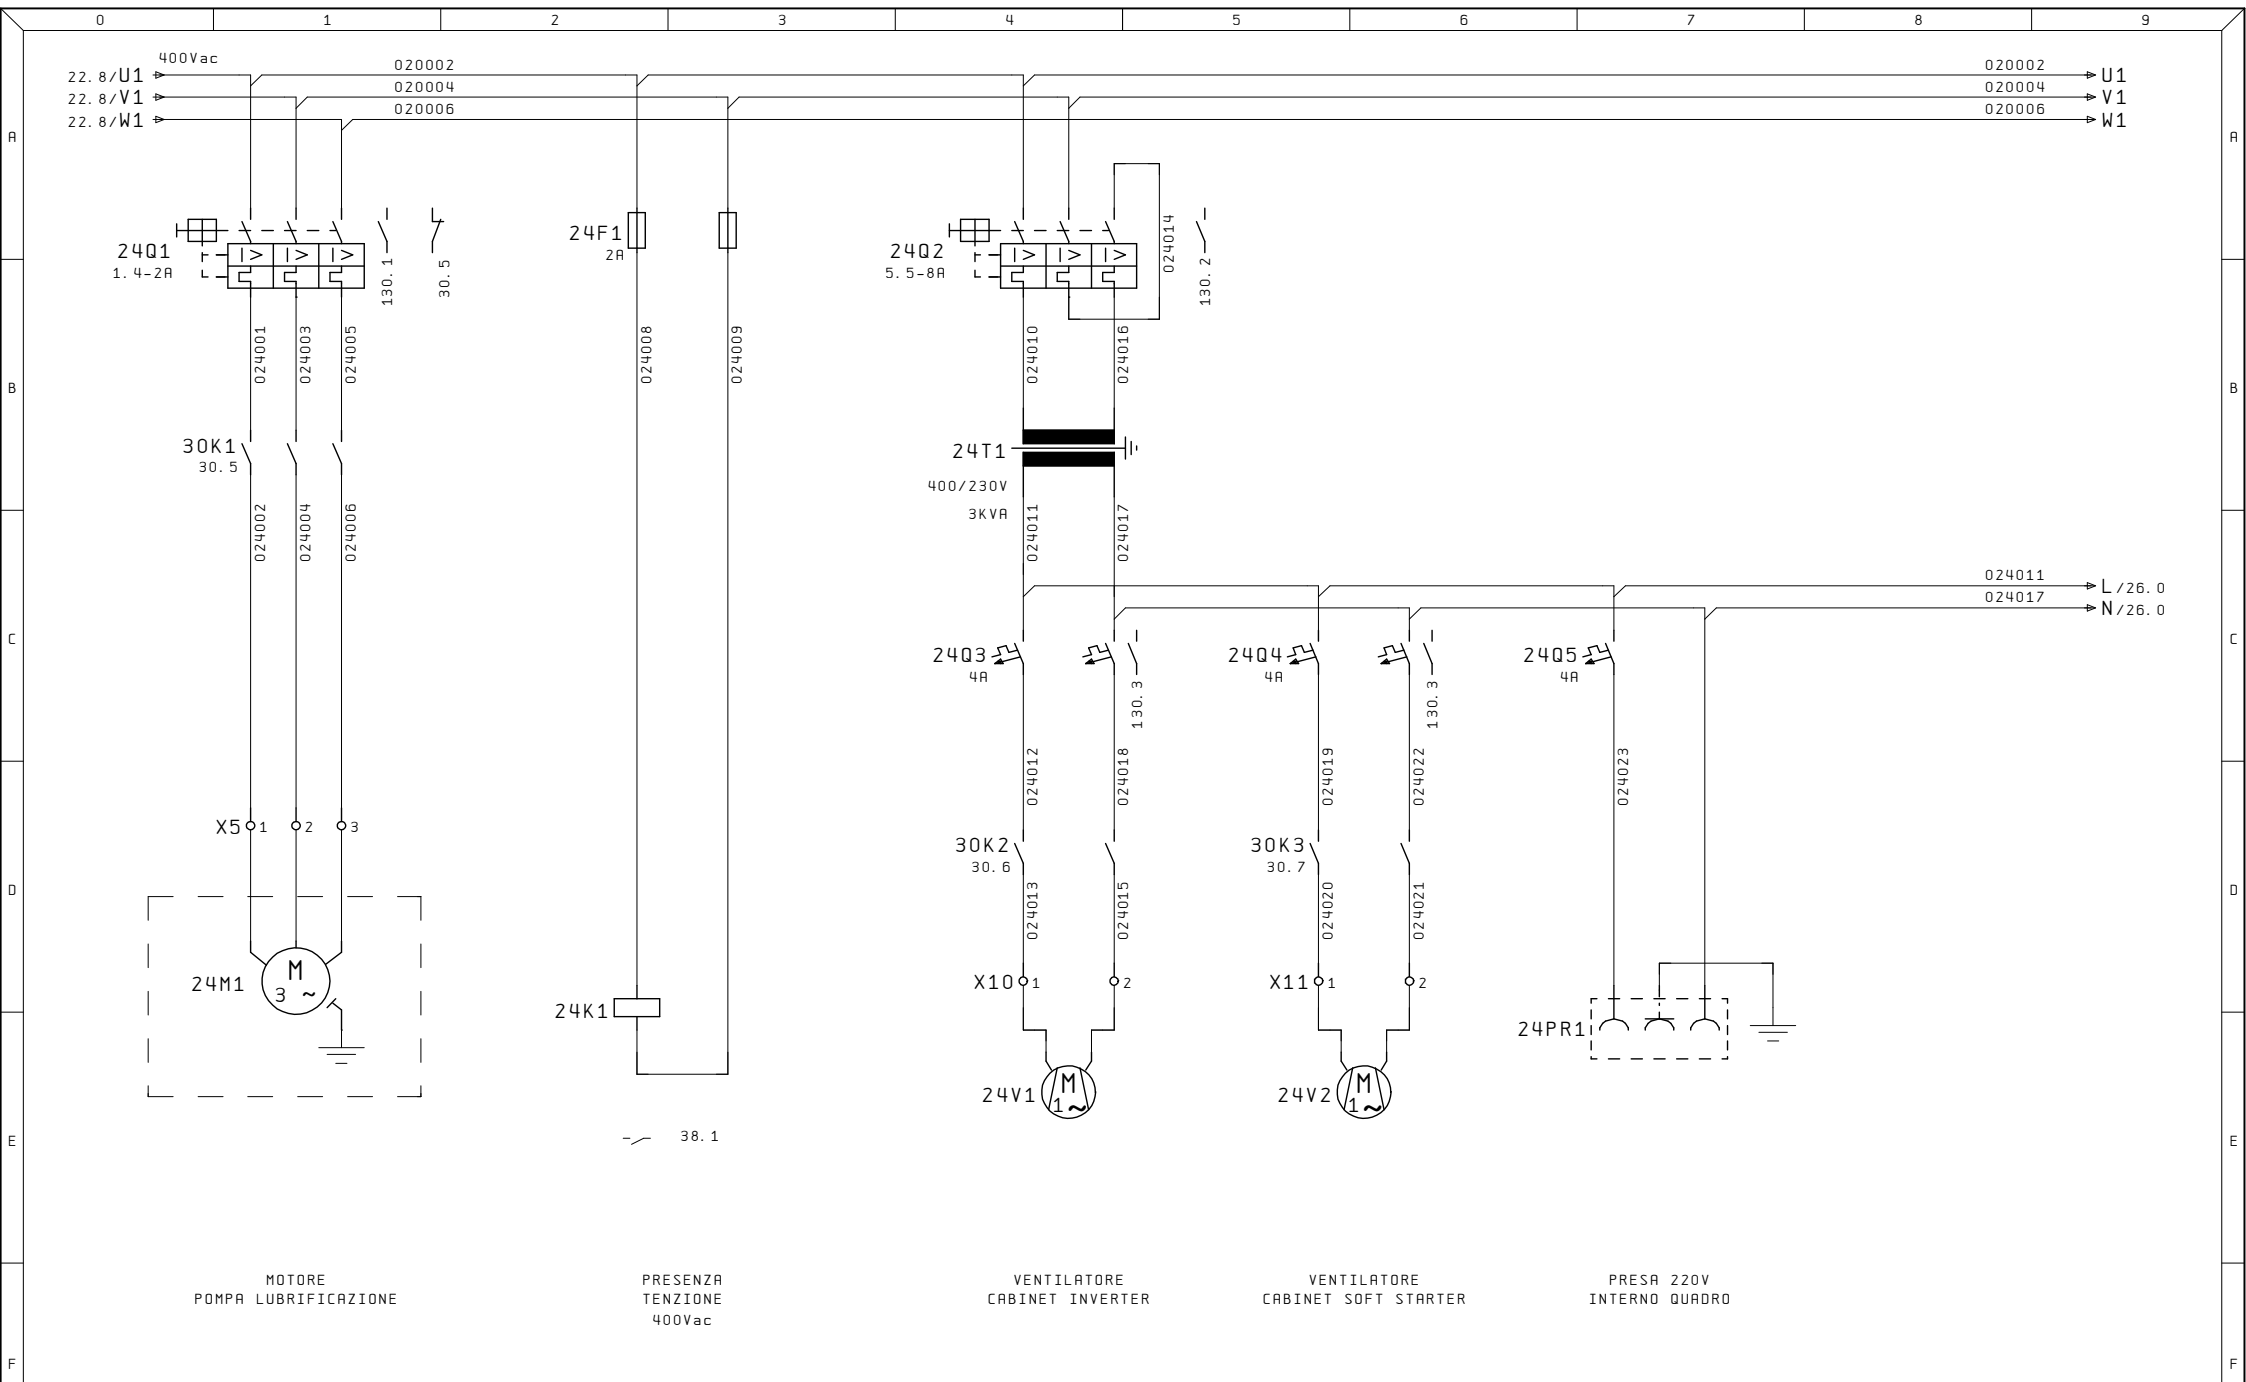


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V04 CODA 500KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :				2019_0812	2019_0812	=QE	+	
		Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 24
MR		Stampa : 06.Mar.2021				LUBRIFICAZIONE, PRESENZA TENSIONE 400Vac				
		Verif. :				E AUSILIARI 230VAC				
						di				




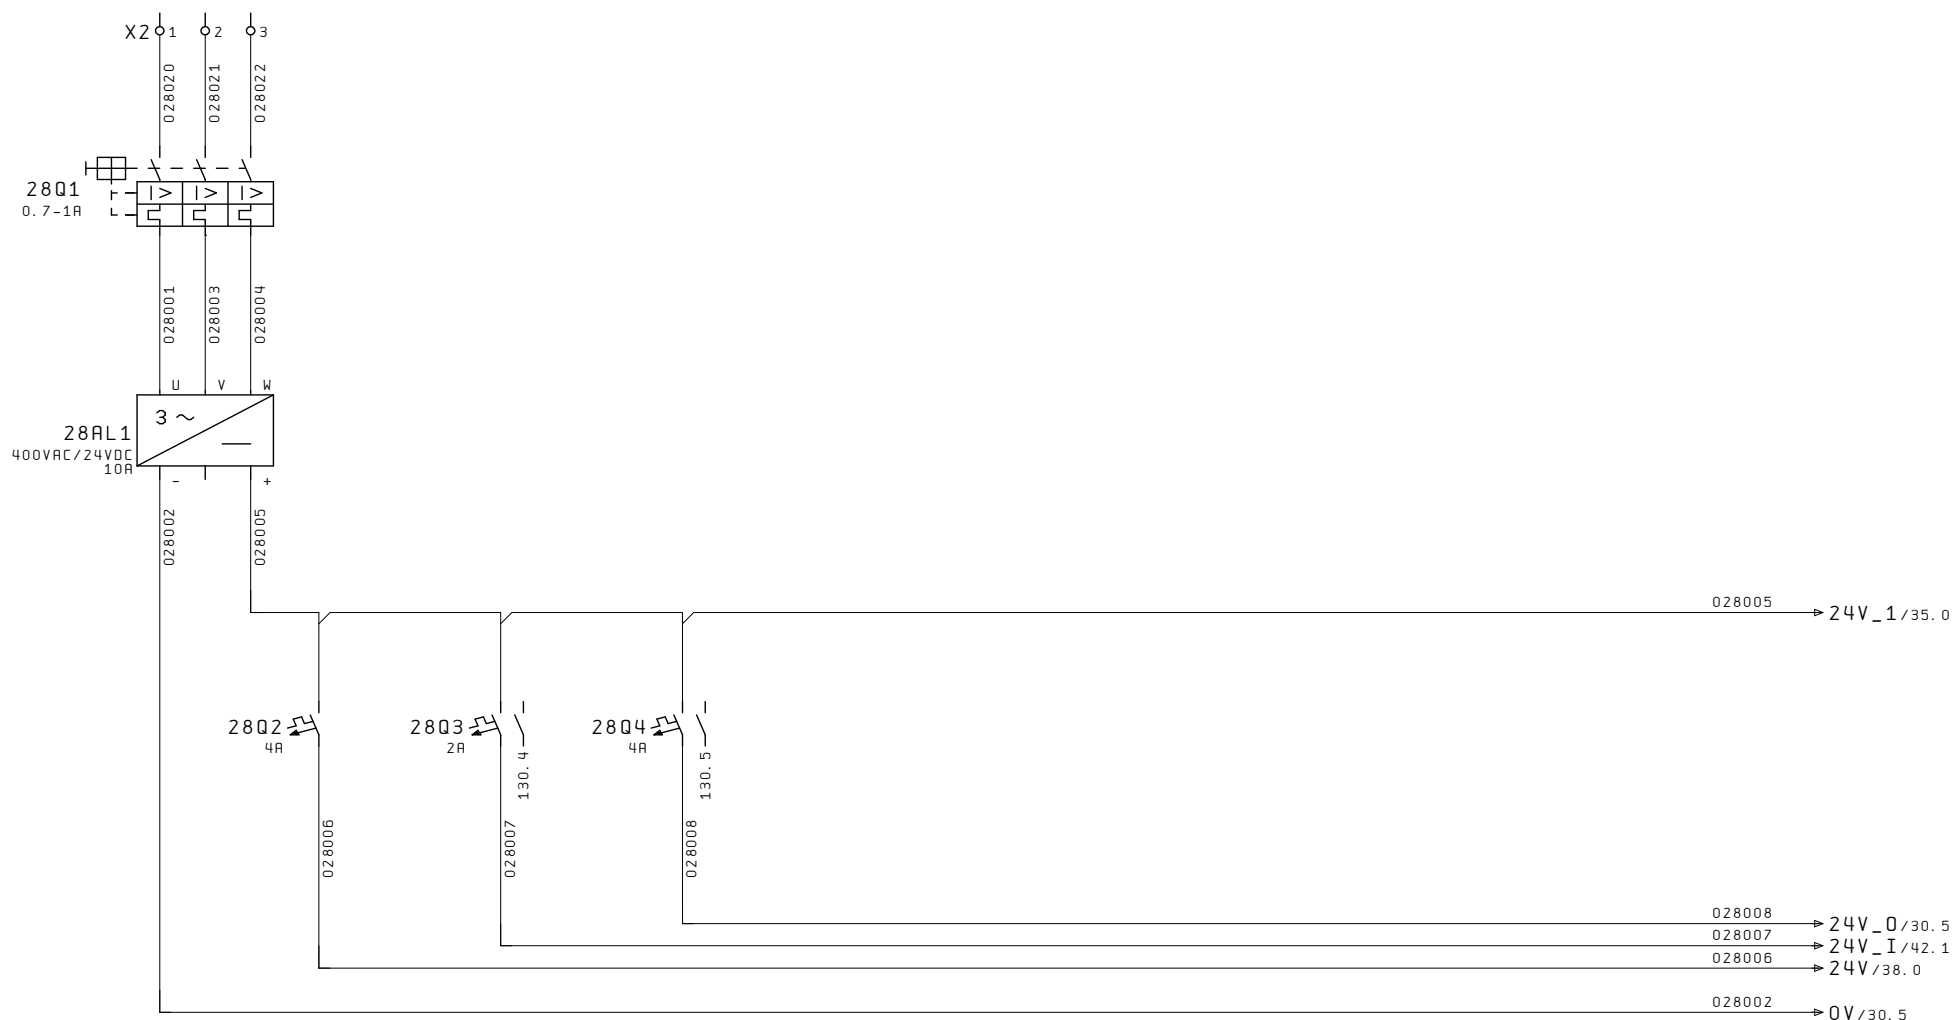

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V04 CODA 500KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE	Codice luogo +	Pag. 28 di	
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina DISTRIBUZIONE					
MR	Diseg. :			ALIMENTAZIONI 24VDC						
	Stampa : 06. Mar. 2021									
	Verif. :									

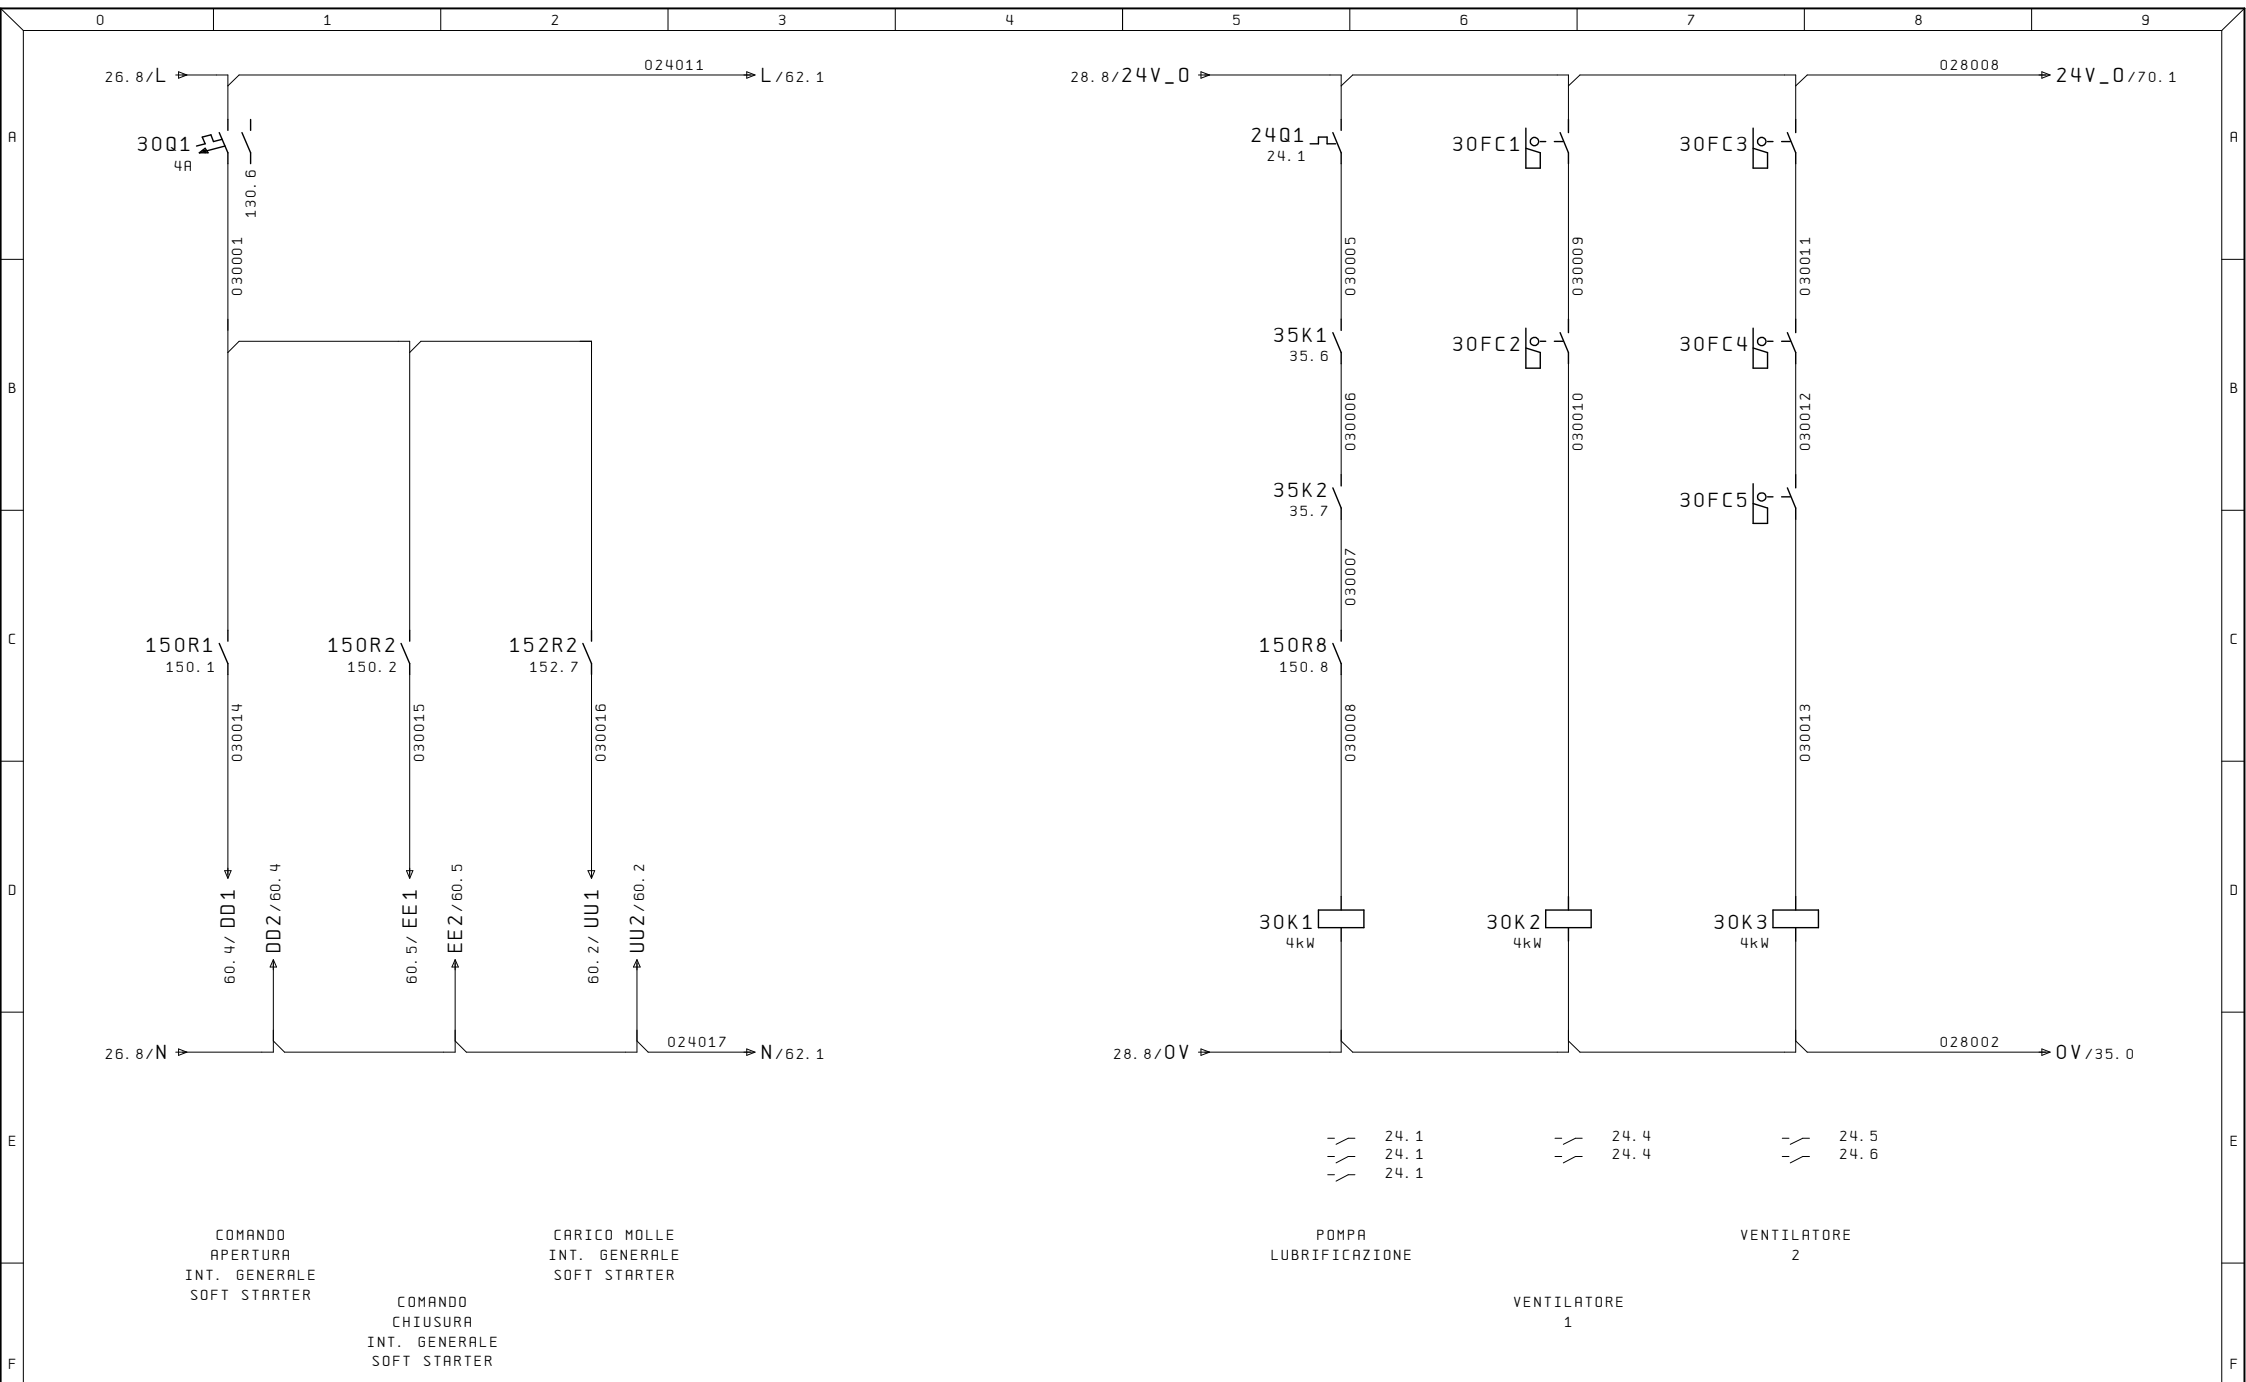


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V04 CODA 500KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
		Data :				2019_0812	2019_0812	=QE	+	
		Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 30
MR		Stampa : 06.Mar.2021				ALIMENTAZIONI				
		Verif. :				di				

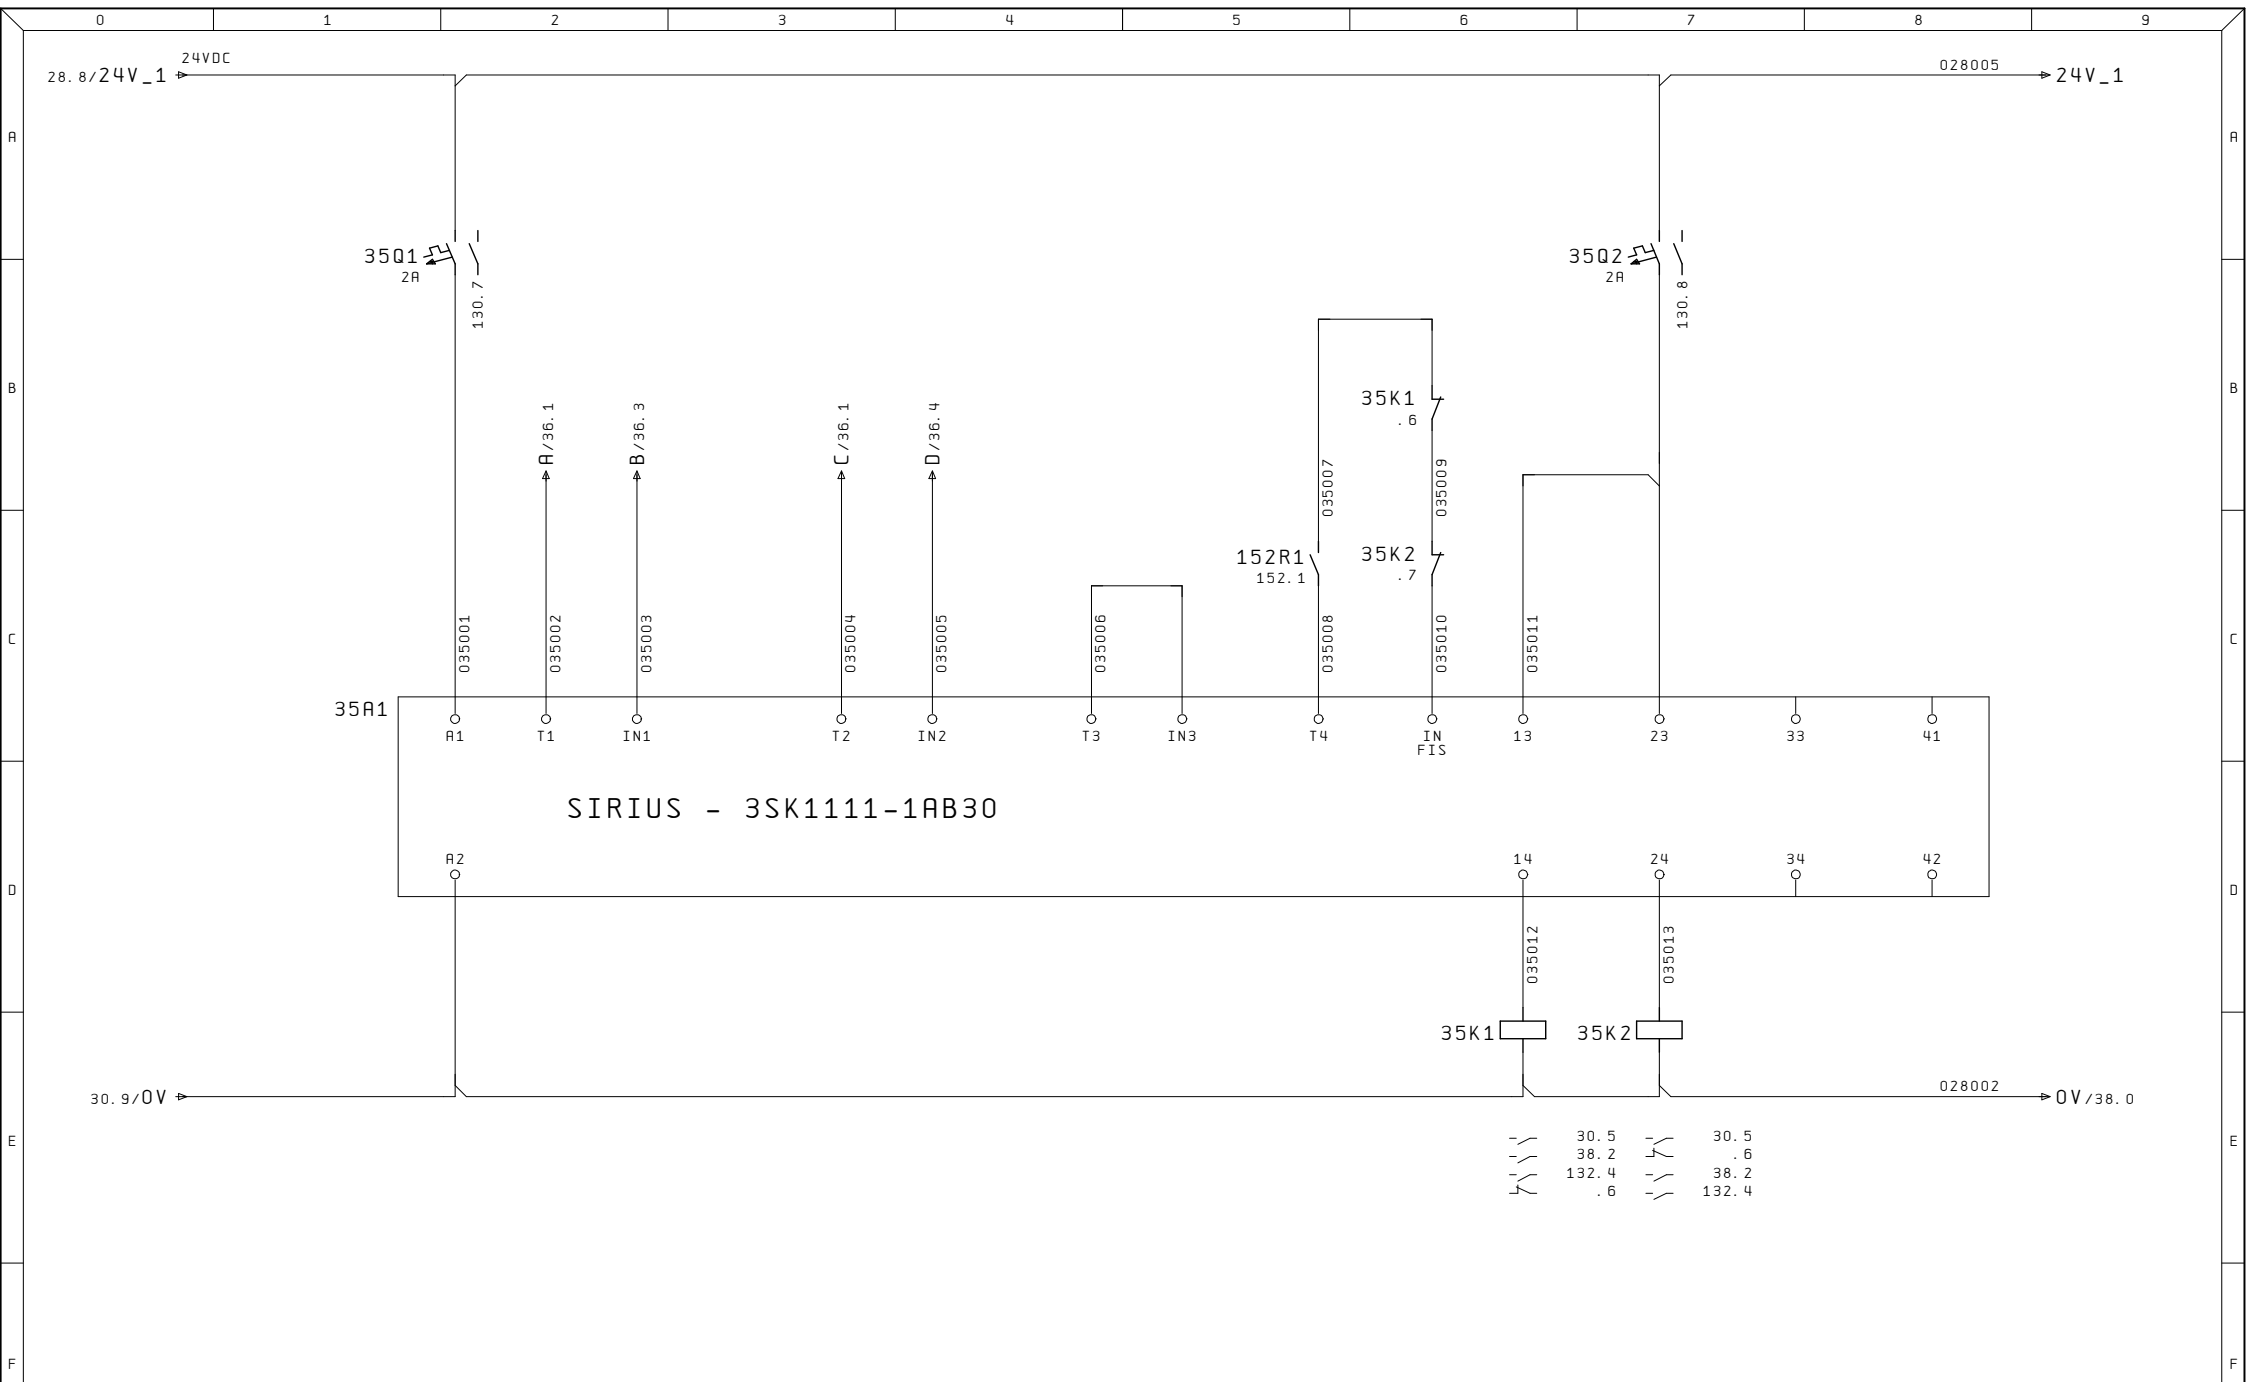


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	MODULO DI SICUREZZA		
	Stampa : 06.Mar. 2021							Pag. 35
	Verif. :							di




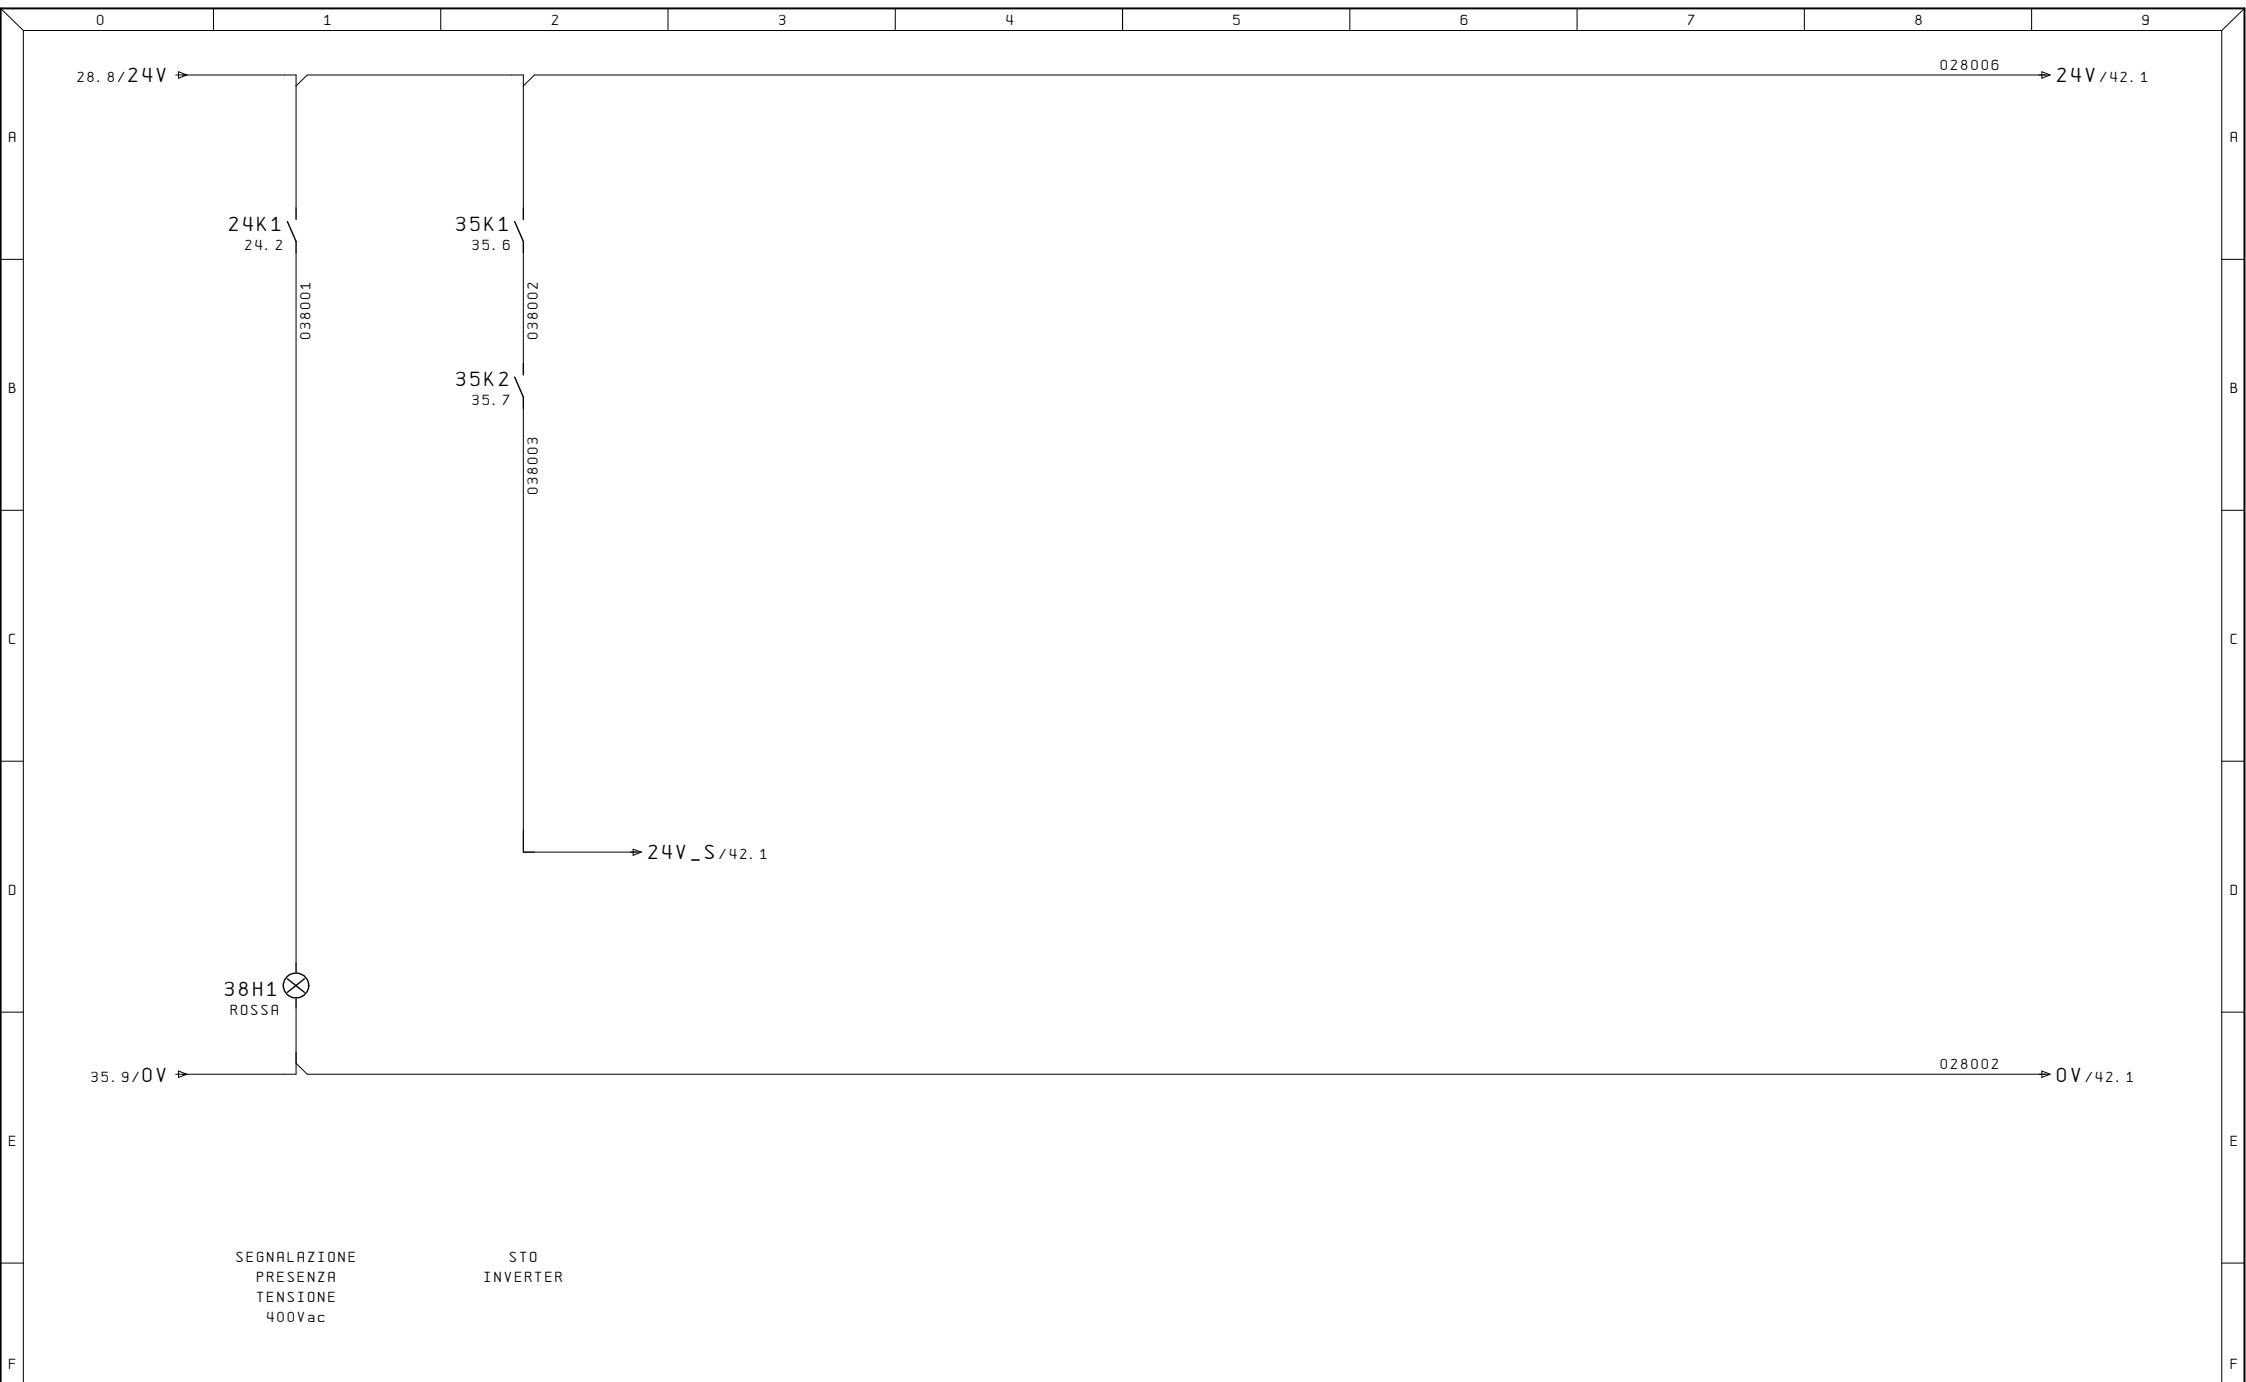

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06. Mar. 2021				SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac			38
	Verif. :				E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA			di

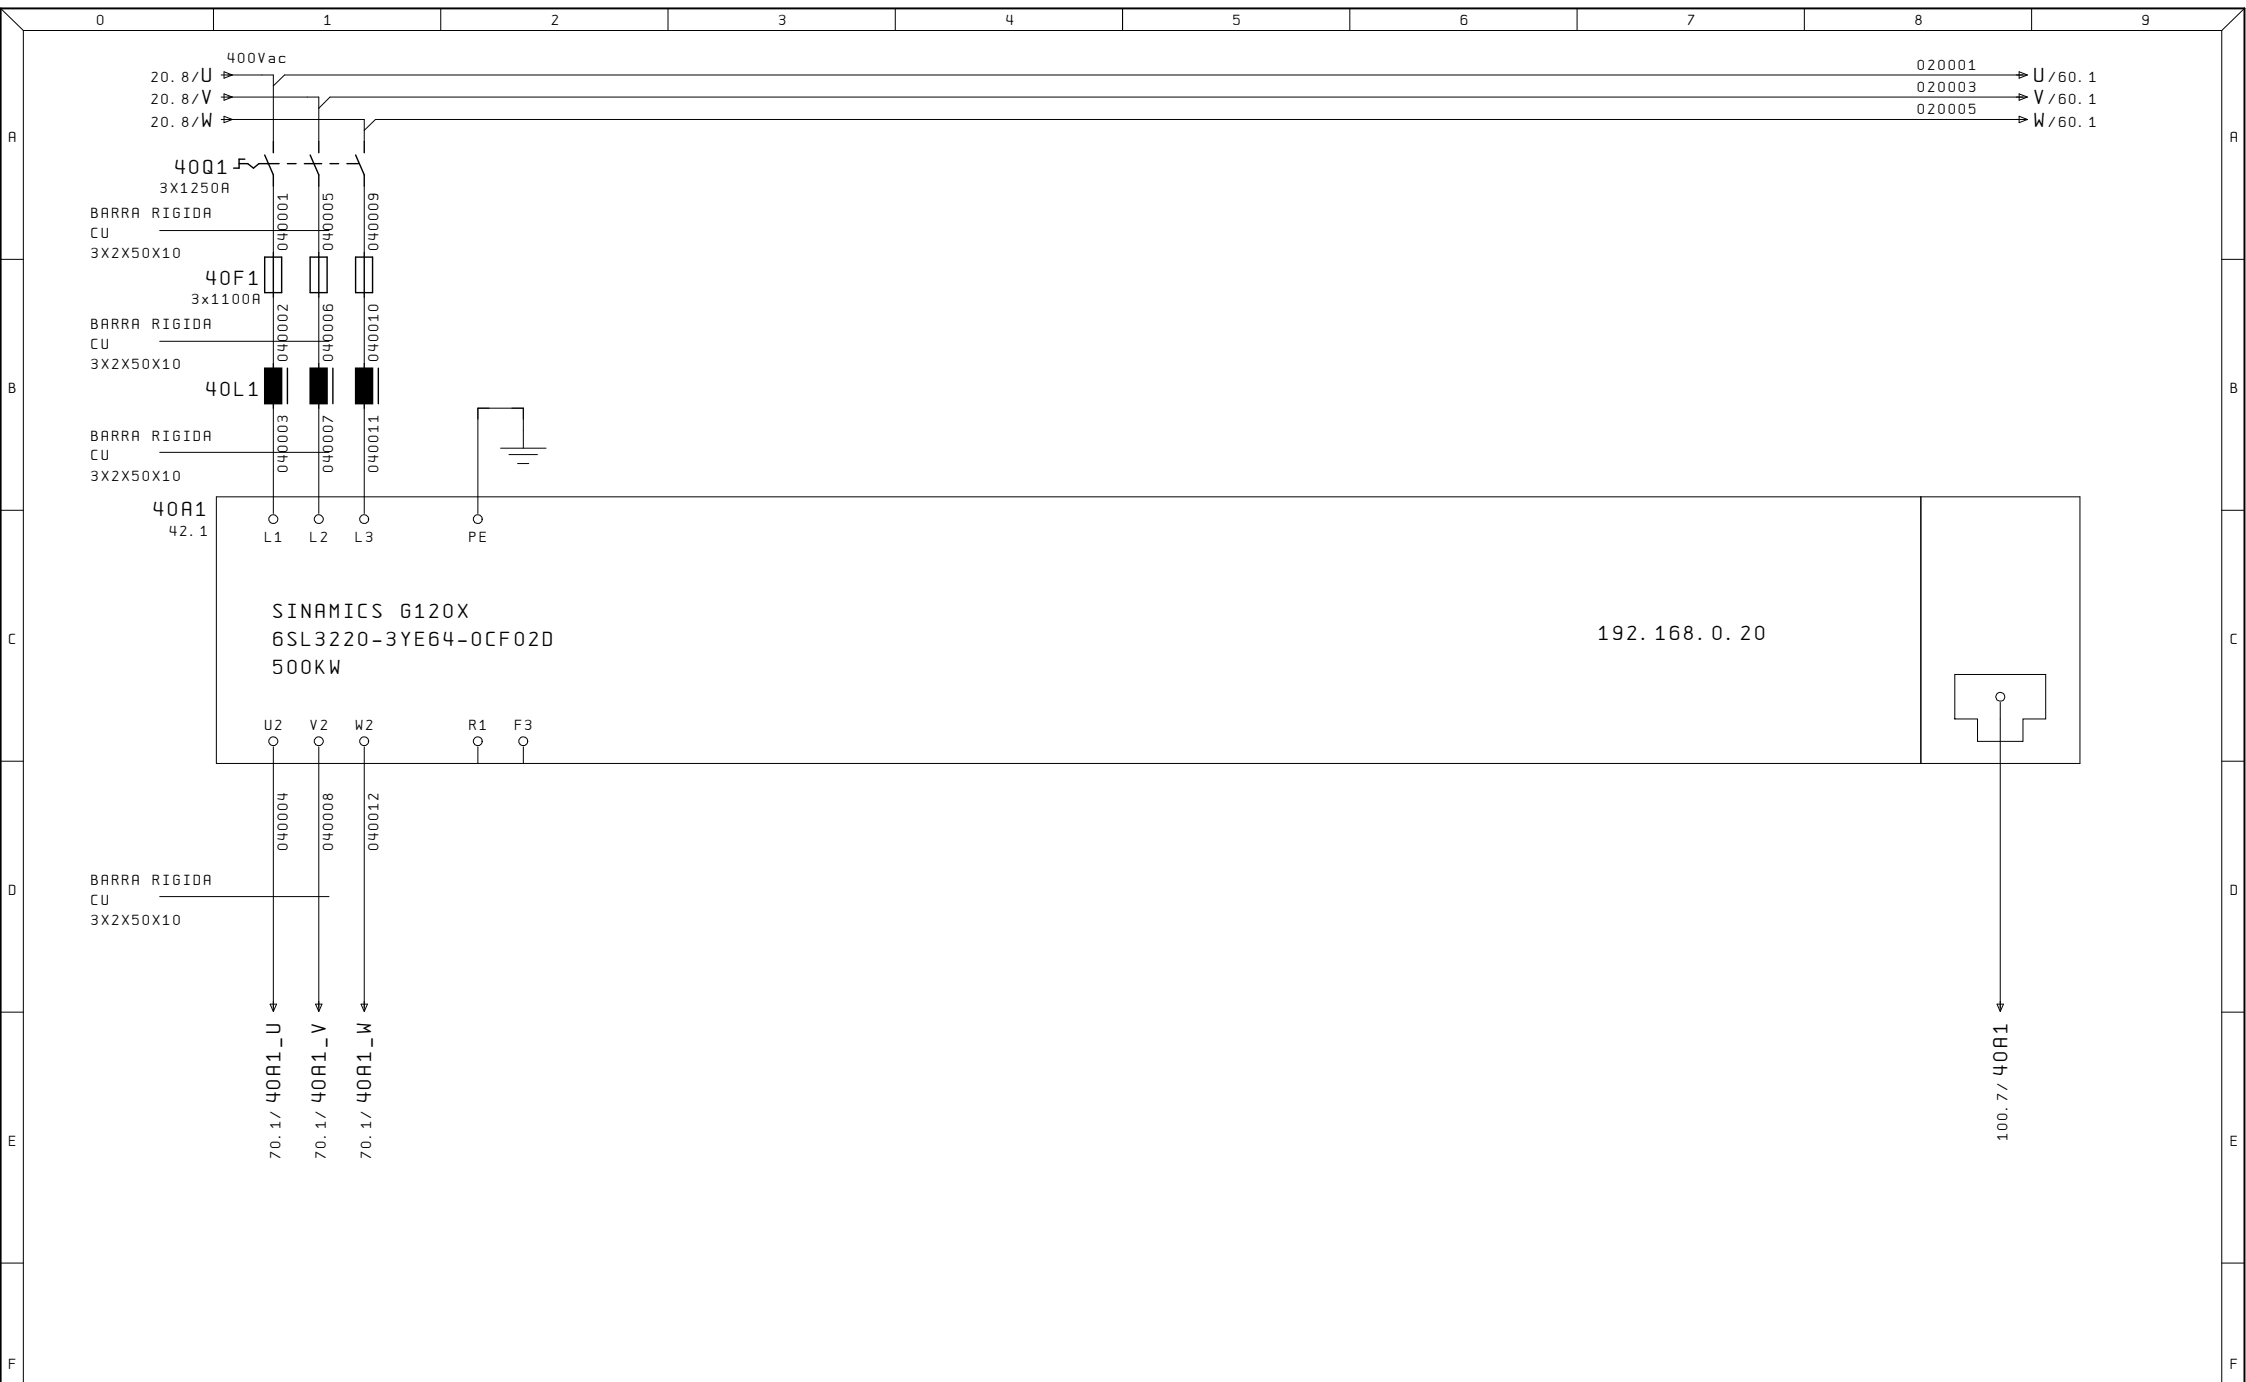


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V04 CODA 500KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2019_0812	Commissa 2019_0812	Codice impianto =QE	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina INVERTER			
MR		Stampa : 06.Mar. 2021				Pag. 40			
		Verif. :				di			

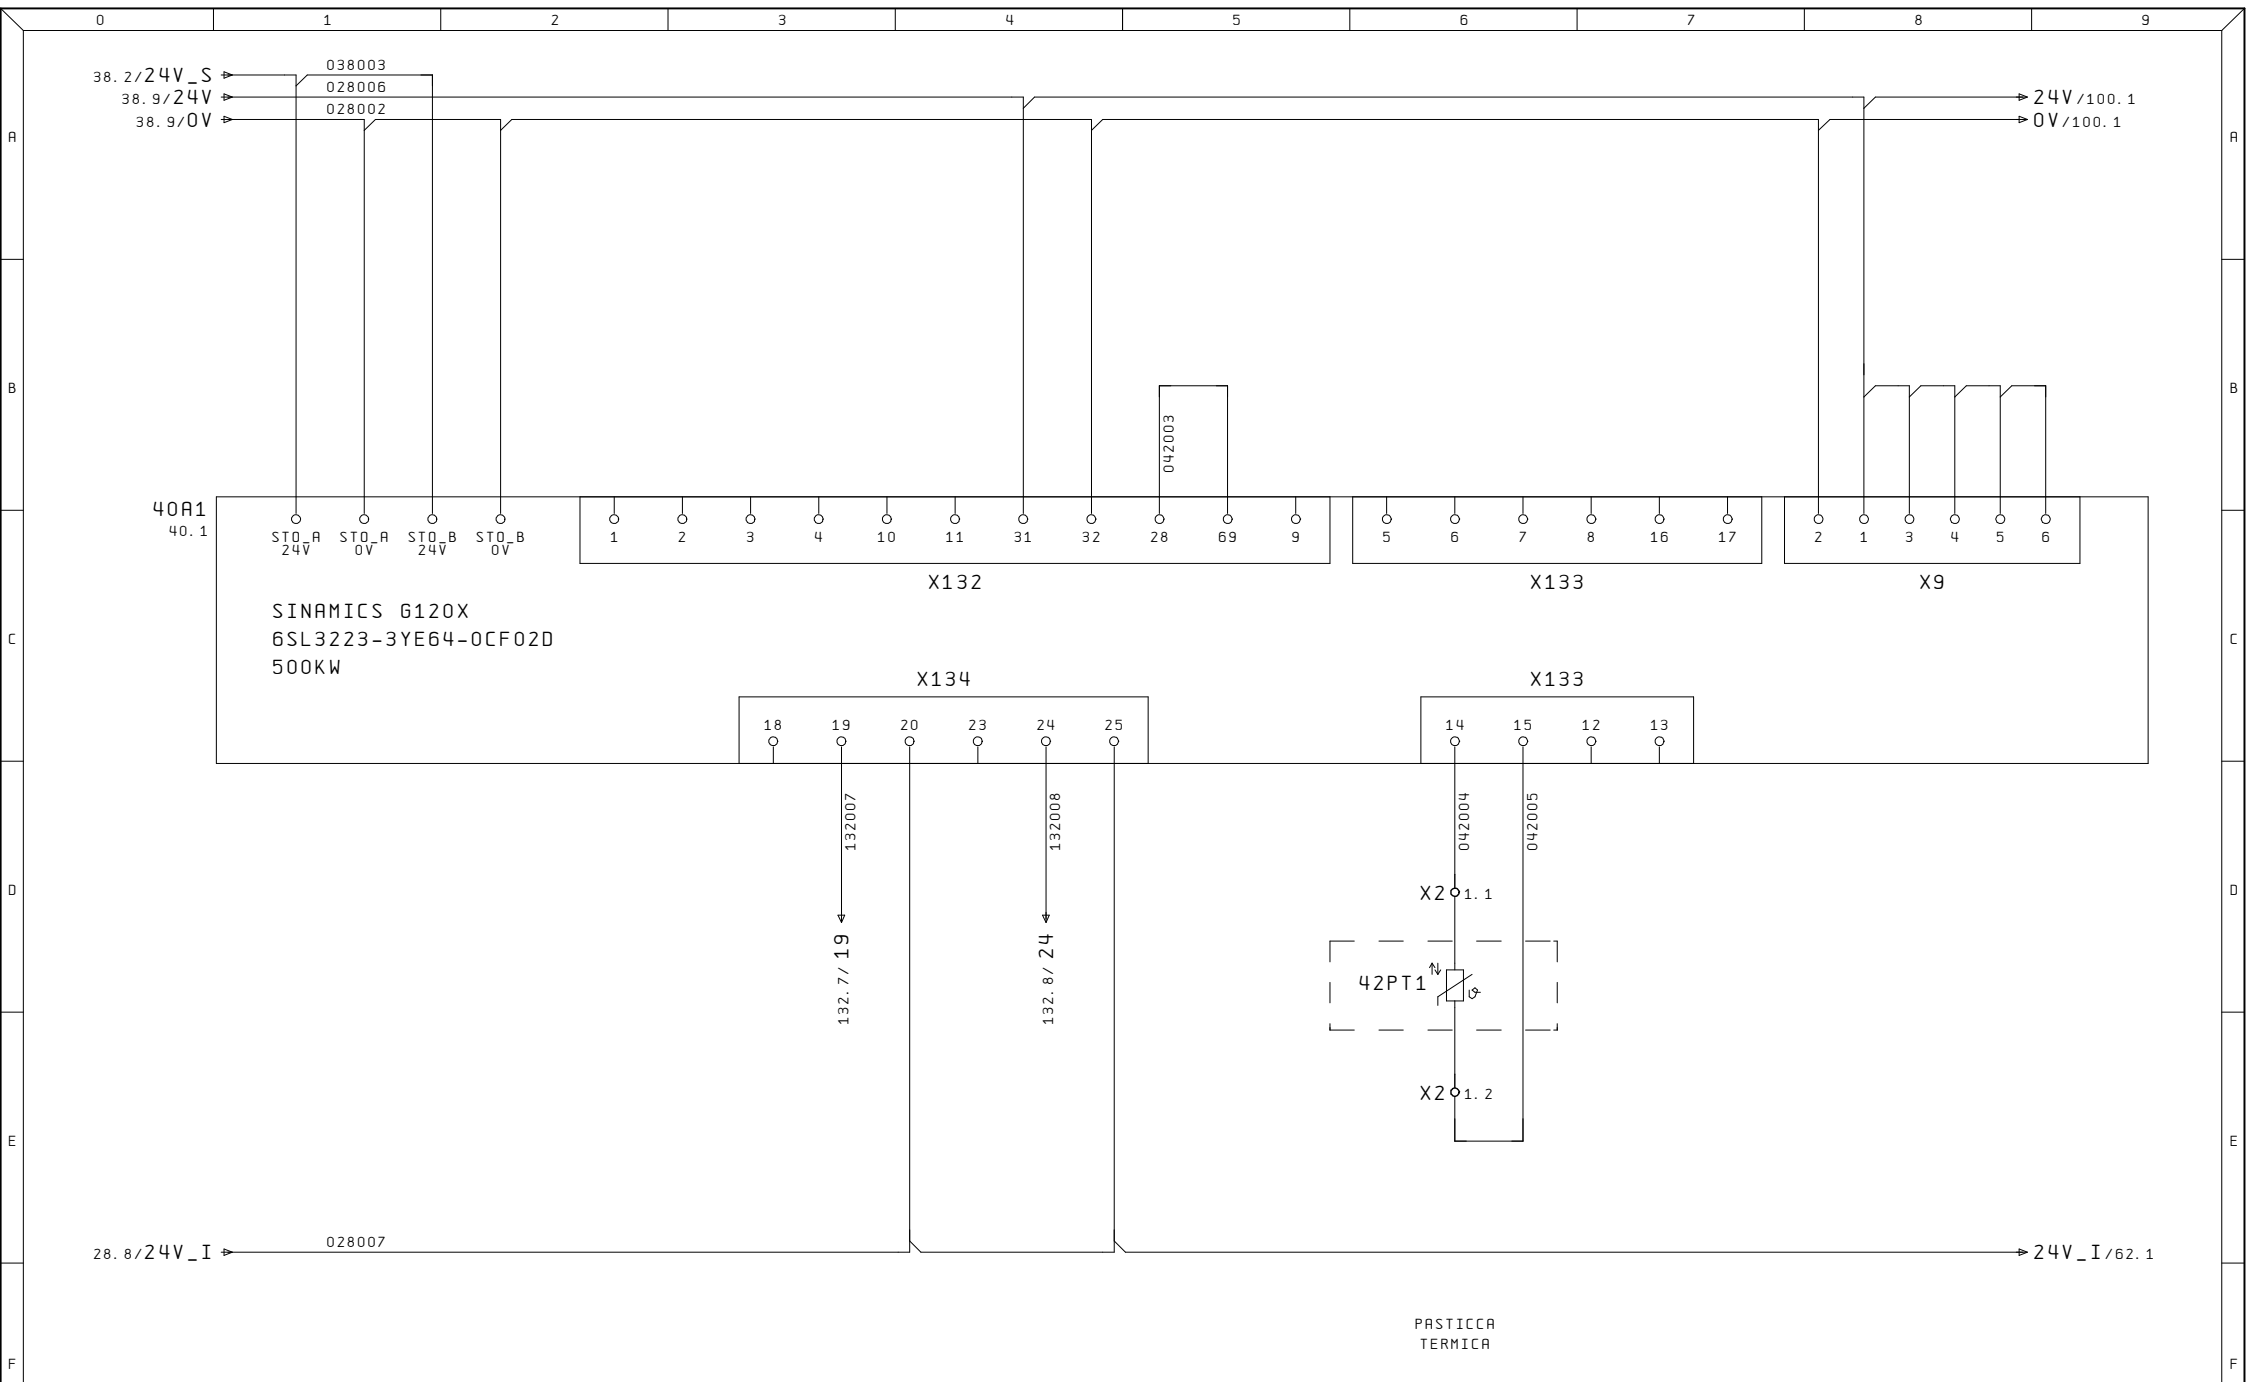


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 42		
	Verif. :				INVERTER	di		



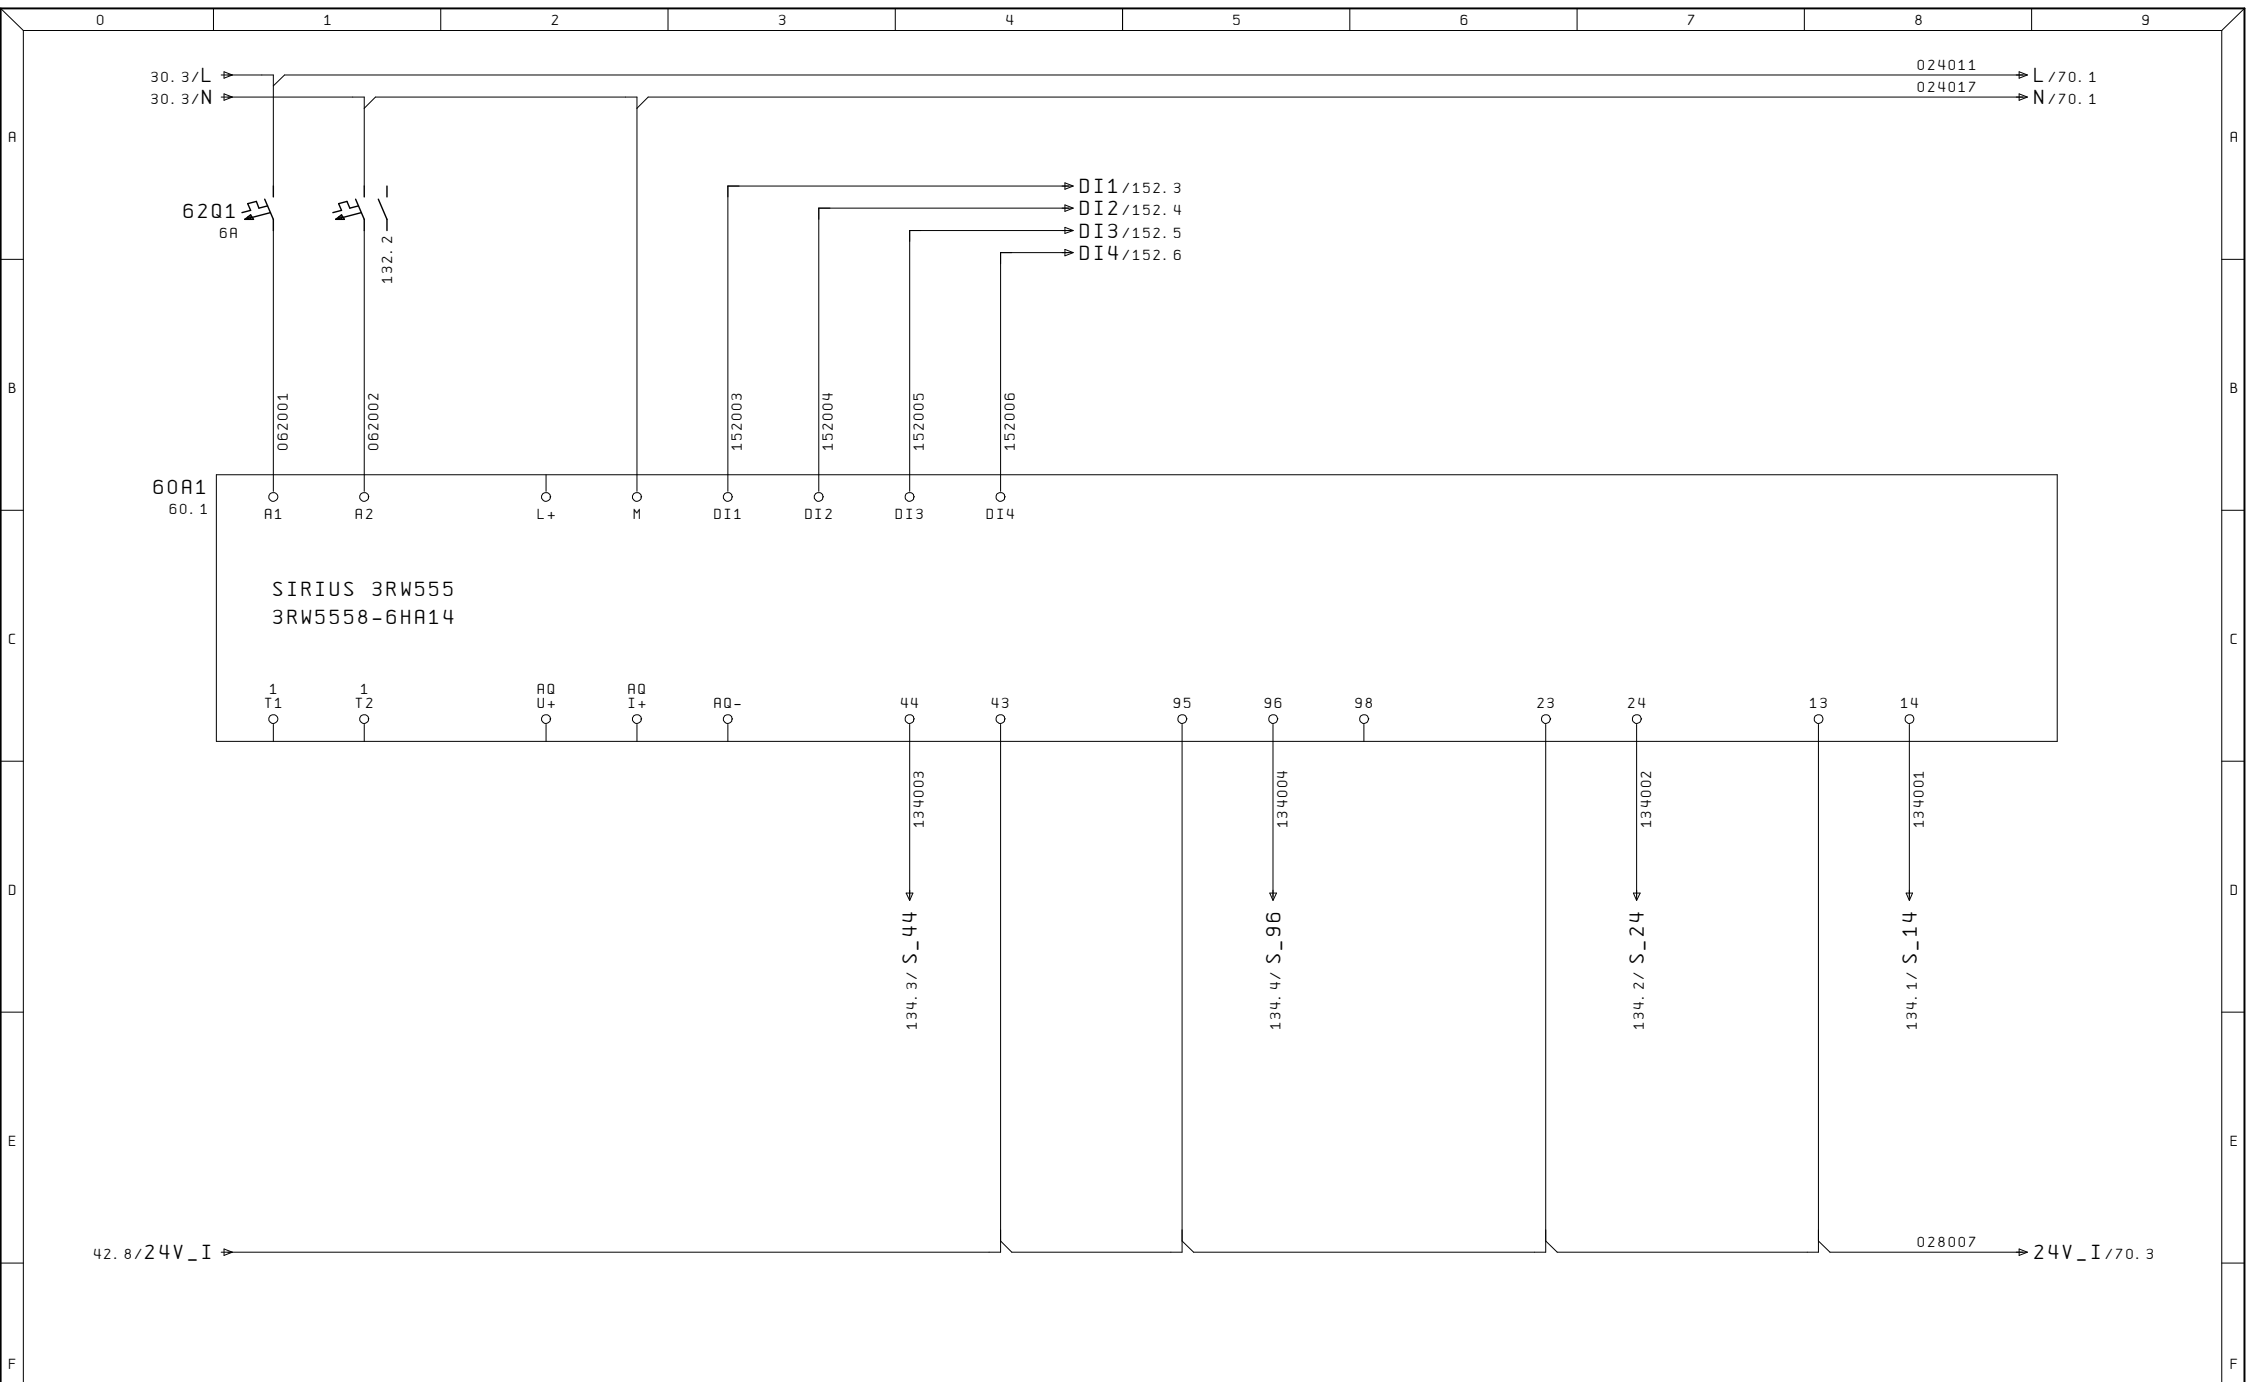



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 62		
	Stampa : 06.Mar.2021				SOFT STARTER	di		
	Verif. :							



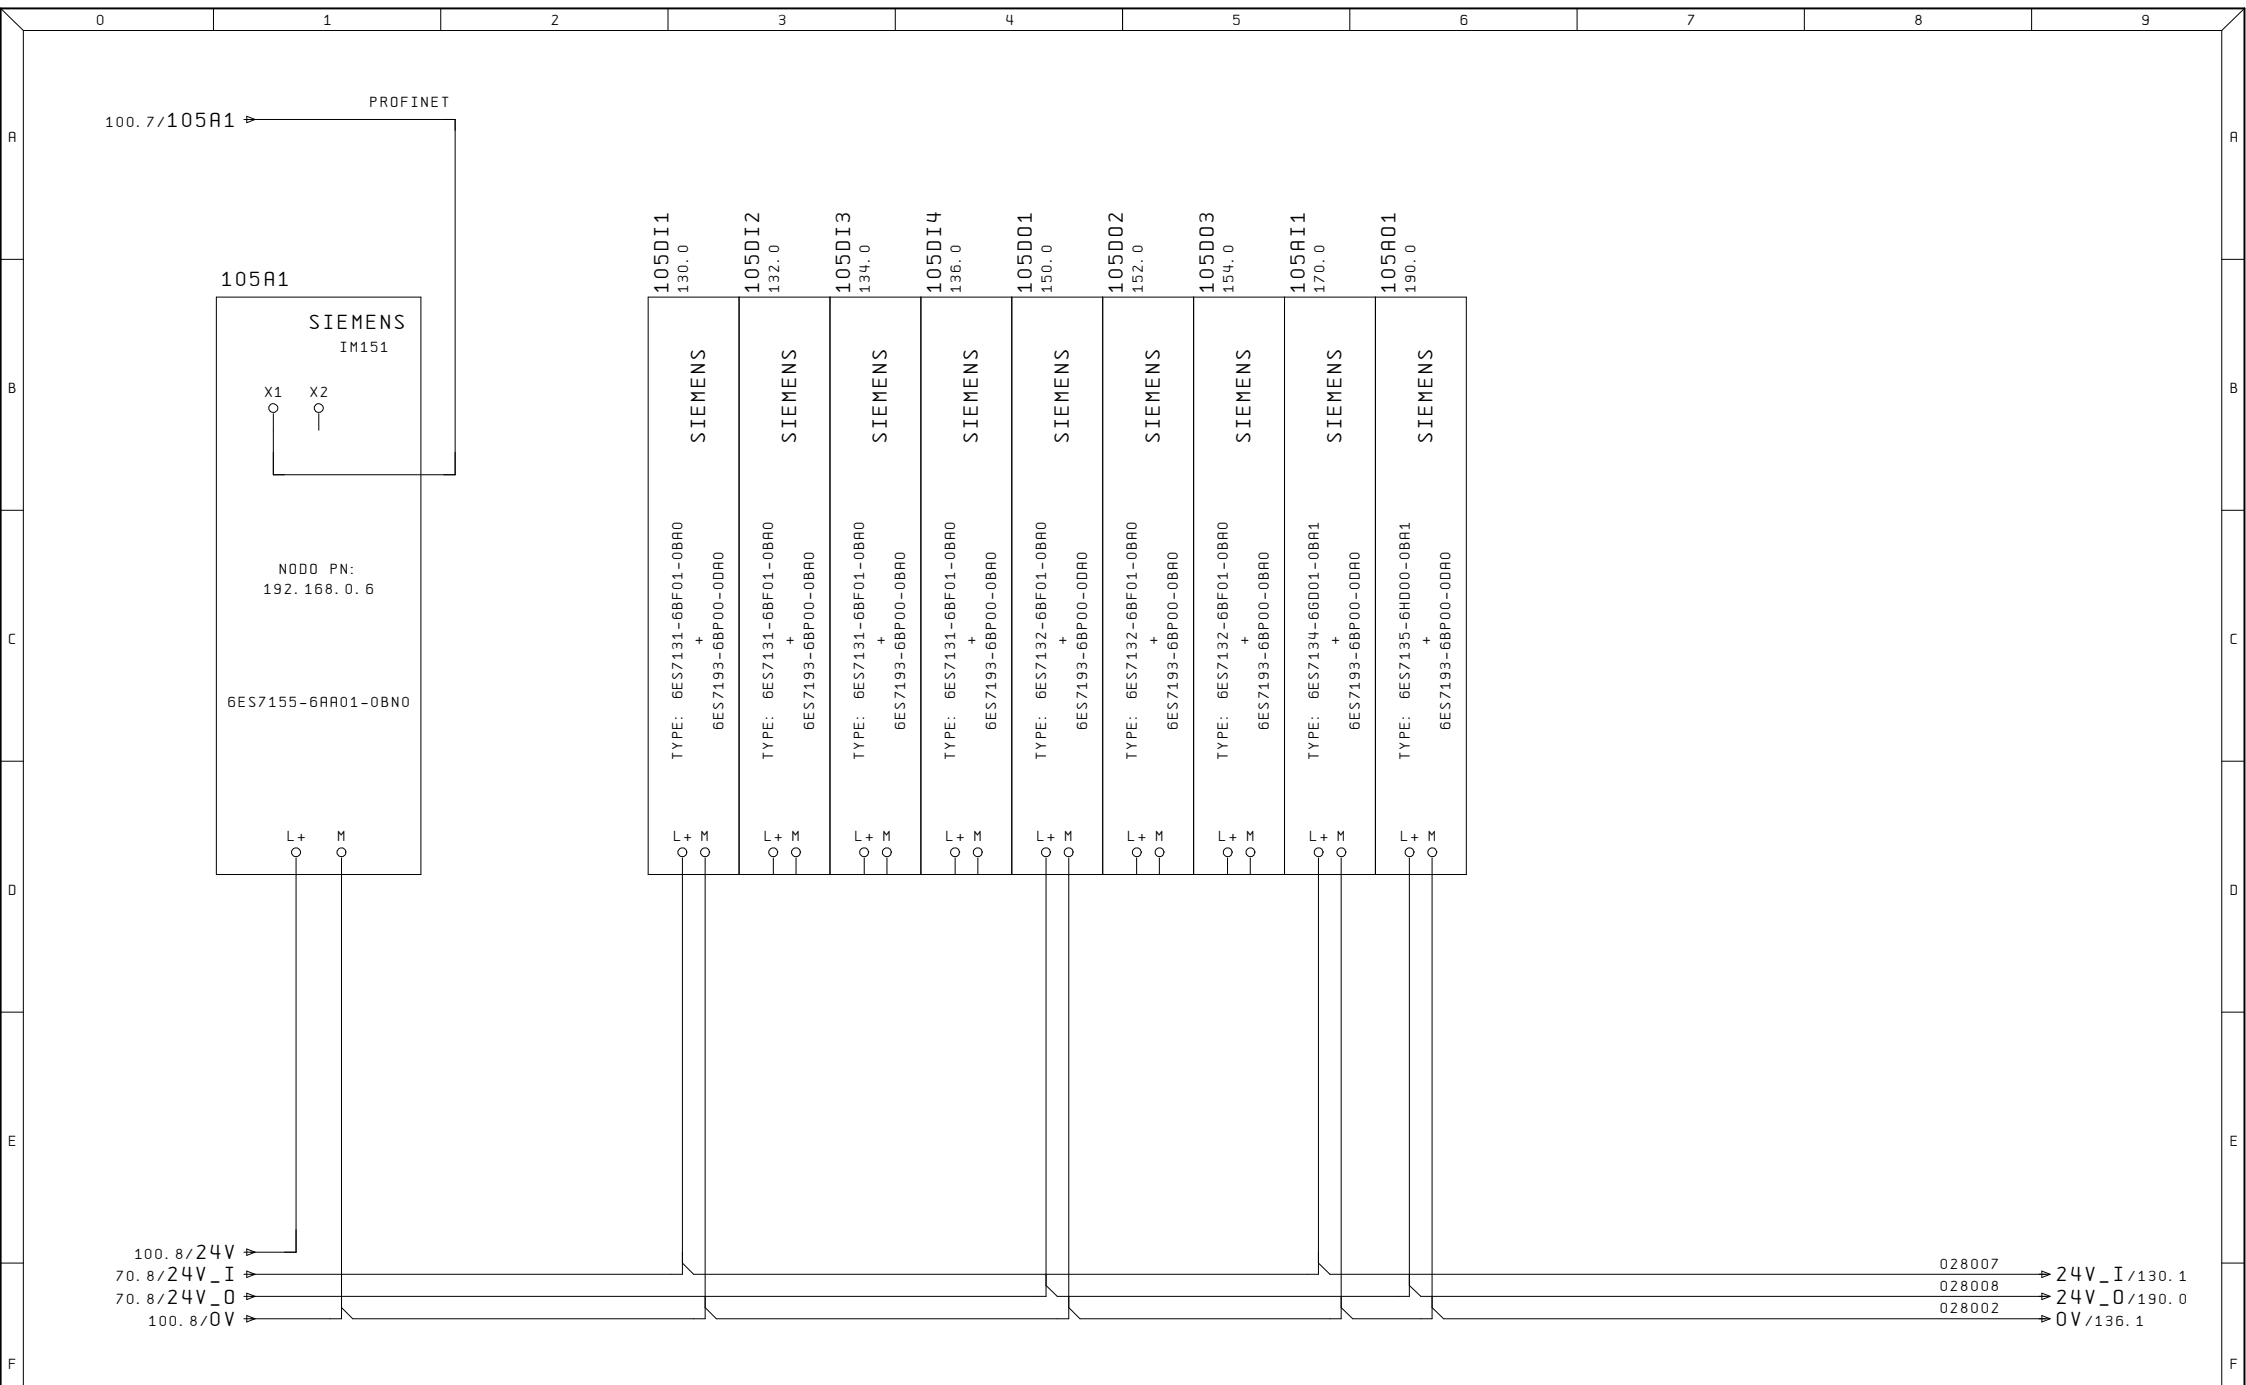



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 105
	Stampa : 06.Mar.2021				ALIMENTAZIONE ET200SP			di
	Verif. :				E MODULI I/O			

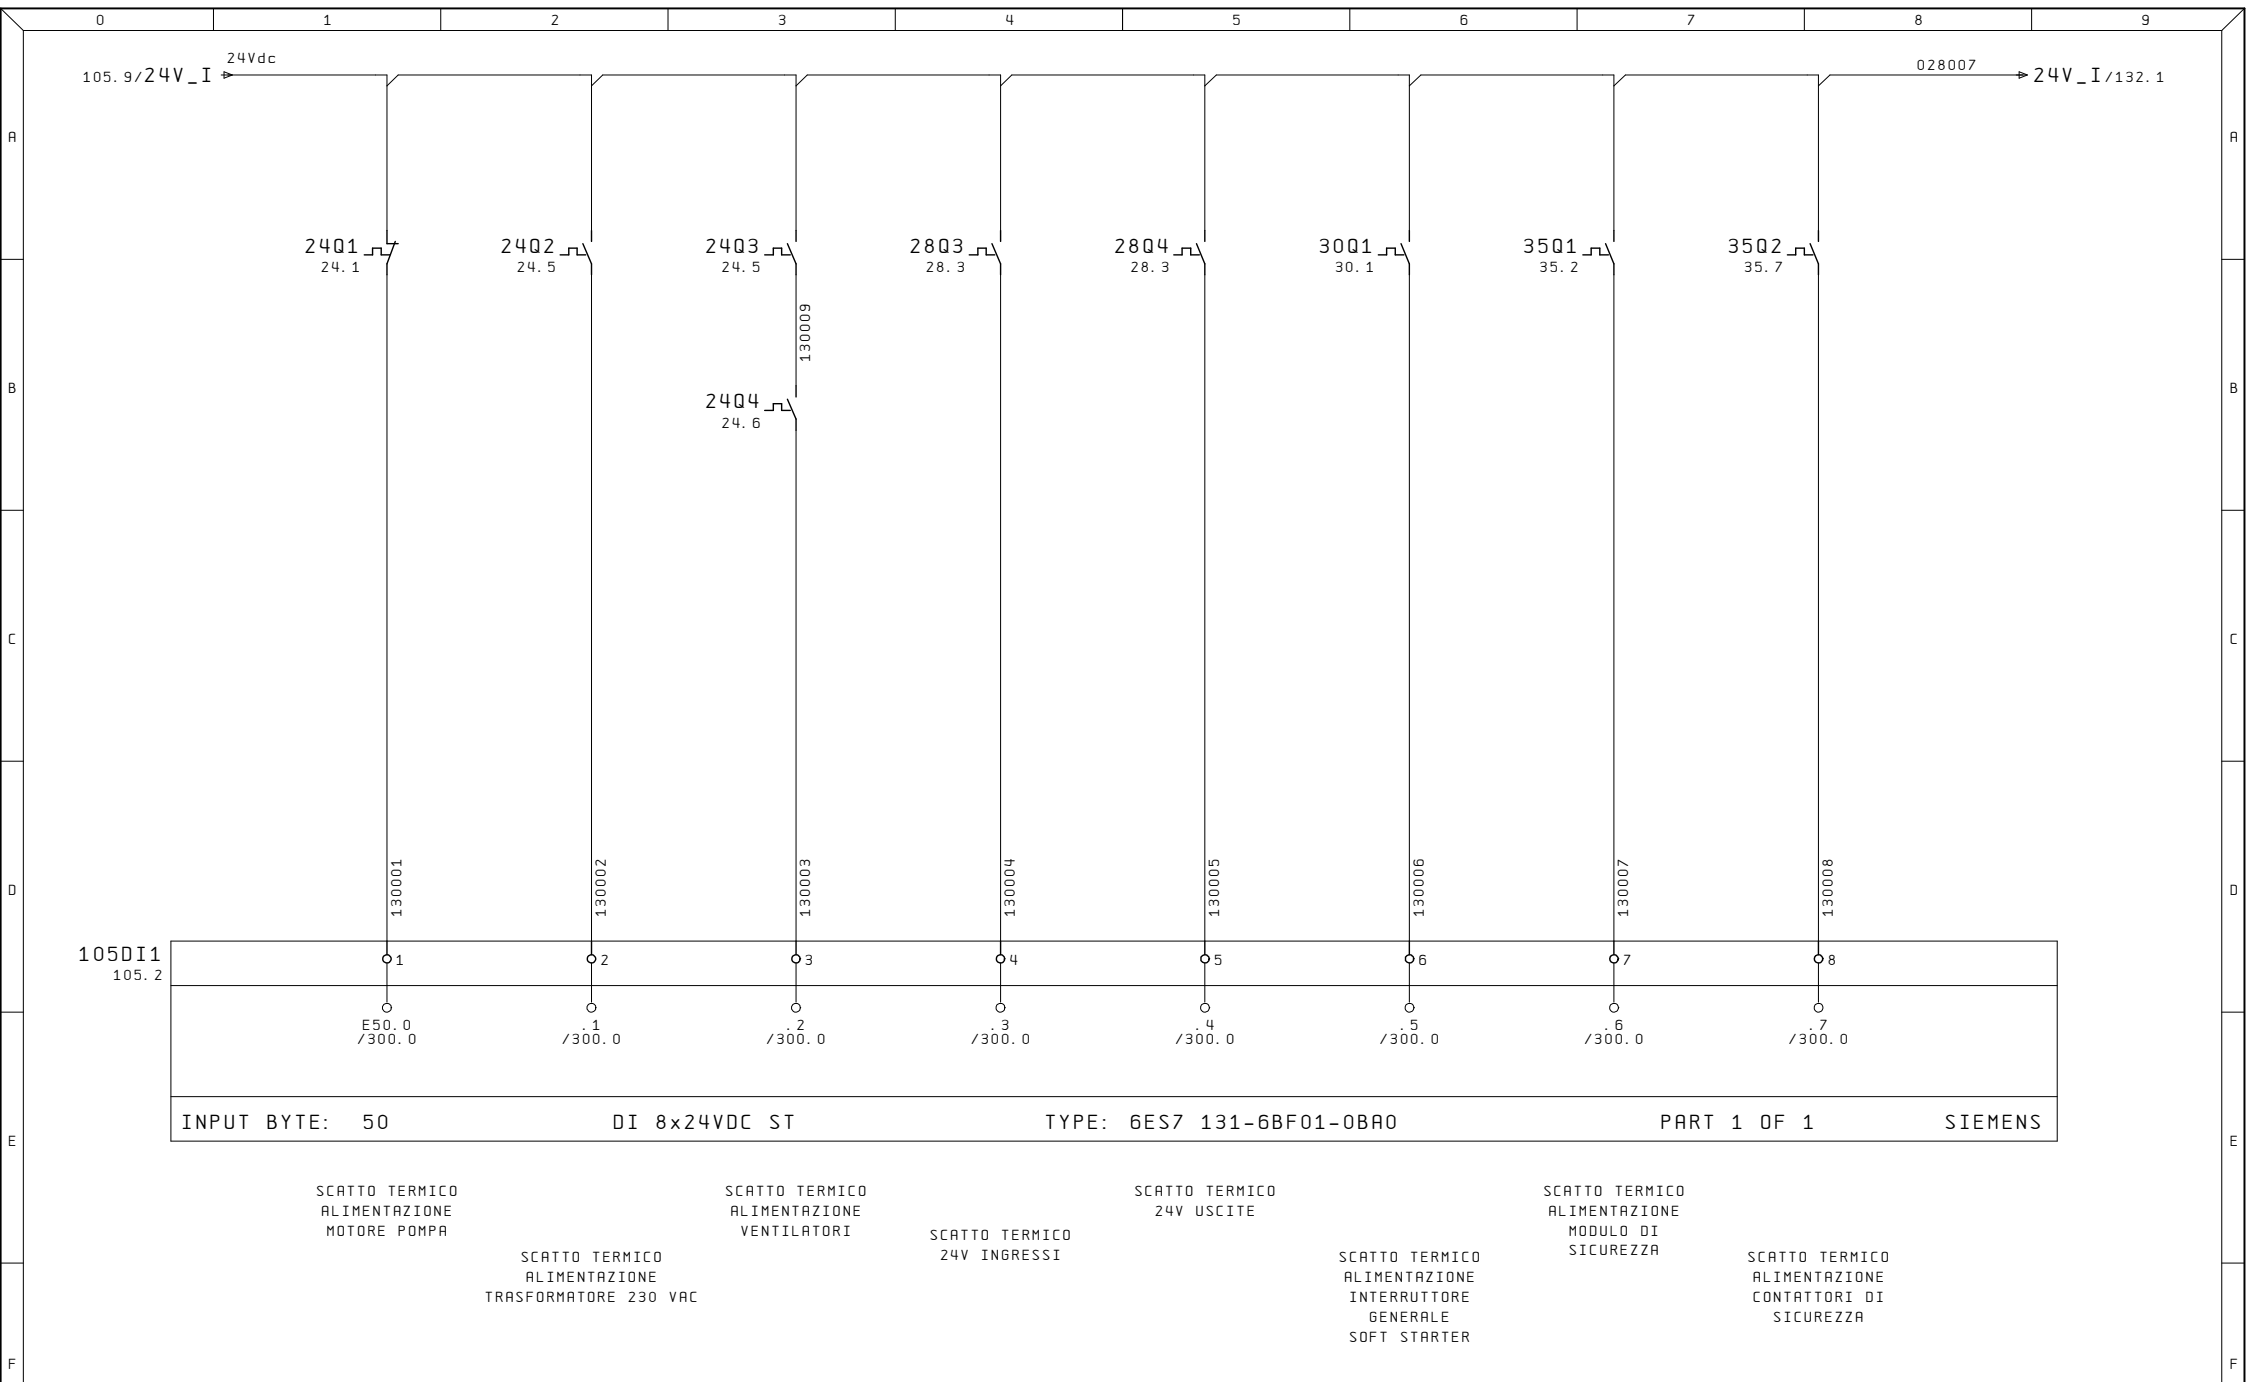


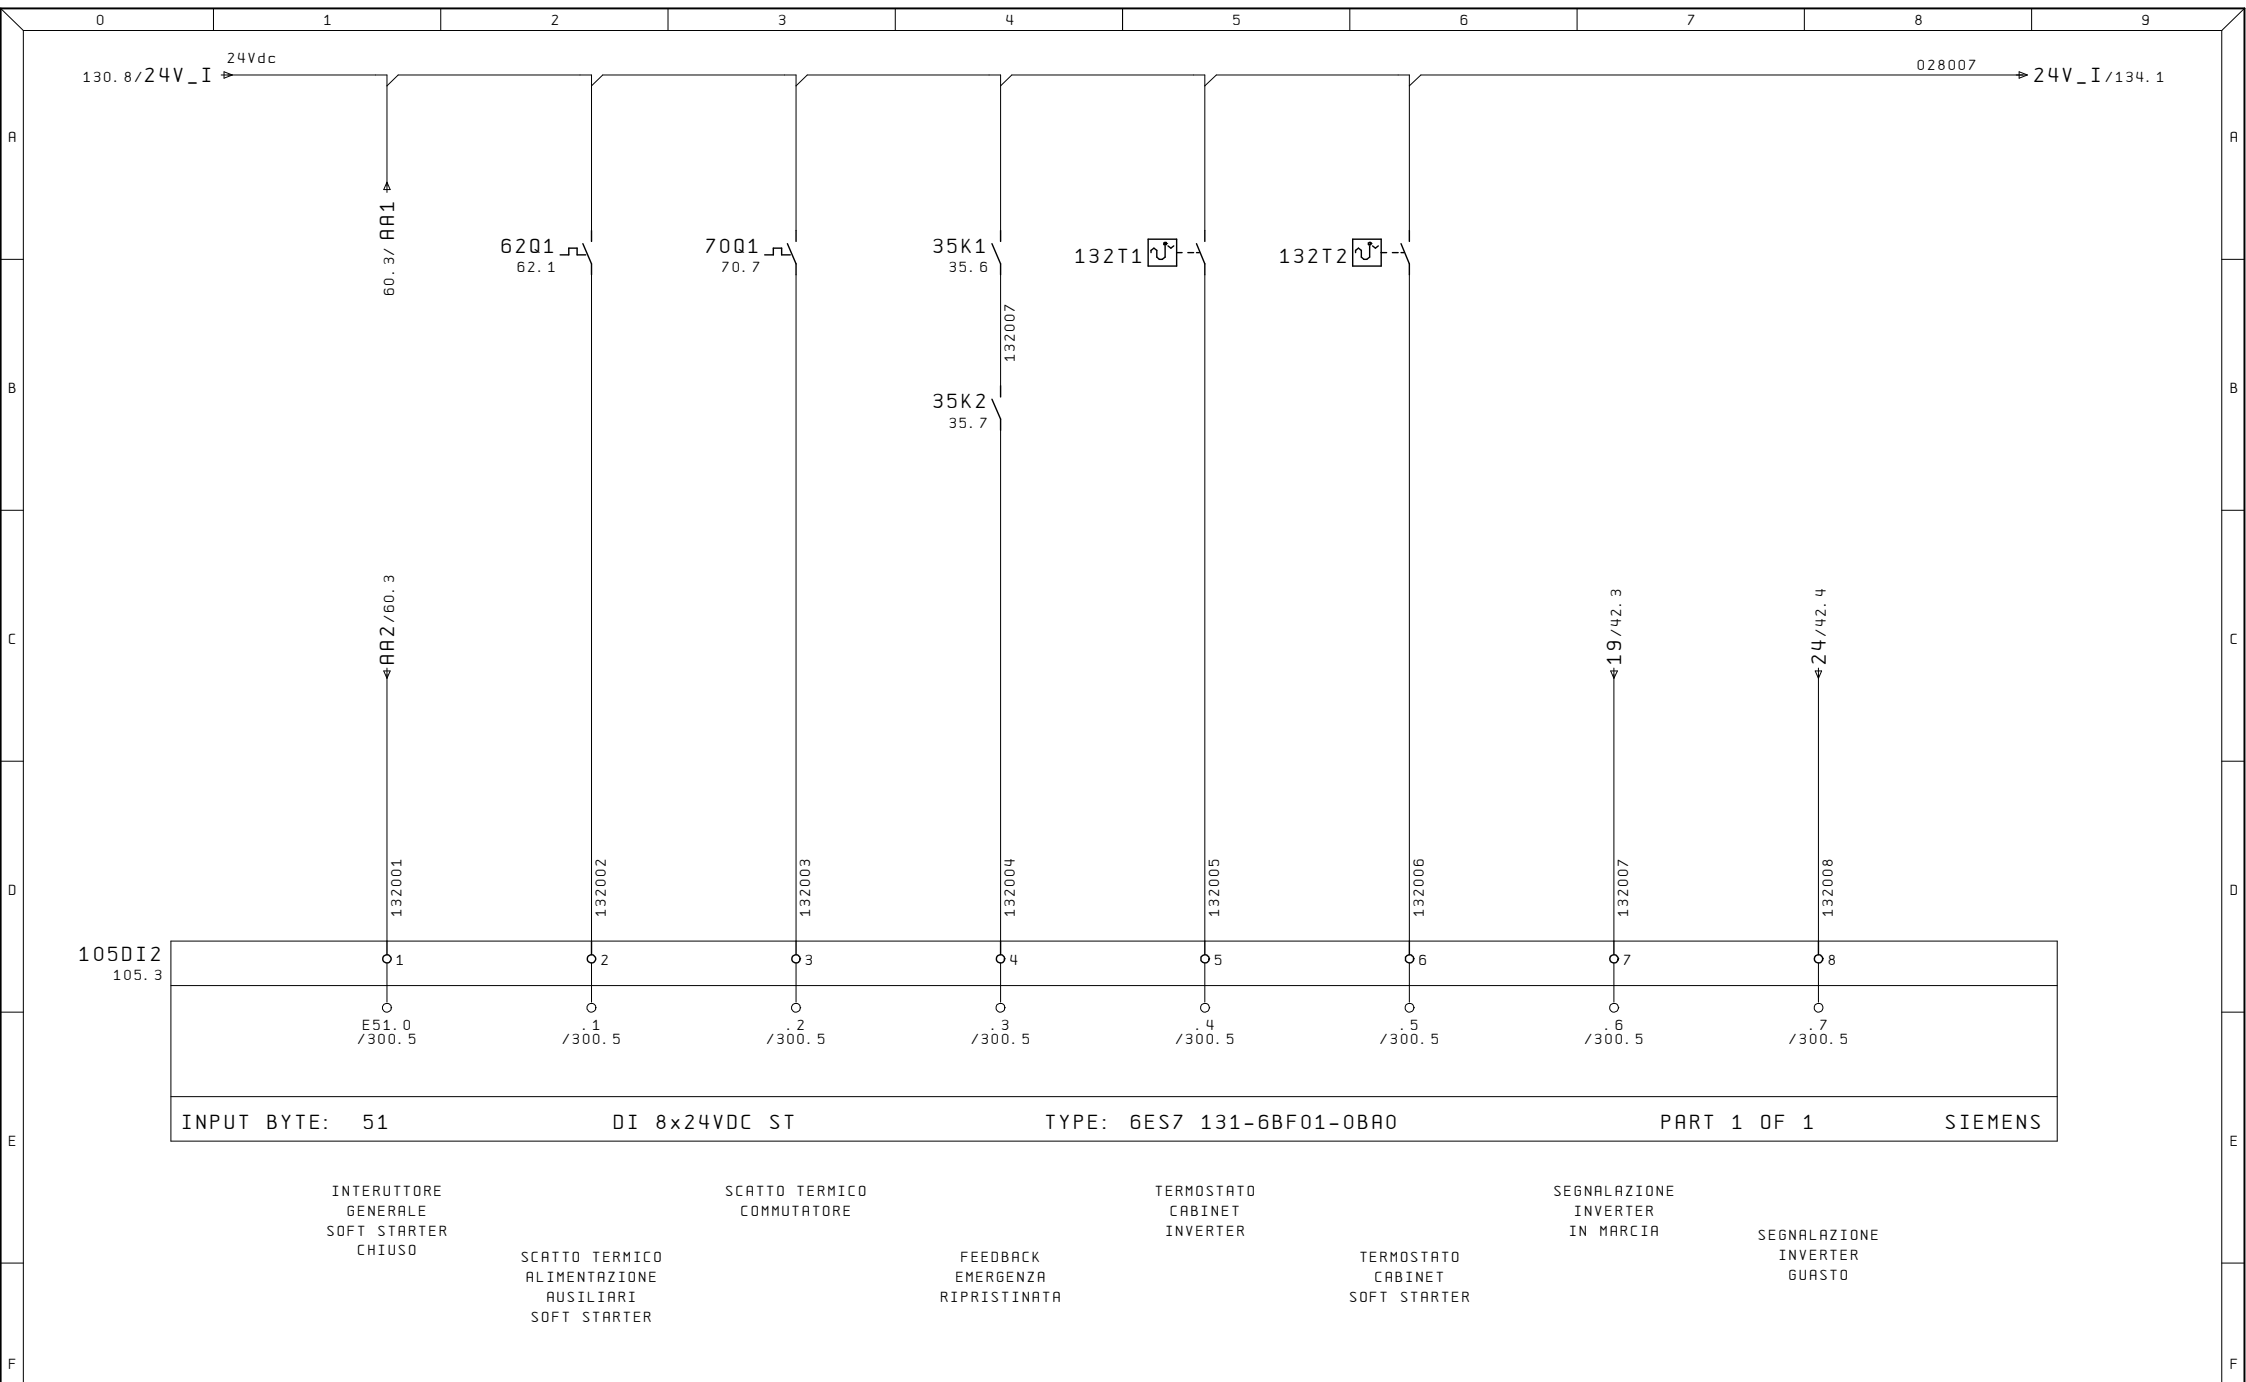


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06.Mar.2021				INGRESSI DIGITALI			132
	Verif. :							di

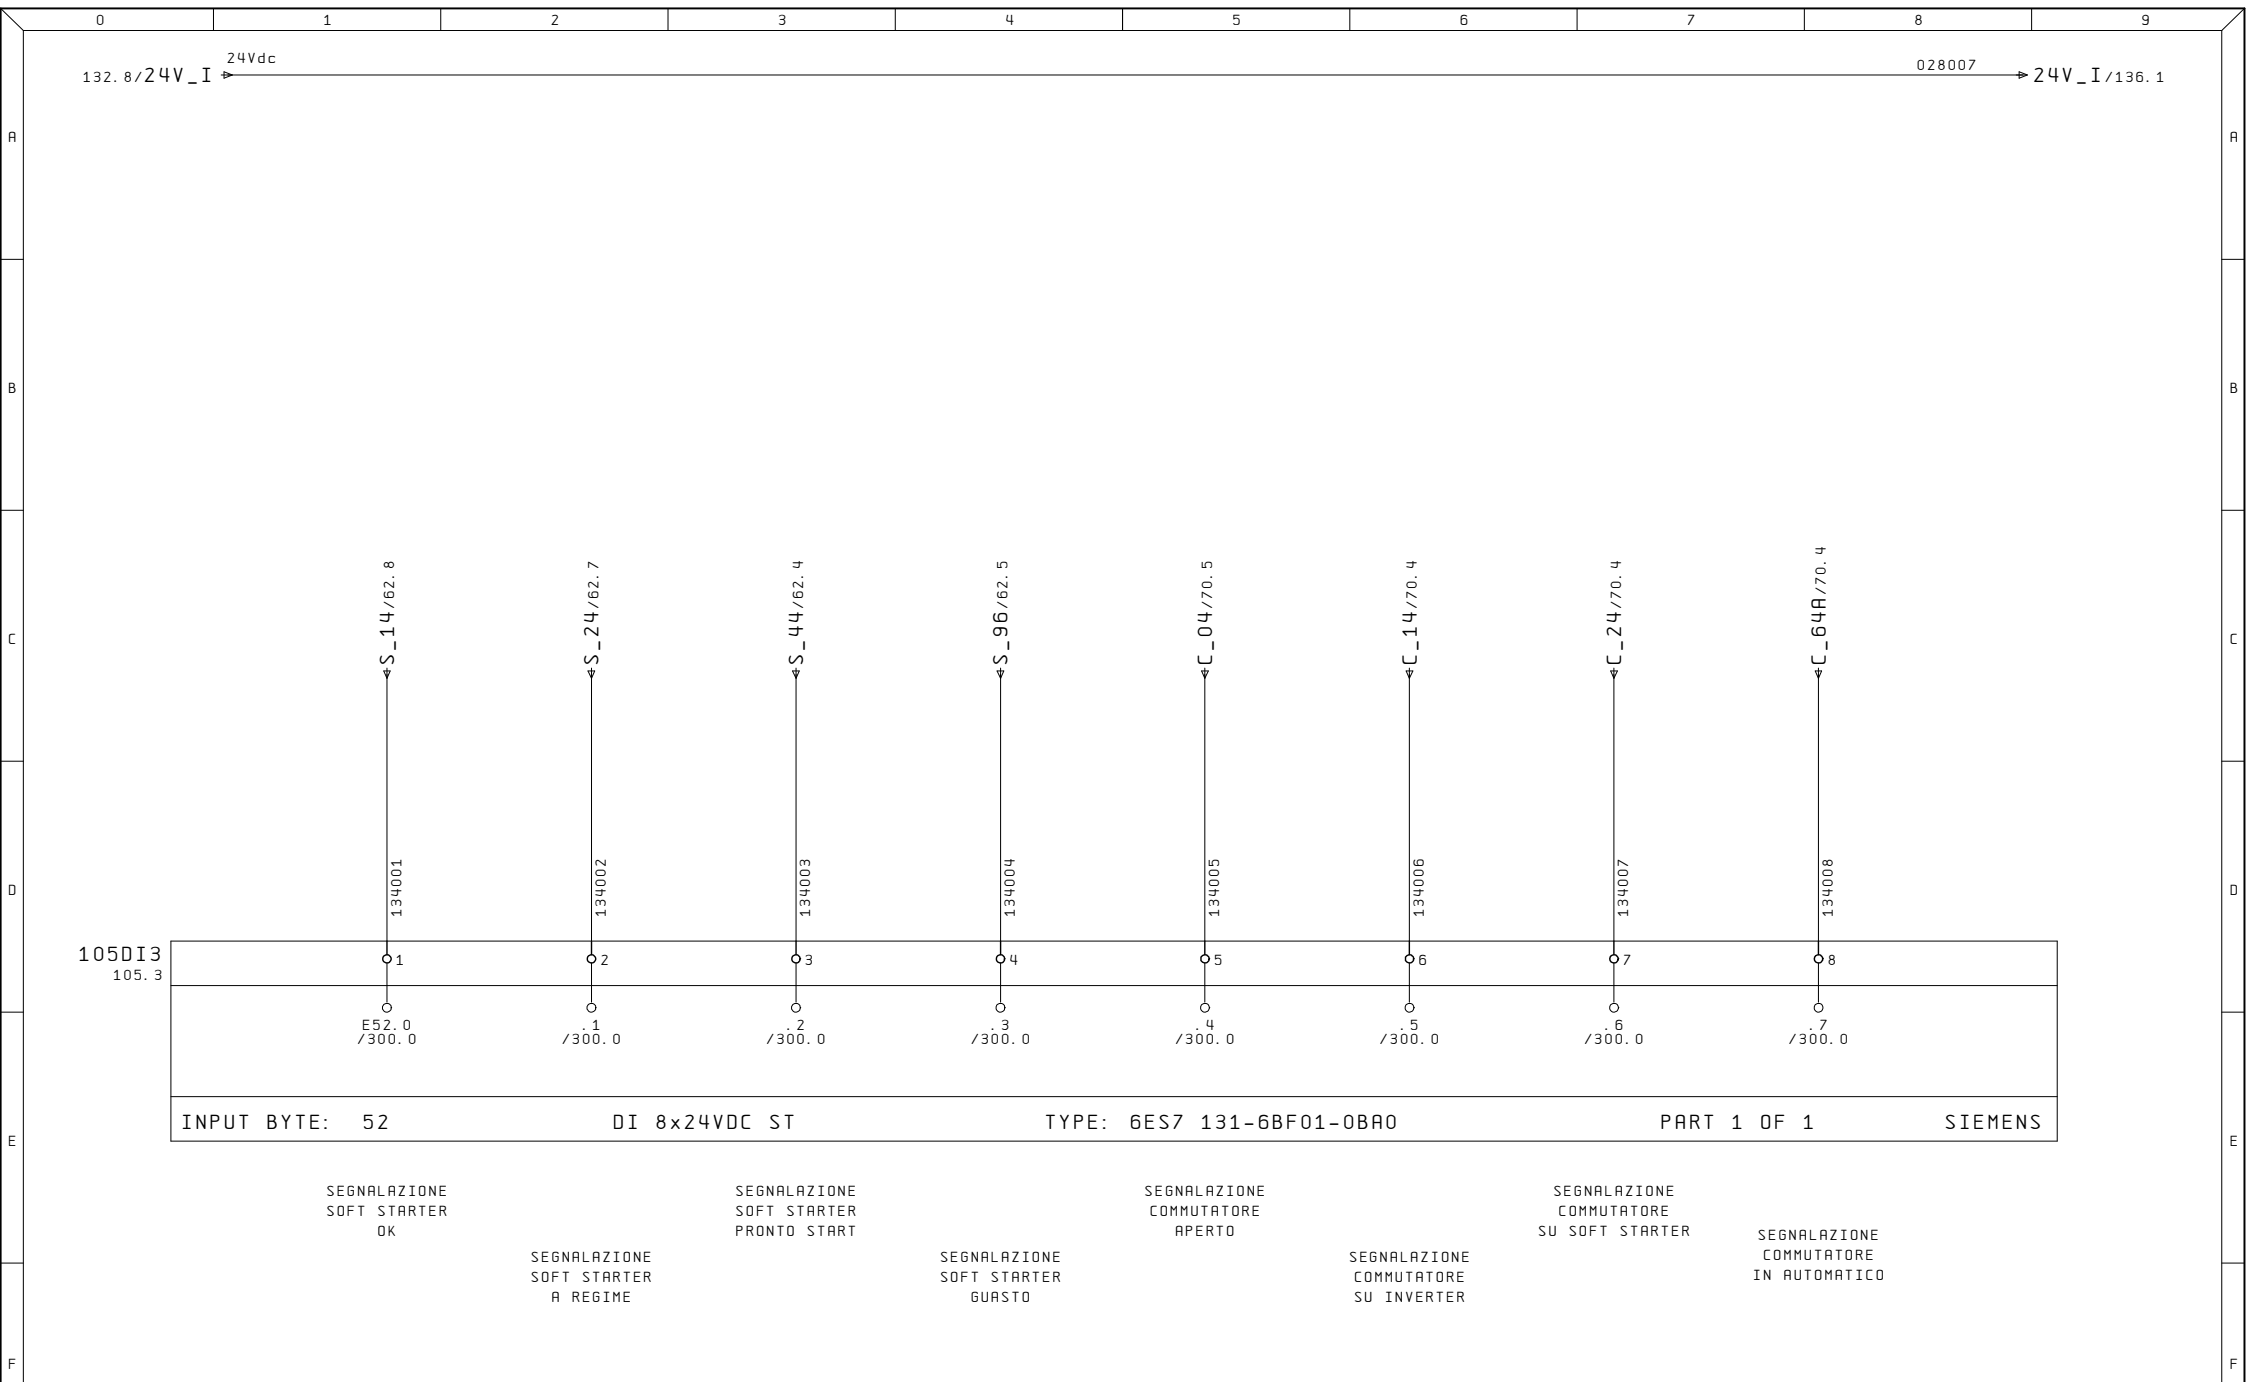

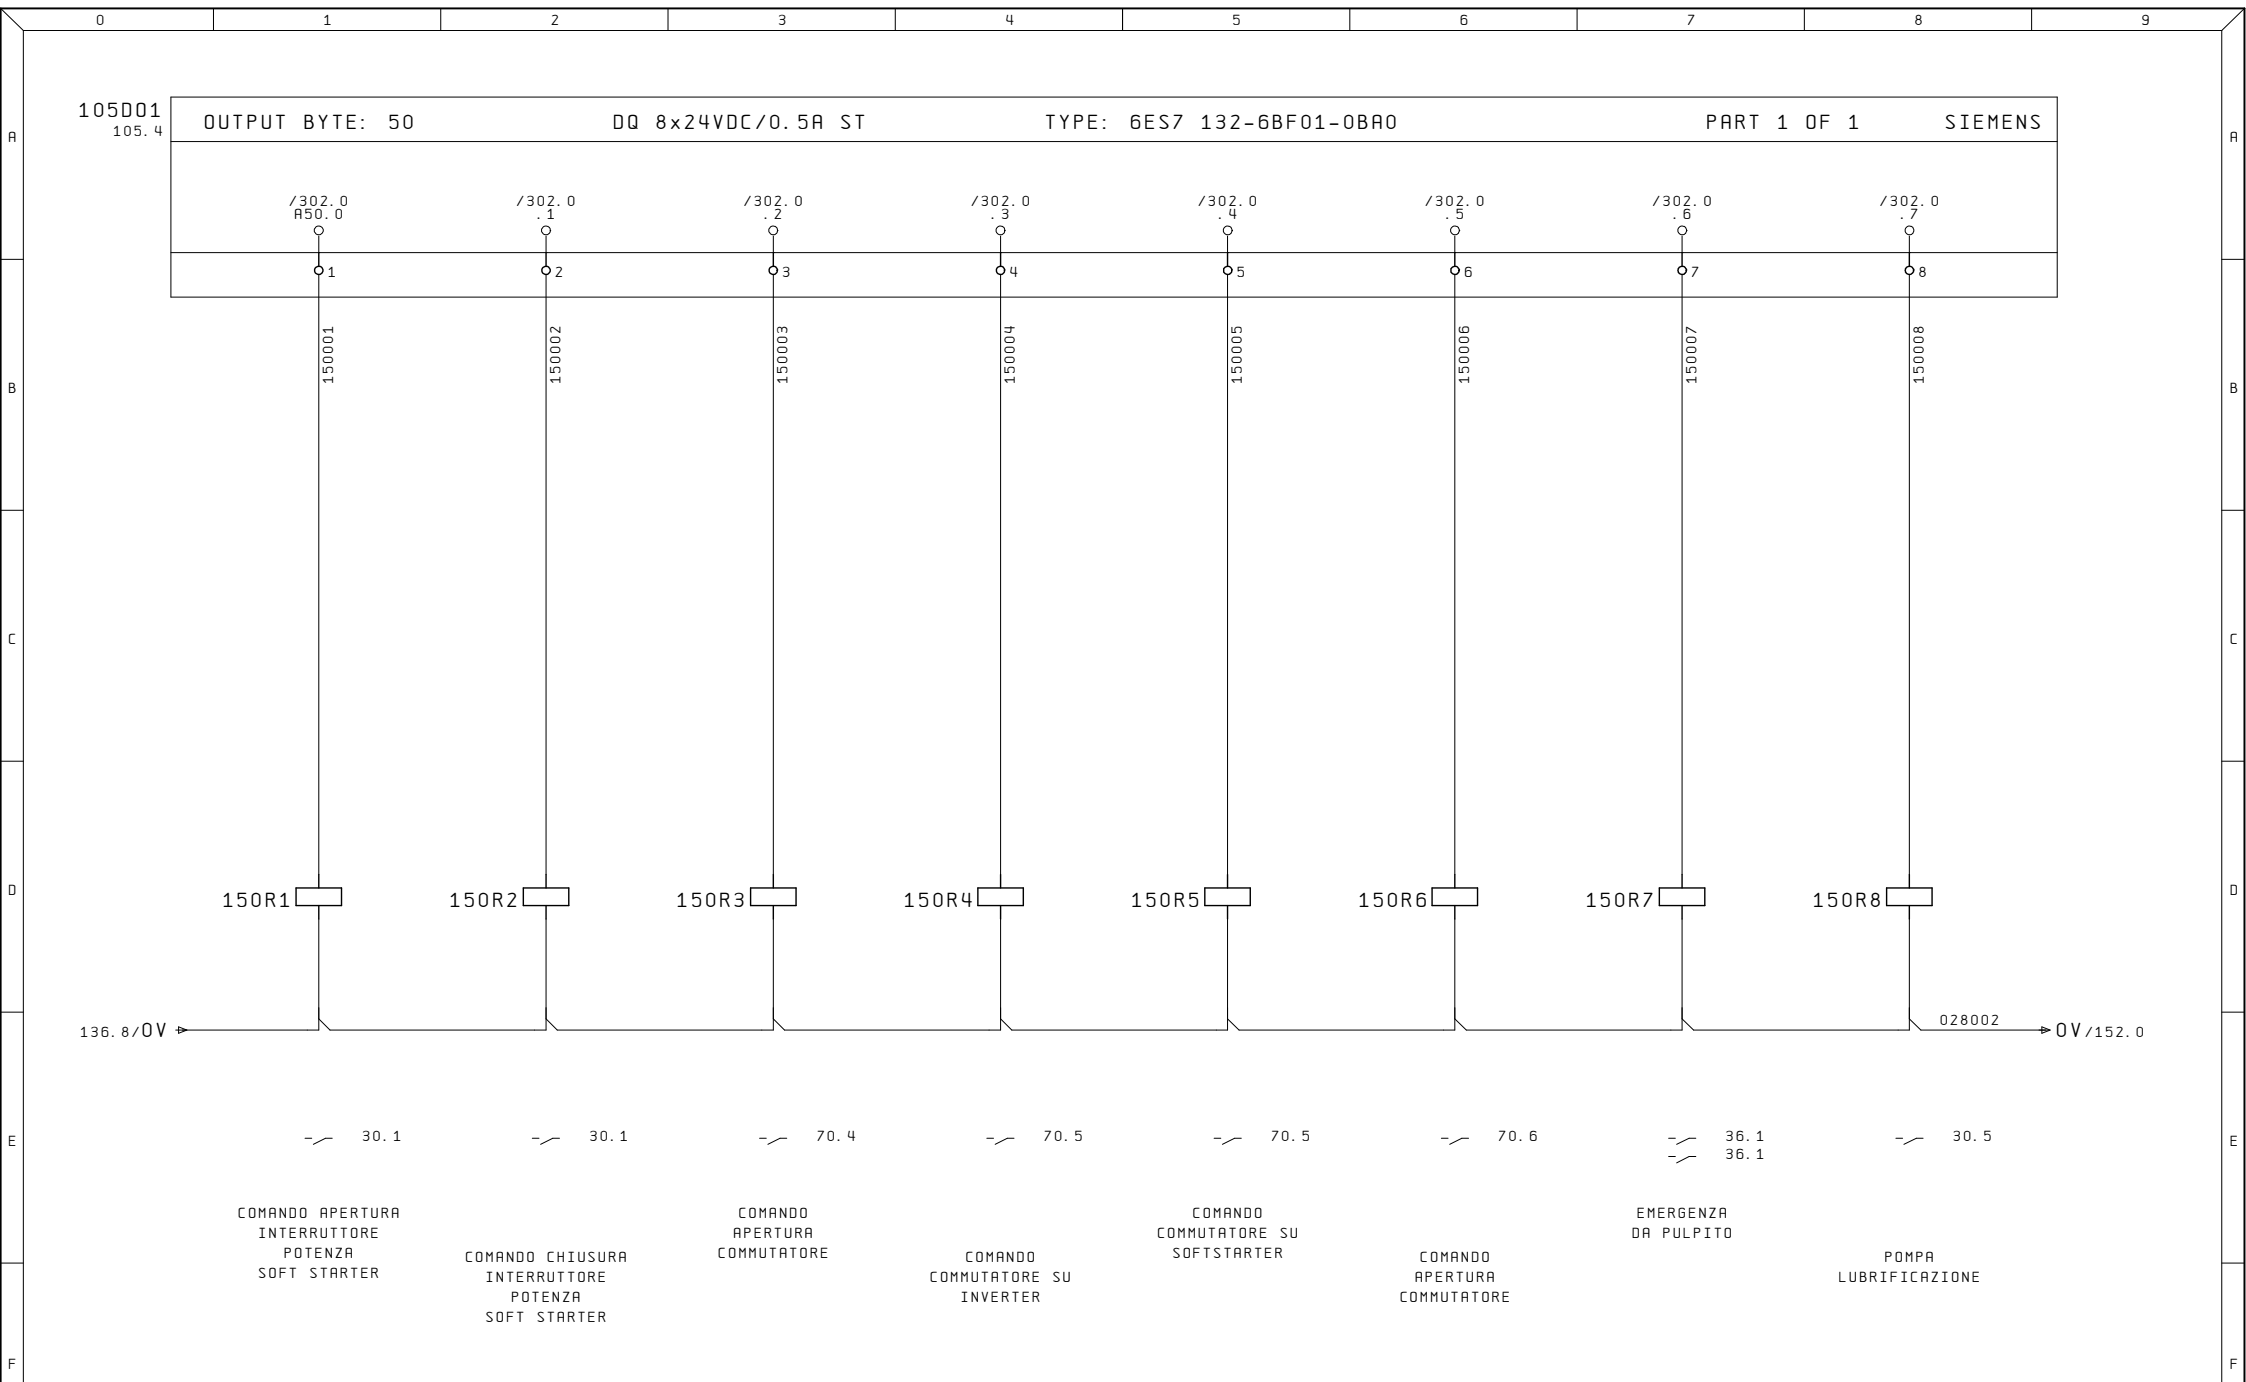


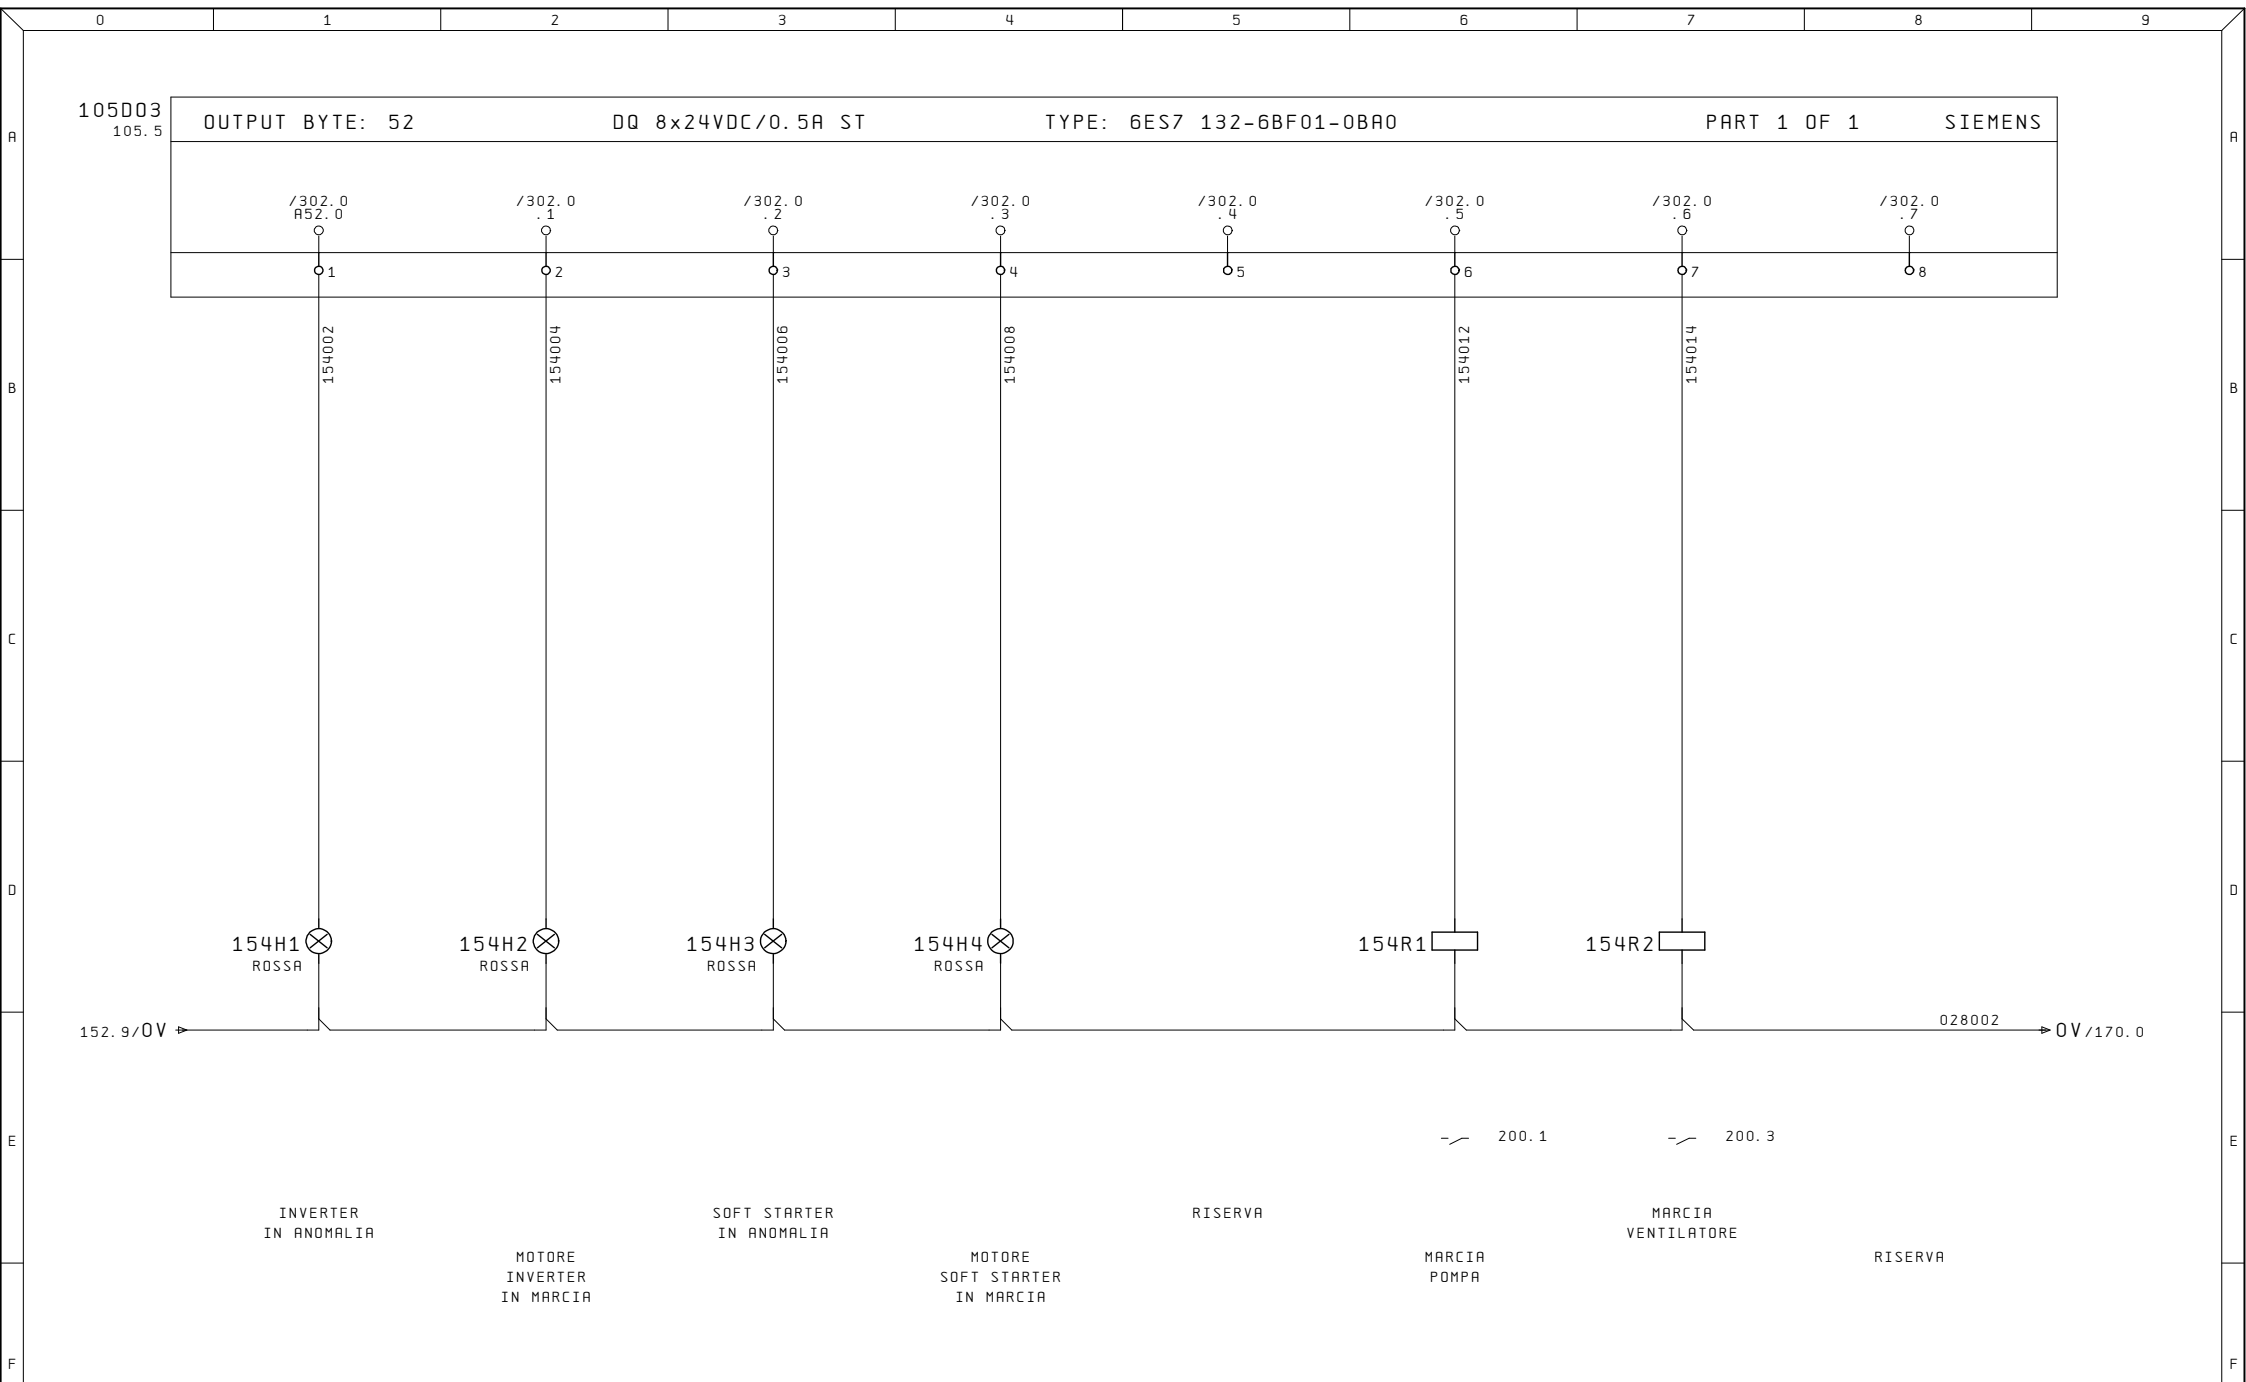

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 154
	Stampa : 06.Mar.2021				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

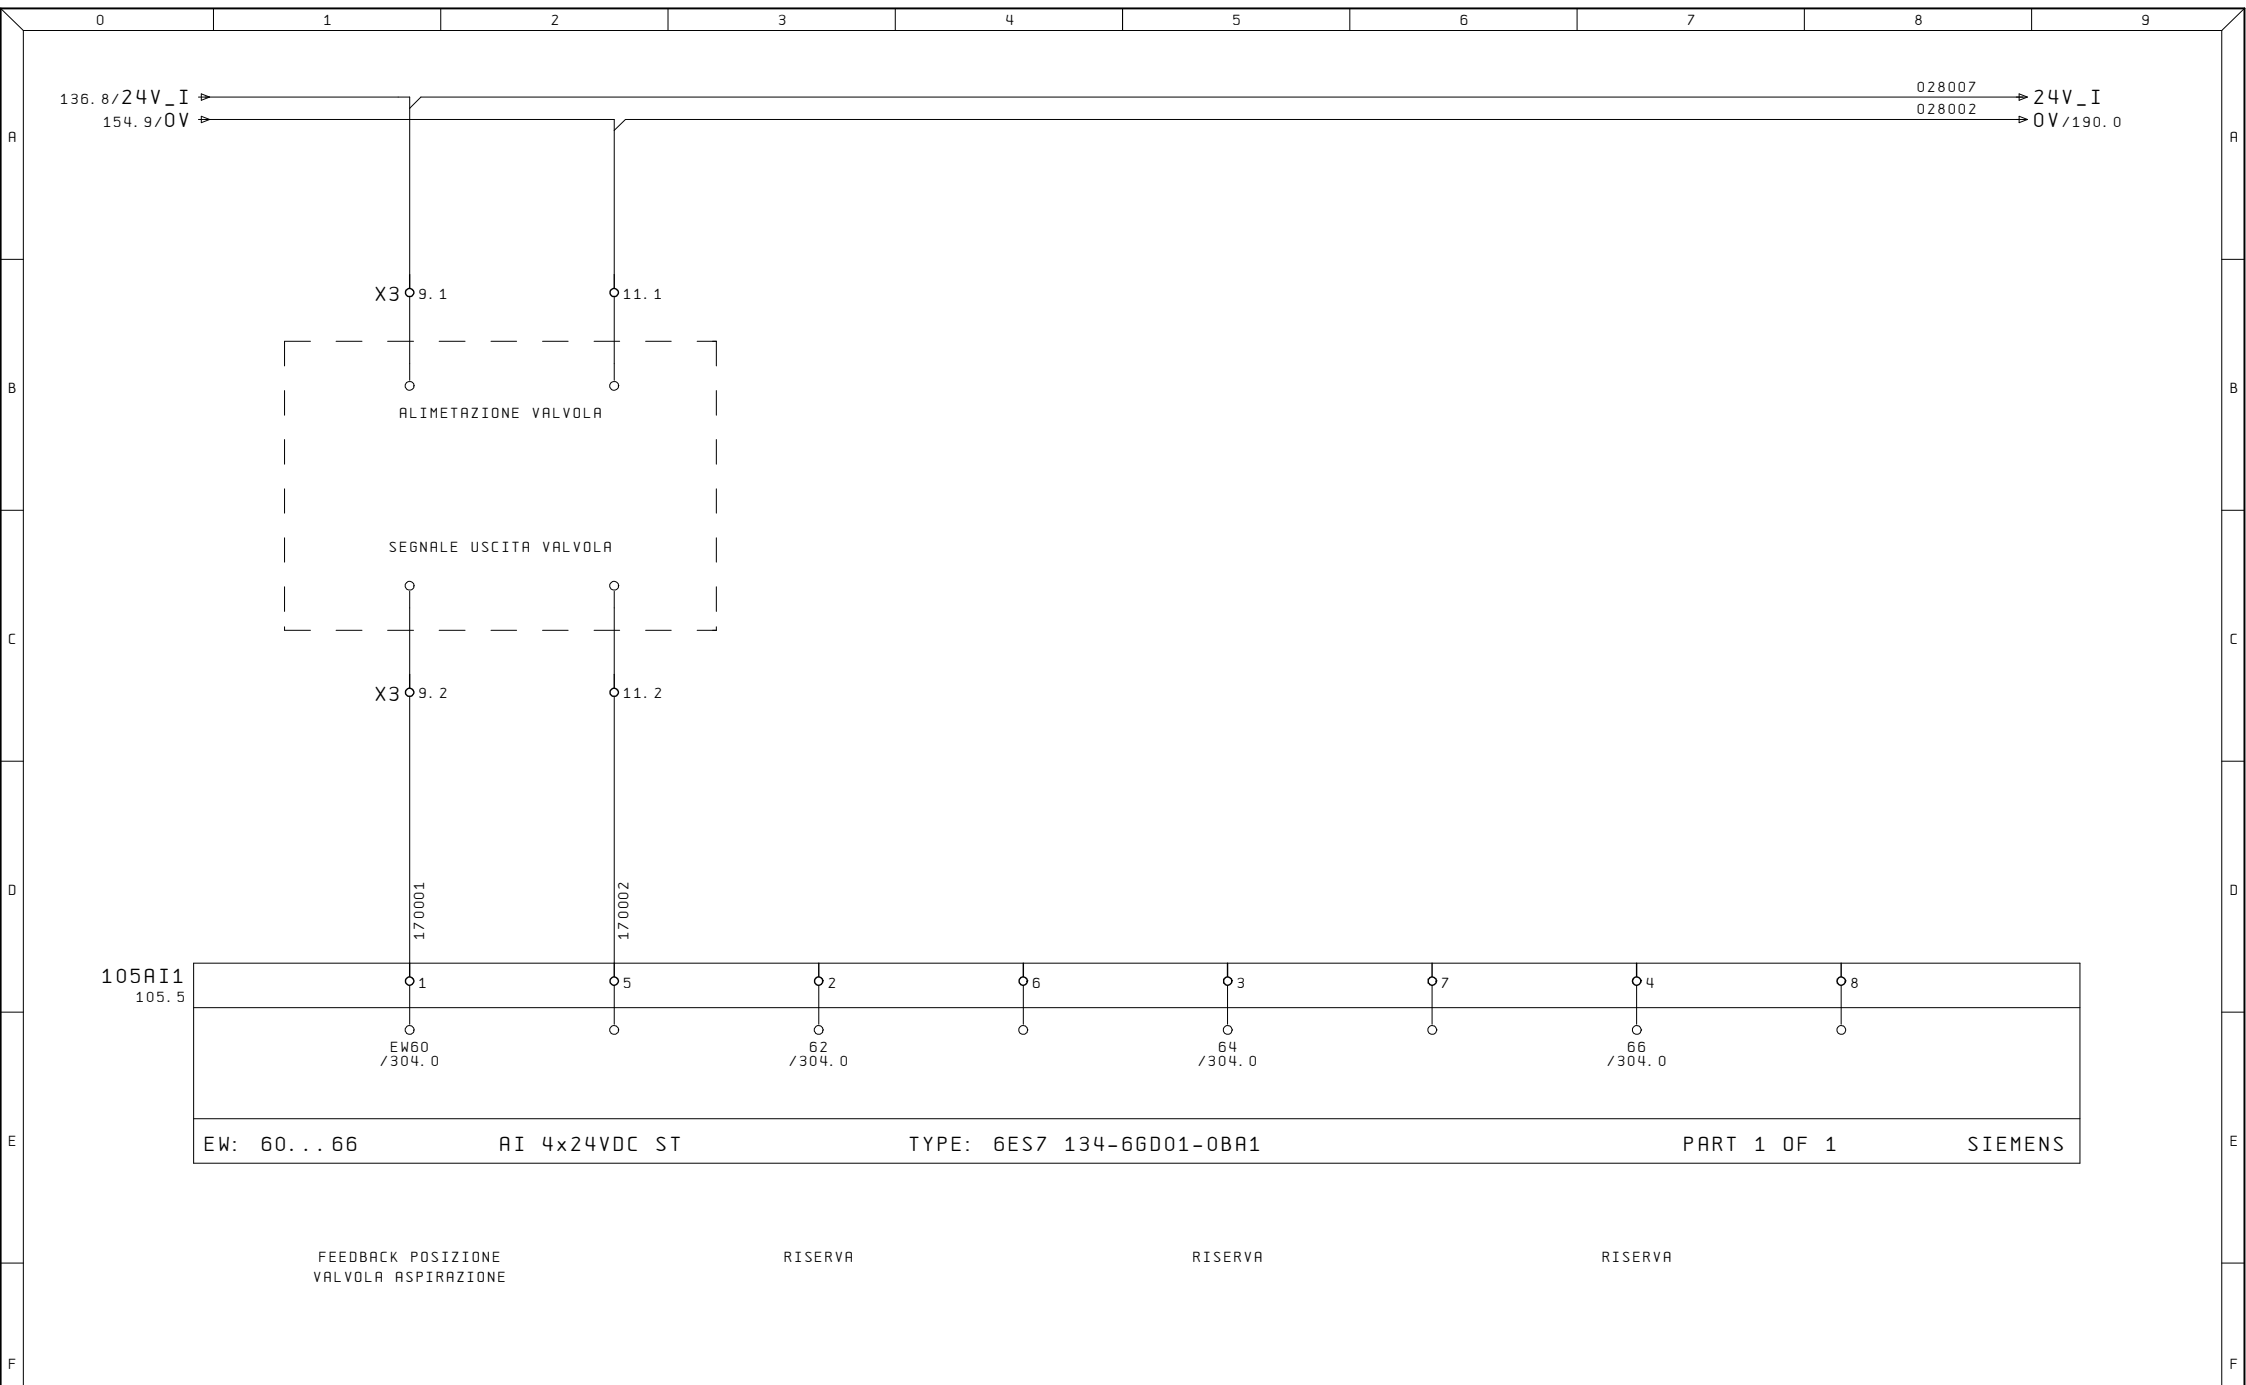

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 06.Mar.2021				INGRESSI ANALOGICI			170
	Verif. :							di

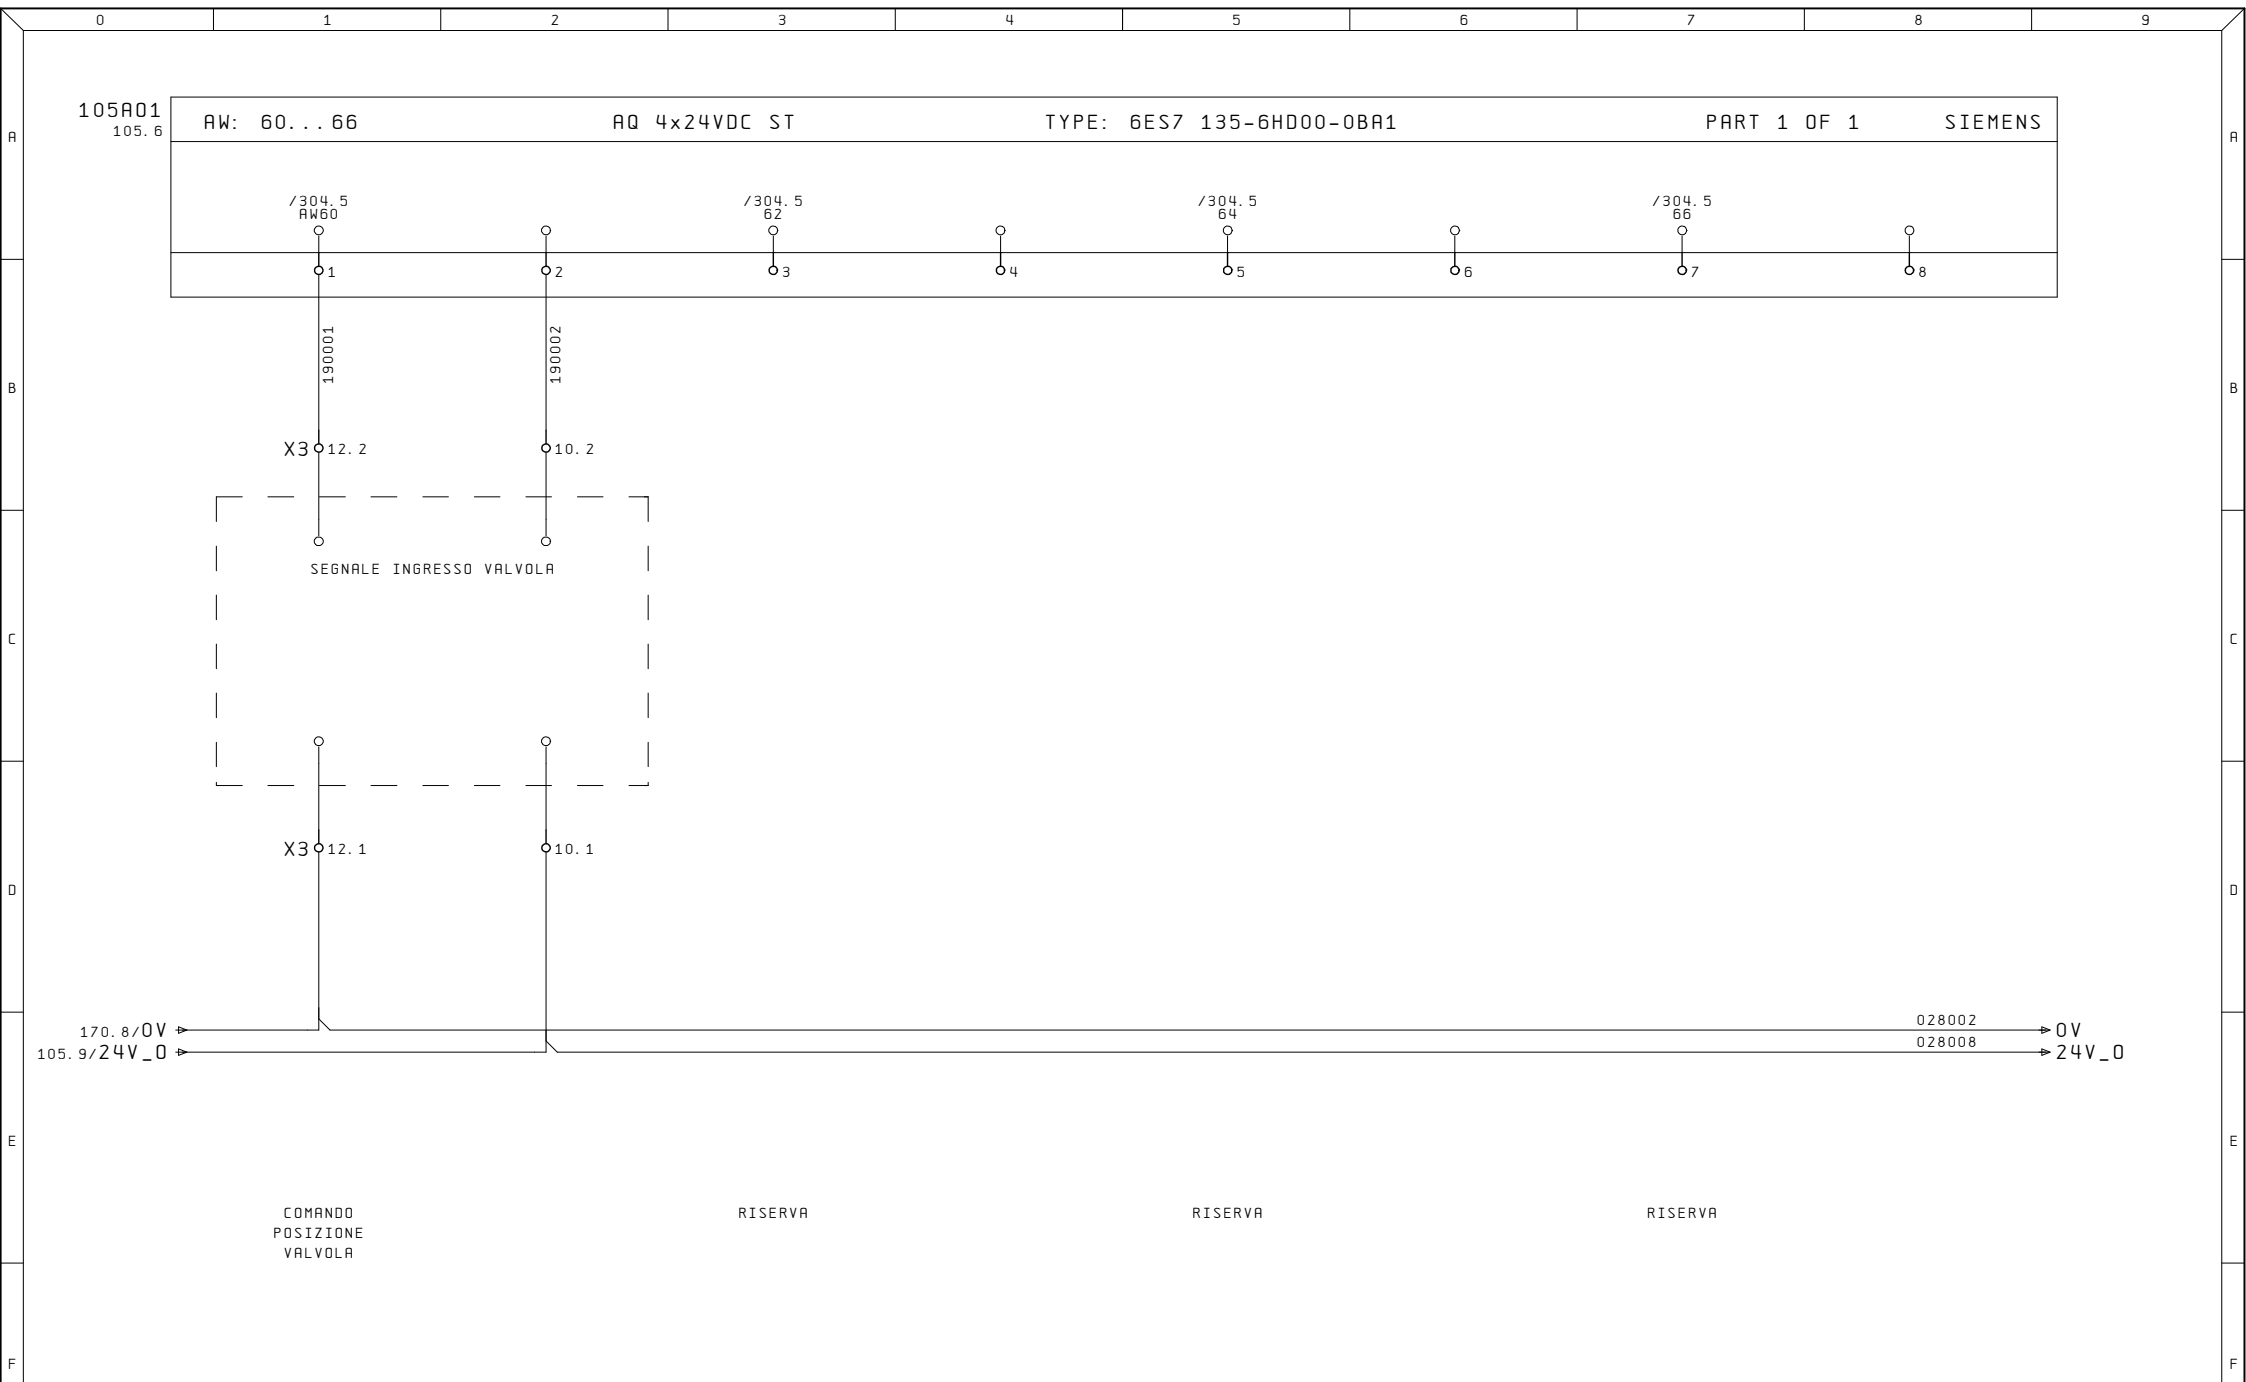

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
		Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 190
MR		Stampa : 06.Mar.2021				USCITE ANALOGICHE			di
		Verif. :							



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A										A	
B	1050I1									B	
	E50.0	1	/130.1	-24Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MOTORE POMPA						
	.1	2	/130.2	-24Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 230 VAC						
	.2	3	/130.3	-24Q4	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE VENTILATORI						
	.3	4	/130.4	-28Q3	SCATTO TERMICO 24V INGRESSI						
	.4	5	/130.5	-28Q4	SCATTO TERMICO 24V USCITE						
	.5	6	/130.6	-30Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INTERRUTTORE GENERALE						
	.6	7	/130.7	-35Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MODULO DI SICUREZZA						
	.7	8	/130.8	-35Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CONTATTORI DI SICUREZ						
C	1050I2									C	
	E51.0	1	/132.1	-60Q1-AUX1:13	INTERUTTORE GENERALE SOFT STARTER CHIUSO						
	.1	2	/132.2	-62Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE AUSILIARI SOFT STARTE						
	.2	3	/132.3	-70Q1	SCATTO TERMICO COMMUTATORE						
	.3	4	/132.4	-35K2	FEEDBACK EMERGENZA RIPRISTINATA						
	.4	5	/132.5	-132T1	TERMOSTATO CABINET INVERTER						
	.5	6	/132.6	-132T2	TERMOSTATO CABINET SOFT STARTER						
	.6	7	/132.7	-40A1-X134:19	SEGNALAZIONE INVERTER IN MARCIA						
	.7	8	/132.8	-40A1-X134:24	SEGNALAZIONE INVERTER GUASTO						
D	1050I3									D	
	E52.0	1	/134.1	-60A1:14	SEGNALAZIONE SOFT STARTER OK						
	.1	2	/134.2	-60A1:24	SEGNALAZIONE SOFT STARTER A REGIME						
	.2	3	/134.3	-60A1:44	SEGNALAZIONE SOFT STARTER PRONTO START						
	.3	4	/134.4	-60A1:96	SEGNALAZIONE SOFT STARTER GUASTO						
	.4	5	/134.5	-70A1:04	SEGNALAZIONE COMMUTATORE APERTO						
	.5	6	/134.6	-70A1:14	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU INVERTER						
	.6	7	/134.7	-70A1:24	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU SOFT STARTER						
	.7	8	/134.8	-70A1:64A	SEGNALAZIONE COMMUTATORE IN AUTOMATICO						
E	1050I4									E	
	E53.0	1	/136.1	-136FC1	FINECORSA MASSIMA CHIUSURA SERRANDA ASPIRAZIONE						
	.1	2	/136.2		ALLARME ALTA TEMPERATURA OLIO						
	.2	3	/136.3		PRESSIONE OLIO LUBRIFICAZIONE						
	.3	4	/136.4		ALIMENTAZIONE MOTORE 43V04						
	.4	5	/136.5		FEEDBACK CONTATTORE MARCIA POMPA OK						
	.5	6	/136.6	-60Q1-S21:83	MOLLE CARICHE INTERRUTTORE GENERALE SOFT STARTER						
	.6	7	/136.7	-60Q1-S24:93	INTERRUTTORE GENERALE SOFT STARTER IN TRIP						
	.7	8	/136.8		FEEDBACK CONTATTORE MARCIA VENTILATORE OK						
F										F	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE	+
MR	Diseg. :	43V04 CODA 500KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 300
	Stampa : 06.Mar.2021				LAYOUT SCHEDE			
	Verif. :				INGRESSI DIGITALI			di


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

105D001



A50.0	1	/150.1	-150R1	COMANDO APERTURA INTERRUTTORE POTENZA SOFT STARTER
.1	2	/150.2	-150R2	COMANDO CHIUSURA INTERRUTTORE POTENZA SOFT STARTER
.2	3	/150.3	-150R3	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.3	4	/150.4	-150R4	COMANDO COMMUTATORE SU INVERTER
.4	5	/150.5	-150R5	COMANDO COMMUTATORE SU SOFTSTARTER
.5	6	/150.6	-150R6	COMANDO APERTURA COMMUTATORE
.6	7	/150.7	-150R7	EMERGENZA DA PULPITO
.7	8	/150.8	-150R8	POMPA LUBRIFICAZIONE

105D002



A51.0	1	/152.1	-152R1	RIPRISTINO EMERGENZA
.1	2	/152.2	-152H1	SEGNALAZIONE RIPRISTINO EMERGENZA
.2	3	/152.3	-60A1: DI1	ABILITAZIONE SOFT STARTER
.3	4	/152.4	-60A1: DI2	MARCIA SOFT STARTER
.4	5	/152.5	-60A1: DI3	RESET ALLARMI SOFT STARTER
.5	6	/152.6	-60A1: DI4	RISERVA SOFT STARTER
.6	7	/152.7	-152R2	CARICA MOLLE INTERRUTTORE SOFT STARTER
.7	8	/152.8	-X3: 8.2	RISERVA

105D003



A52.0	1	/154.1	-154H1	INVERTER IN ANOMALIA
.1	2	/154.2	-154H2	MOTORE INVERTER IN MARCIA
.2	3	/154.3	-154H3	SOFT STARTER IN ANOMALIA
.3	4	/154.4	-154H4	MOTORE SOFT STARTER IN MARCIA
.4	5	/154.5	-105D003: 5	RISERVA
.5	6	/154.6	-154R1	MARCIA POMPA
.6	7	/154.7	-154R2	MARCIA VENTILATORE
.7	8	/154.8	-105D003: 8	RISERVA

