

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : TELMOTOR S. P. A.
Indirizzo : VIA ZANICA, 91 24126 BERGAMO
Design. impianto : HENKEL S. R. L. MISCELA 43V02 315kW
Numero di disegno : 2019_0812
Commessa : 2019_0812

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : HENKEL ITALIA OPERATIONS S. R. L.
Indirizzo : LOC. PONTE DELLA PIETRA 03013 FERENTINO (FR)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 06. Mar. 2021 Da MR Numero delle pagine 41

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE1/1	PAGINA PRINCIPALE						06. Gen. 2021	MZ	
	=QE1/2	SOMMARIO PAGINE						23. Set. 2020	MR	X
	=QE1/2a	SOMMARIO PAGINE						23. Set. 2020	MR	X
	=QE1/4	DATI IMPIANTO						05. Mar. 2021	AAA	
	=QE1/4. 1	DATI IMPIANTO						05. Mar. 2021	AAA	
B	=QE1/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/5. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/5. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Dic. 2020	MR	
	=QE1/5. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/5. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE1/5. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI						07. Lug. 2020	MR	
	=QE1/5. 6	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/5. 7	LISTA E CODICI COMPONENTI						23. Set. 2020	MR	
C	=QE1/20	ALIMENTAZIONE GENERALE						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/22	MODULI PRESENZA TENSIONE						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/24	PRESENZA TENSIONE 400Vac E AUSILIARI 230VAC						27. Nov. 2020	MR	
	=QE1/26	ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO						23. Dic. 2020	MR	
	=QE1/28	DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONI 24VDC						24. Dic. 2020	MR	
	=QE1/30	ALIMENTAZIONI						24. Dic. 2020	MR	
D	=QE1/35	MODULO DI SICUREZZA						03. Dic. 2020	MR	
	=QE1/36	CIRCUITO EMERGENZE						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/38	SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA						03. Dic. 2020	MR	
	=QE1/40	INVERTER						20. Dic. 2020	MR	
	=QE1/42	INVERTER						03. Dic. 2020	MR	
	=QE1/60	SOFT STARTER						20. Dic. 2020	MR	
E	=QE1/62	SOFT STARTER						03. Dic. 2020	MR	
	=QE1/70	COMMUTATORE						03. Dic. 2020	MR	
	=QE1/100	SWITCH RETE PROFINET						03. Dic. 2020	MR	
	=QE1/105	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O						03. Dic. 2020	MR	
F	=QE1/130	INGRESSI DIGITALI						23. Dic. 2020	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR	Stampa : 06. Mar. 2021				SOMMARIO PAGINE			2
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	=QE1/132	INGRESSI DIGITALI						05. Gen. 2021	MR	
	=QE1/134	INGRESSI DIGITALI						05. Gen. 2021	MR	
	=QE1/136	INGRESSI DIGITALI						05. Gen. 2021	MR	
	=QE1/150	USCITE DIGITALI						03. Dic. 2020	MR	
	=QE1/152	USCITE DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/154	USCITE DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
B	=QE1/170	INGRESSI ANALOGICI						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/190	USCITE ANALOGICHE						27. Nov. 2020	MR	
	=QE1/300	LAYOUT SCHEDE INGRESSI DIGITALI						05. Gen. 2021	MR	
	=QE1/302	LAYOUT SCHEDE USCITE DIGITALI						23. Set. 2020	MR	
	=QE1/304	LAYOUT SCHEDE INGRESSI / USCITE ANALOGICHE						27. Nov. 2020	MR	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			
MR	Stampa : 06. Mar. 2021		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	SOMMARIO PAGINE			
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Pag. 2a			
					di			

A

BE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	COLORI FILI ELETTRICI DA CABLAGGIO								
B	POTENZA IN C.A.	NERO							
	MESSA A TERRA	GIALLO/VERDE							
	AUSILARI IN C.A.	ROSSO							
	AUSILIARI IN C.C.	BLU							
	ALIMENT. ESTERNA	ARANCIO							
C									
D									
E									
F									

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 4.1
	Stampa : 06.Mar. 2021				DATI IMPIANTO			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06.Mar. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI			5
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	24V1	VENTILATORE PER QUADRI ELETTRICI			TEXA		DLK48BX0B				
	24V2	VENTILATORE PER QUADRI ELETTRICI			TEXA		DLK42BX0B				
	24PR1	PRESA SCHUKO			GEWISS		GW20246				
B											
	26Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE			SIEMENS		5SY6104-7				
	26FC1	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN		050F02				
C											
	26FC2	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN		050F02				
	26FC3	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN		050F02				
	26FC4	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN		050F02				
	26FC5	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN		050F02				
D											
	26H1	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN						
	26H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN						
	26H3	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN						
	26H4	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN						
E											
	26H5	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER QUADRI ELETTRICI			ELFIN						
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	28AL1	ALIMENTATORE TRIFASE 24VDC				SIEMENS	6EP1434-2BA20				
B	28Q1	SALVAMOTORE				SIEMENS	3RV2011-0HA10				
	28Q2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY5104-7				
	28Q3	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY5102-7 + 5ST3010				
	28Q4	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY5104-7 + 5ST3010				
C											
	30Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010				
	30K1	CONTATTORE DI POTENZA				SIEMENS	3TF6944-0CP7				
D	30K2	CONTATTORE DI POTENZA				SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31				
	30K2	CONTATTORE DI POTENZA				SIEMENS	3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 + 3RH2911-1HA31				
	30FC1	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	030FAP				
	30FC2	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	030FAP				
E	30FC3	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	030FAP				
	30FC4	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	030FAP				
	30FC5	FINECORSO MECCANICO PER QUADRI ELETTRICI				ELFIN	030FAP				
F											

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+	
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 5.2
	Stampa : 06. Mar. 2021				LISTA E CODICI COMPONENTI				di
	Verif. :								



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V02 MISCELA 315KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE1	Codice luogo +	Pag. 5.3 di		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI						
MR	Diseg. :										
	Stampa : 06. Mar. 2021										
	Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		42PT1	PASTICCA TERMICA		FORNITURA CLIENTE						
B											
		60A1	SOFT STARTER		SIEMENS		3RW5553-6HA14 + 3RW5980-0CS00 + 3RW5980-0HF00 + 3RW5980-0HD00				
		60Q1	SEZIONATORE SOTTO CARICO		SIEMENS		3KD5230-0RE10-0 - 8UD1161-4AF21				
		60F1	FUSIBILE TRIPOLARE		SIEMENS		3NB3351-1KK26				
C											
		62Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE		SIEMENS		5SY6206-7 + 5ST3010				
D											
		70A1	COMMUTATORE MOTORIZZATO		SIEMENS		3KC4352-06A21-0AA3 + 3KC98225 + 3KC98032 + 3KC98273 + 3KC98186				
		70Q1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE		SIEMENS		5SY6206-7 + 5ST3010				
		70M1	MOTORE		FORNITURA CLIENTE						
		100A1	SWITCH RETE PROFINET		SIEMENS		66K5208-0BA00-2AB2				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		105A1	TESTATA ET-200SP		SIEMENS		6ES7155-6AA01-0BN0				
B		105DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				B
		105DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
C		105DO1	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0				C
		105DO2	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105DO3	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BF01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0				
		105AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI		SIEMENS		6ES7134-6GD01-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				
D		105AO1	MODULO USCITE ANALOGICHE		SIEMENS		6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0				D
		132T1	TERMOSTATO INTERNO QUADRO		DKC		RATMS02				
E		132T2	TERMOSTATO INTERNO QUADRO		DKC		RATMS02				E
F											F


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE		
	136FC1	FINECORSA									
	136FC2	FINECORSA									
B											
	150R1	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	150R2	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	150R3	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
C											
	150R4	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	150R5	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	150R6	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	150R7	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
D											
	152R1	RELE' DOPPIO CONTATTO			PHOENIX CONTACT		2905291				
	152H1	SPIA LUMINOSA BIANCA			SIEMENS		3SU1201-6AB60-1AA0 + 3SU1401-1BB60-1AA0				
E											
	154H1	SPIA LUMINOSA ROSSA			SIEMENS		3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0				
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	154H2	SPIA LUMINOSA VERDE	SIEMENS	3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0							
	154H3	SPIA LUMINOSA ROSSA	SIEMENS	3SU1201-6AB20-1AA0 + 3SU1401-1BB20-1AA0							
	154H4	SPIA LUMINOSA VERDE	SIEMENS	3SU1201-6AB40-1AA0 + 3SU1401-1BB40-1AA0							
B											
C											
D											
E											
F											




020001 → U / 40.1
020003 → V / 40.1
020005 → W / 40.1

020002 → U1/22.1
020004 → V1/22.1
020006 → W1/22.1

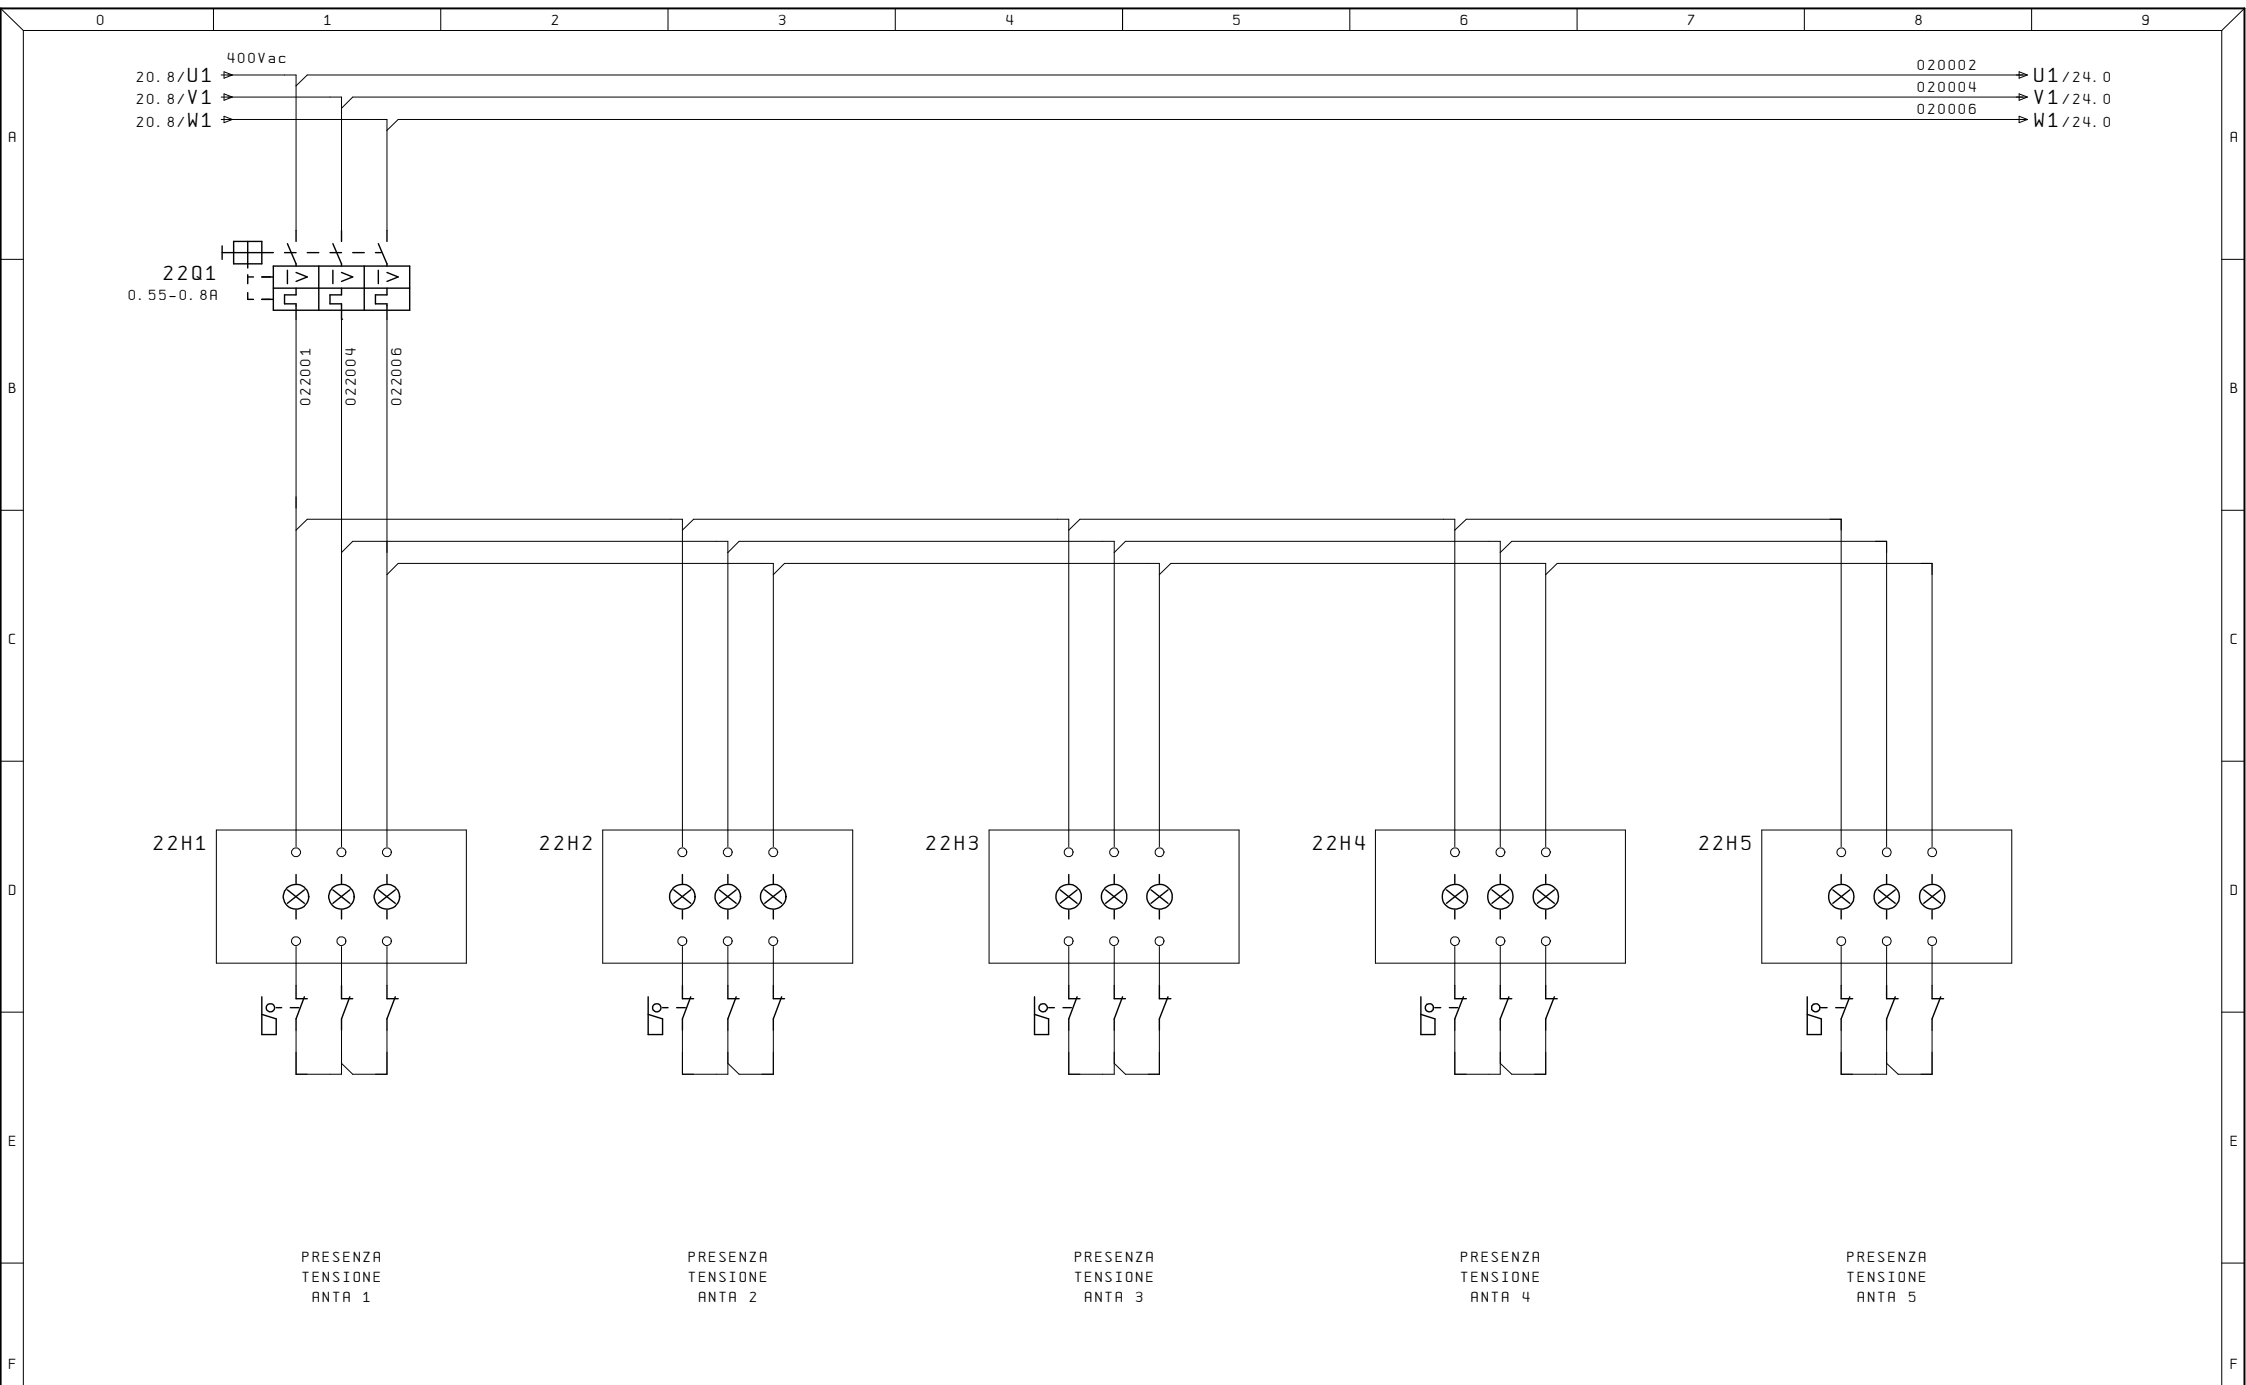


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06.Mar.2021				MODULI PRESENZA TENSIONE			22
	Verif. :							di



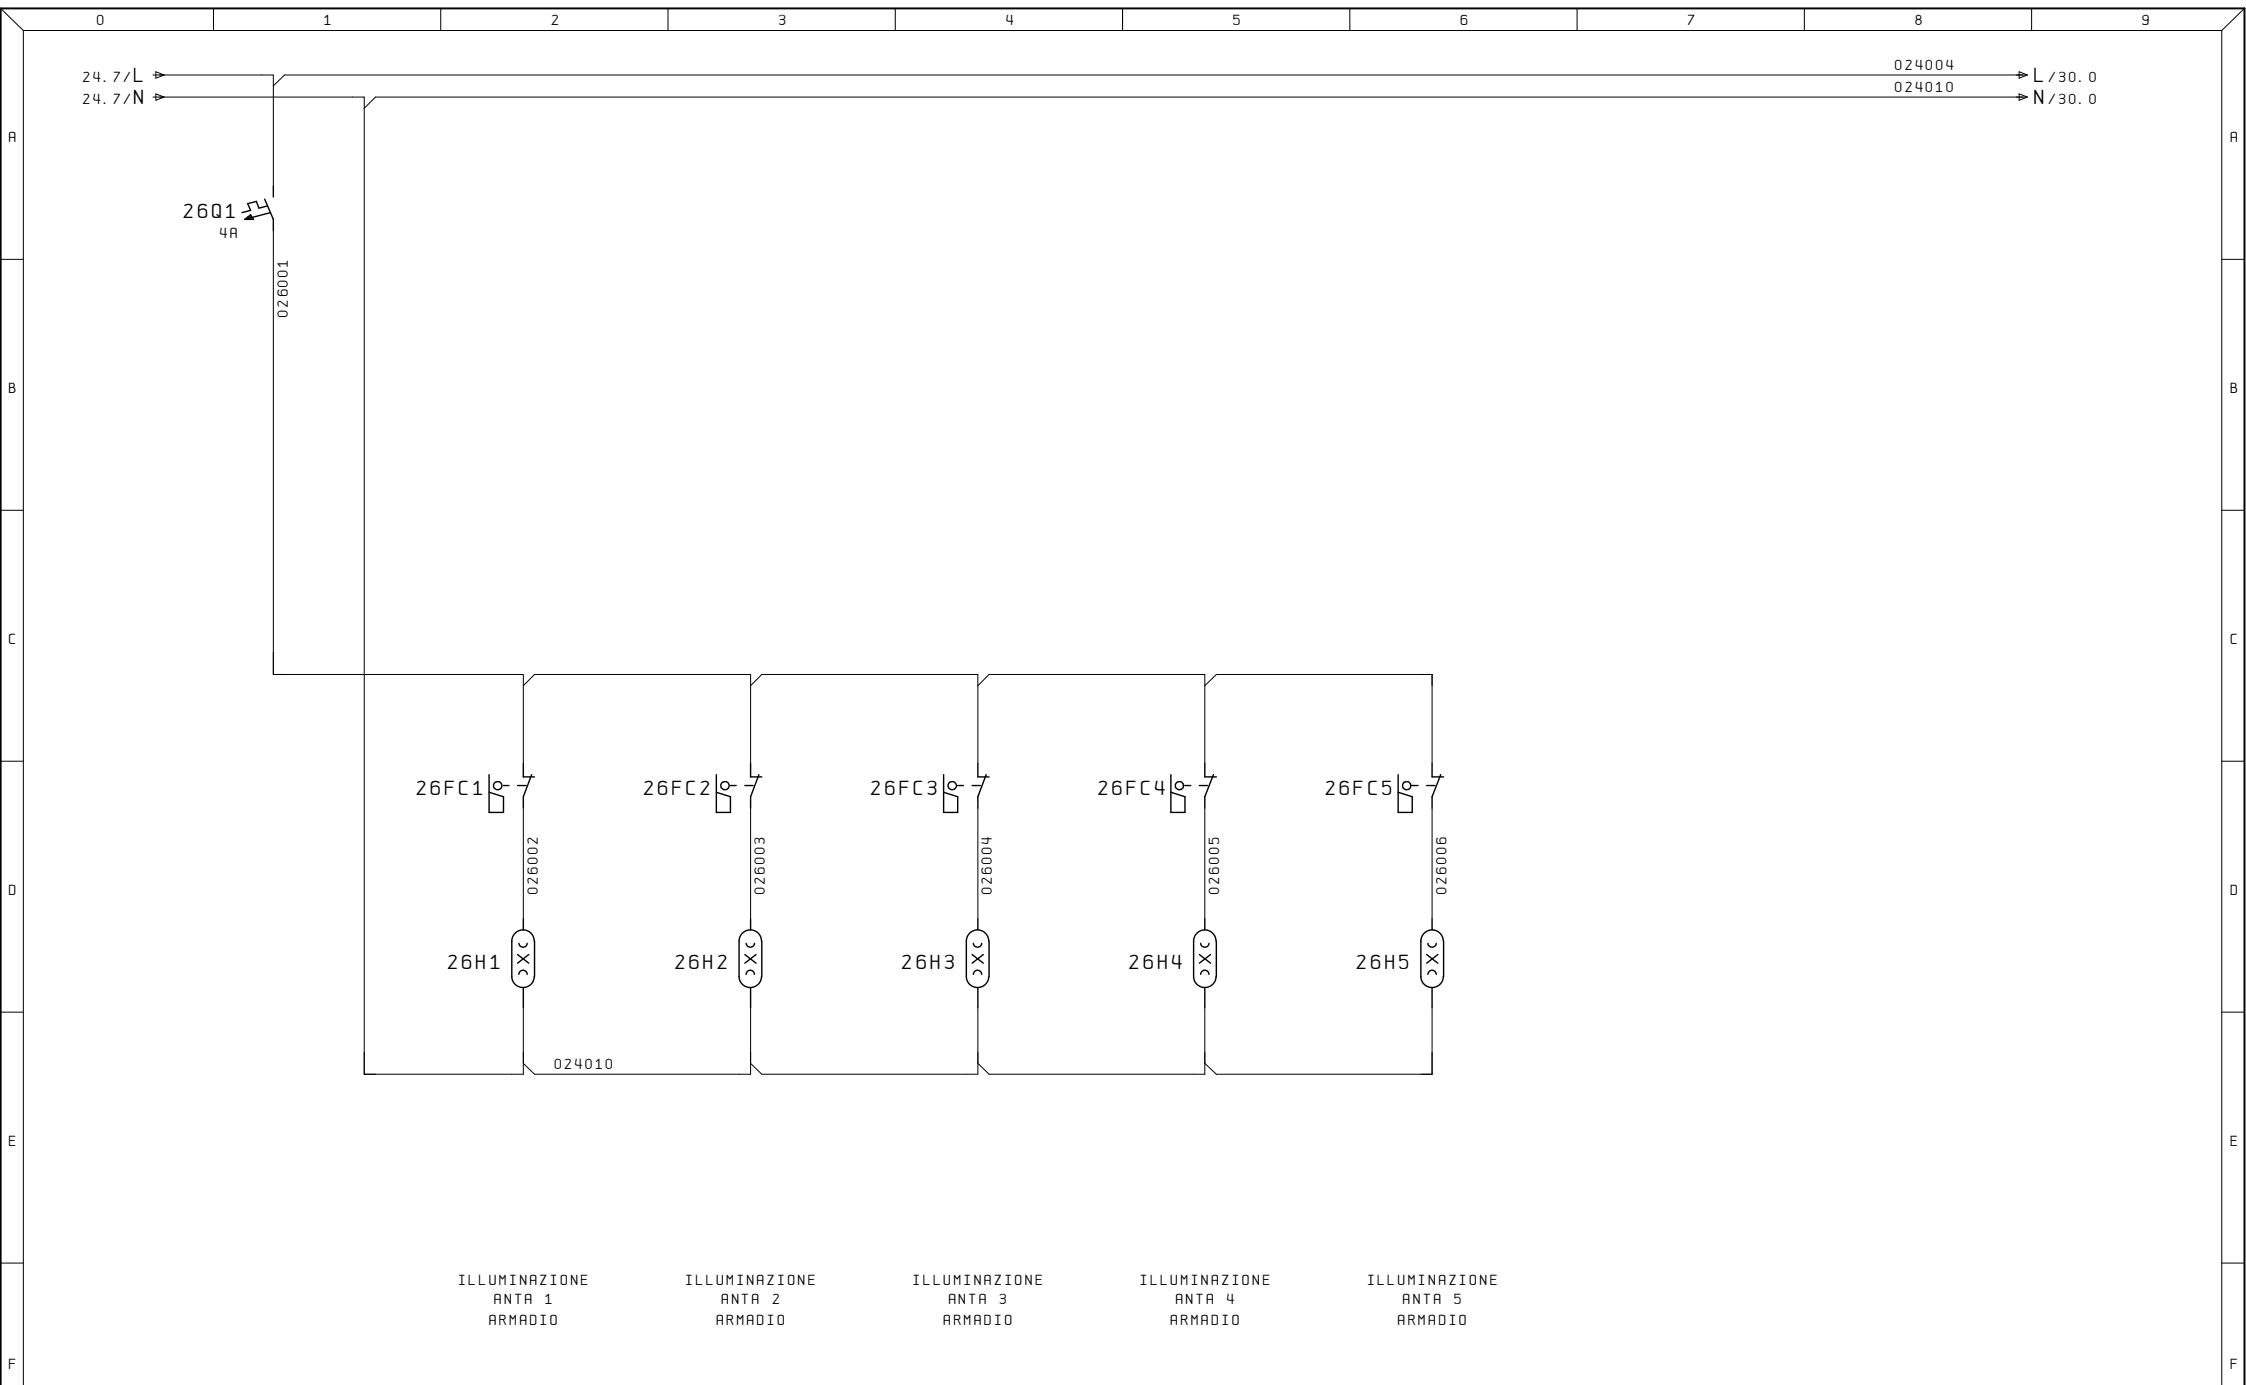


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06. Mar. 2021				ILLUMINAZIONE ANTE ARMADIO			26
	Verif. :							di

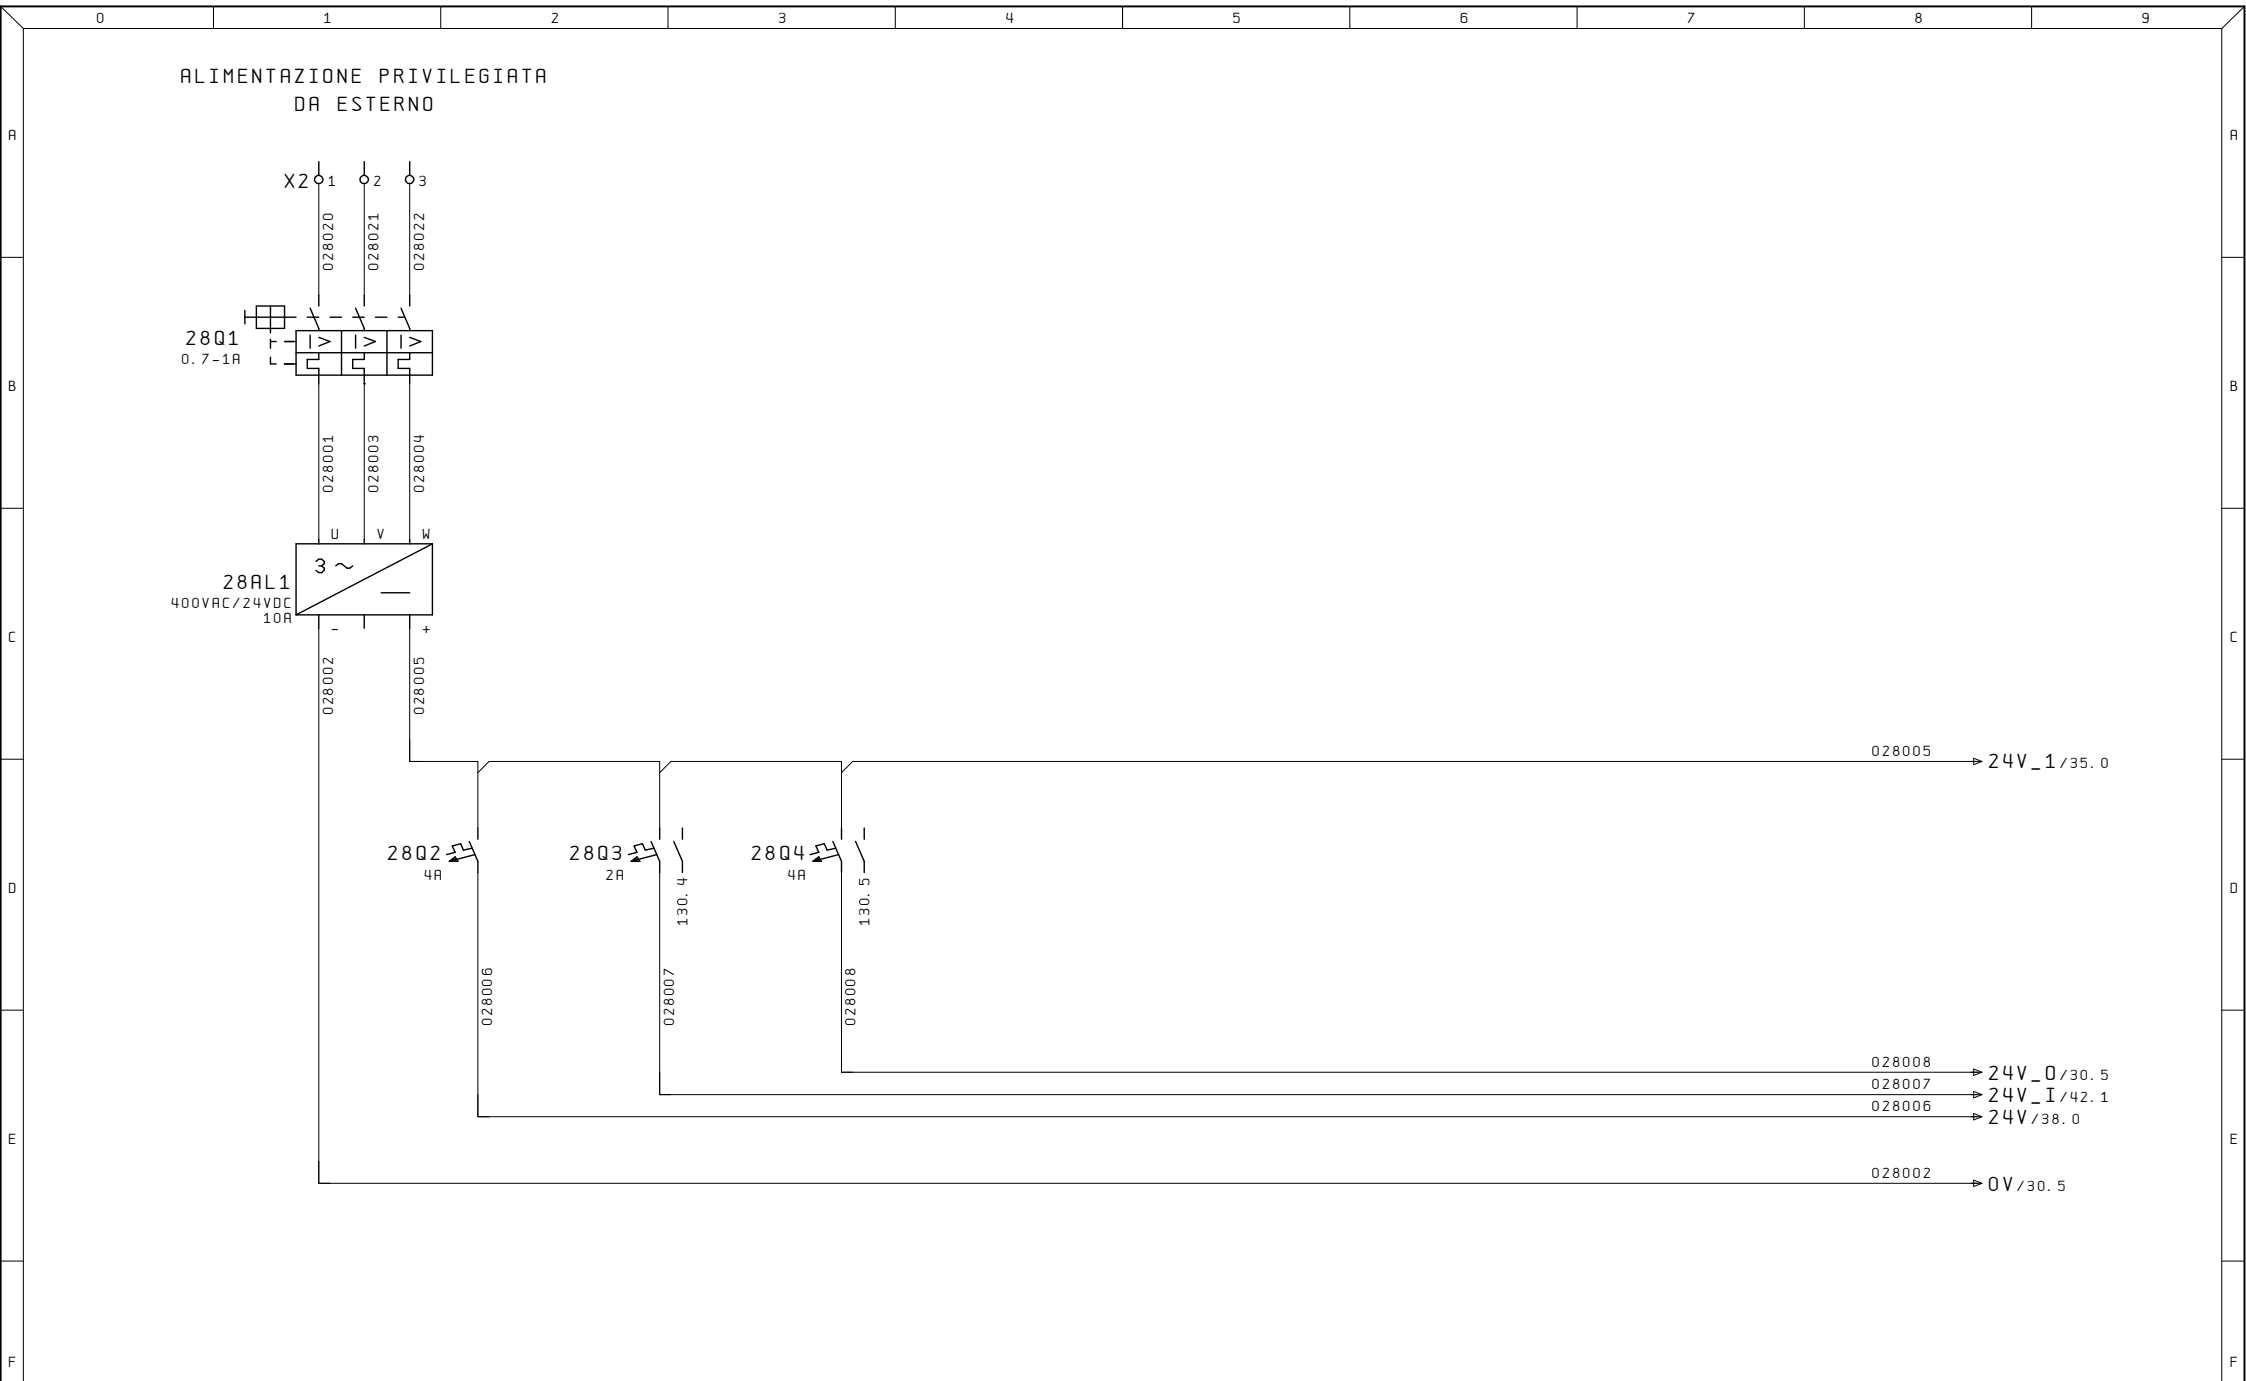


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DISTRIBUZIONE			Pag. 28
	Verif. :				ALIMENTAZIONI 24VDC			di



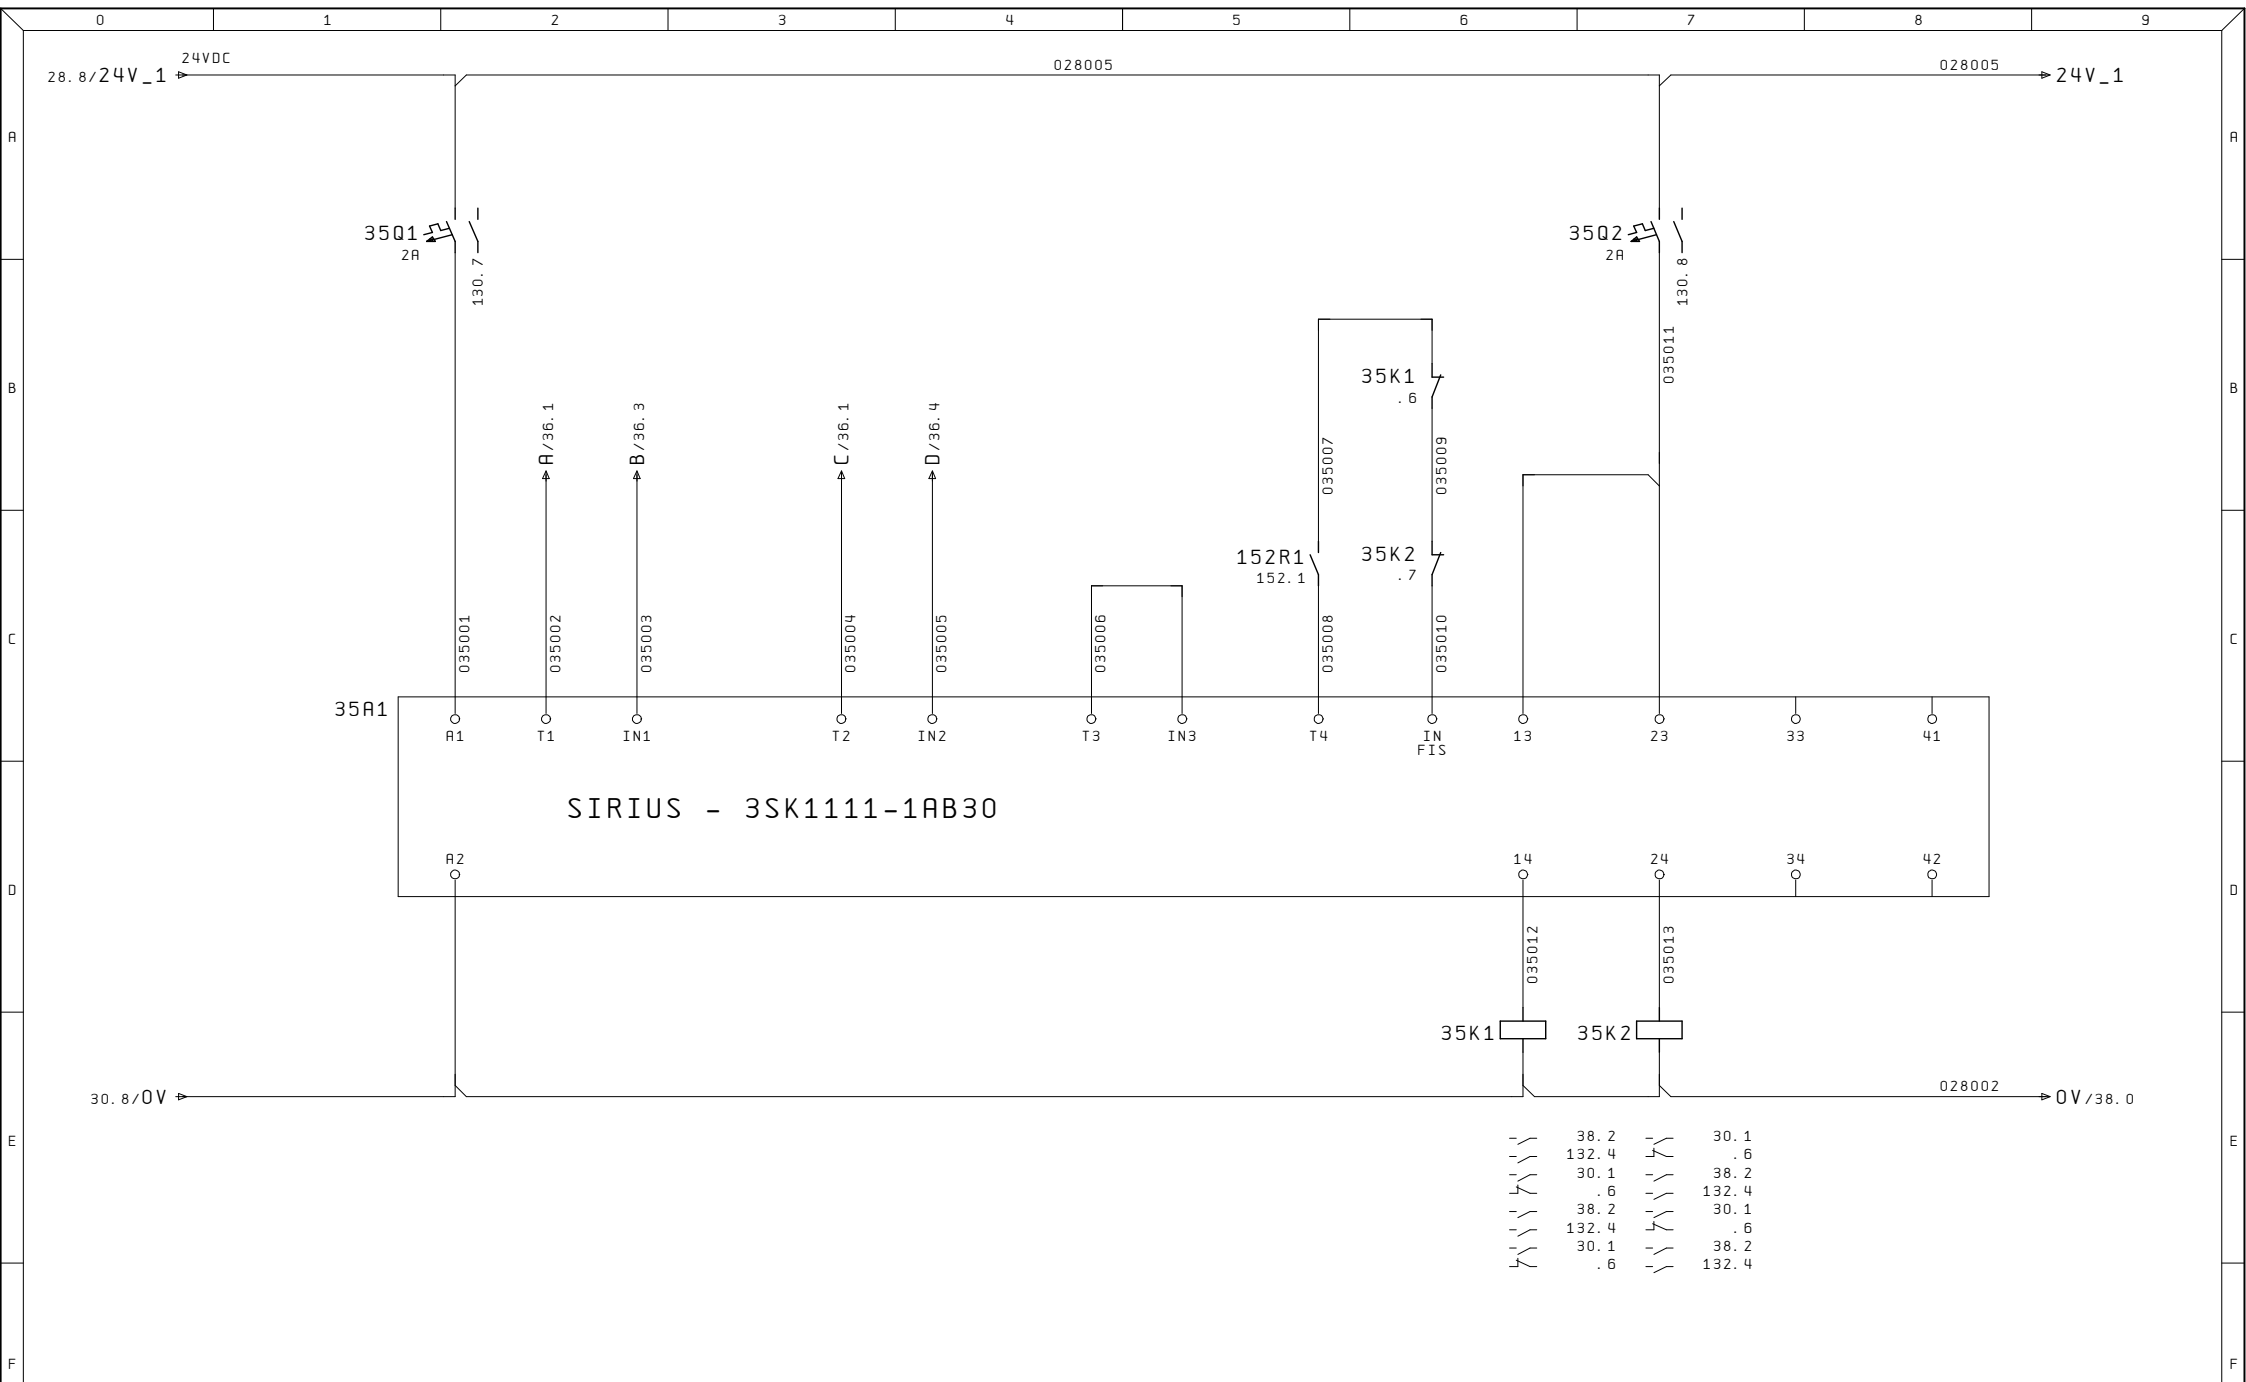


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 06.Mar.2021				MODULO DI SICUREZZA			
	Verif. :				Pag. 35			
					di			




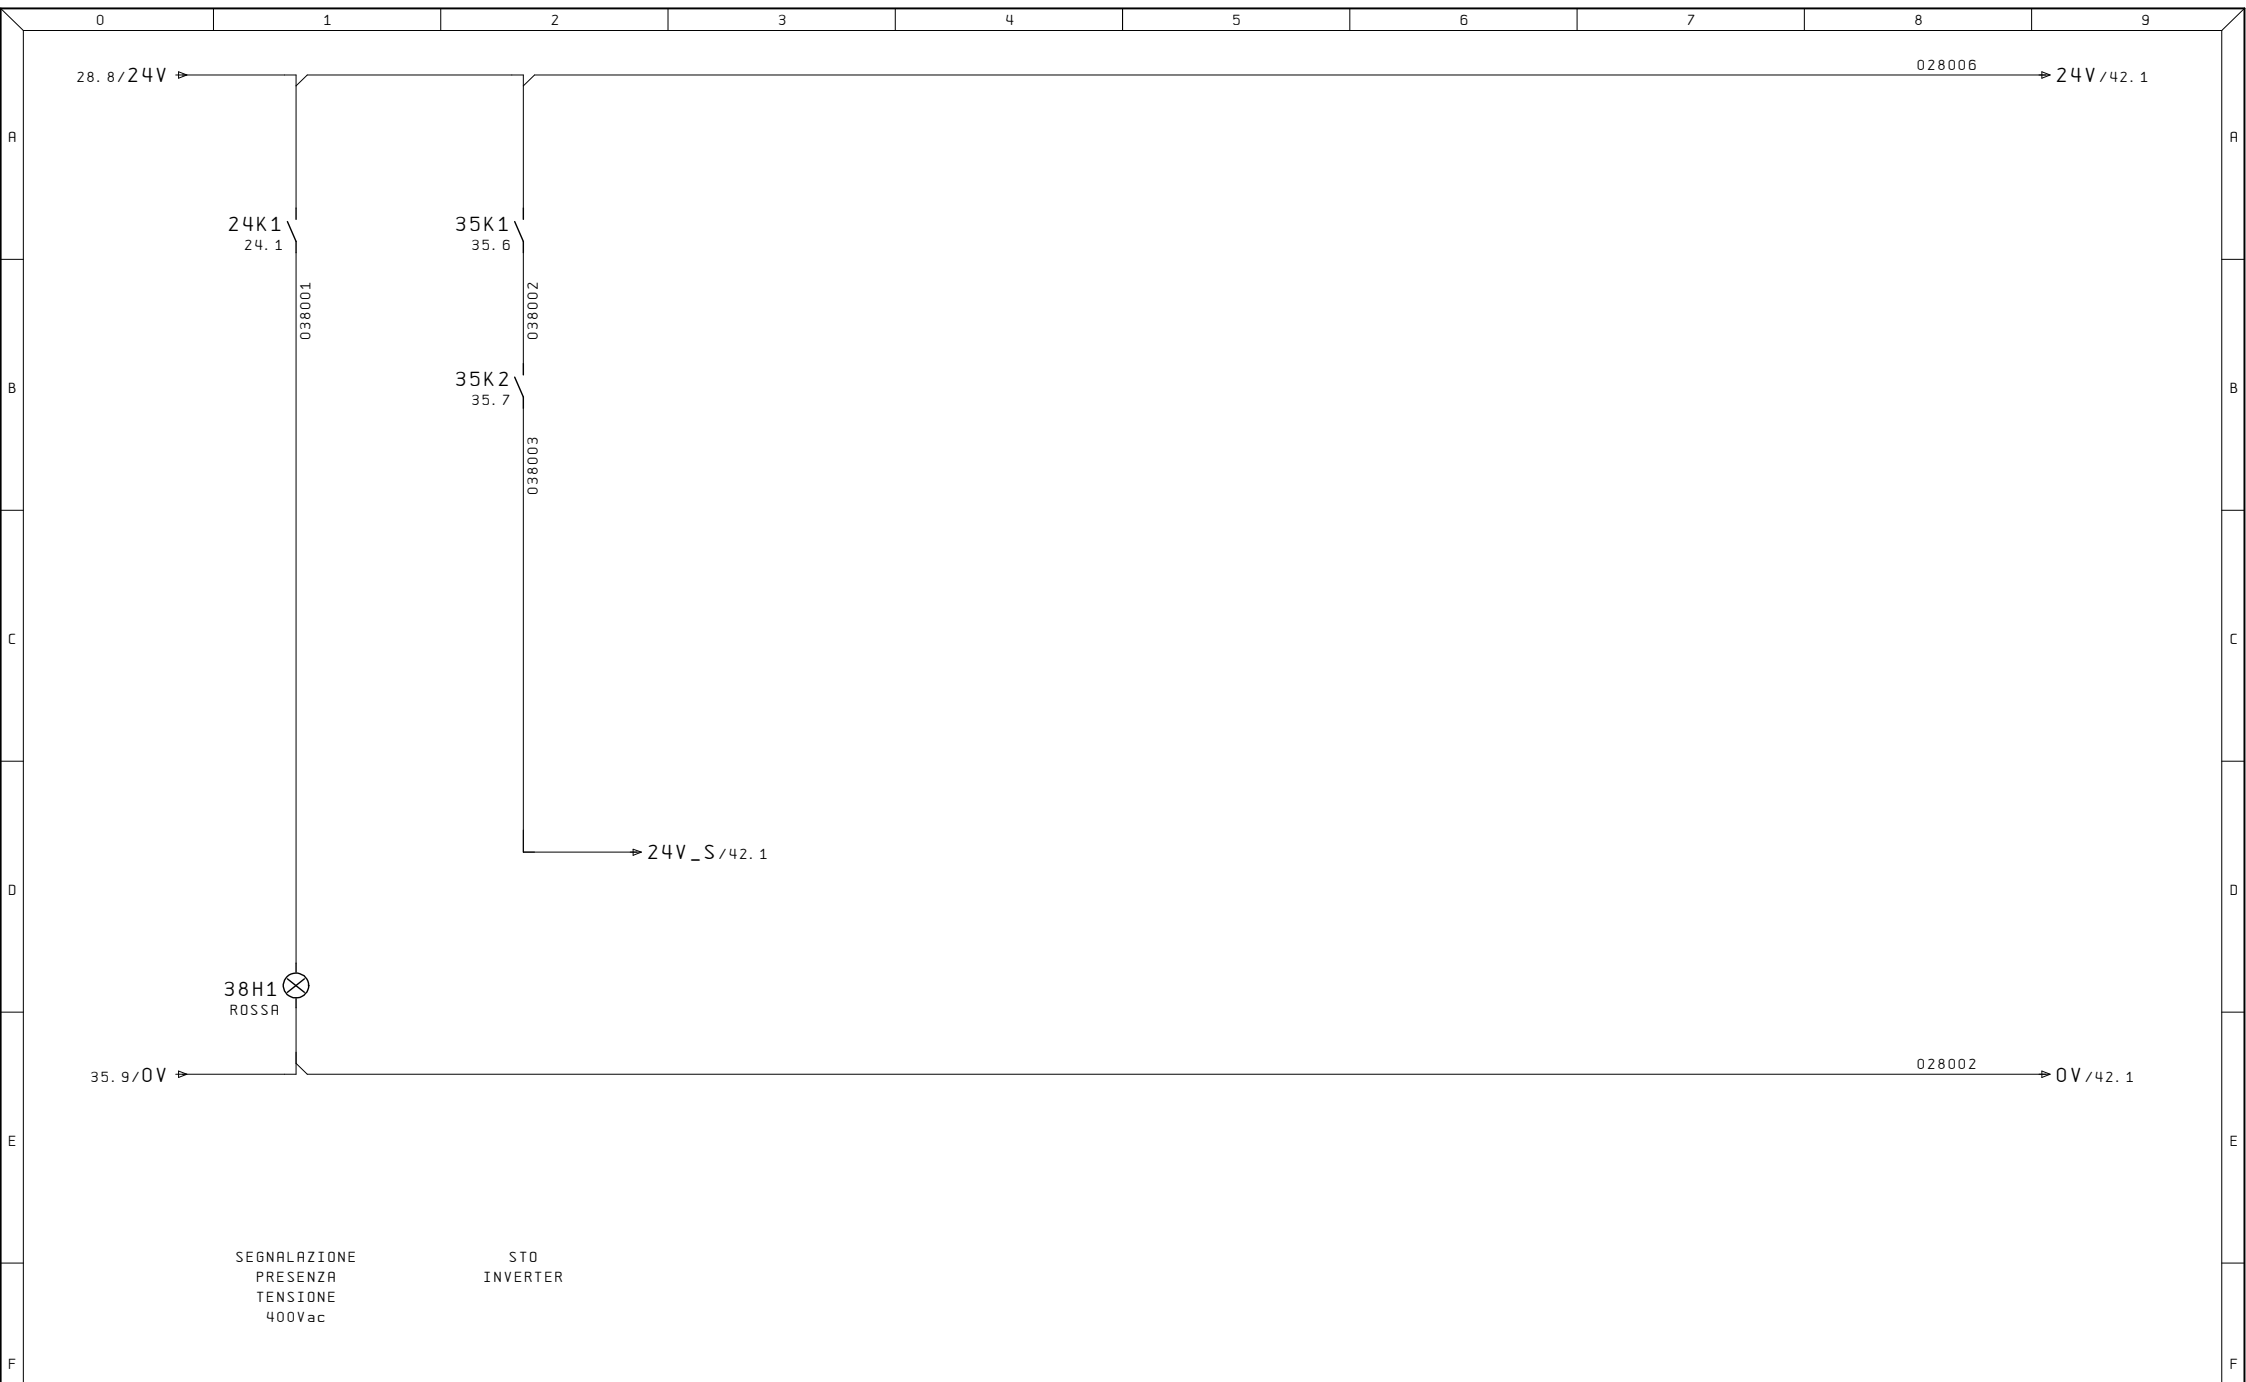


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06. Mar. 2021				SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE 400Vac			38
	Verif. :				E ALIMENTAZIONE 24VDC SICUREZZA			di

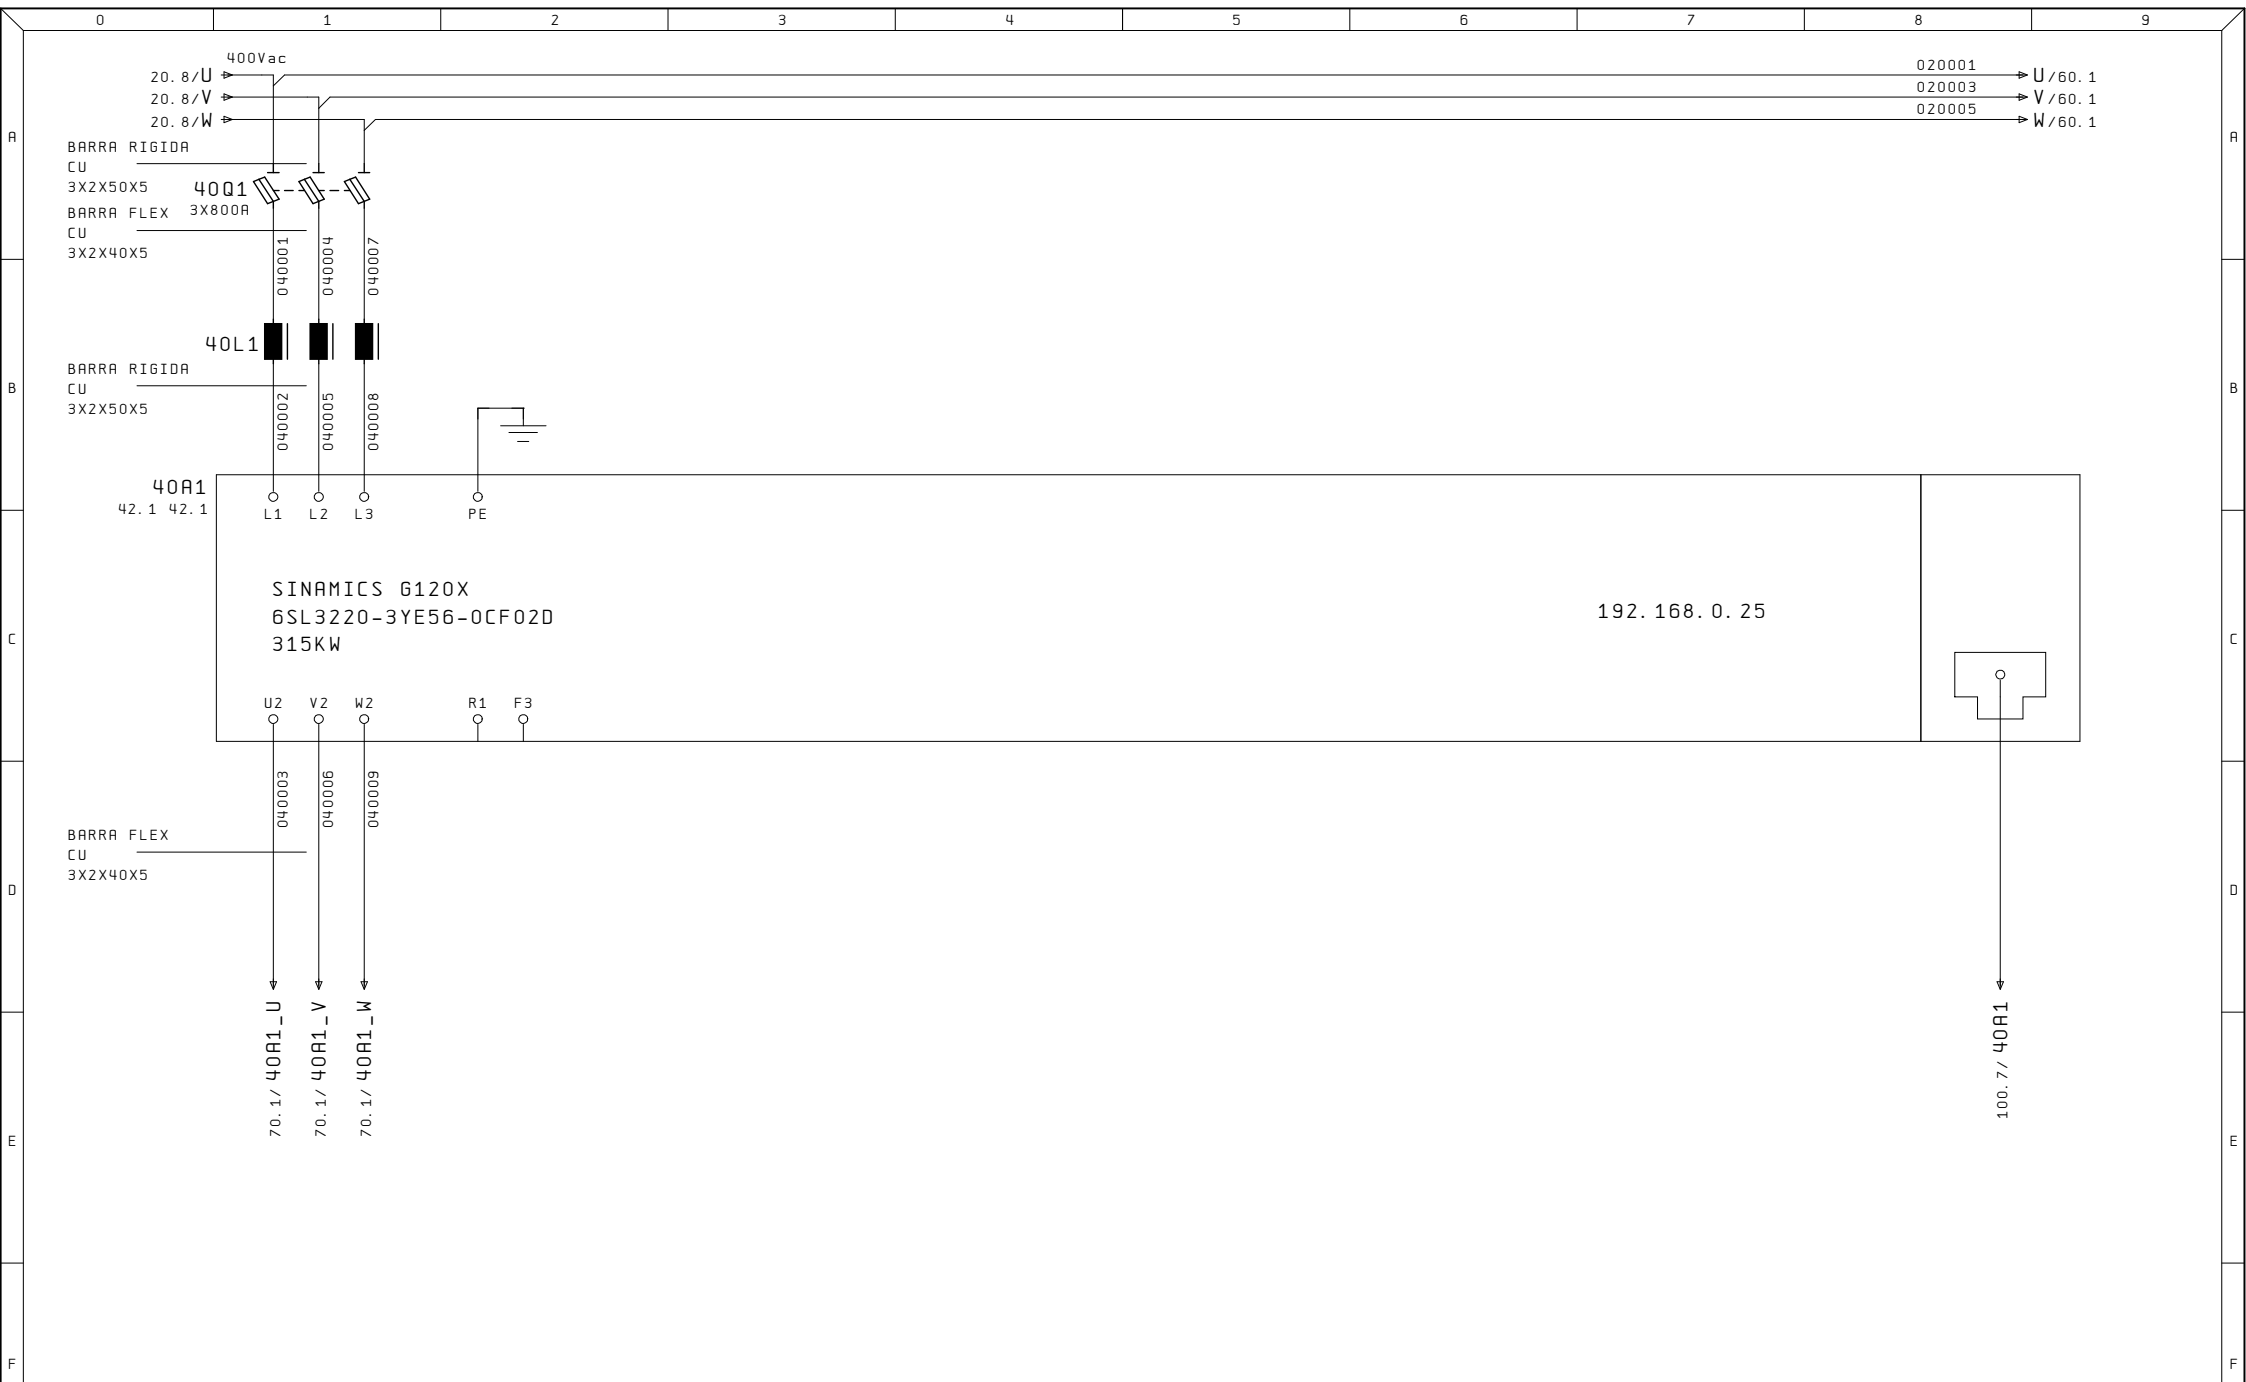


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06. Mar. 2021				INVERTER			40
	Verif. :							di

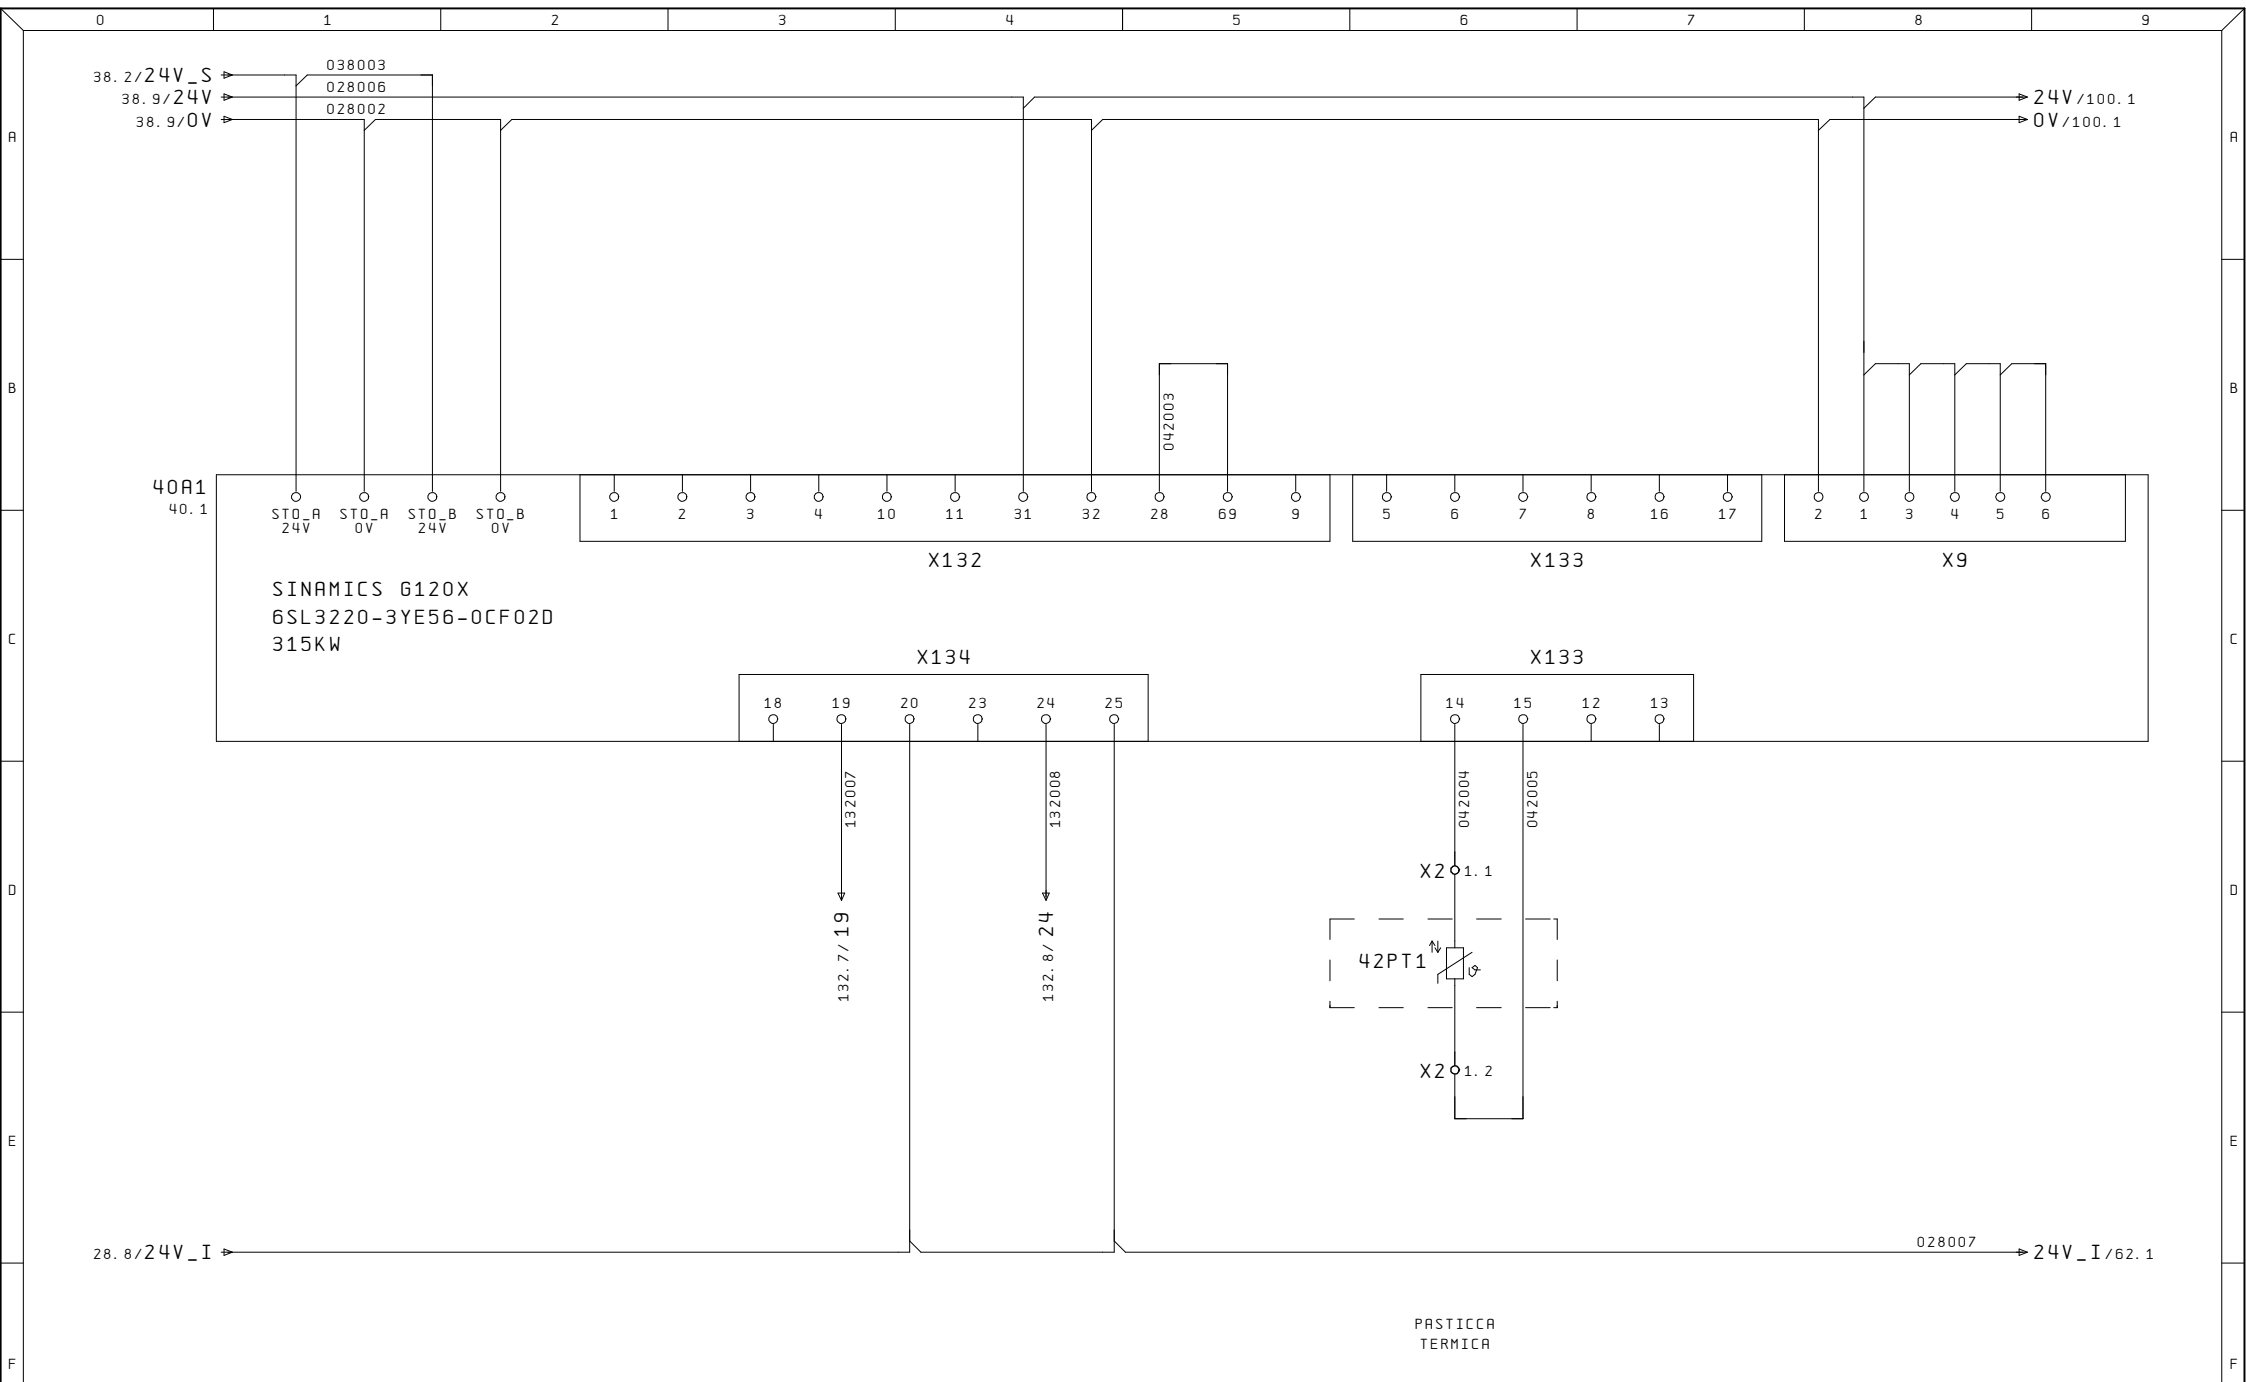


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
		Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
MR		Stampa : 06.Mar.2021				INVERTER			42
		Verif. :							di

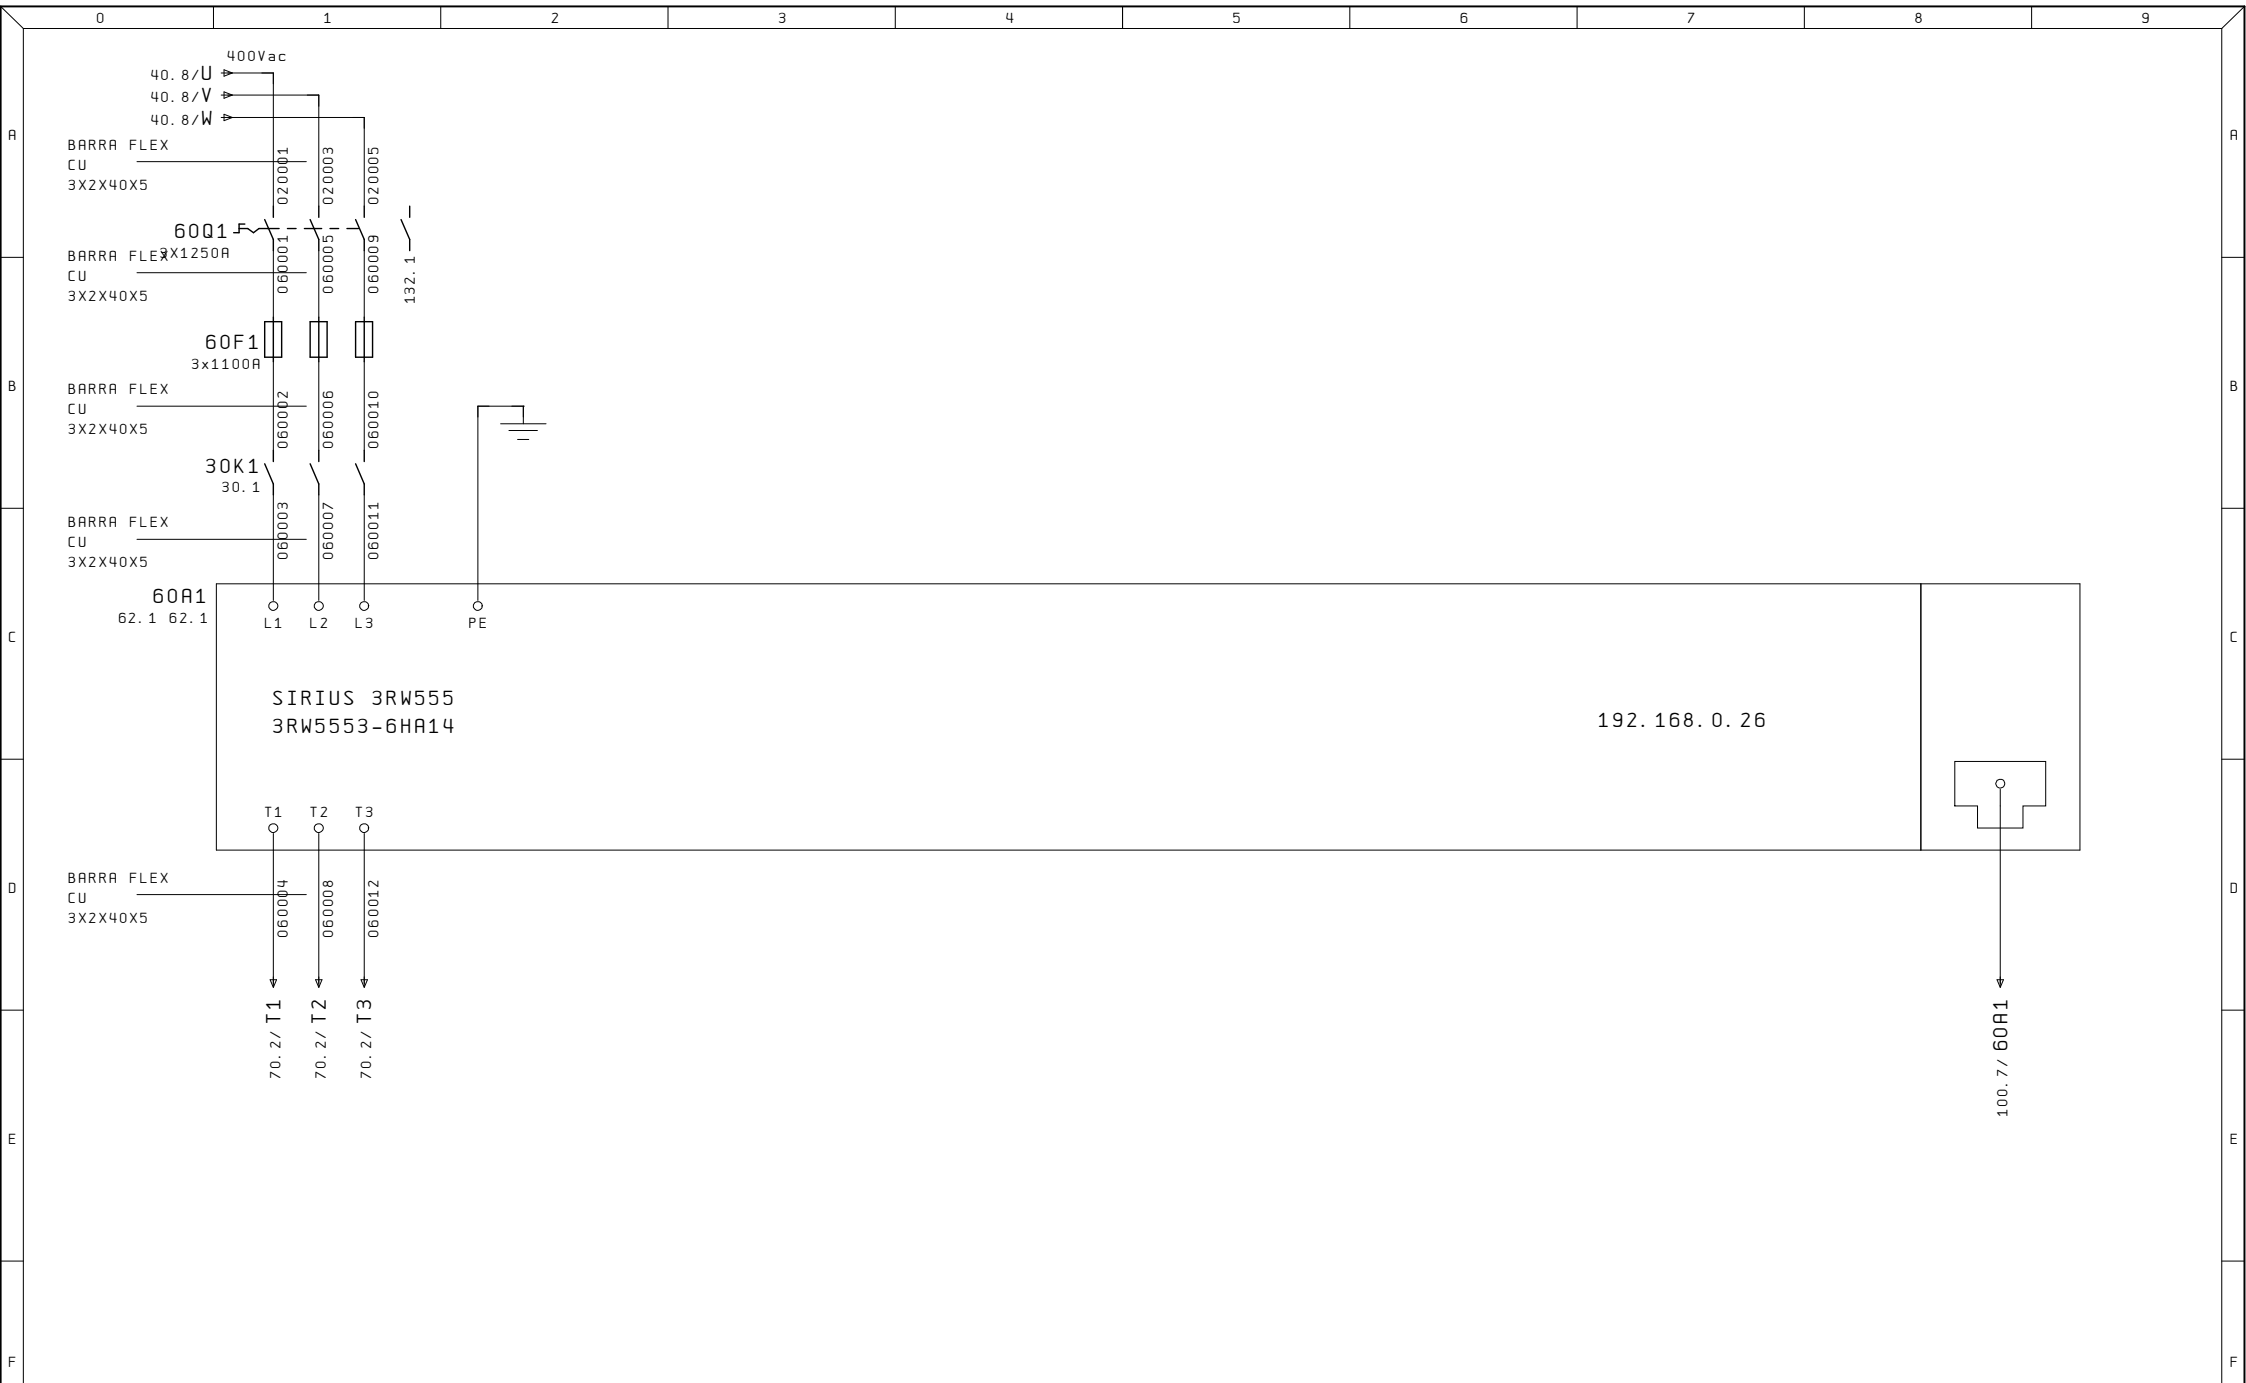


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 06. Mar. 2021				SOFT STARTER			60
	Verif. :							di

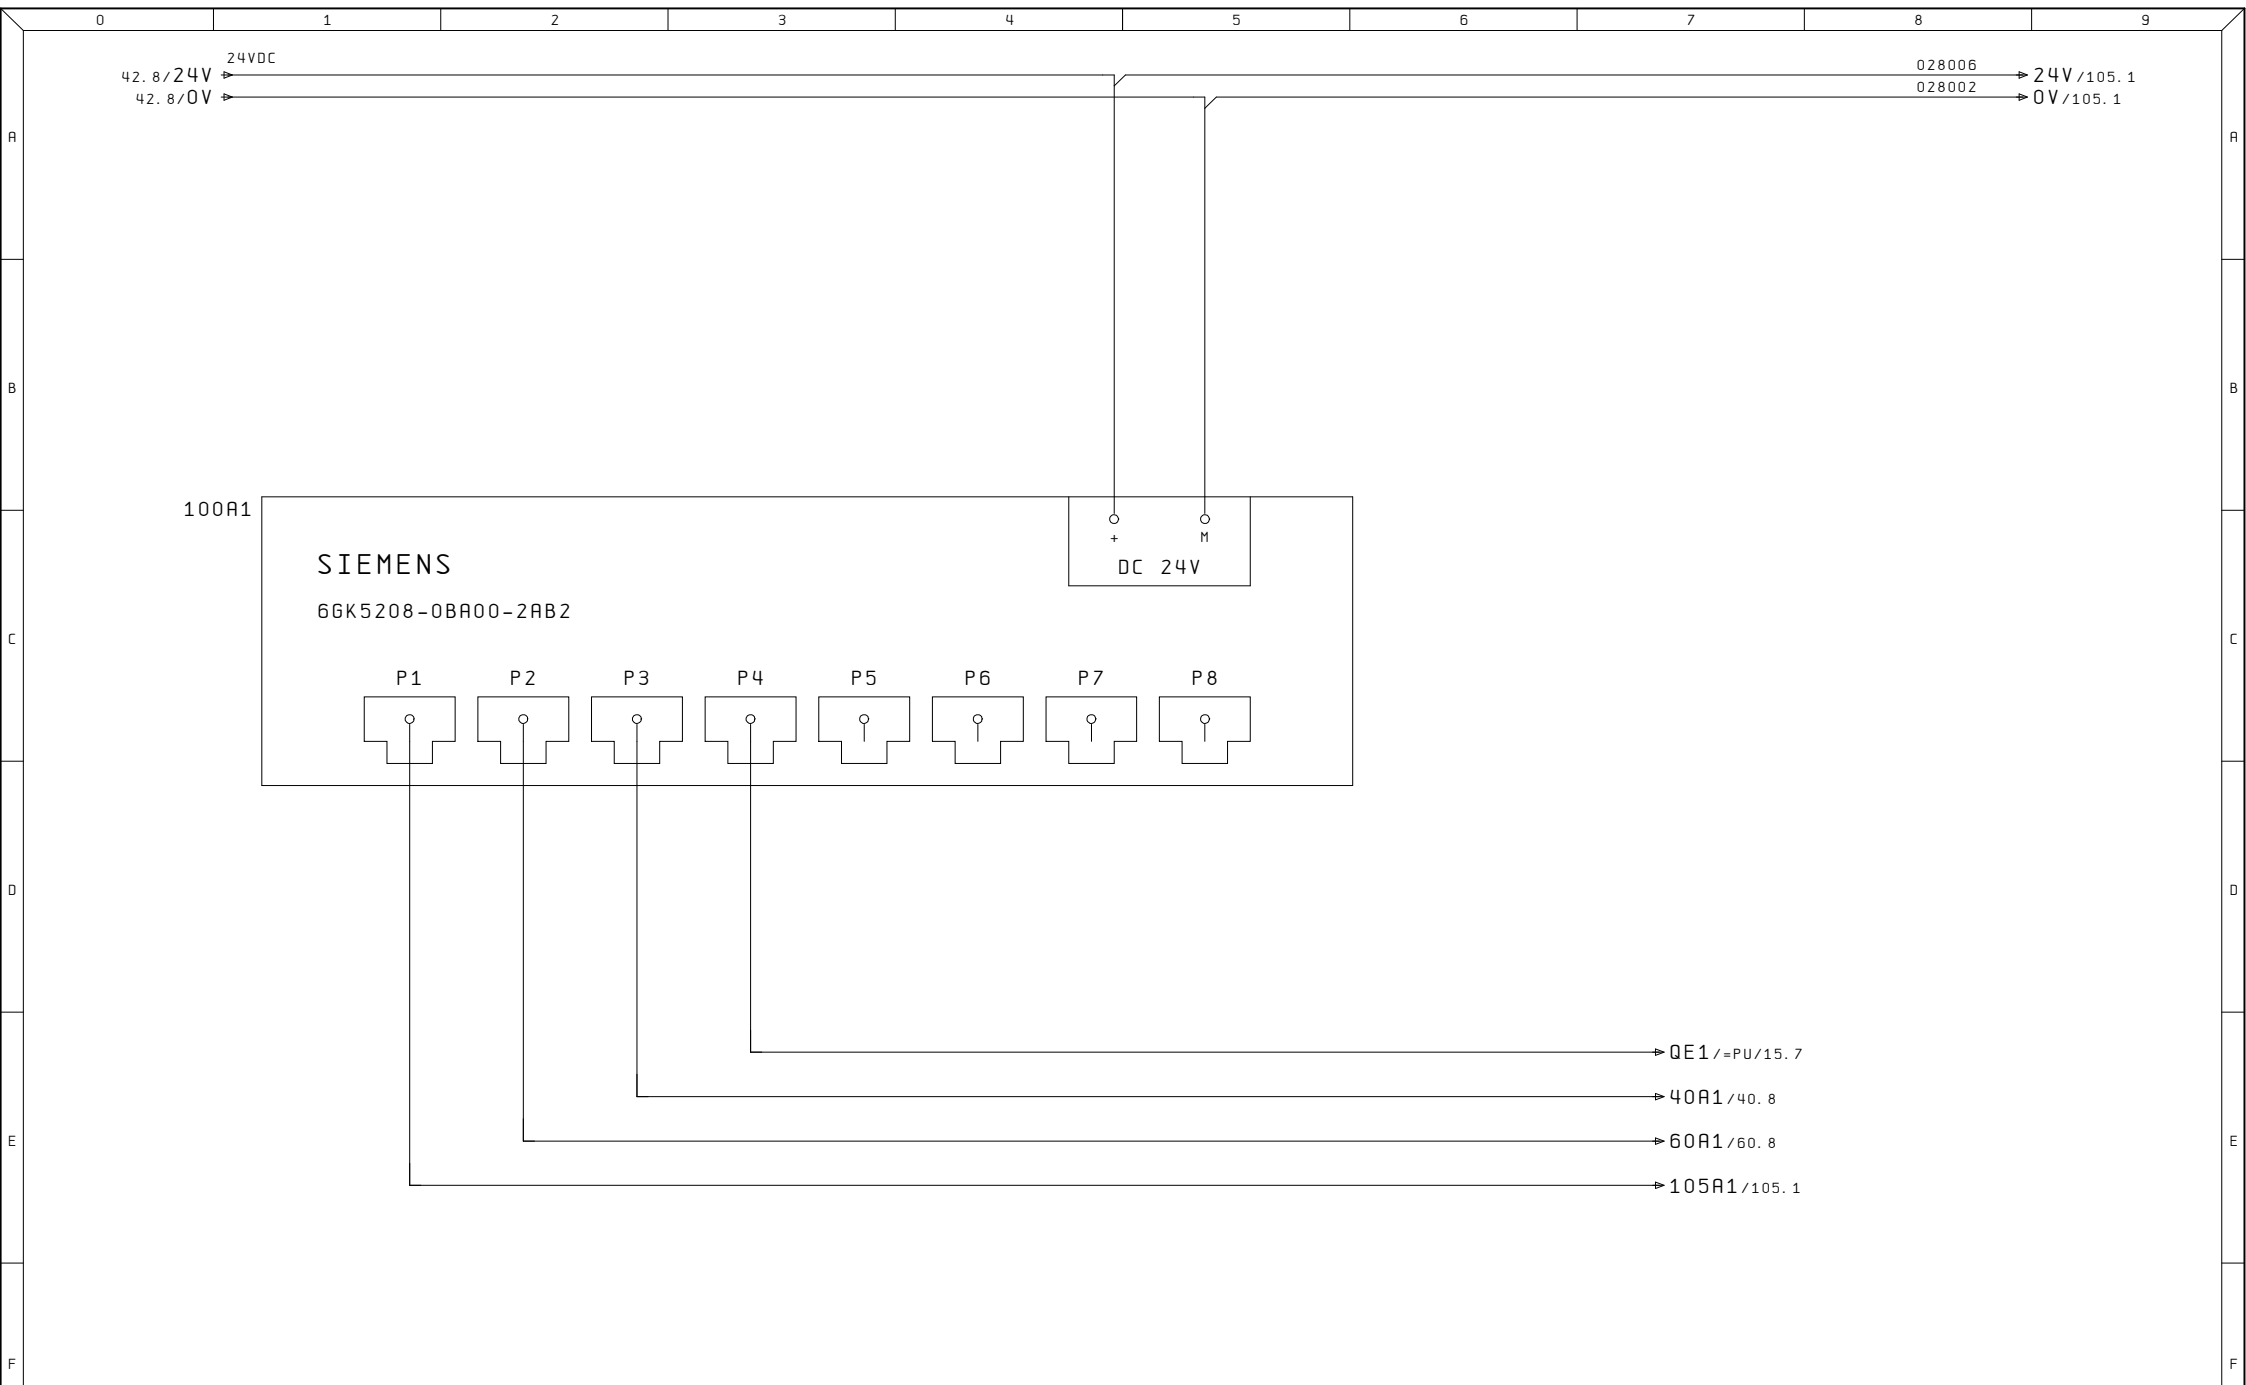


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 100
MR	Stampa : 06.Mar.2021				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							

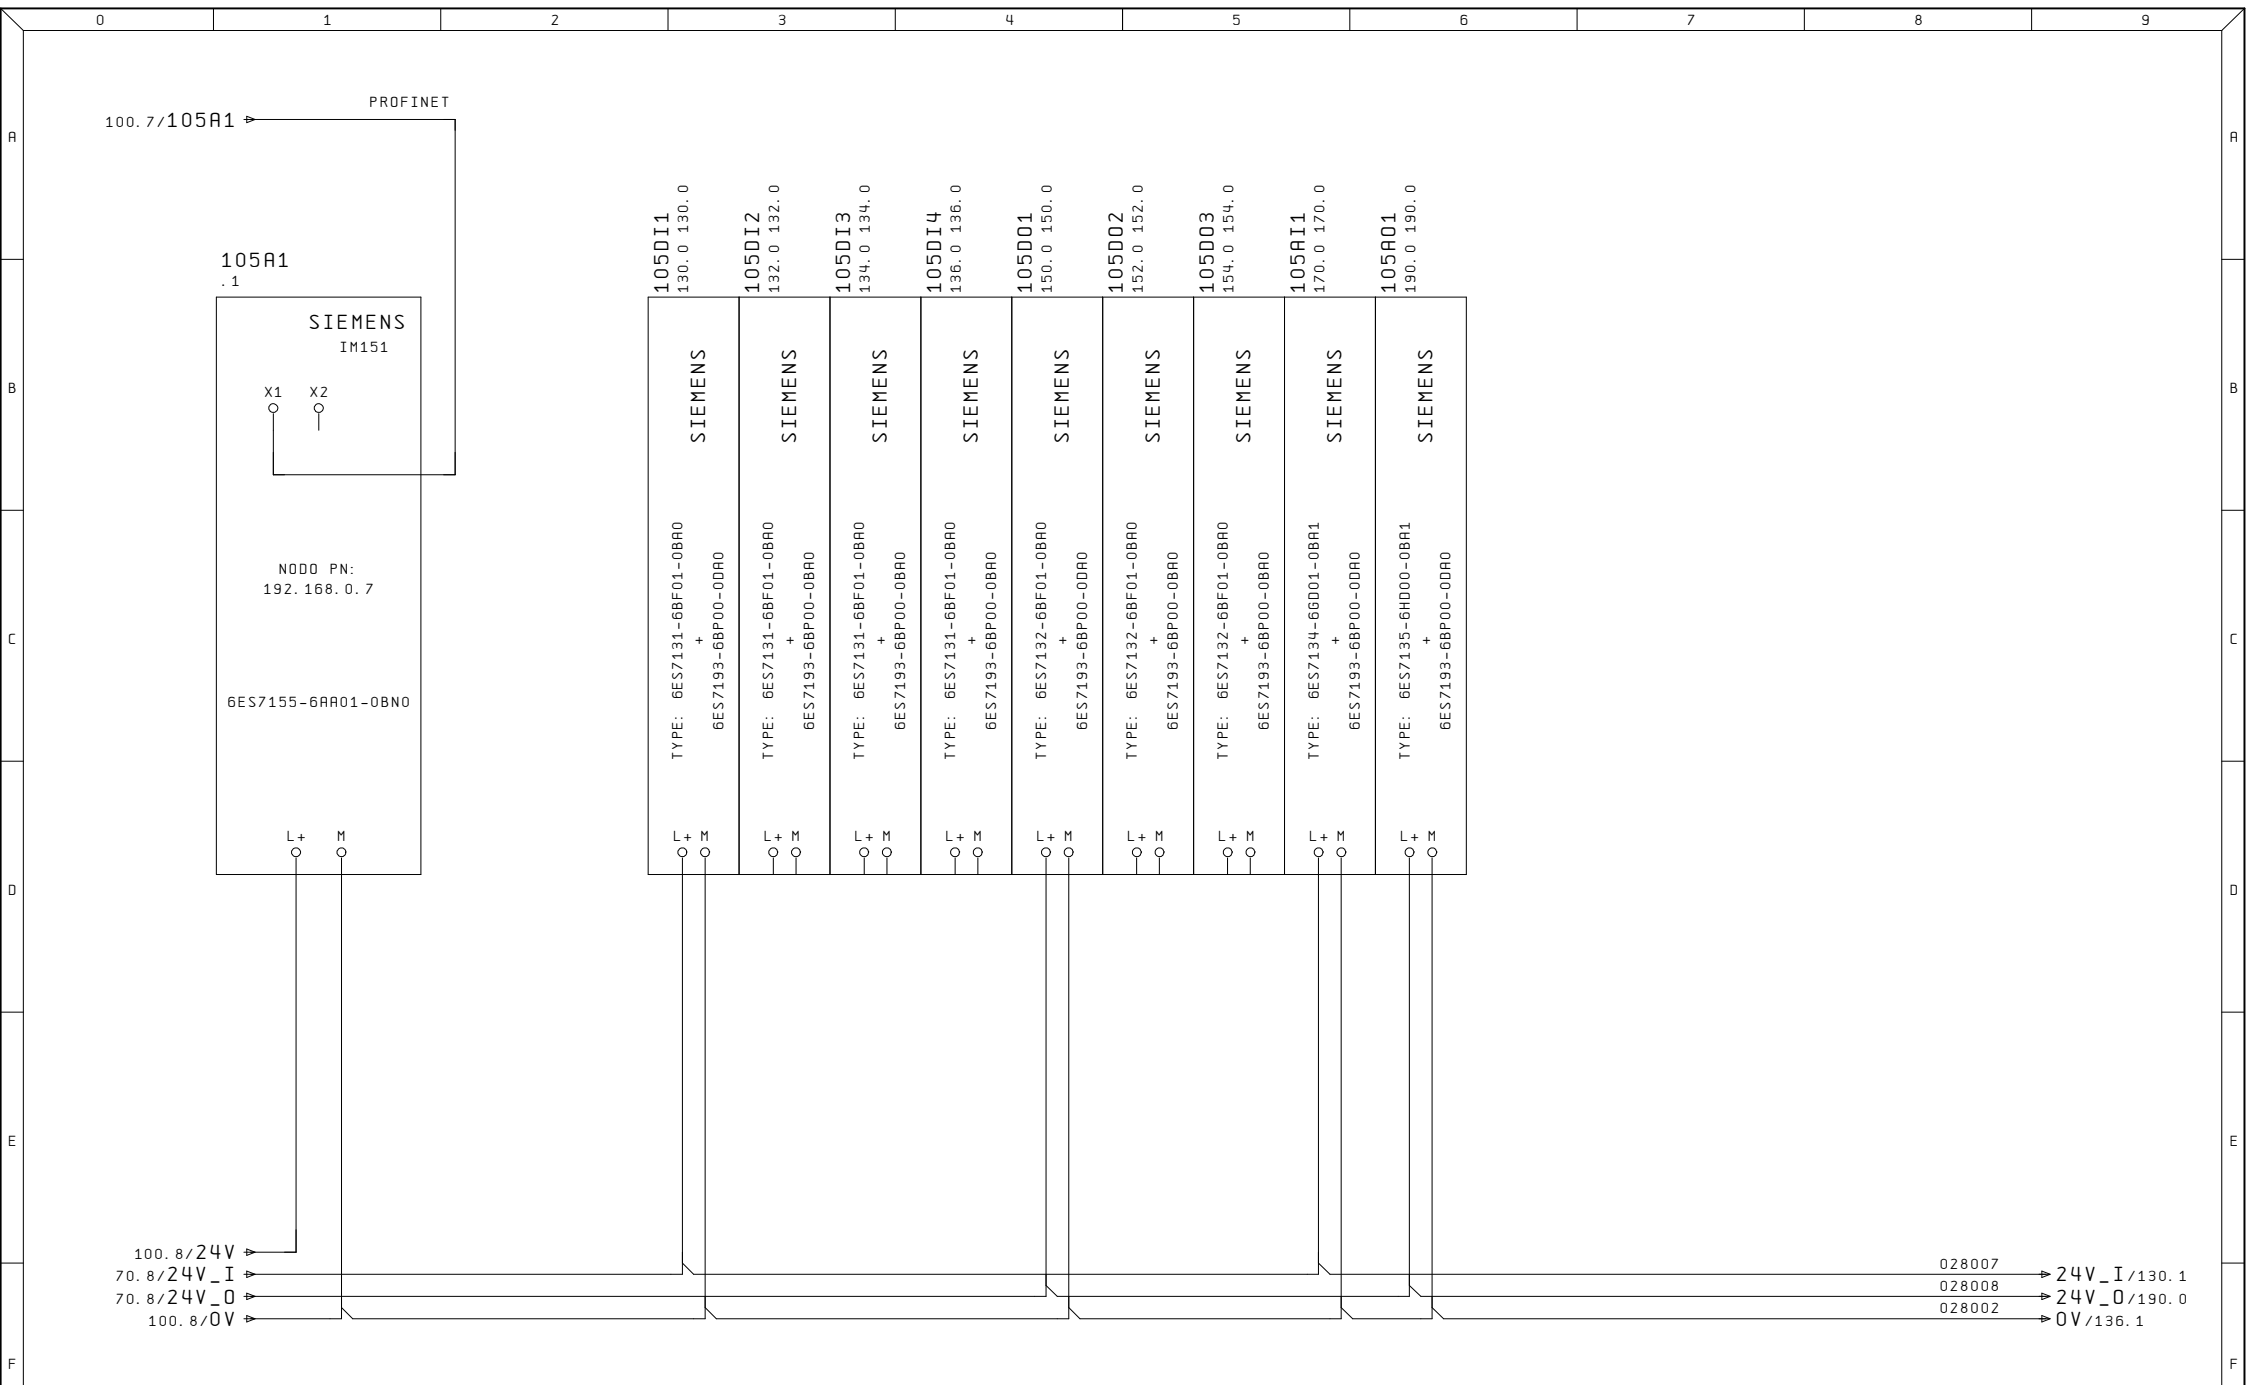



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 105		
	Stampa : 06.Mar.2021				ALIMENTAZIONE ET200SP	di		
	Verif. :				E MODULI I/O			

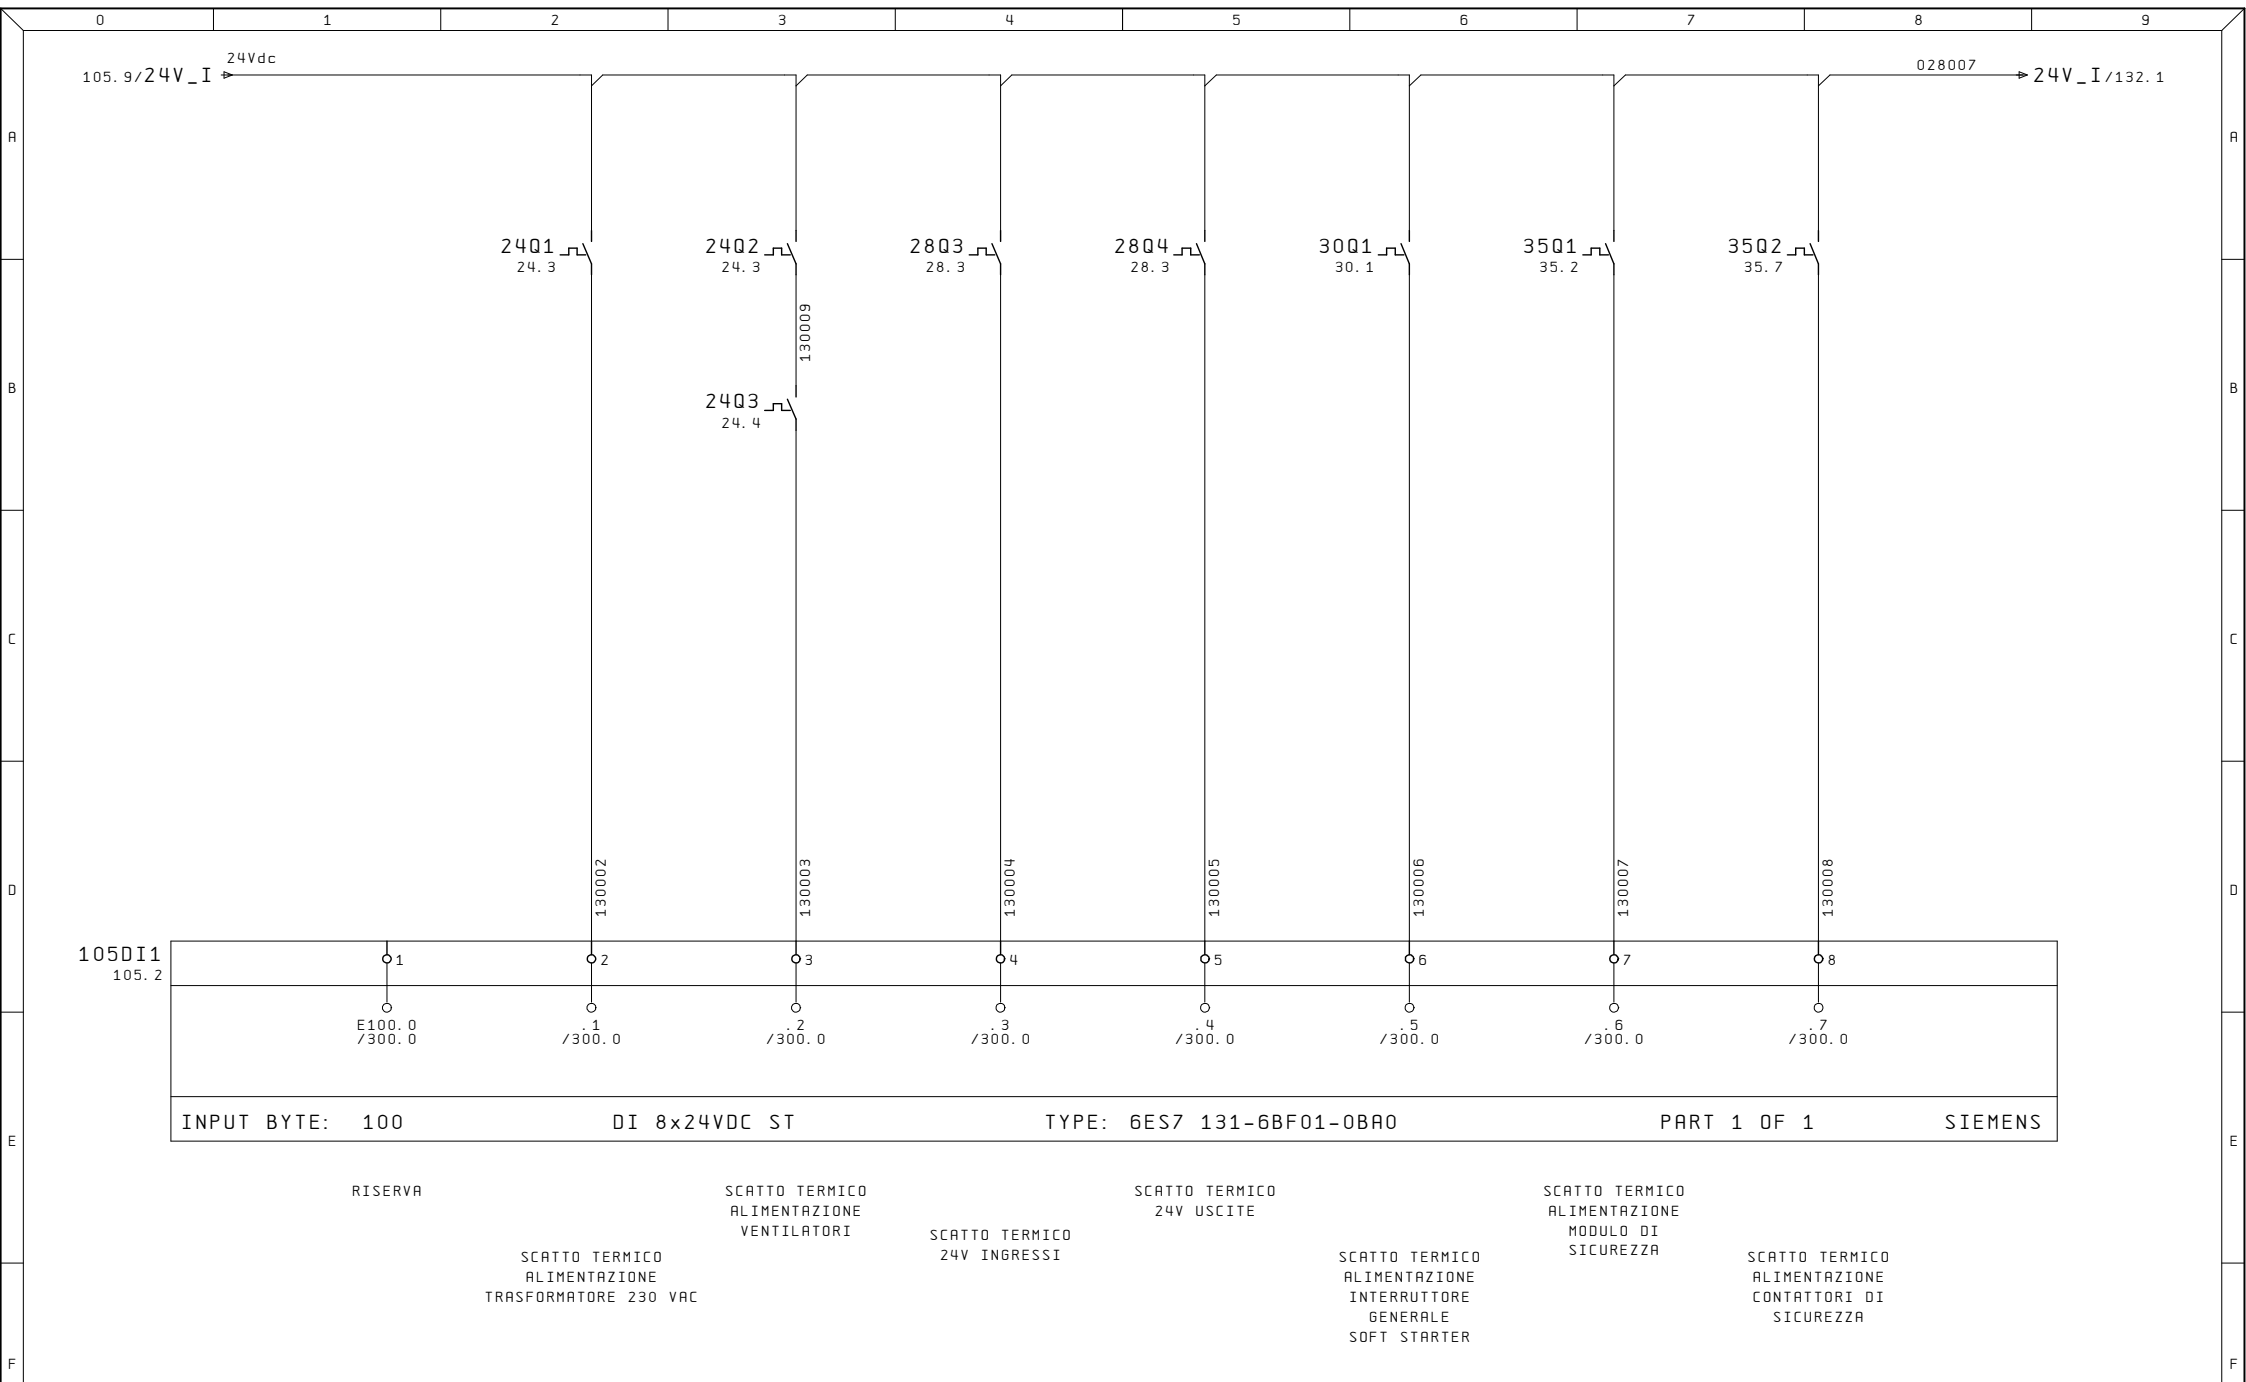

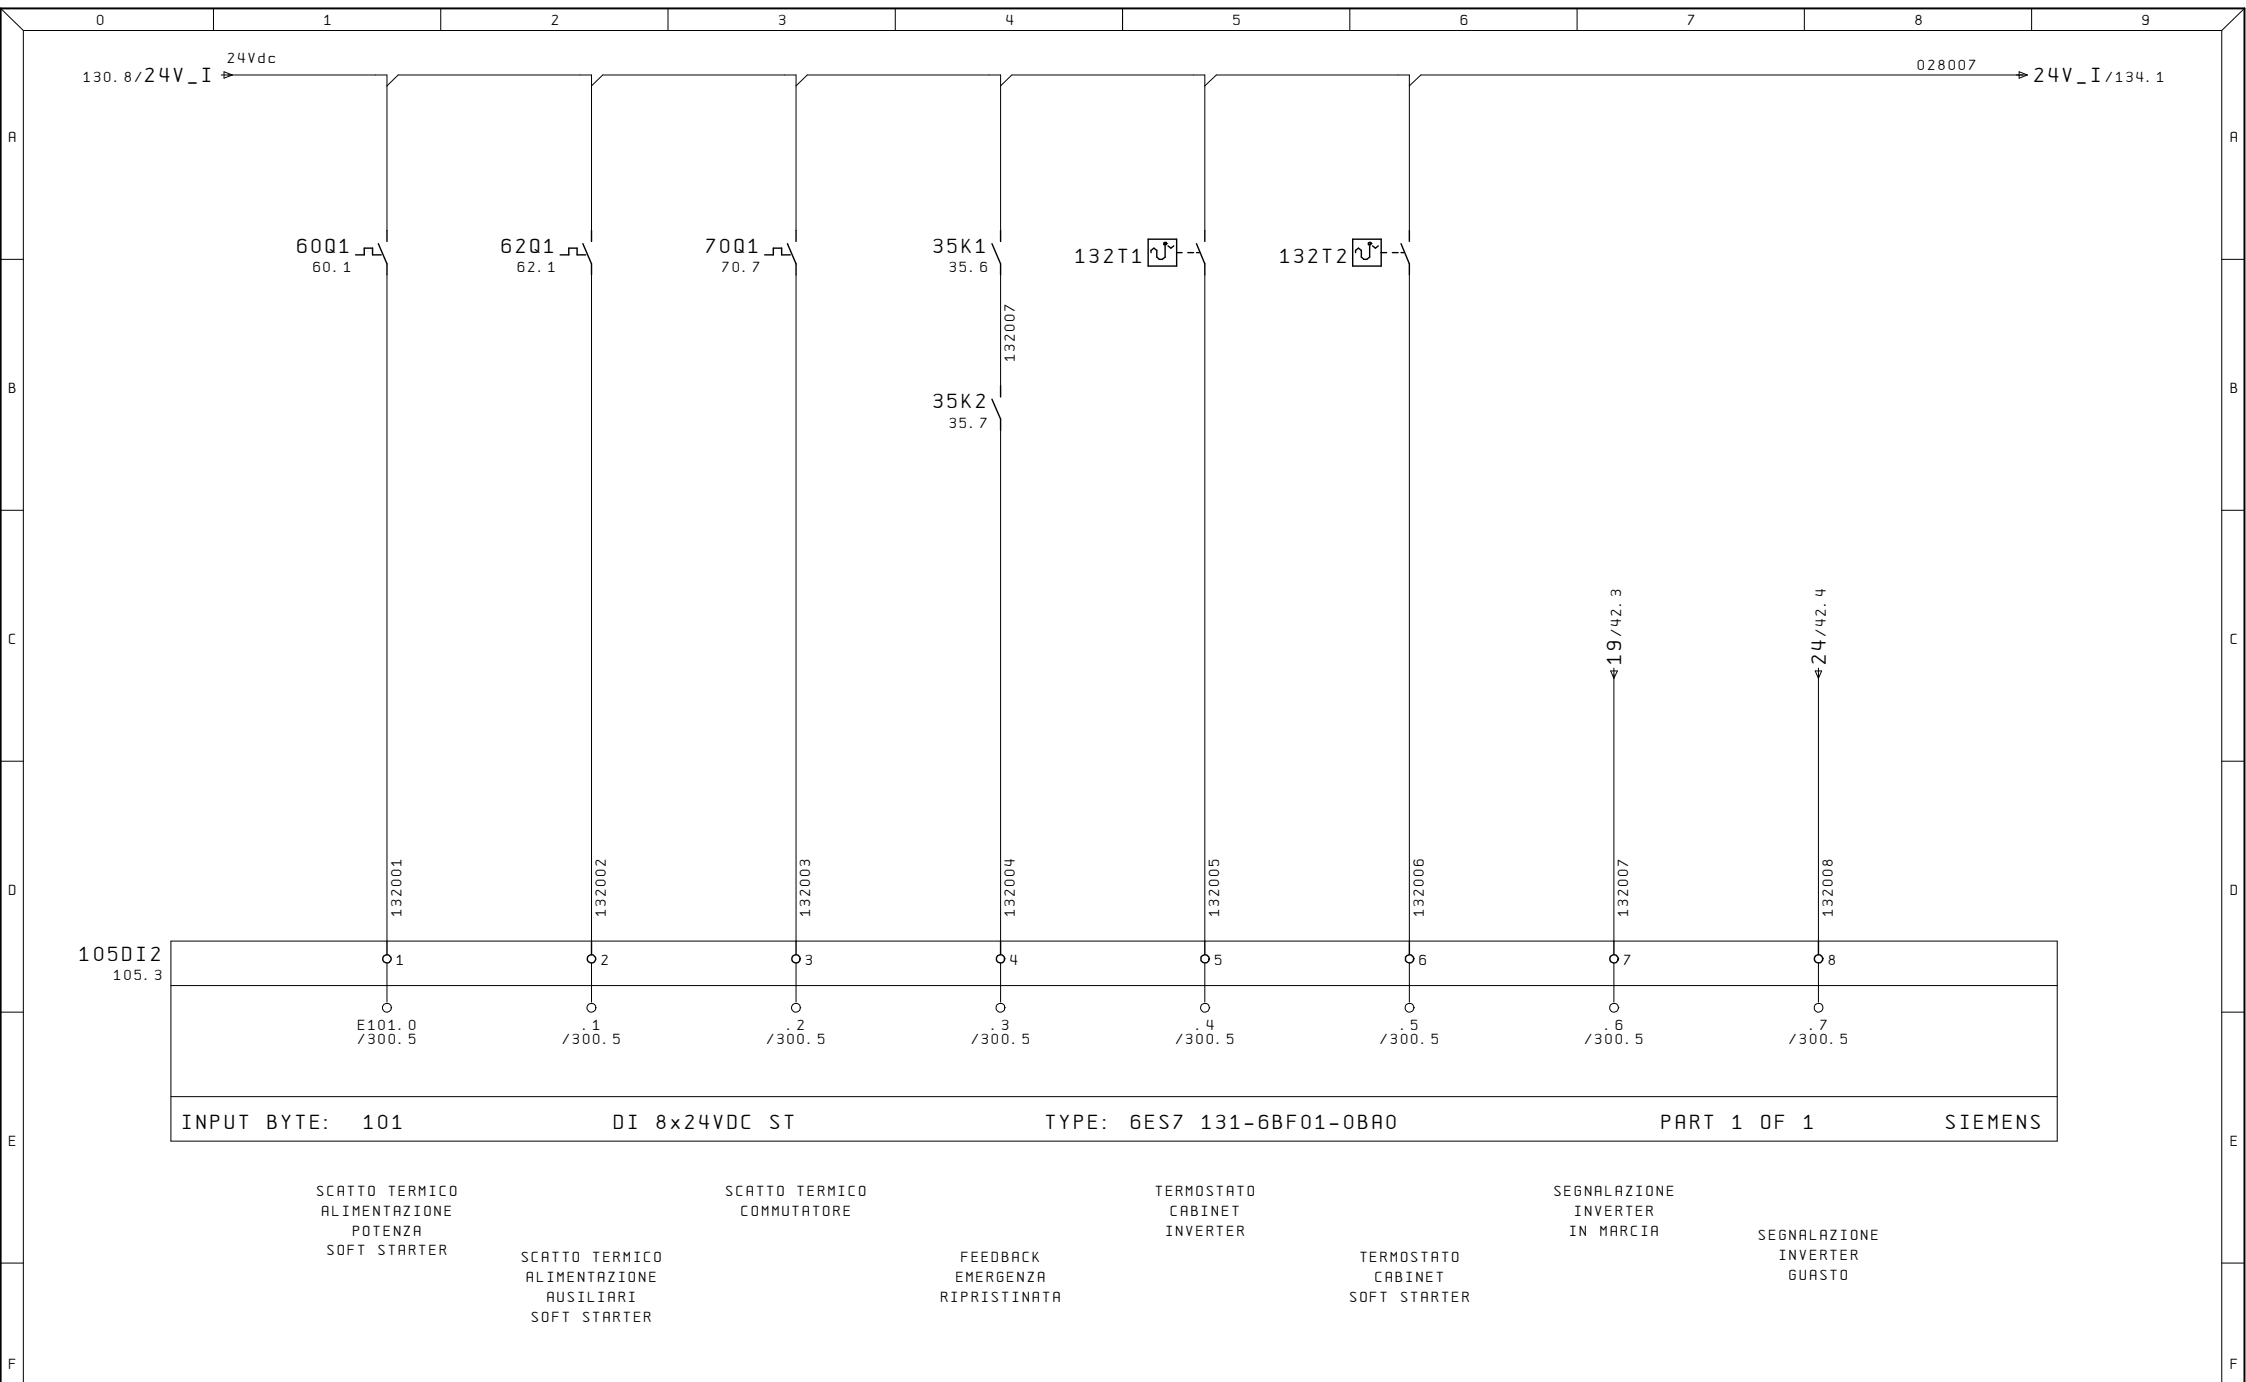


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI		
	Verif. :							Pag. 132 di

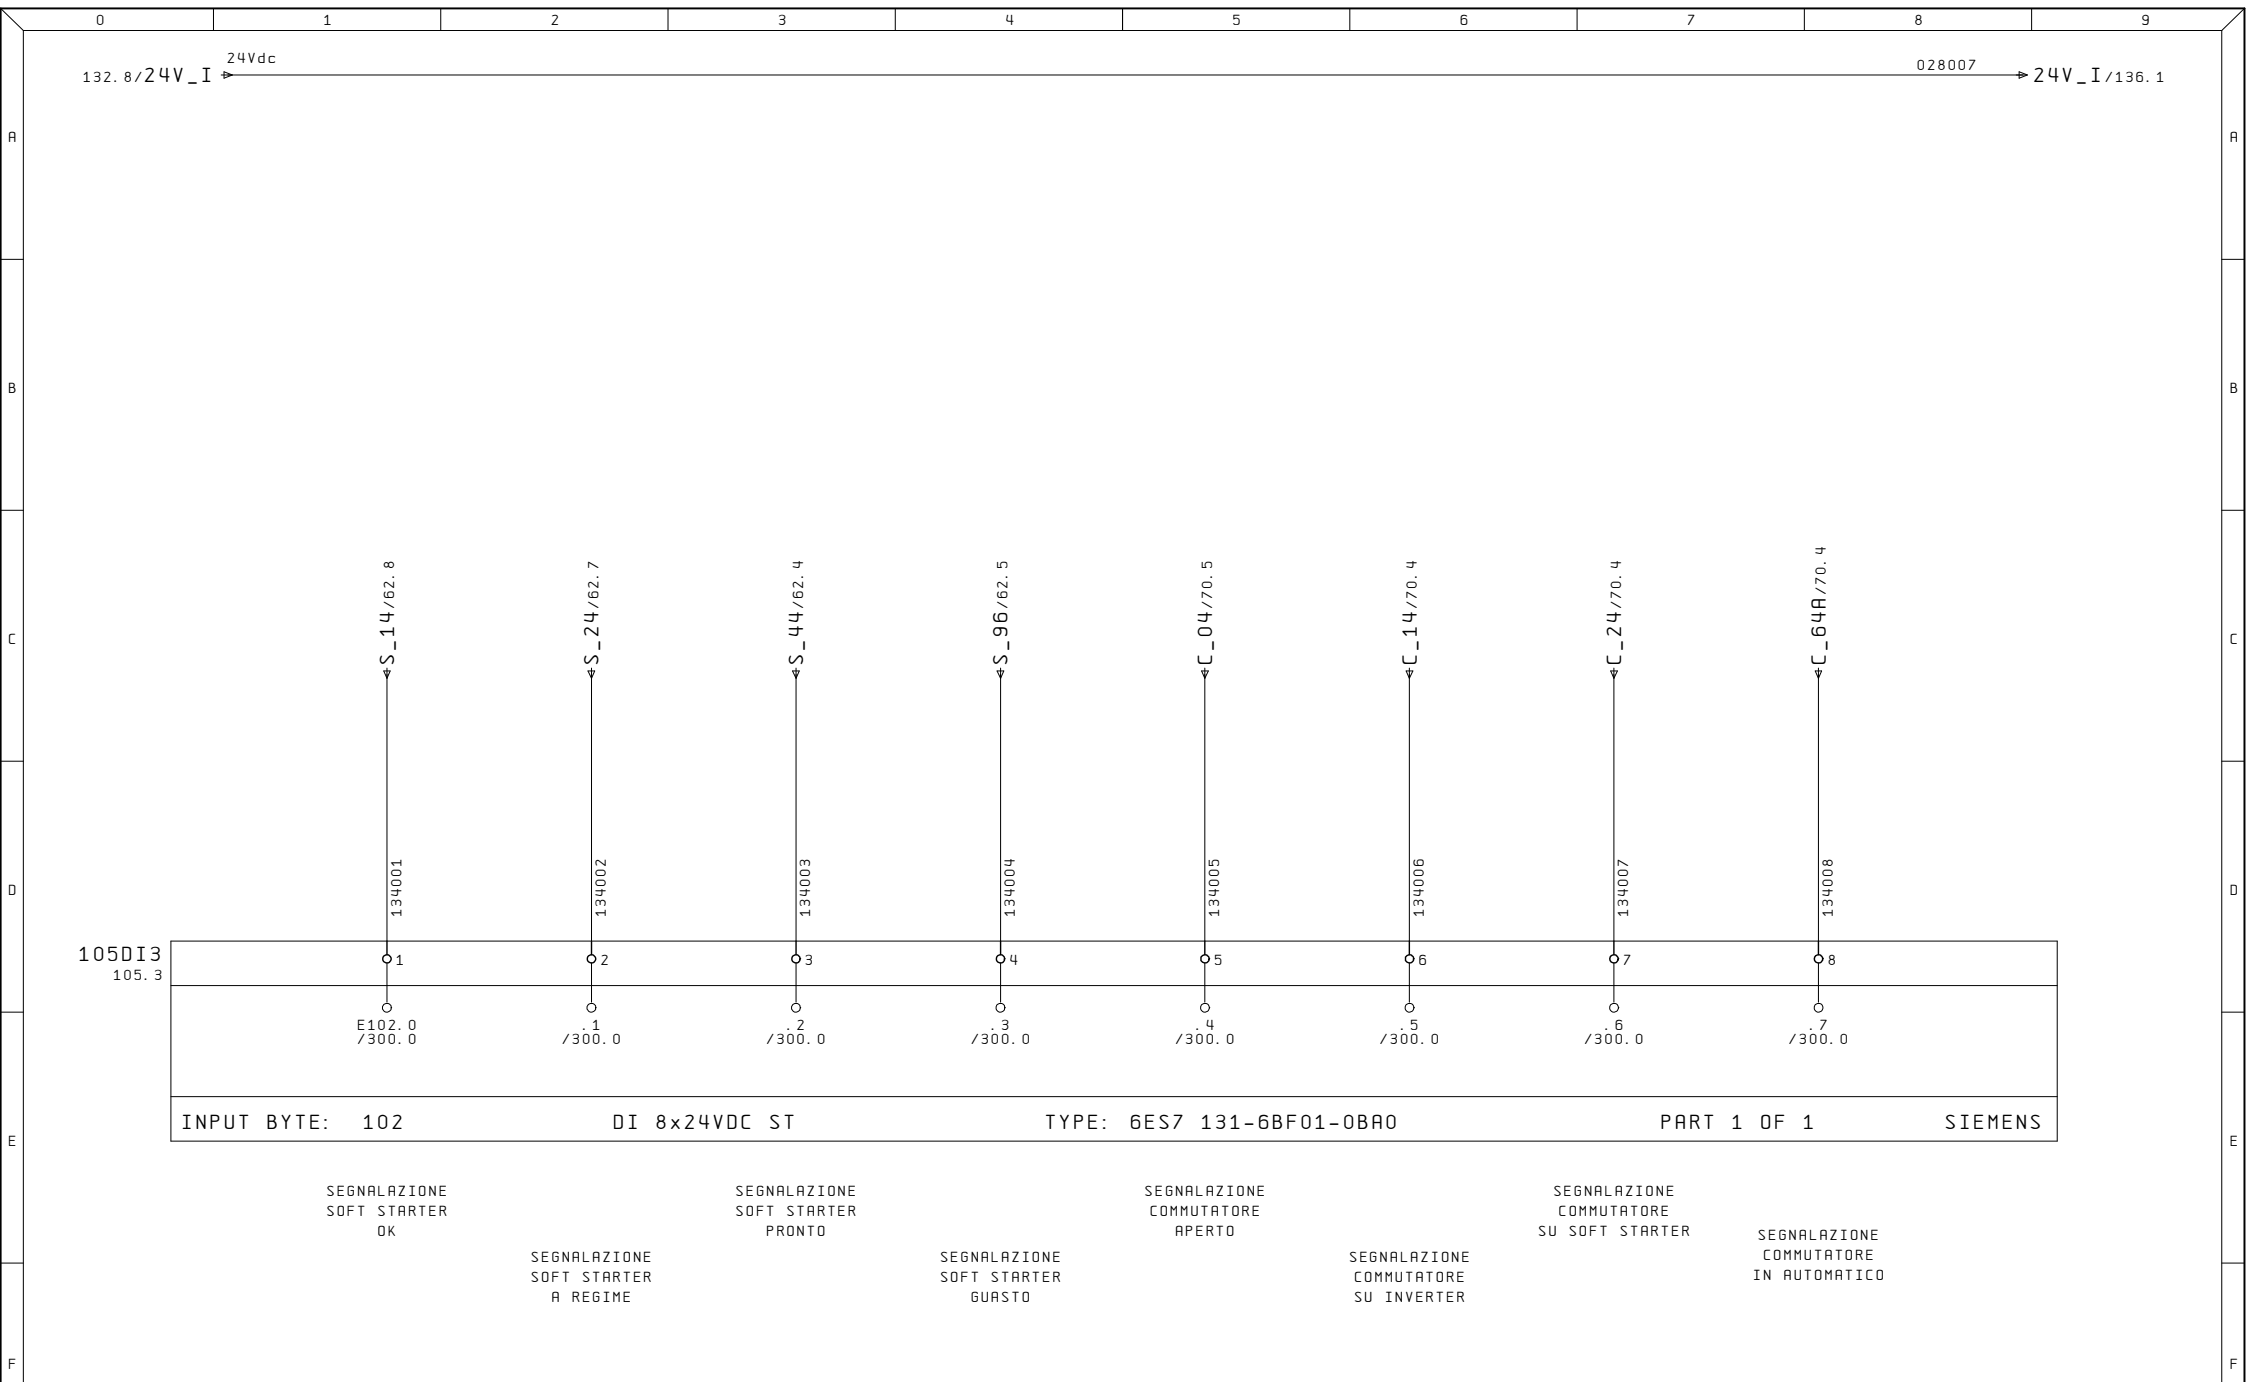


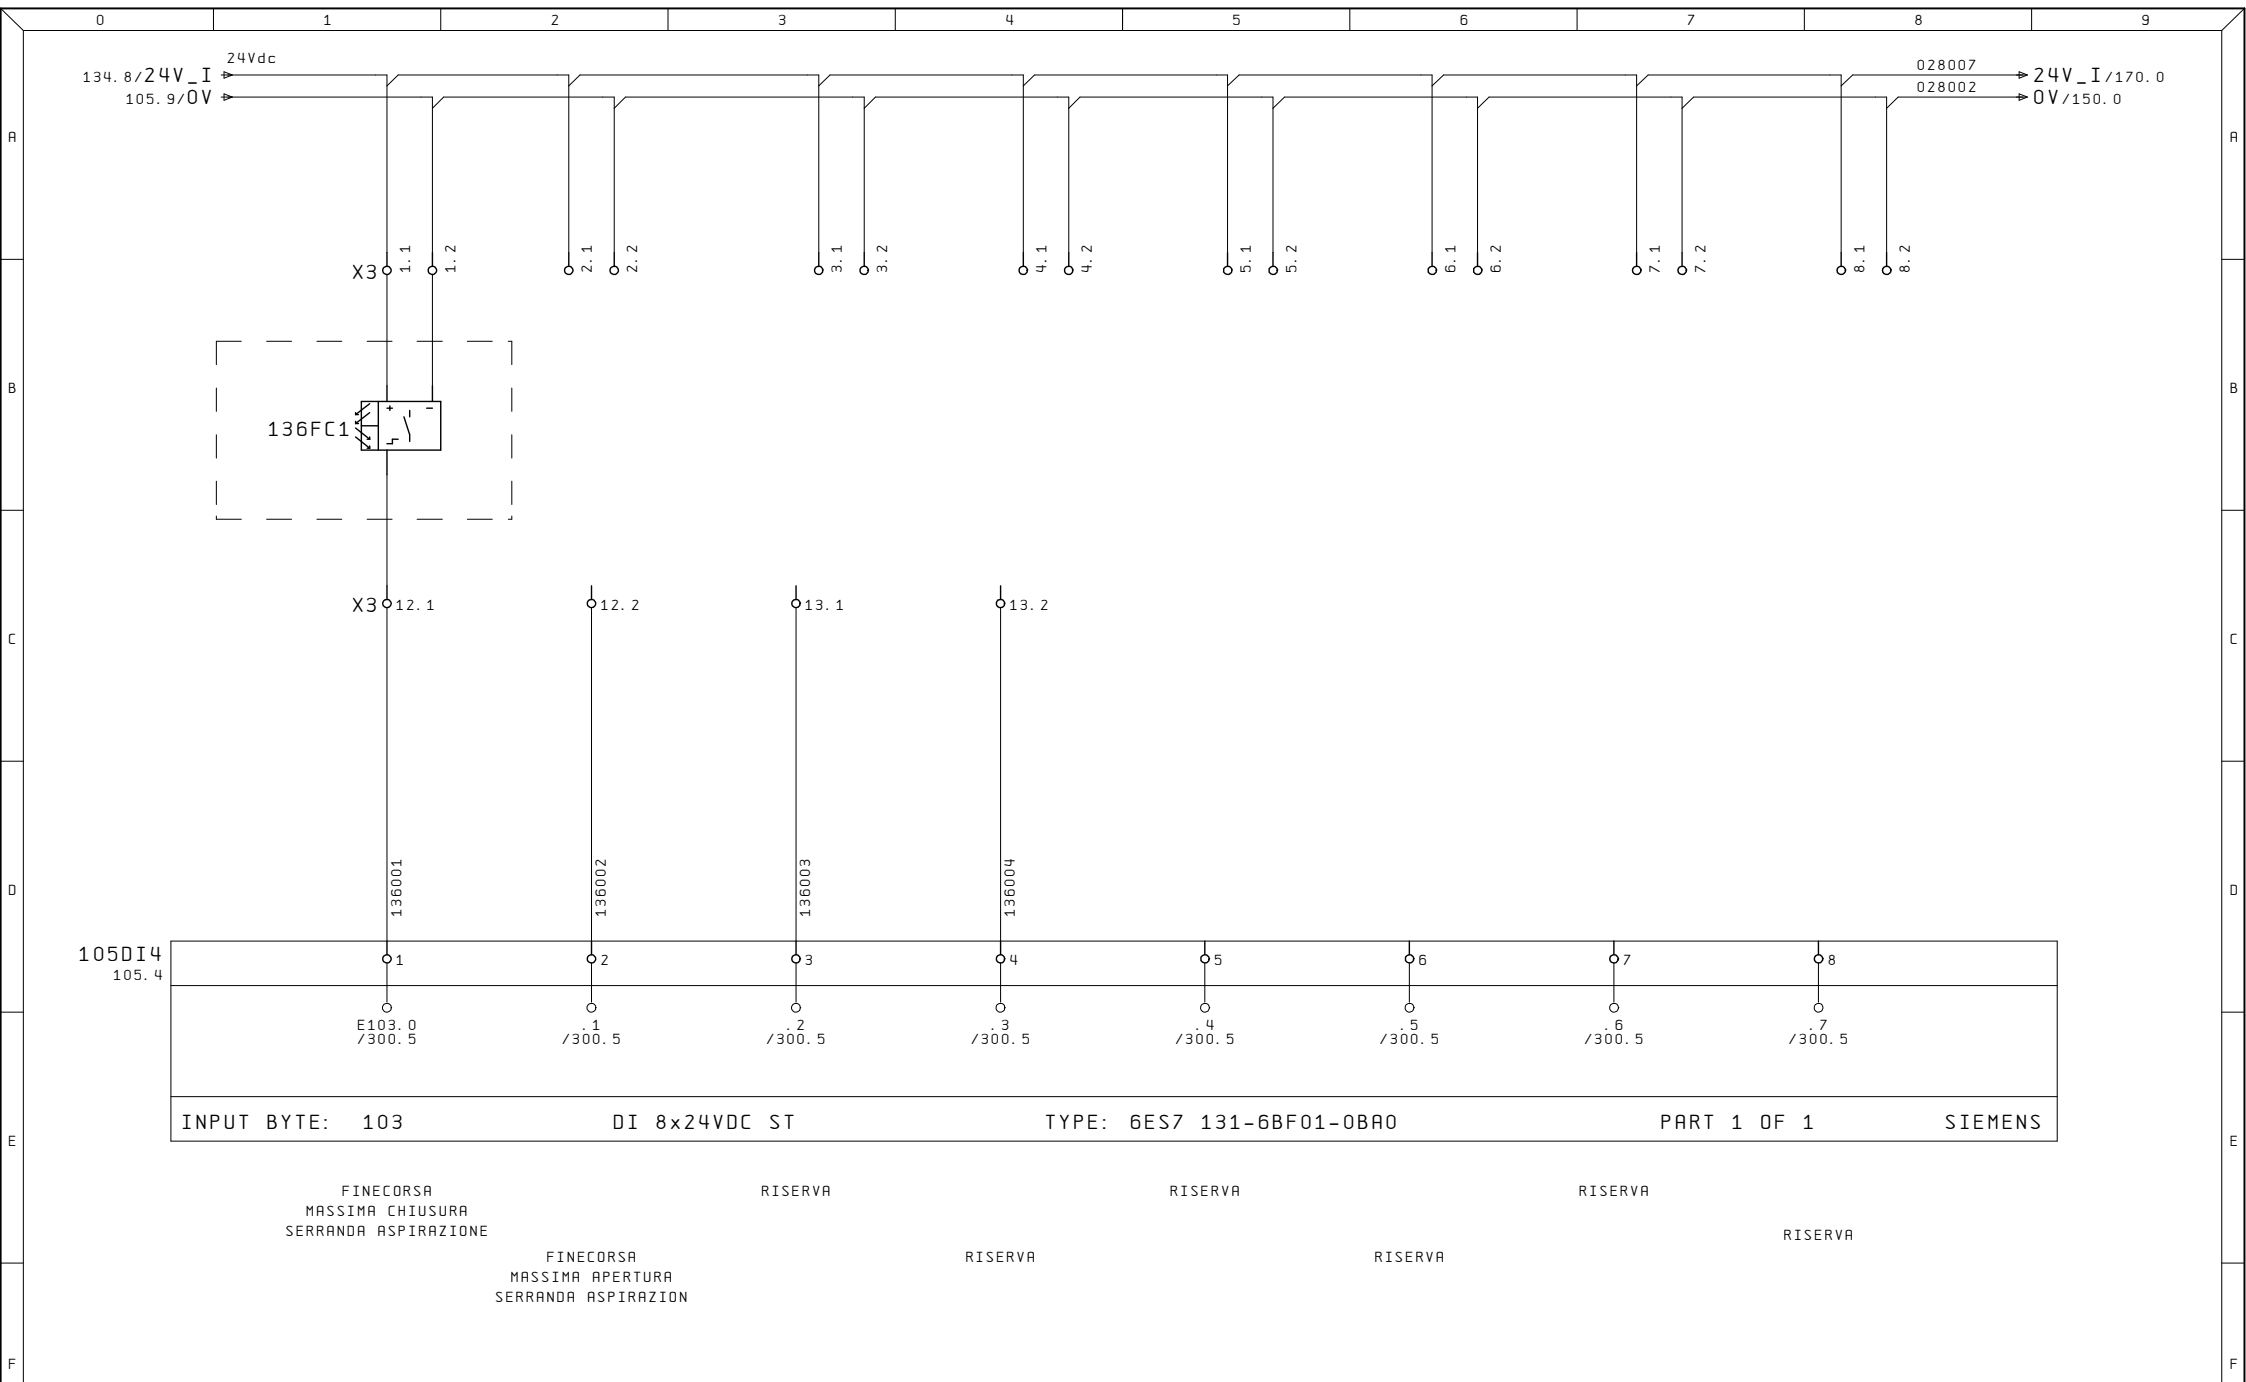


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 136
	Stampa : 06.Mar.2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

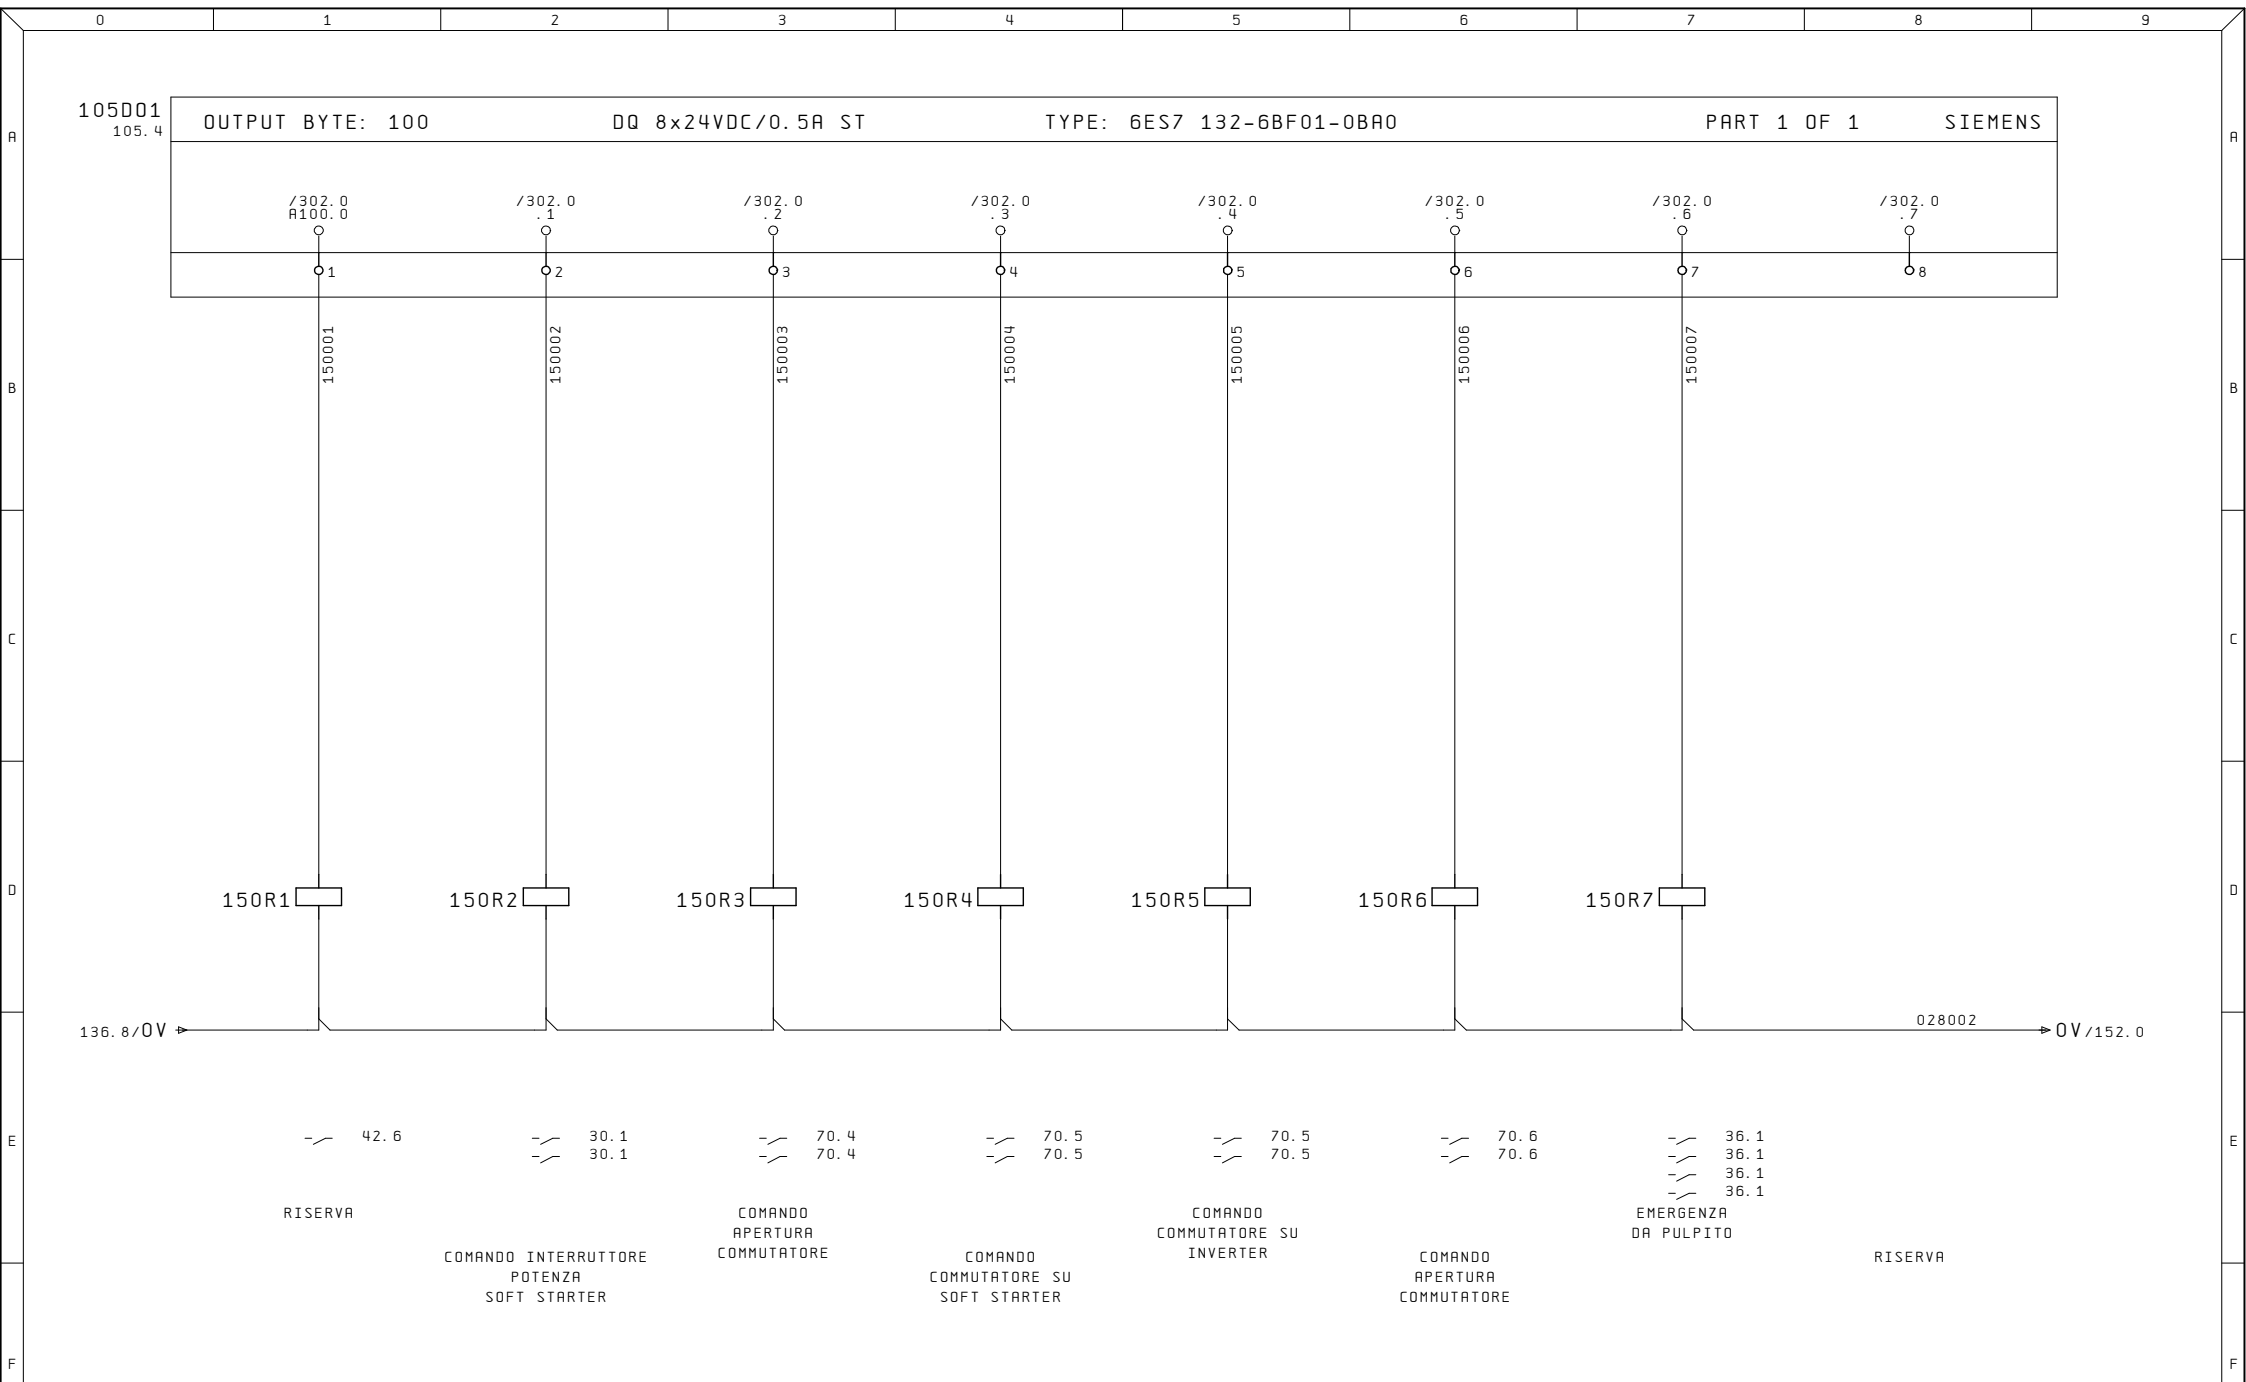


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 150
	Stampa : 06.Mar.2021				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

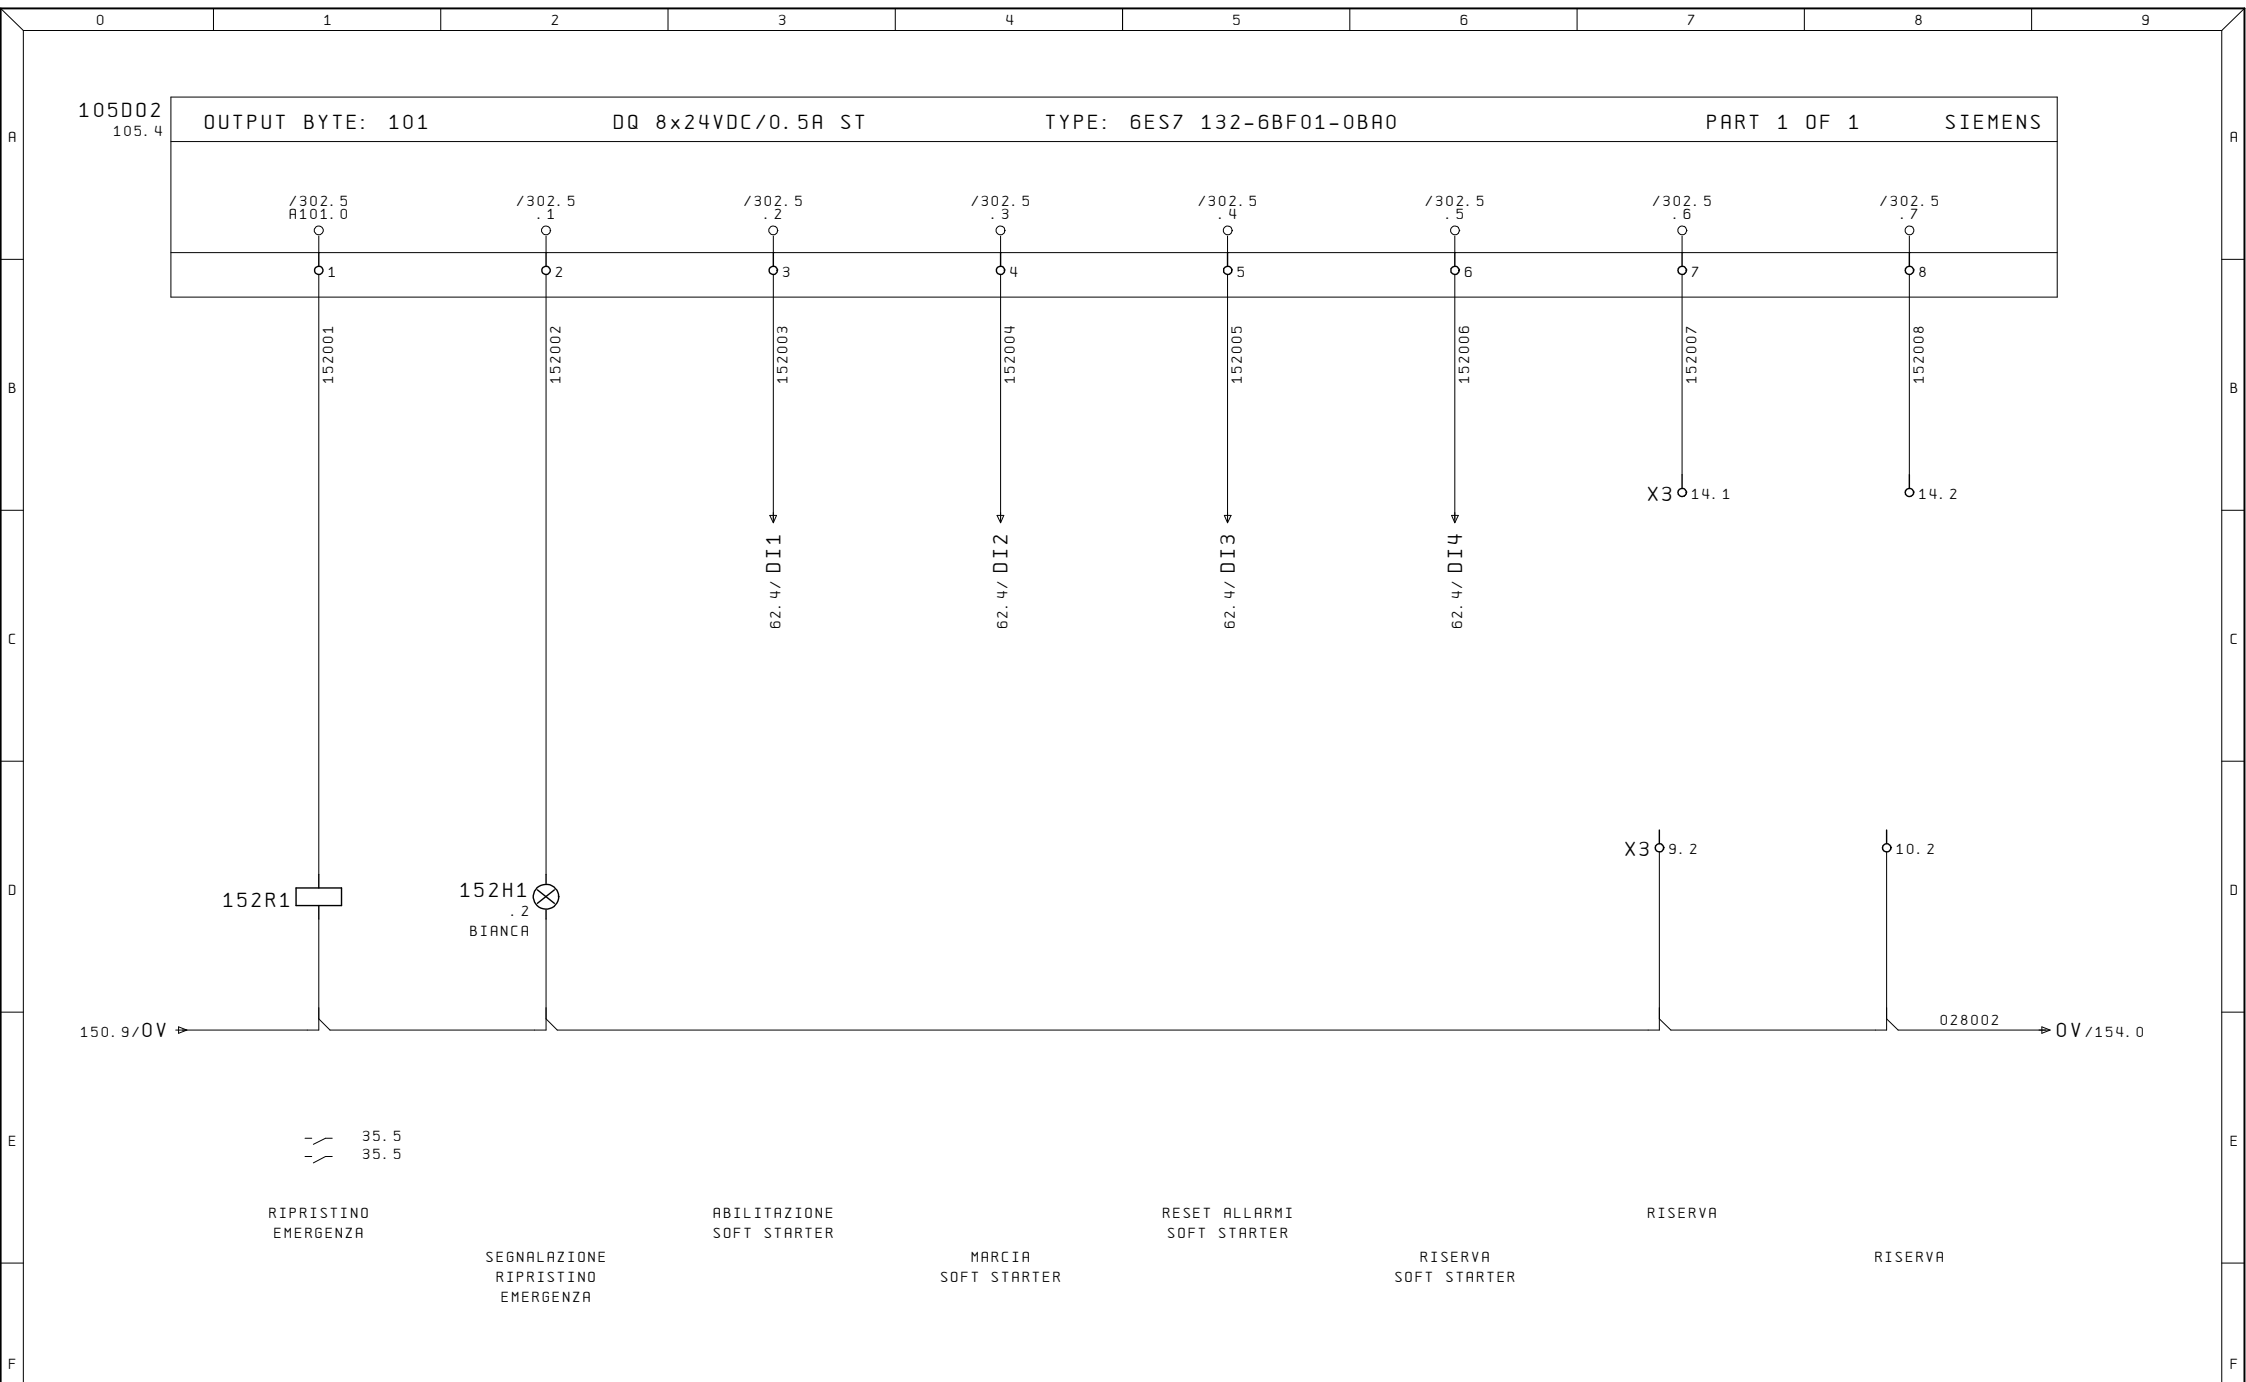


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DESCRIZIONE PAGINA			Pag. 152
	Stampa : 06.Mar.2021				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

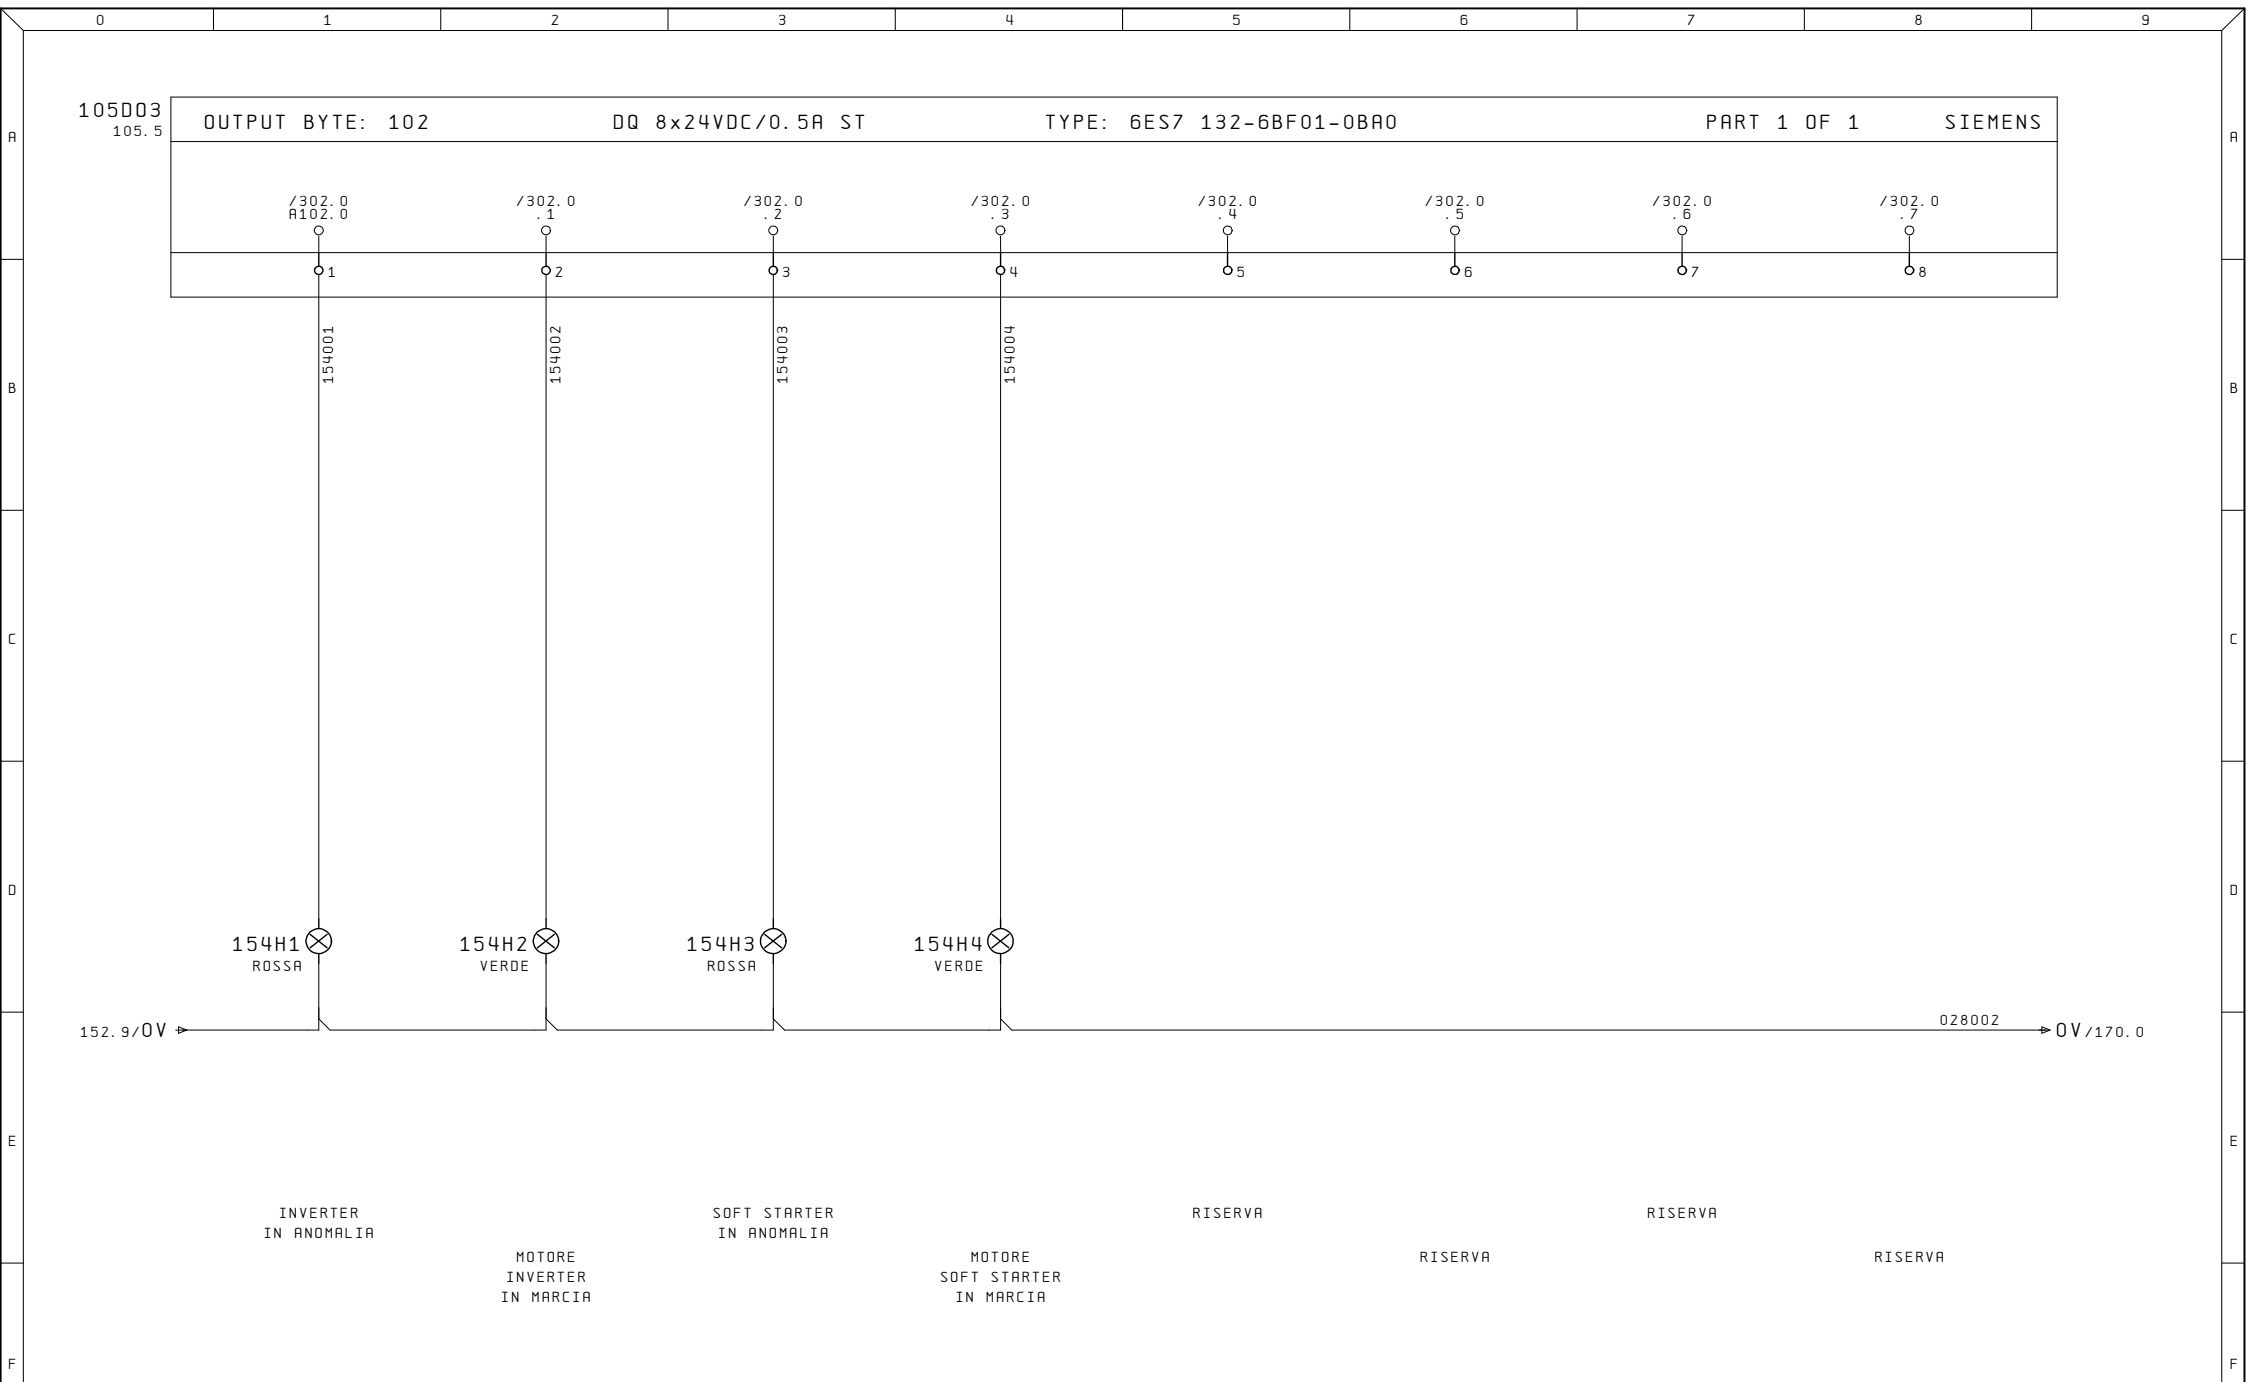

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 154
	Stampa : 06.Mar.2021				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

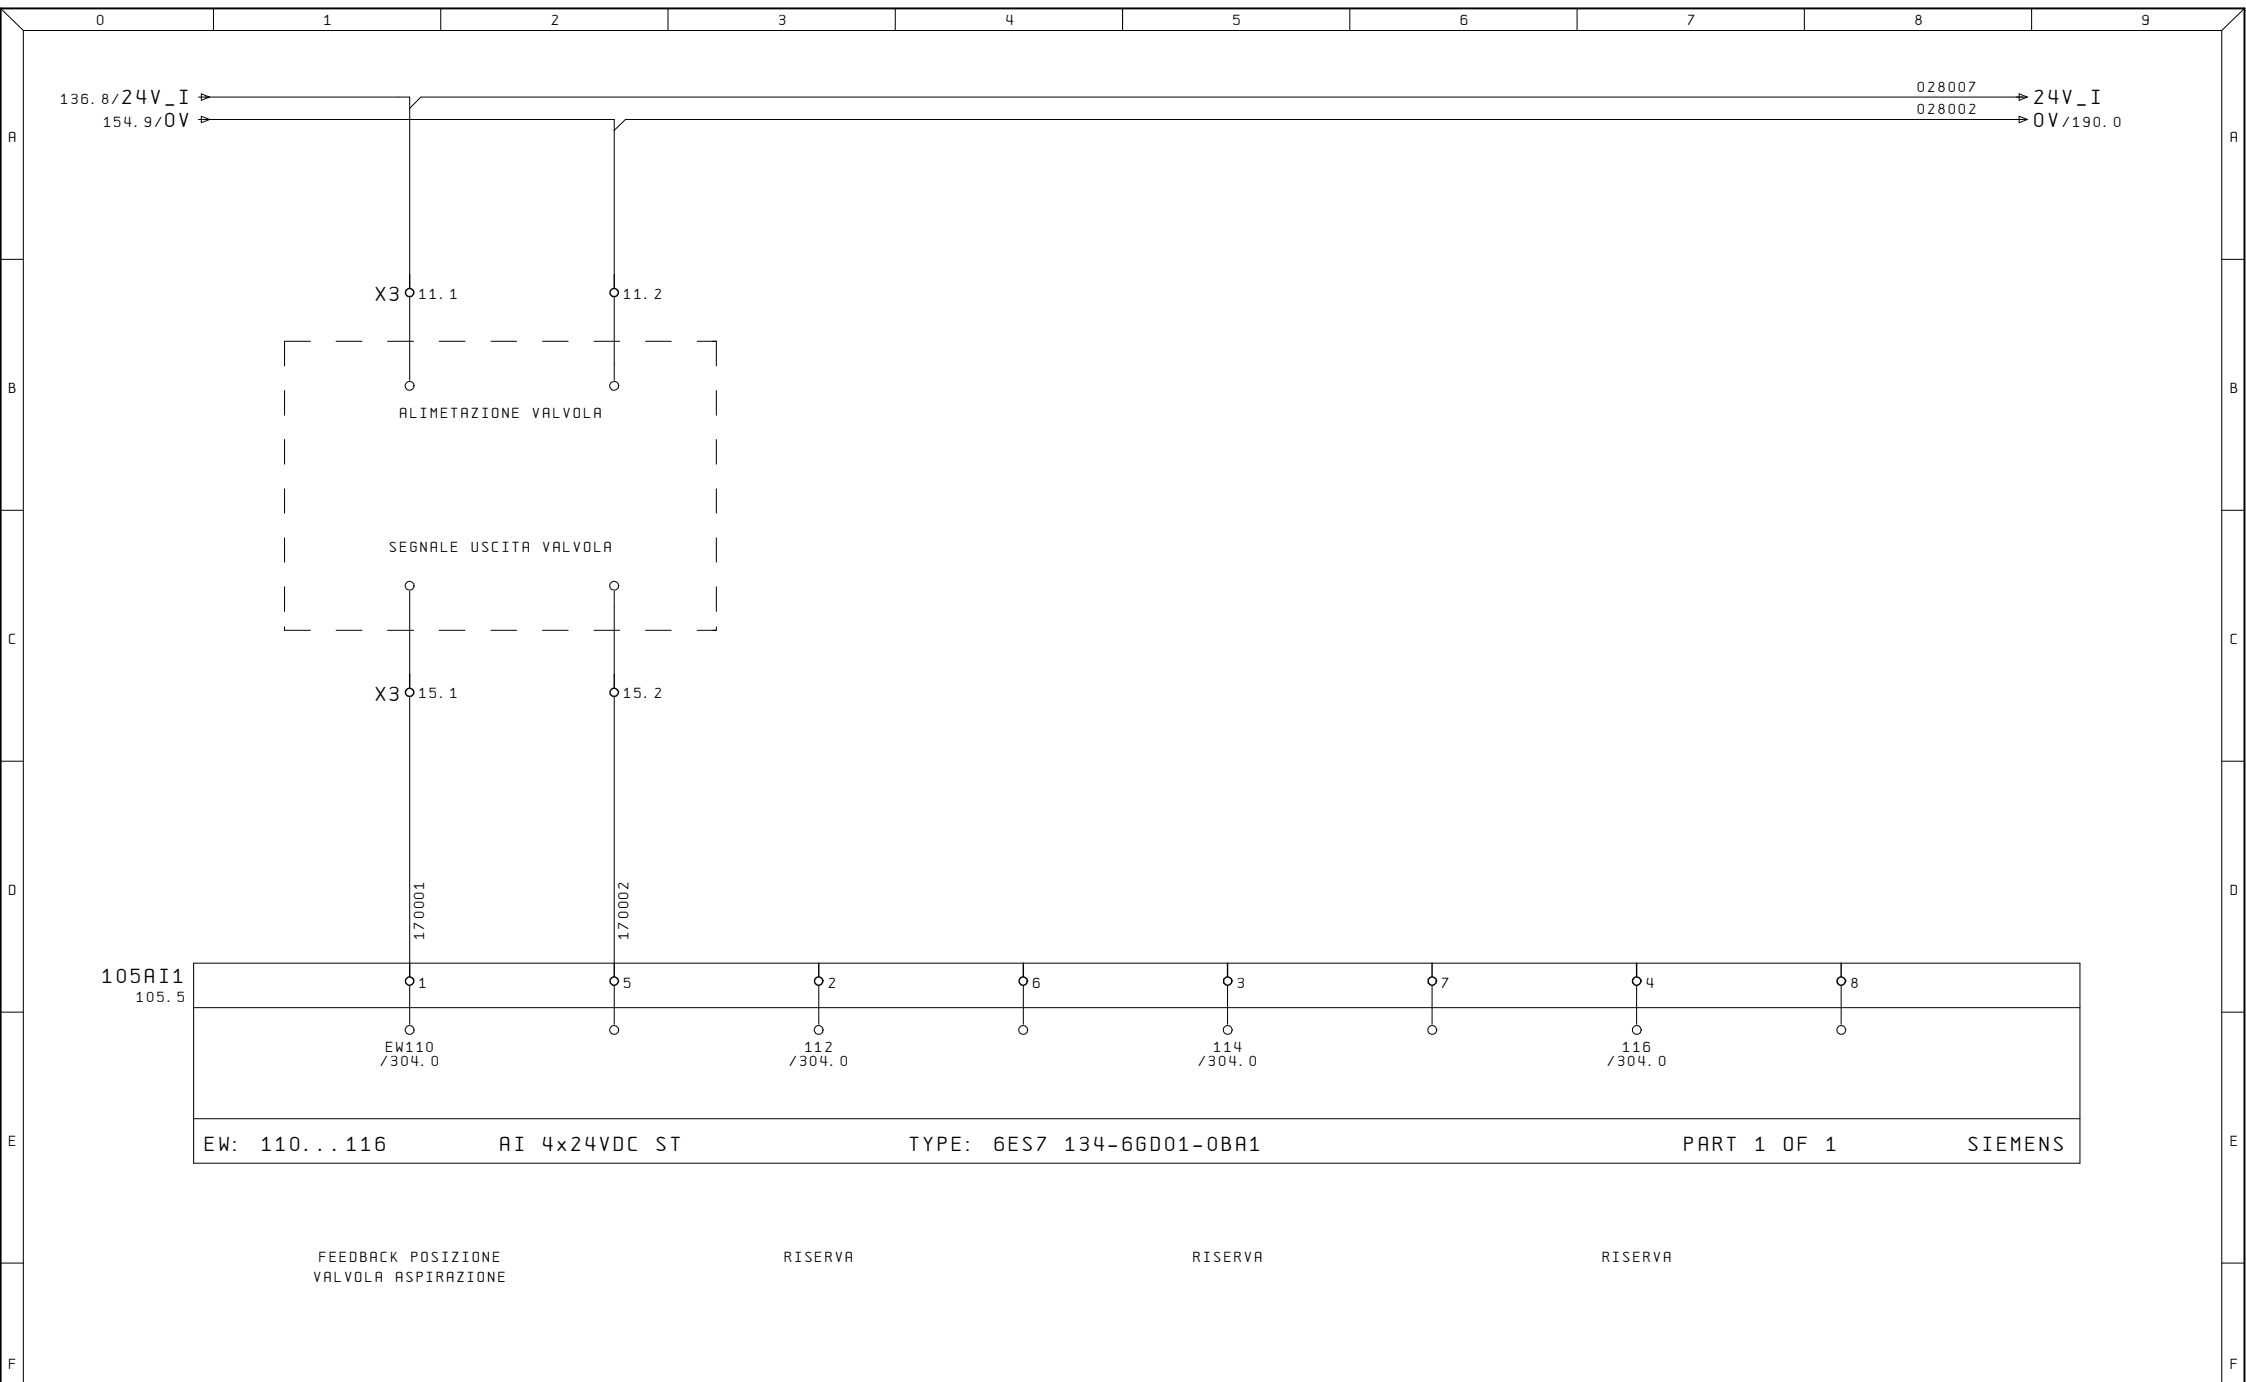

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 170
	Stampa : 06.Mar.2021				INGRESSI ANALOGICI			di
	Verif. :							

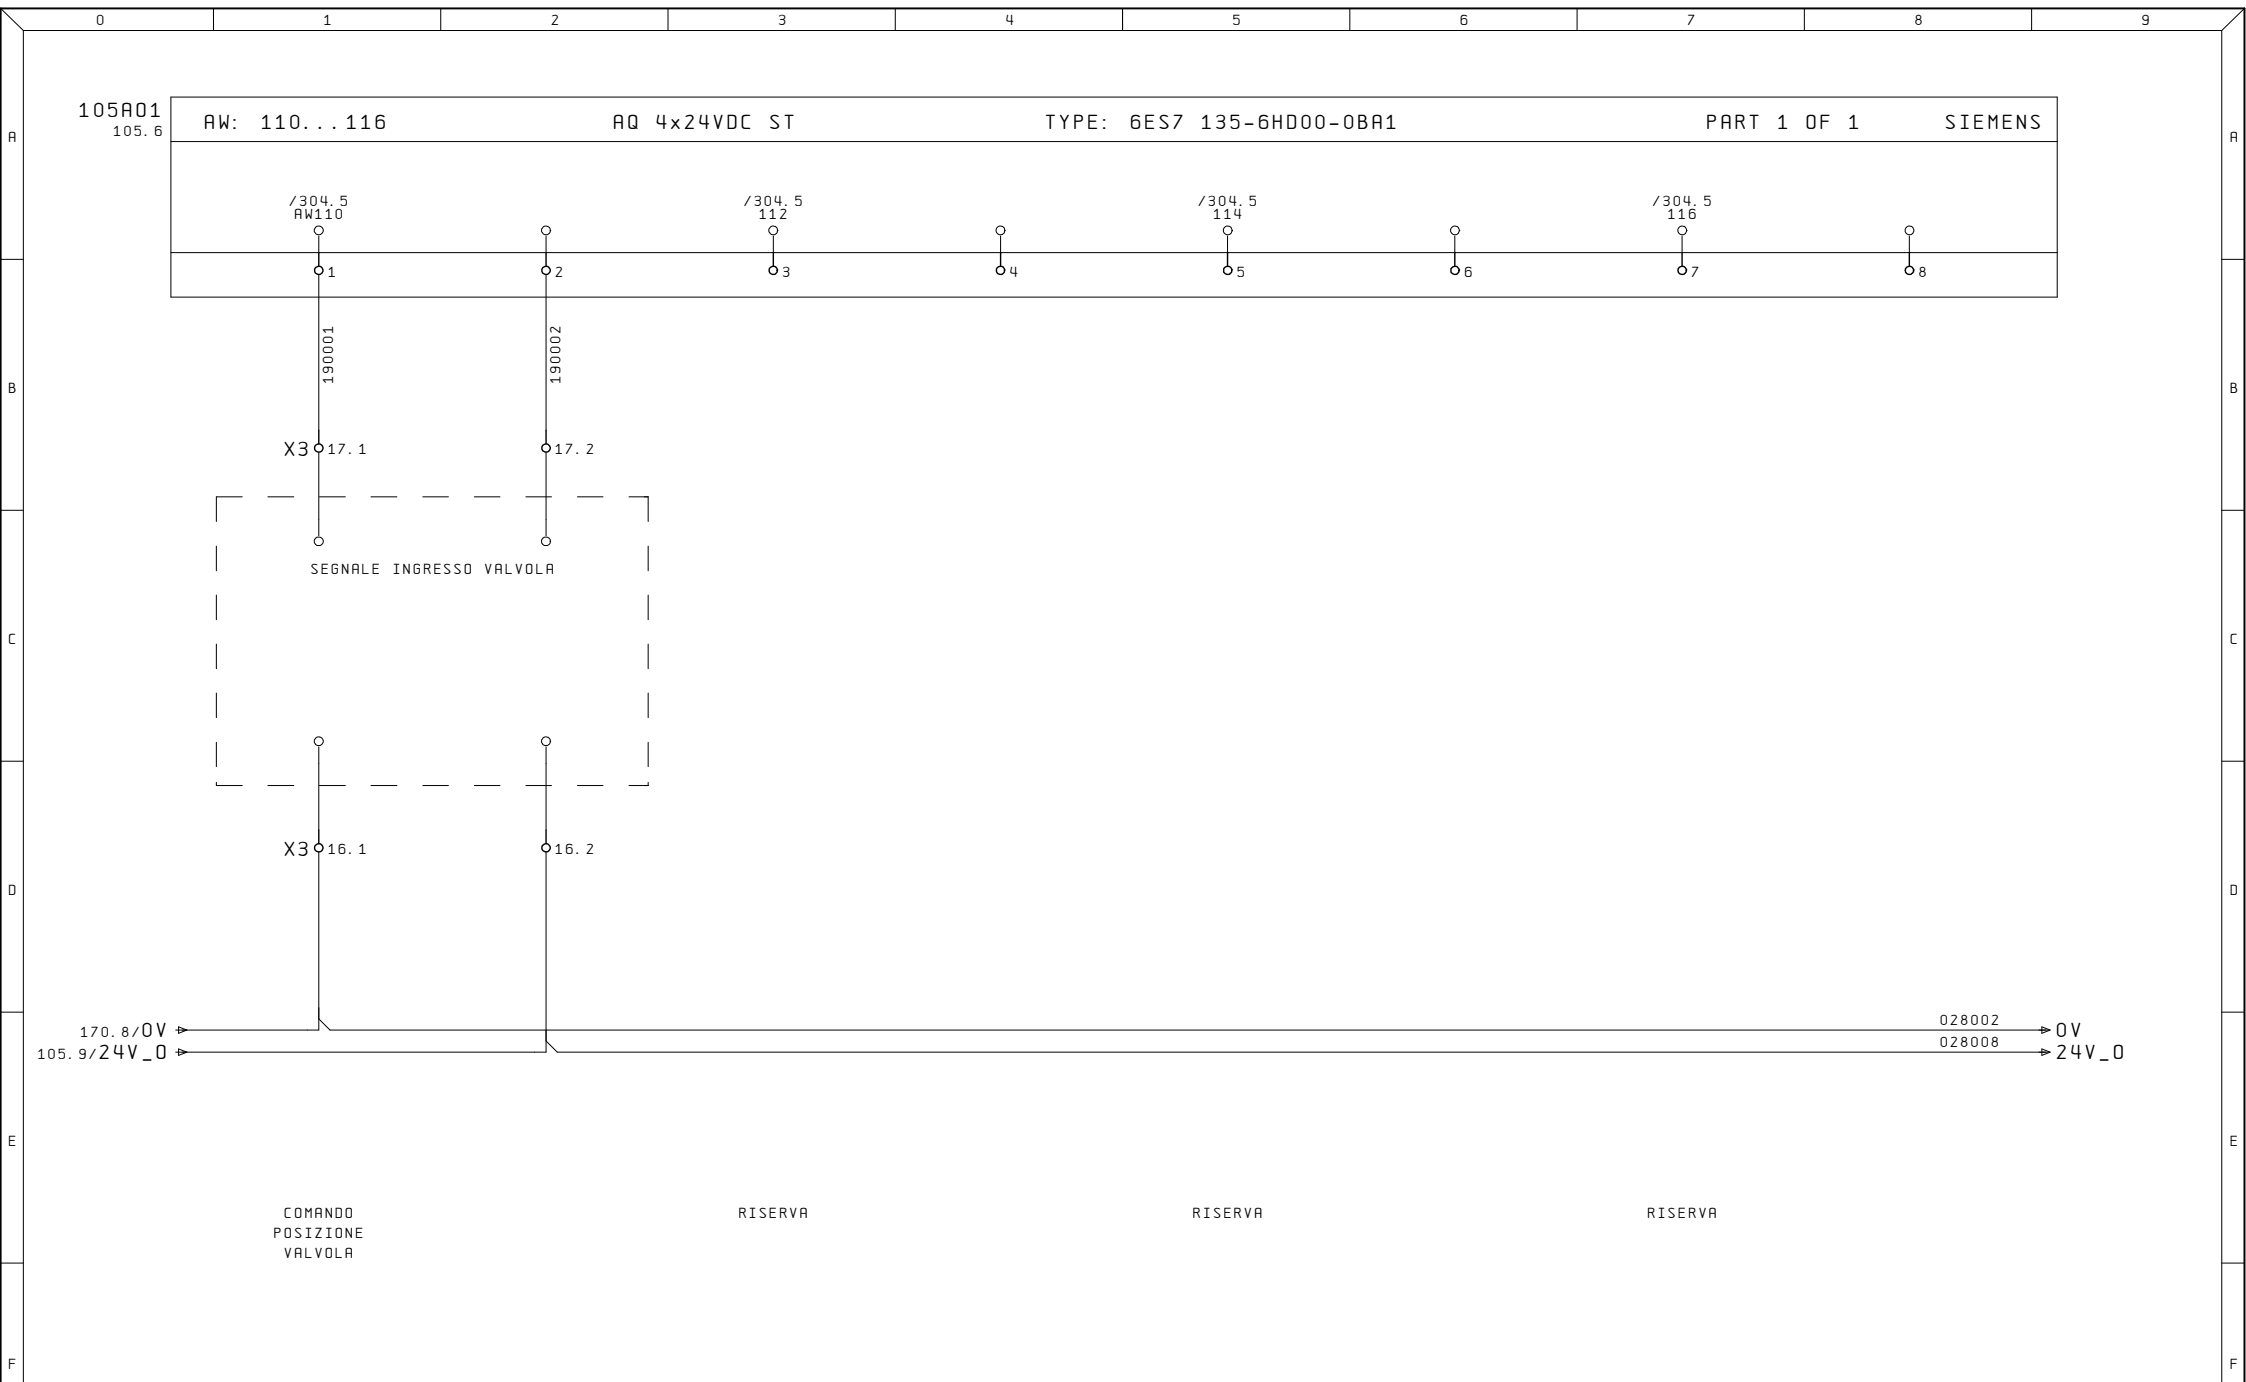

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	HENKEL S. R. L.	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2019_0812	2019_0812	=QE1	+
MR	Diseg. :	43V02 MISCELA 315KW	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 190
	Stampa : 06.Mar.2021				USCITE ANALOGICHE			di
	Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

1050I1

E100.0	1	/130.1	-: 1	RISERVA
.1	2	/130.2	-24Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 230 VAC
.2	3	/130.3	-24Q3	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE VENTILATORI
.3	4	/130.4	-28Q3	SCATTO TERMICO 24V INGRESSI
.4	5	/130.5	-28Q4	SCATTO TERMICO 24V USCITE
.5	6	/130.6	-30Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE INTERRUTTORE GENERALE
.6	7	/130.7	-35Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE MODULO DI SICUREZZA
.7	8	/130.8	-35Q2	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE CONTATTORI DI SICUREZ

1050I2

E101.0	1	/132.1	-60Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE POTENZA SOFT STARTER
.1	2	/132.2	-62Q1	SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE AUSILIARI SOFT STARTE
.2	3	/132.3	-70Q1	SCATTO TERMICO COMMUTATORE
.3	4	/132.4	-35K2	FEEDBACK EMERGENZA RIPRISTINATA
.4	5	/132.5	-132T1	TERMOSTATO CABINET INVERTER
.5	6	/132.6	-132T2	TERMOSTATO CABINET SOFT STARTER
.6	7	/132.7	-40A1-X134: 19	SEGNALAZIONE INVERTER IN MARCIA
.7	8	/132.8	-40A1-X134: 24	SEGNALAZIONE INVERTER GUASTO

1050I3

E102.0	1	/134.1	-60A1: 14	SEGNALAZIONE SOFT STARTER OK
.1	2	/134.2	-60A1: 24	SEGNALAZIONE SOFT STARTER A REGIME
.2	3	/134.3	-60A1: 44	SEGNALAZIONE SOFT STARTER PRONTO
.3	4	/134.4	-60A1: 96	SEGNALAZIONE SOFT STARTER GUASTO
.4	5	/134.5	-70A1: 04	SEGNALAZIONE COMMUTATORE APERTO
.5	6	/134.6	-70A1: 14	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU INVERTER
.6	7	/134.7	-70A1: 24	SEGNALAZIONE COMMUTATORE SU SOFT STARTER
.7	8	/134.8	-70A1: 64A	SEGNALAZIONE COMMUTATORE IN AUTOMATICO

1050I4

E103.0	1	/136.1	-136FC1	FINECORSA MASSIMA CHIUSURA SERRANDA ASPIRAZIONE
.1	2	/136.2	-X3: 12. 2	FINECORSA MASSIMA APERTURA SERRANDA ASPIRAZION
.2	3	/136.3	-X3: 13. 1	RISERVA
.3	4	/136.4	-X3: 13. 2	RISERVA
.4	5	/136.5	-: 5	RISERVA
.5	6	/136.6	-: 6	RISERVA
.6	7	/136.7	-: 7	RISERVA
.7	8	/136.8	-: 8	RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto HENKEL S. R. L. 43V02 MISCELA 315KW	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2019_0812	Commessa 2019_0812	Codice impianto =QE1	Codice luogo +	Pag. 302 di
	Data :					Descrizione pagina			
MR	Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	LAYOUT SCHEDE			
	Stampa : 06. Mar. 2021					USCITE DIGITALI			
	Verif. :								

