


Data e ora della misurazione30/05/2024 13:45:44

VETRECO\REPARTO MACINAZIONE\VIBRATORE 410 B INFERIORE\MOTORE\M1V1543 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ

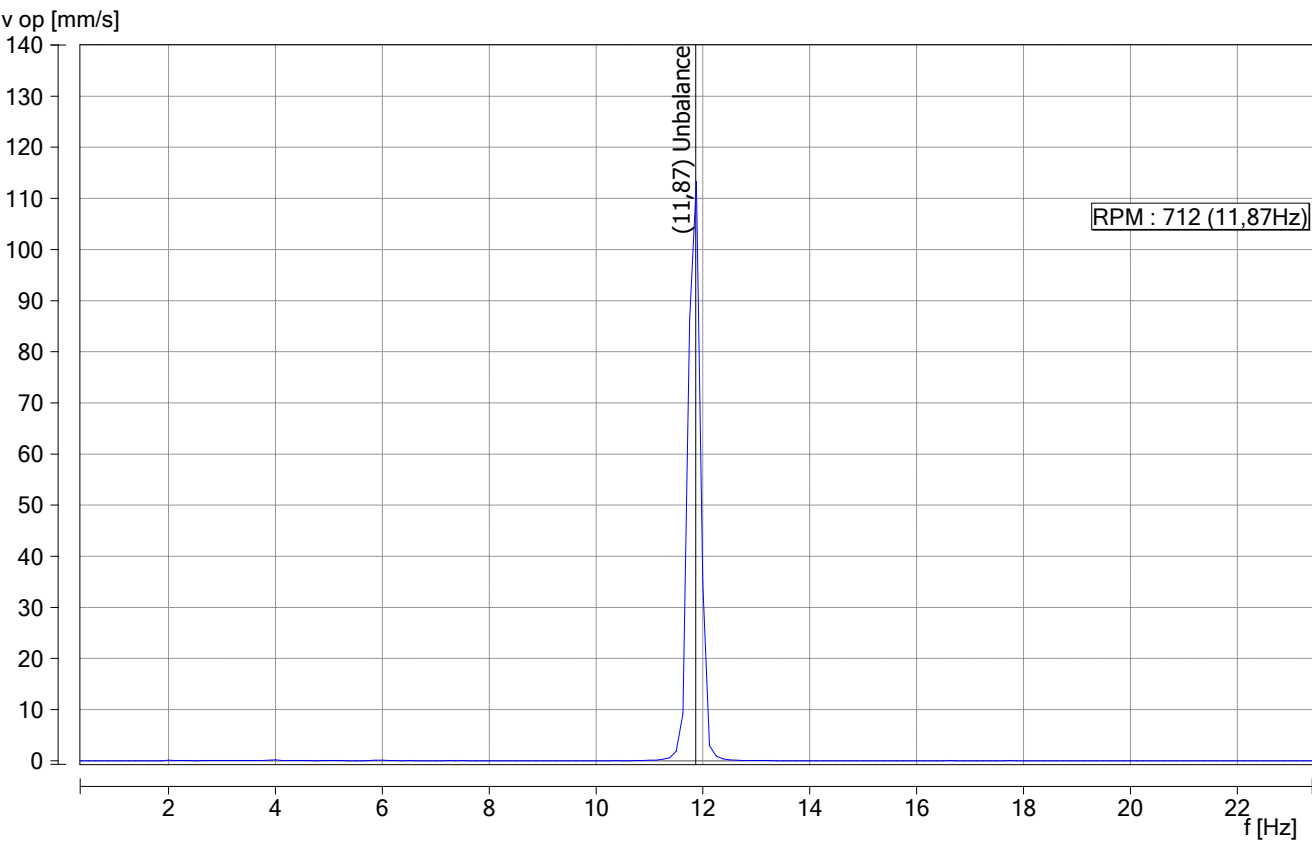

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(11,87) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 990	
RMS	Y [mm/s]	= 80,14	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	11,88	113,33
2	23,63	0,64
3	35,50	0,45
4	47,38	0,25
5	4,00	0,15
6	5,88	0,13
7	139,88	0,12
8	59,25	0,10
9	2,00	0,09
10	2,25	0,08