


Data e ora della misurazione30/05/2024 13:57:02

VETRECO\REPARTO MACINAZIONE\VIBRATORE 442 B INFERIORE\MOTORE\M1V\1543 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ

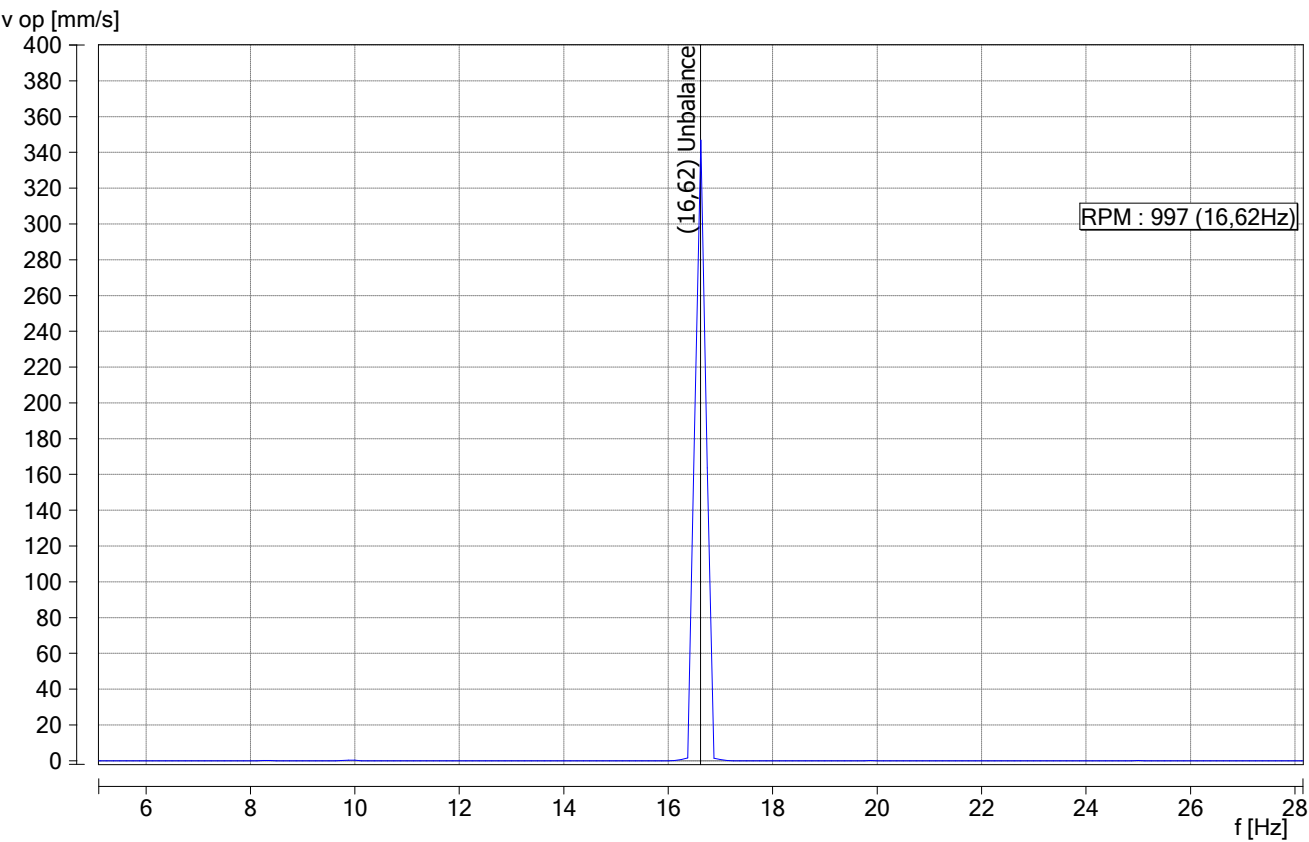

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(16,62) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 990	
RMS	Y [mm/s]	= 245,25	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,63	346,81
2	33,25	3,26
3	145,63	0,90
4	146,13	0,86
5	49,88	0,77
6	178,88	0,72
7	212,13	0,57
8	66,50	0,53
9	179,38	0,53
10	2,38	0,41