


Data e ora della misurazione30/05/2024 14:03:51

VETRECO\REPARTO MACINAZIONE\VIBRATORE 427 A SUPERIORE\MOTORE\M1V1543 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ

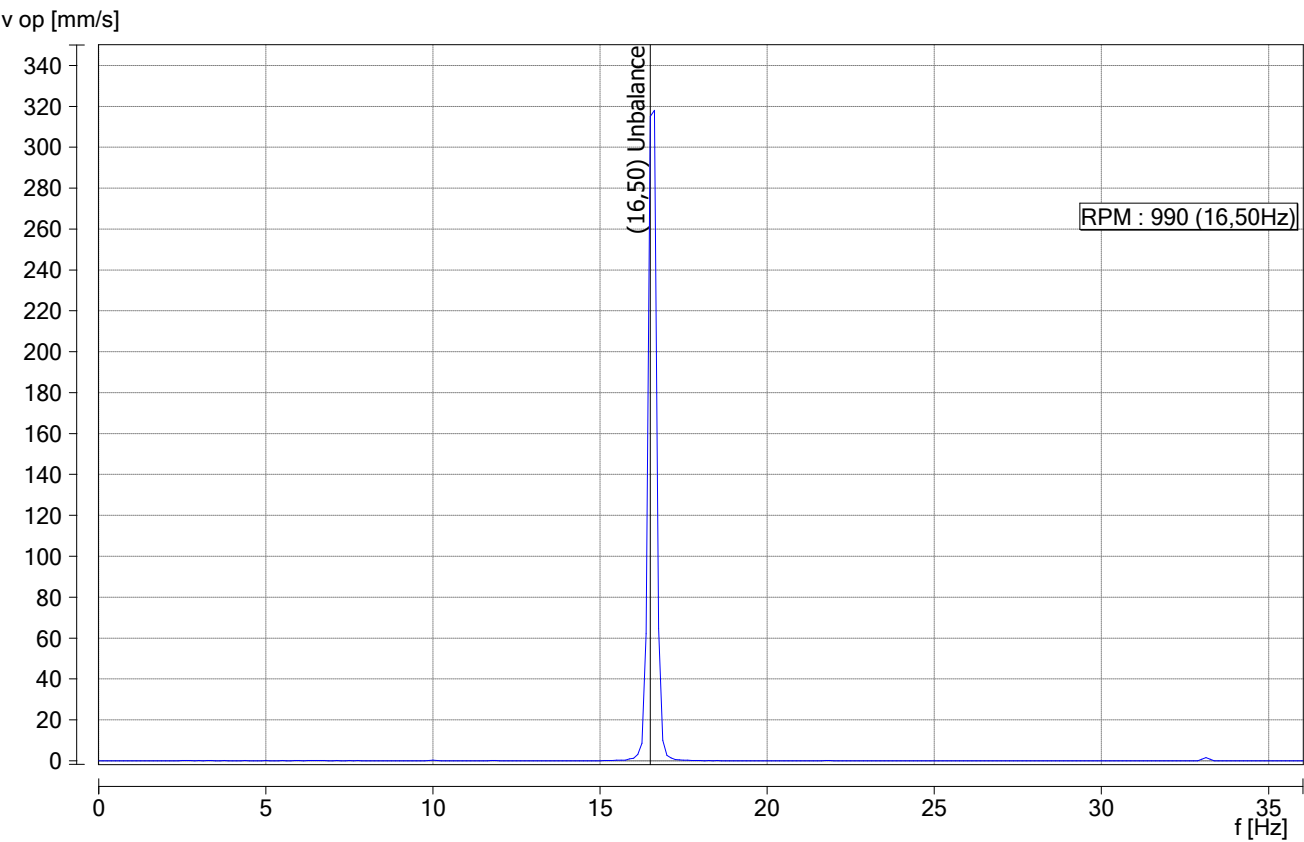

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(16,50) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 990	
RMS	Y [mm/s]	= 224,92	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,63	318,07
2	33,13	1,57
3	49,75	0,86
4	149,13	0,41
5	314,75	0,37
6	248,50	0,29
7	10,00	0,25
8	316,38	0,24
9	11,88	0,19
10	198,75	0,19