


Data e ora della misurazione30/05/2024 14:17:35

VETRECO\REPARTO MACINAZIONE\VIBRATORE 440 A SUPERIORE\MOTORE\M1V1543 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ

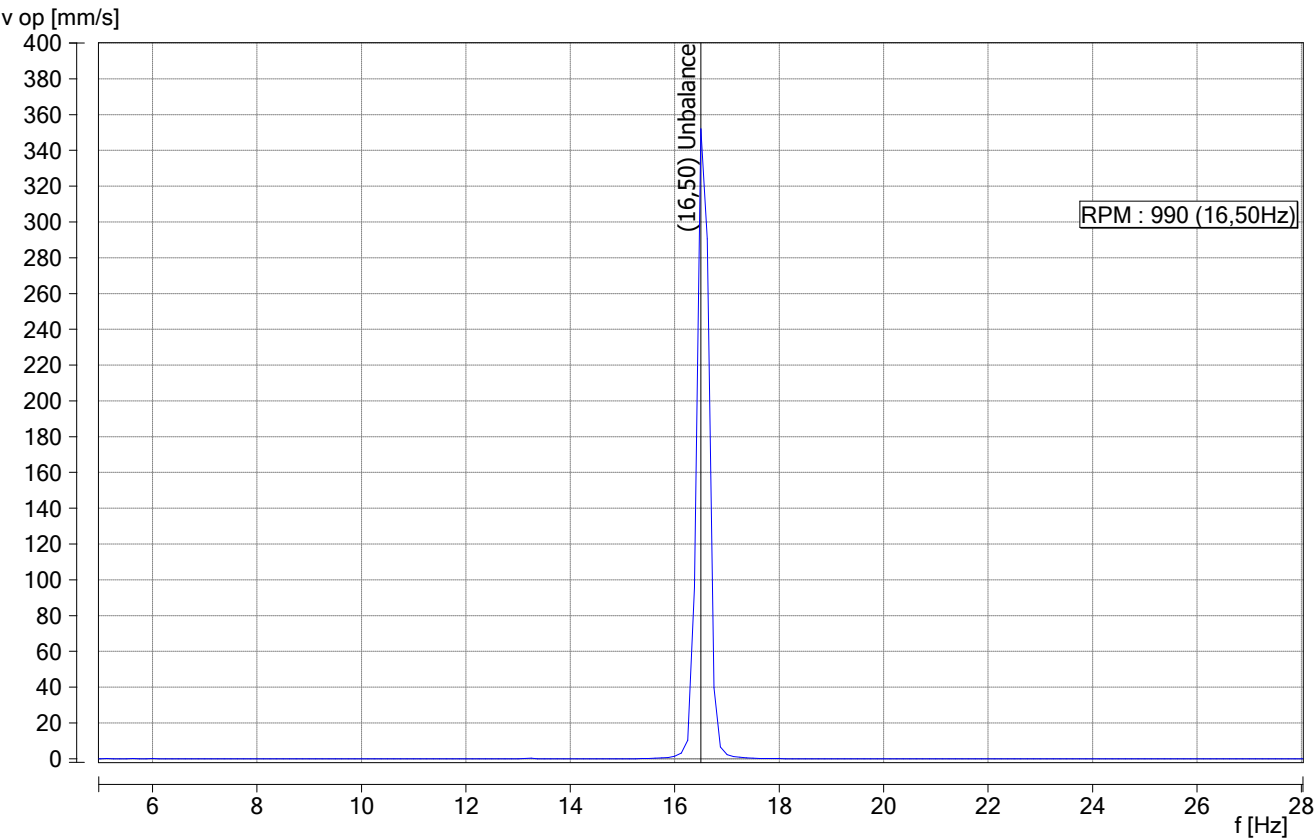

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(16,50) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 990	
RMS	Y [mm/s]	= 249,00	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	352,13
2	33,13	1,38
3	144,88	0,69
4	82,75	0,59
5	99,25	0,43
6	3,25	0,37
7	66,13	0,35
8	979,38	0,33
9	13,25	0,32
10	2,88	0,30