


Data e ora della misurazione30/05/2024 14:22:08

VETRECO\REPARTO MACINAZIONE\VIBRATORE 440 B INFERIORE\MOTORE\M1V\1543 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ

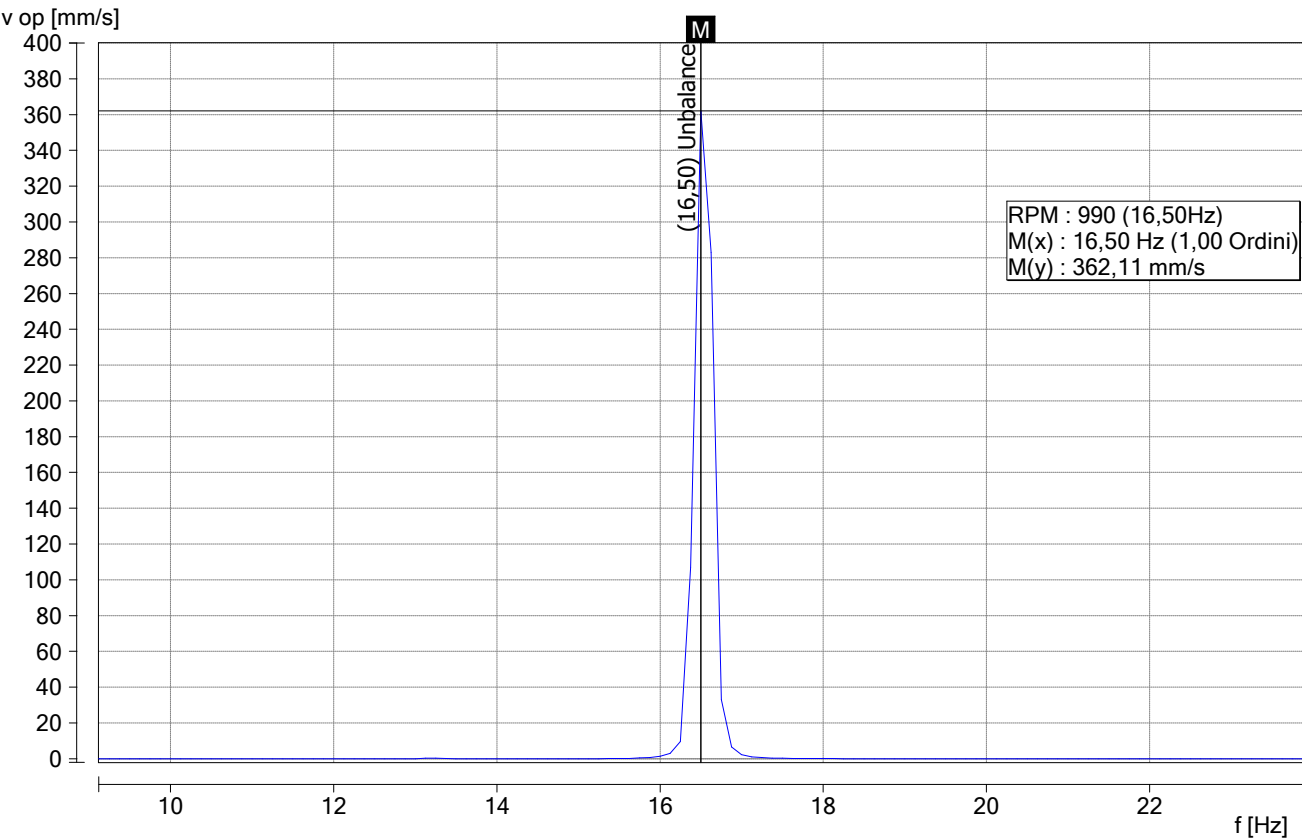

Cursore Principale	X [Hz]	= 16,50	(16,50) Unbalance
	Y [mm/s]	= 362,11	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 990	
RMS	Y [mm/s]	= 256,06	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	362,11
2	33,13	1,80
3	3,00	0,73
4	49,63	0,71
5	132,38	0,48
6	3,38	0,43
7	2,00	0,36
8	13,25	0,36
9	17,50	0,32
10	194,63	0,29