


Data e ora della misurazione29/05/2024 15:07:53

VETRECO\REPARTO SELEZIONE 3 PIANO\VENTILATORE ASPIRAZIONE POS. 216\MOTORE\M2V\1543
SPECTRO MACCHINA 1600 HZ

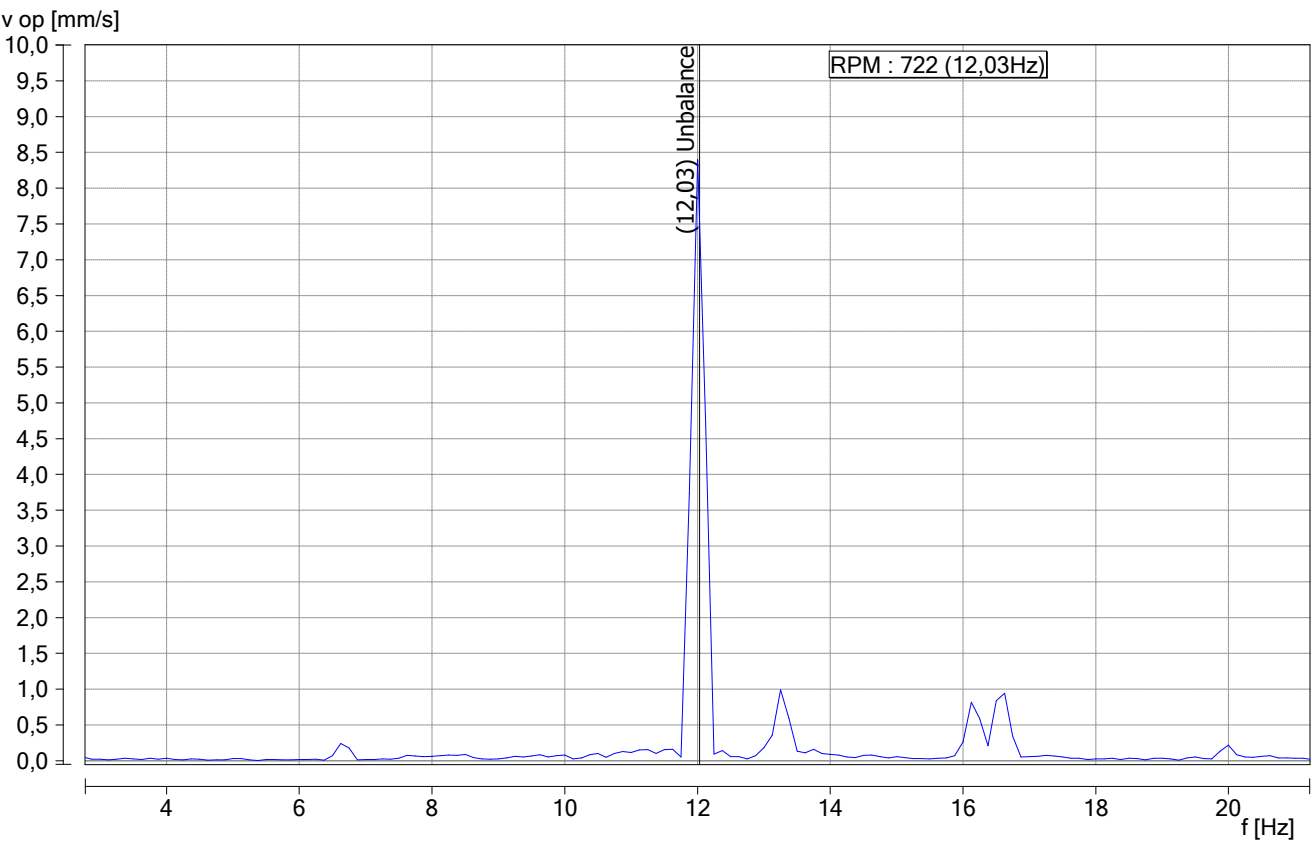

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(12,03) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1488	
RMS	Y [mm/s]	= 6,12	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	12,00	8,40
2	13,25	0,99
3	16,63	0,94
4	16,13	0,82
5	24,88	0,62
6	24,00	0,56
7	23,38	0,36
8	32,38	0,29
9	159,63	0,26
10	166,25	0,25