


Data e ora della misurazione29/05/2024 15:07:31

VETRECO\REPARTO SELEZIONE 3 PIANO\VENTILATORE ASPIRAZIONE POS. 216\MOTORE\M2V\1004
ENVELOPE SPETTRO ACC

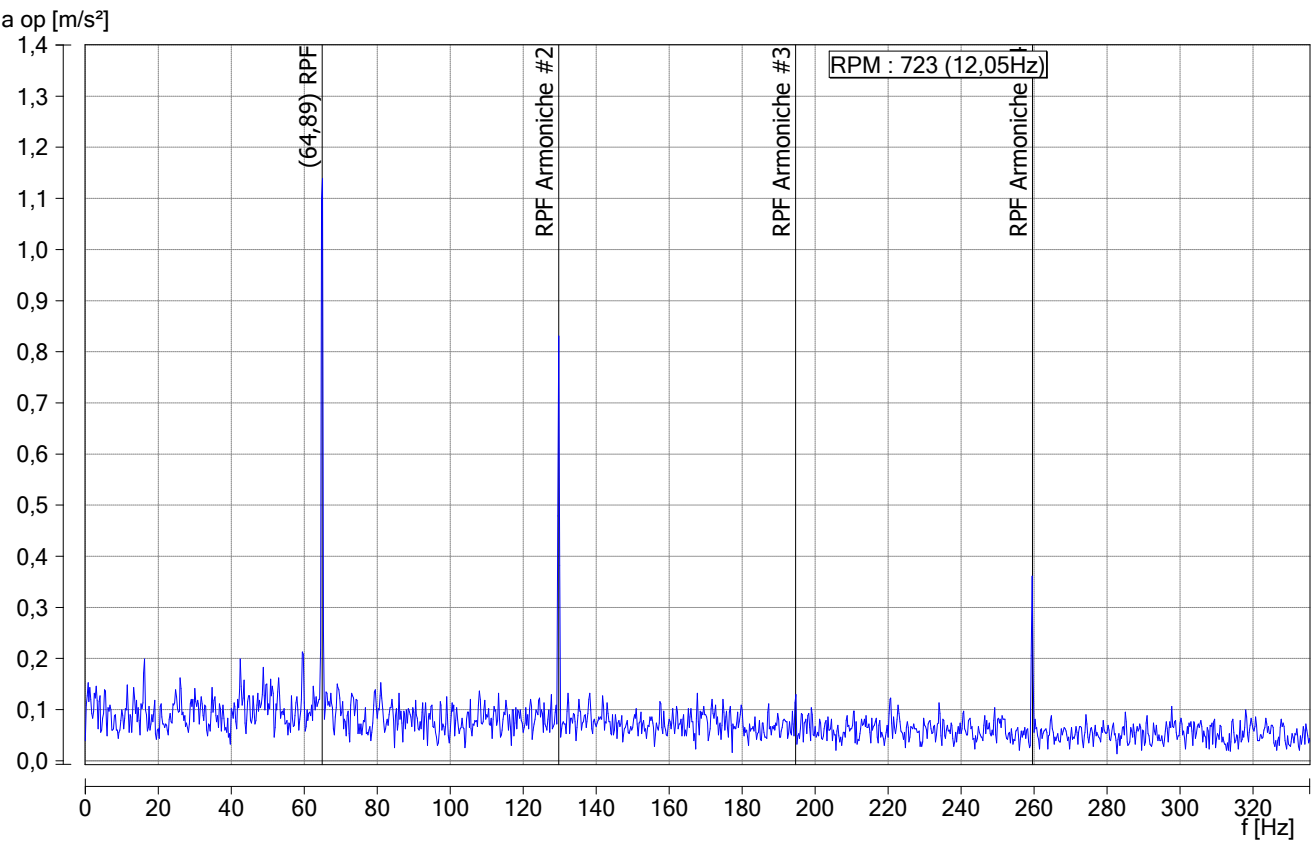

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(64,89) RPF
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 1488	
RMS	Y [m/s²]	= 1,95	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	65,00	1,139
2	129,75	0,831
3	259,50	0,361
4	59,50	0,213
5	16,25	0,199
6	42,50	0,199
7	775,25	0,187
8	48,75	0,183
9	26,00	0,162
10	53,00	0,162