




Date/Time 04/06/2024 16:15:12

Page 1 of 1

VETRECO\REPARTO SELEZIONE 4 PIANO\VENTILATORE ASPIRAZIONE POS.M 59\MOTORE\M2V\101
Valore globale vel. > 600

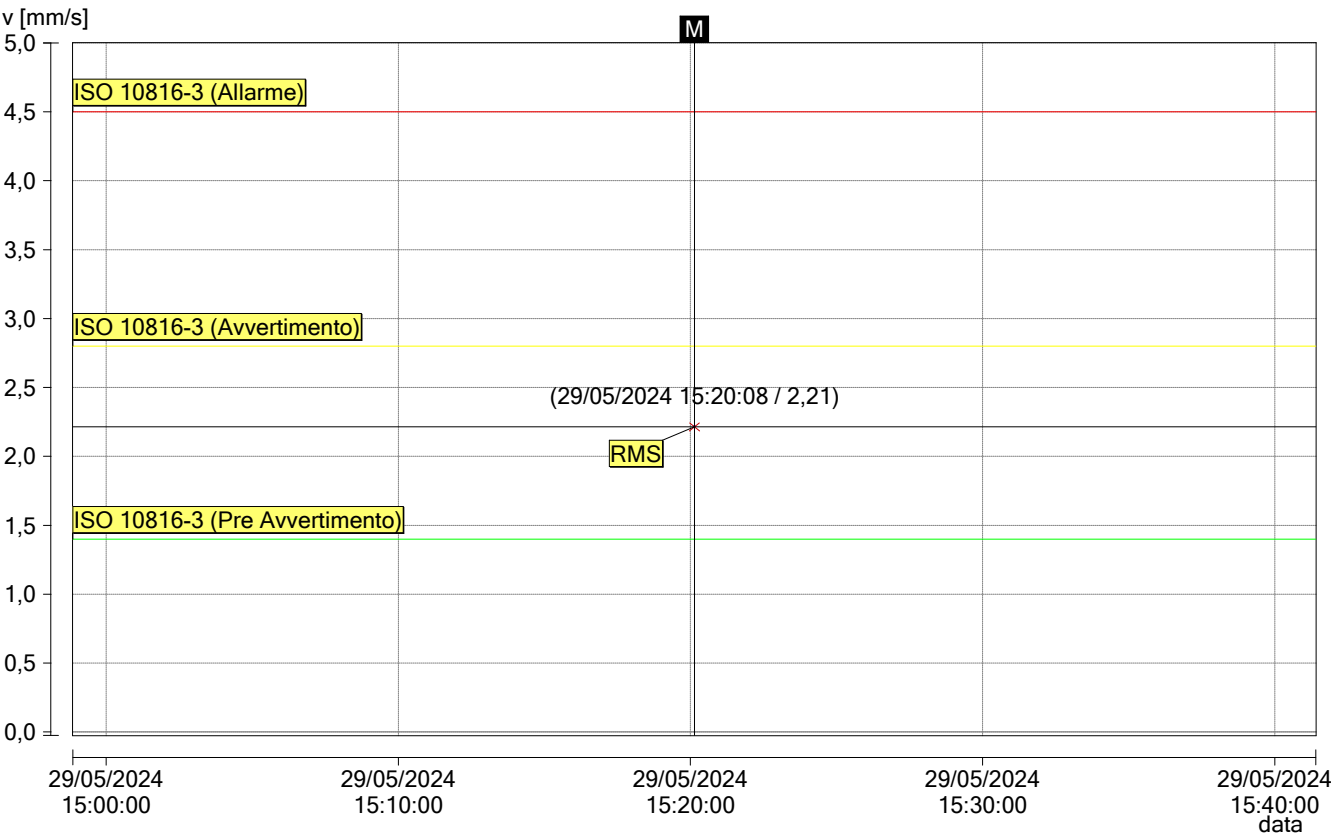

Cursore Principale	X []	= 29/05/2024 15:20:08	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 2,21	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	90 kW
			Velocità	1485 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
30/05/2024	15:33:18	Misura mancante	Misura mancante.
30/05/2024	07:55:06	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 29/05/2024 15:20:08
29/05/2024	13:58:16	Misura mancante	Misura mancante.