


Data e ora della misurazione30/05/2024 10:54:13

VETRECO\REPARTO SELEZIONE 4 PIANO\VIBRATORE 120 A SINISTRO\MOTOREM1V\1543 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ

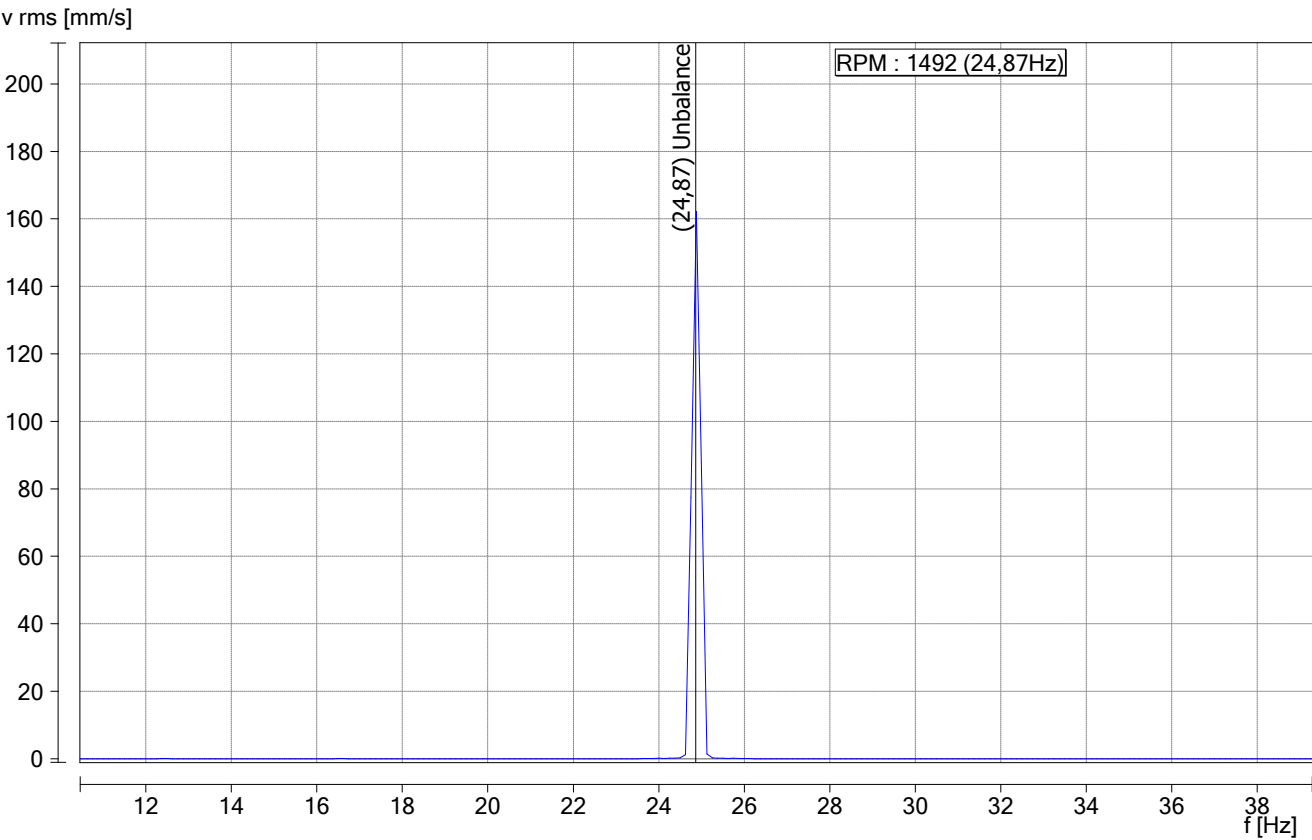

Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(24,87) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [mm/s]	= 162,24	

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	24,88	162,23
2	49,75	0,53
3	8,38	0,39
4	74,63	0,29
5	24,25	0,20
6	149,25	0,20
7	174,13	0,20
8	25,75	0,18
9	99,50	0,18
10	124,38	0,16