


Data e ora della misurazione29/05/2024 15:47:20

VETRECO\REPARTO SELEZIONE 5 PIANO\VENTILATORE 216.1\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE
SPETTRO ACC

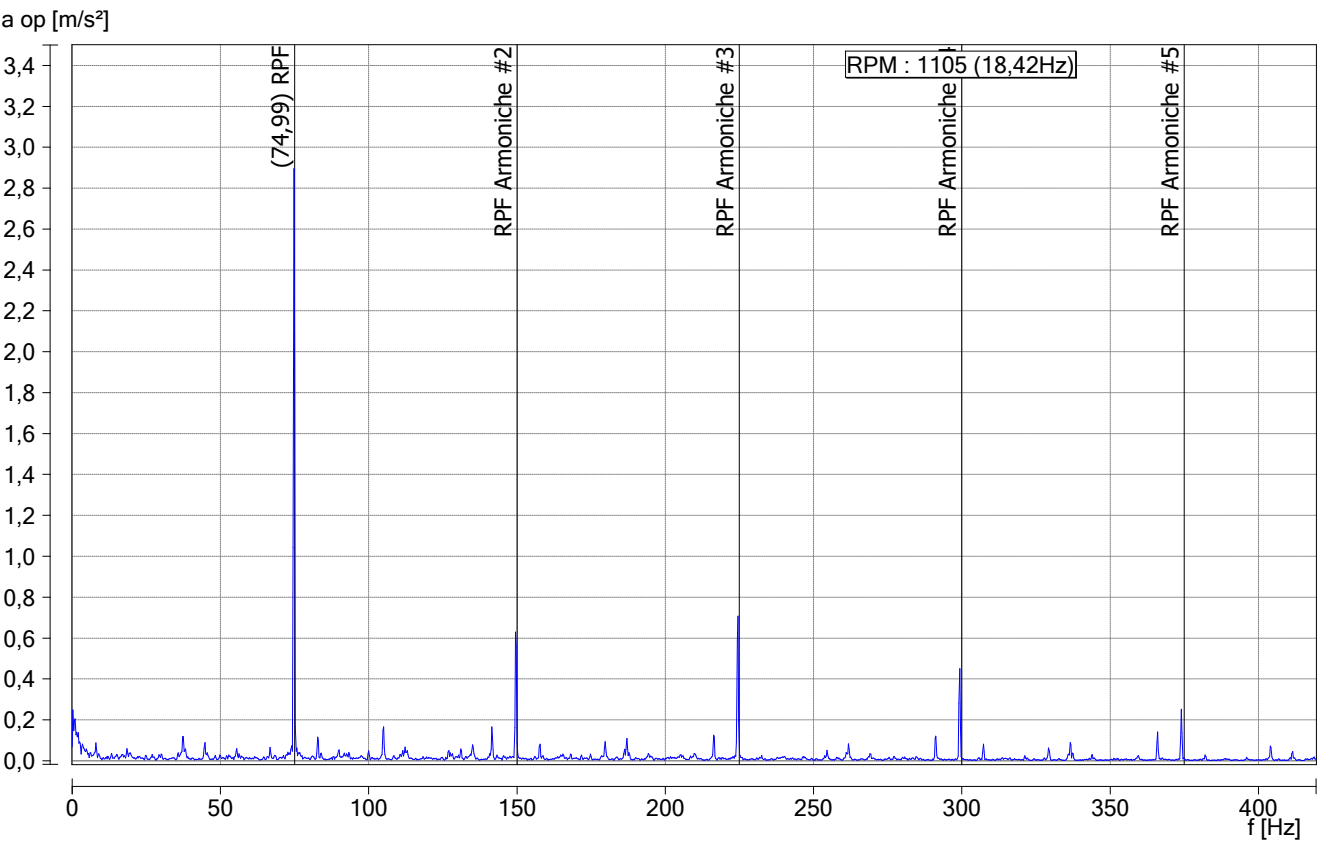

Cursore X [Hz] = Non Attivo (74,99) RPF
Principale Y [m/s²] = Non Attivo
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [m/s²] = Non Attivo
RPM = 1460
RMS Y [m/s²] = 2,37

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	74,75	2,896
2	224,50	0,707
3	149,50	0,628
4	814,75	0,584
5	299,25	0,451
6	889,50	0,437
7	740,00	0,395
8	374,00	0,252
9	0,25	0,249
10	523,50	0,225