

- LEGENDA
- PROF. 1250 mm

– FORMA 4B

– IP 30

– Vn = 230 Vac

– RAL 7035


– In 3200 A

– lcc 72 kA – 100 kA

– INGRESSO CAVI ALTO

– USCITA CAVI ALTO – nel vano cavi

– CABLAGGI NO7V–K colore NERO

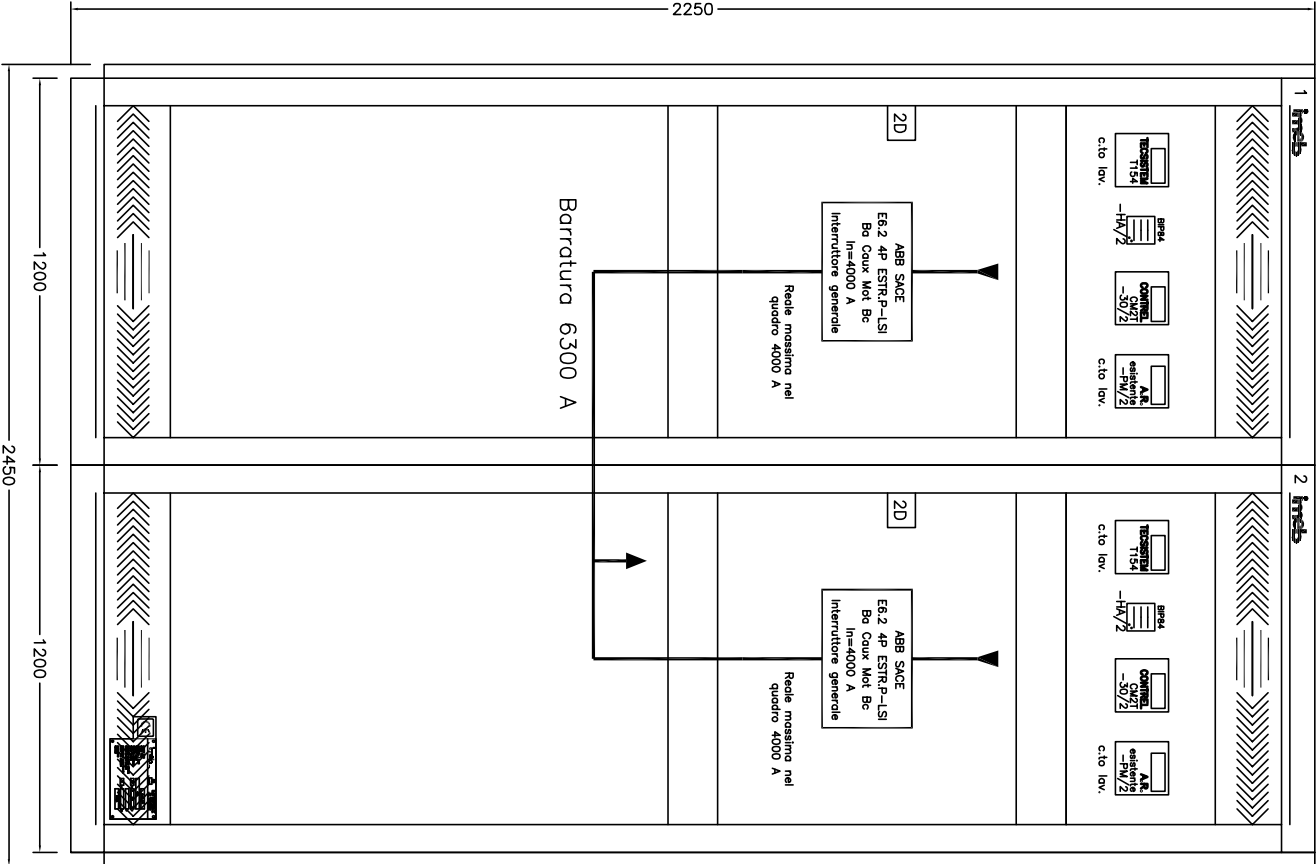

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivati da brevetti o modelli.

File:

CAD:

AutoCAD 2010

Disegno N.:

EL

Commissa N.:

Revisione N.:

Cliente:

IMEB

Data ult. rev.:

imeb

S.r.l.

QUADRI NORMALIZZATI
MEDIA E BASSA TENSIONE

V. Circosvalizazione, 124 15011 ACQUA TERME AL
Tel. 0144/359111 Fax 0144/35654 E-mail ufficio@imeb.it

Descrizione:

IPOTESI FRONTE QUADRO BT
Quadro sostitutivo – soluzione 2
Fronte quadro

Data emiss.:

Foglio N.:

006

Segue N.:

007

Disegnatore:

**